

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 400 А
без секции распределения

ABP-PRS-K-2-00-400-IEK

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата


Инв. № подл	Разраб	Пров	Т.контр	Рук	Н.контр	Утв

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата


Лит	Лист	Листов
	2	7

PIRIS





Инв. № подл.	Подп. и дата

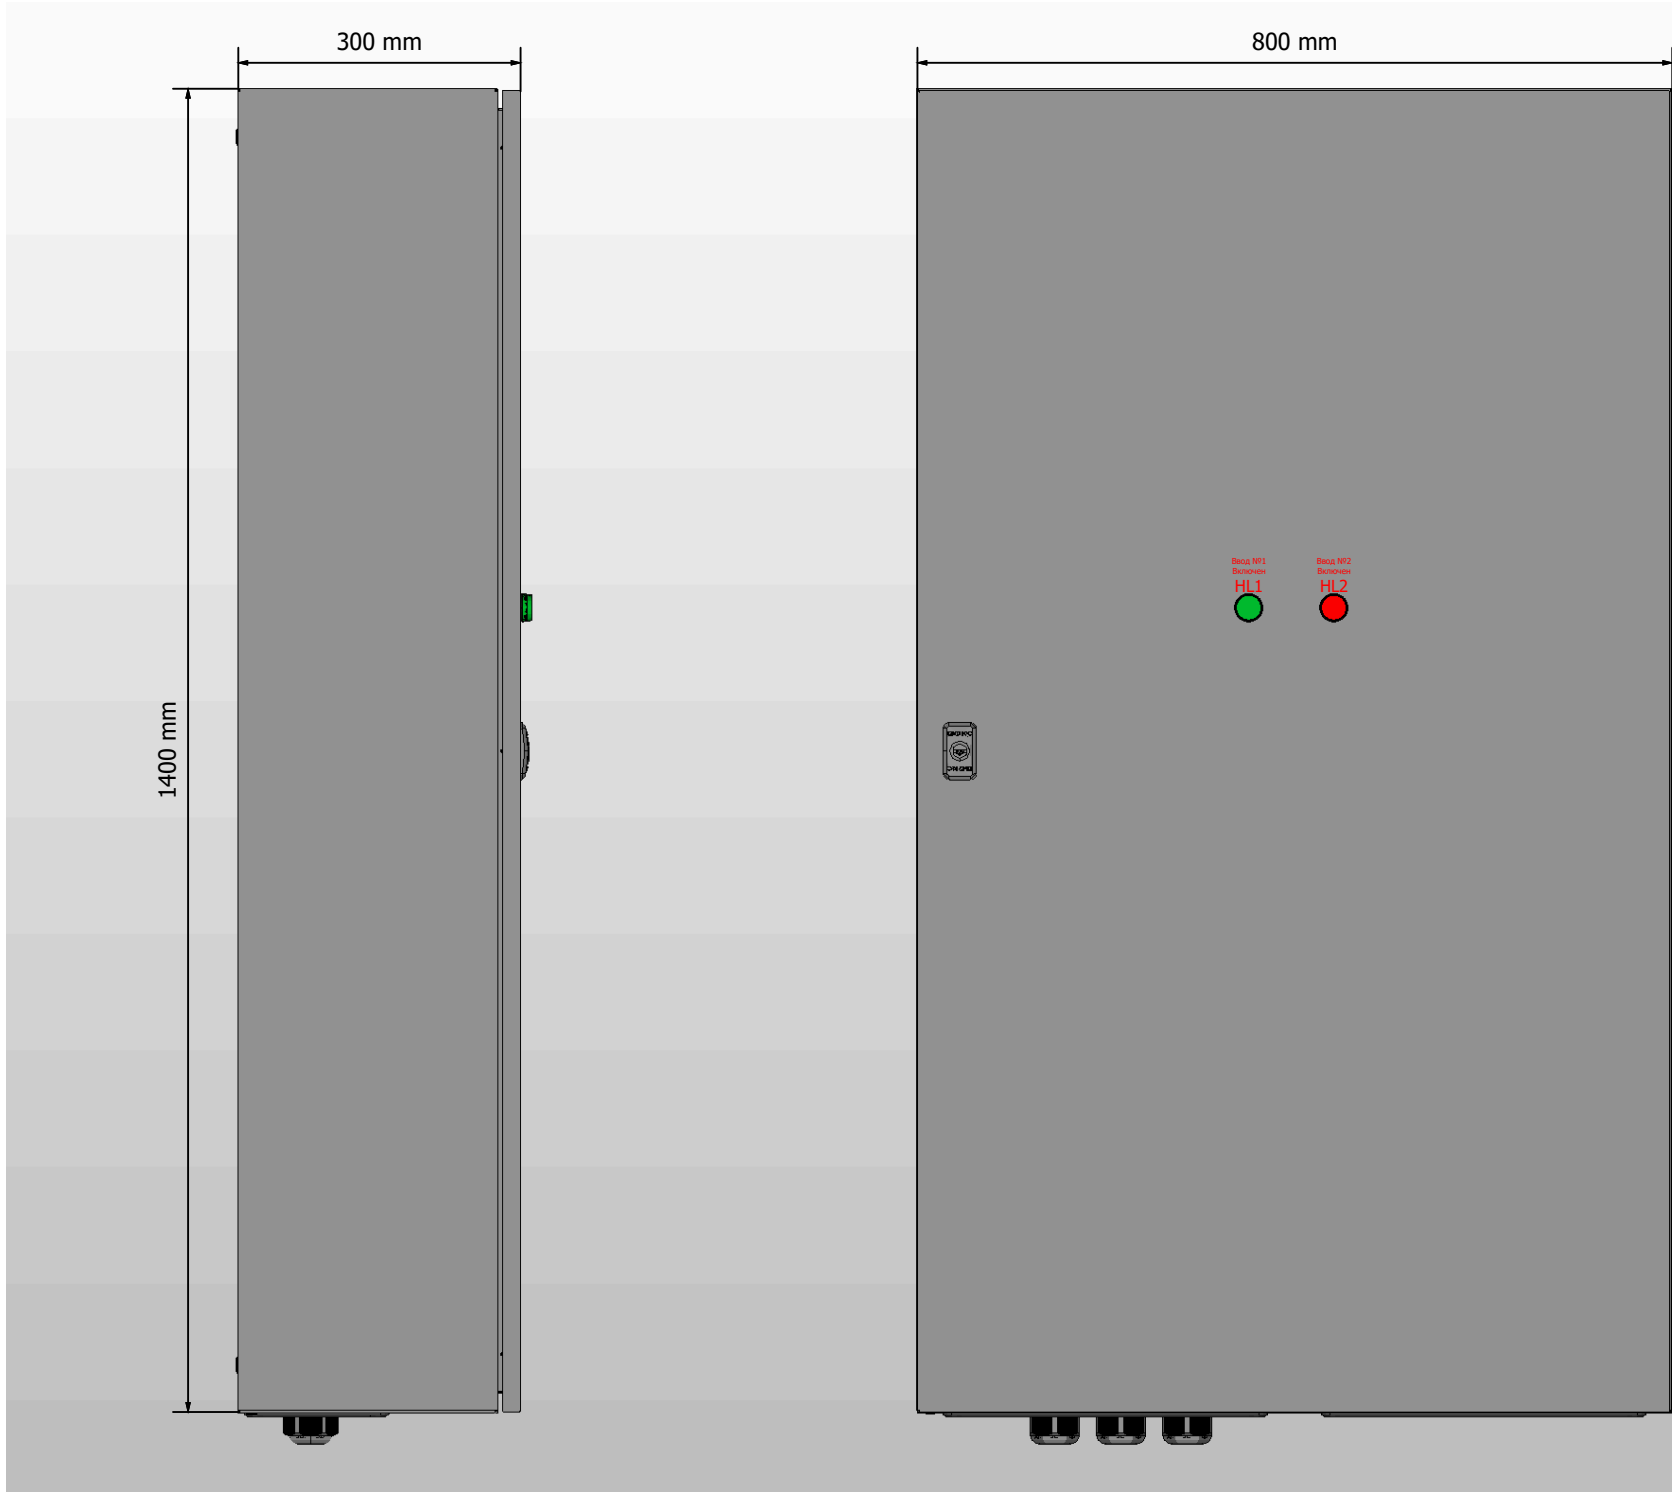

1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

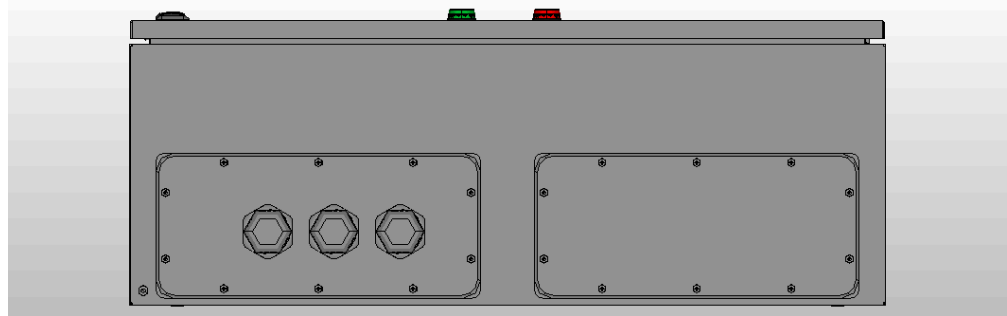


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

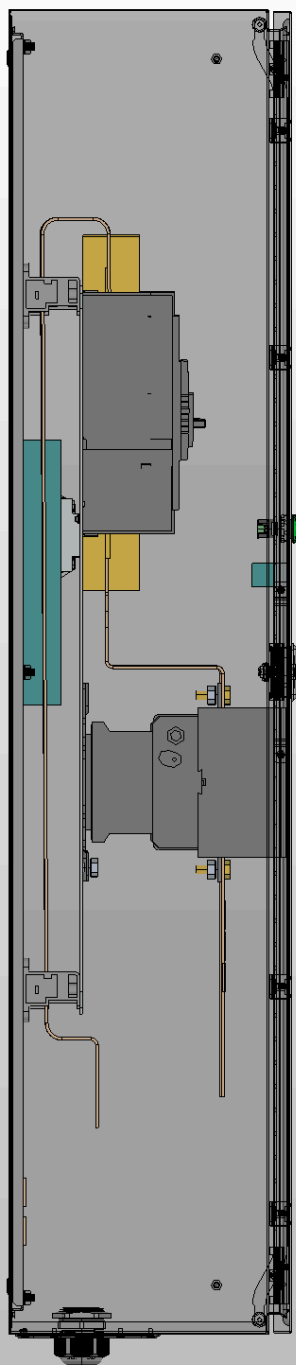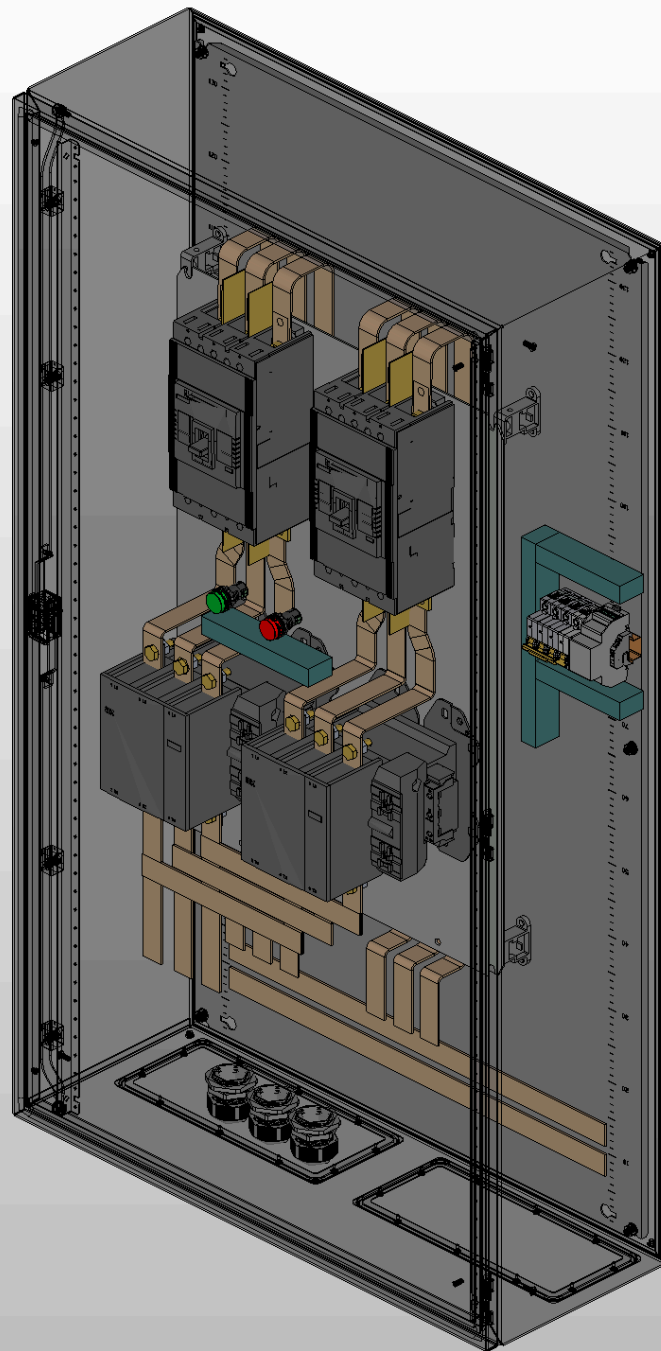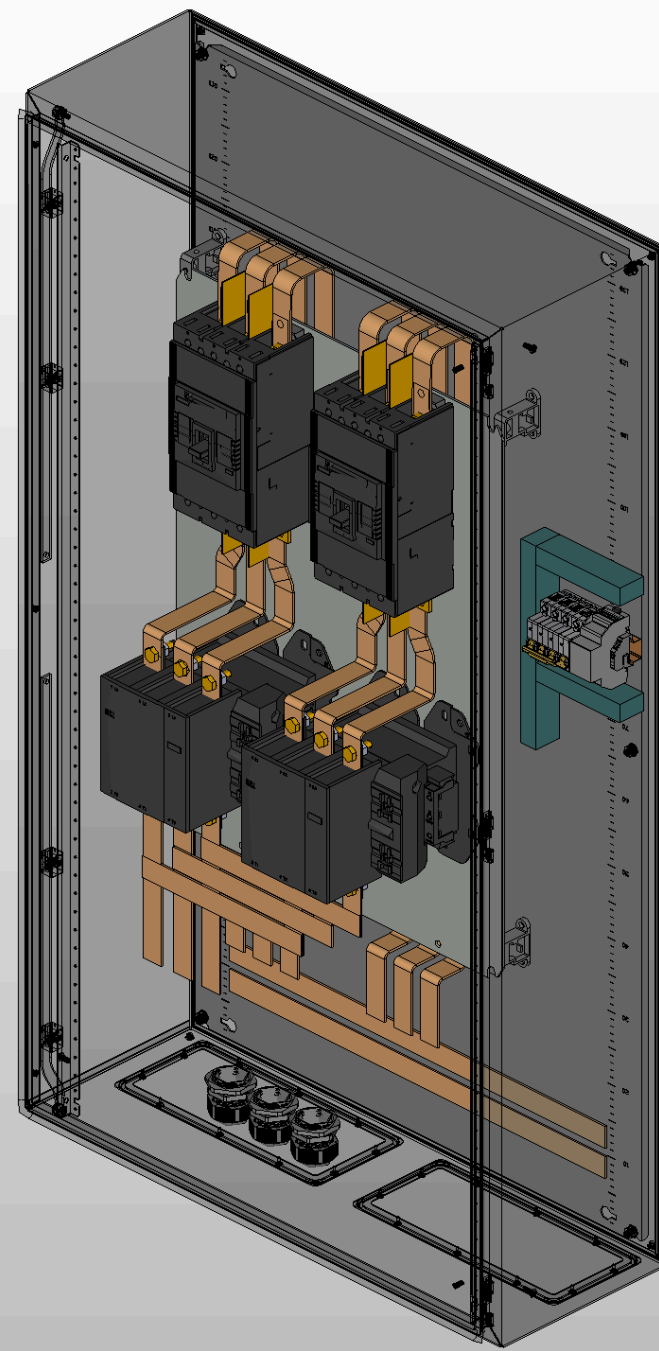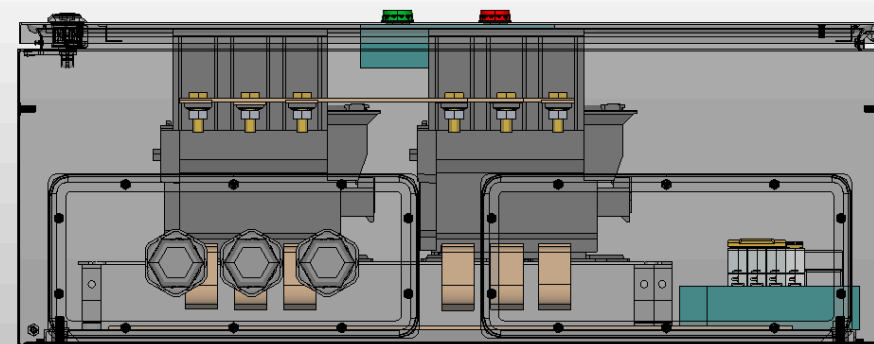

Инв. № подл.	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

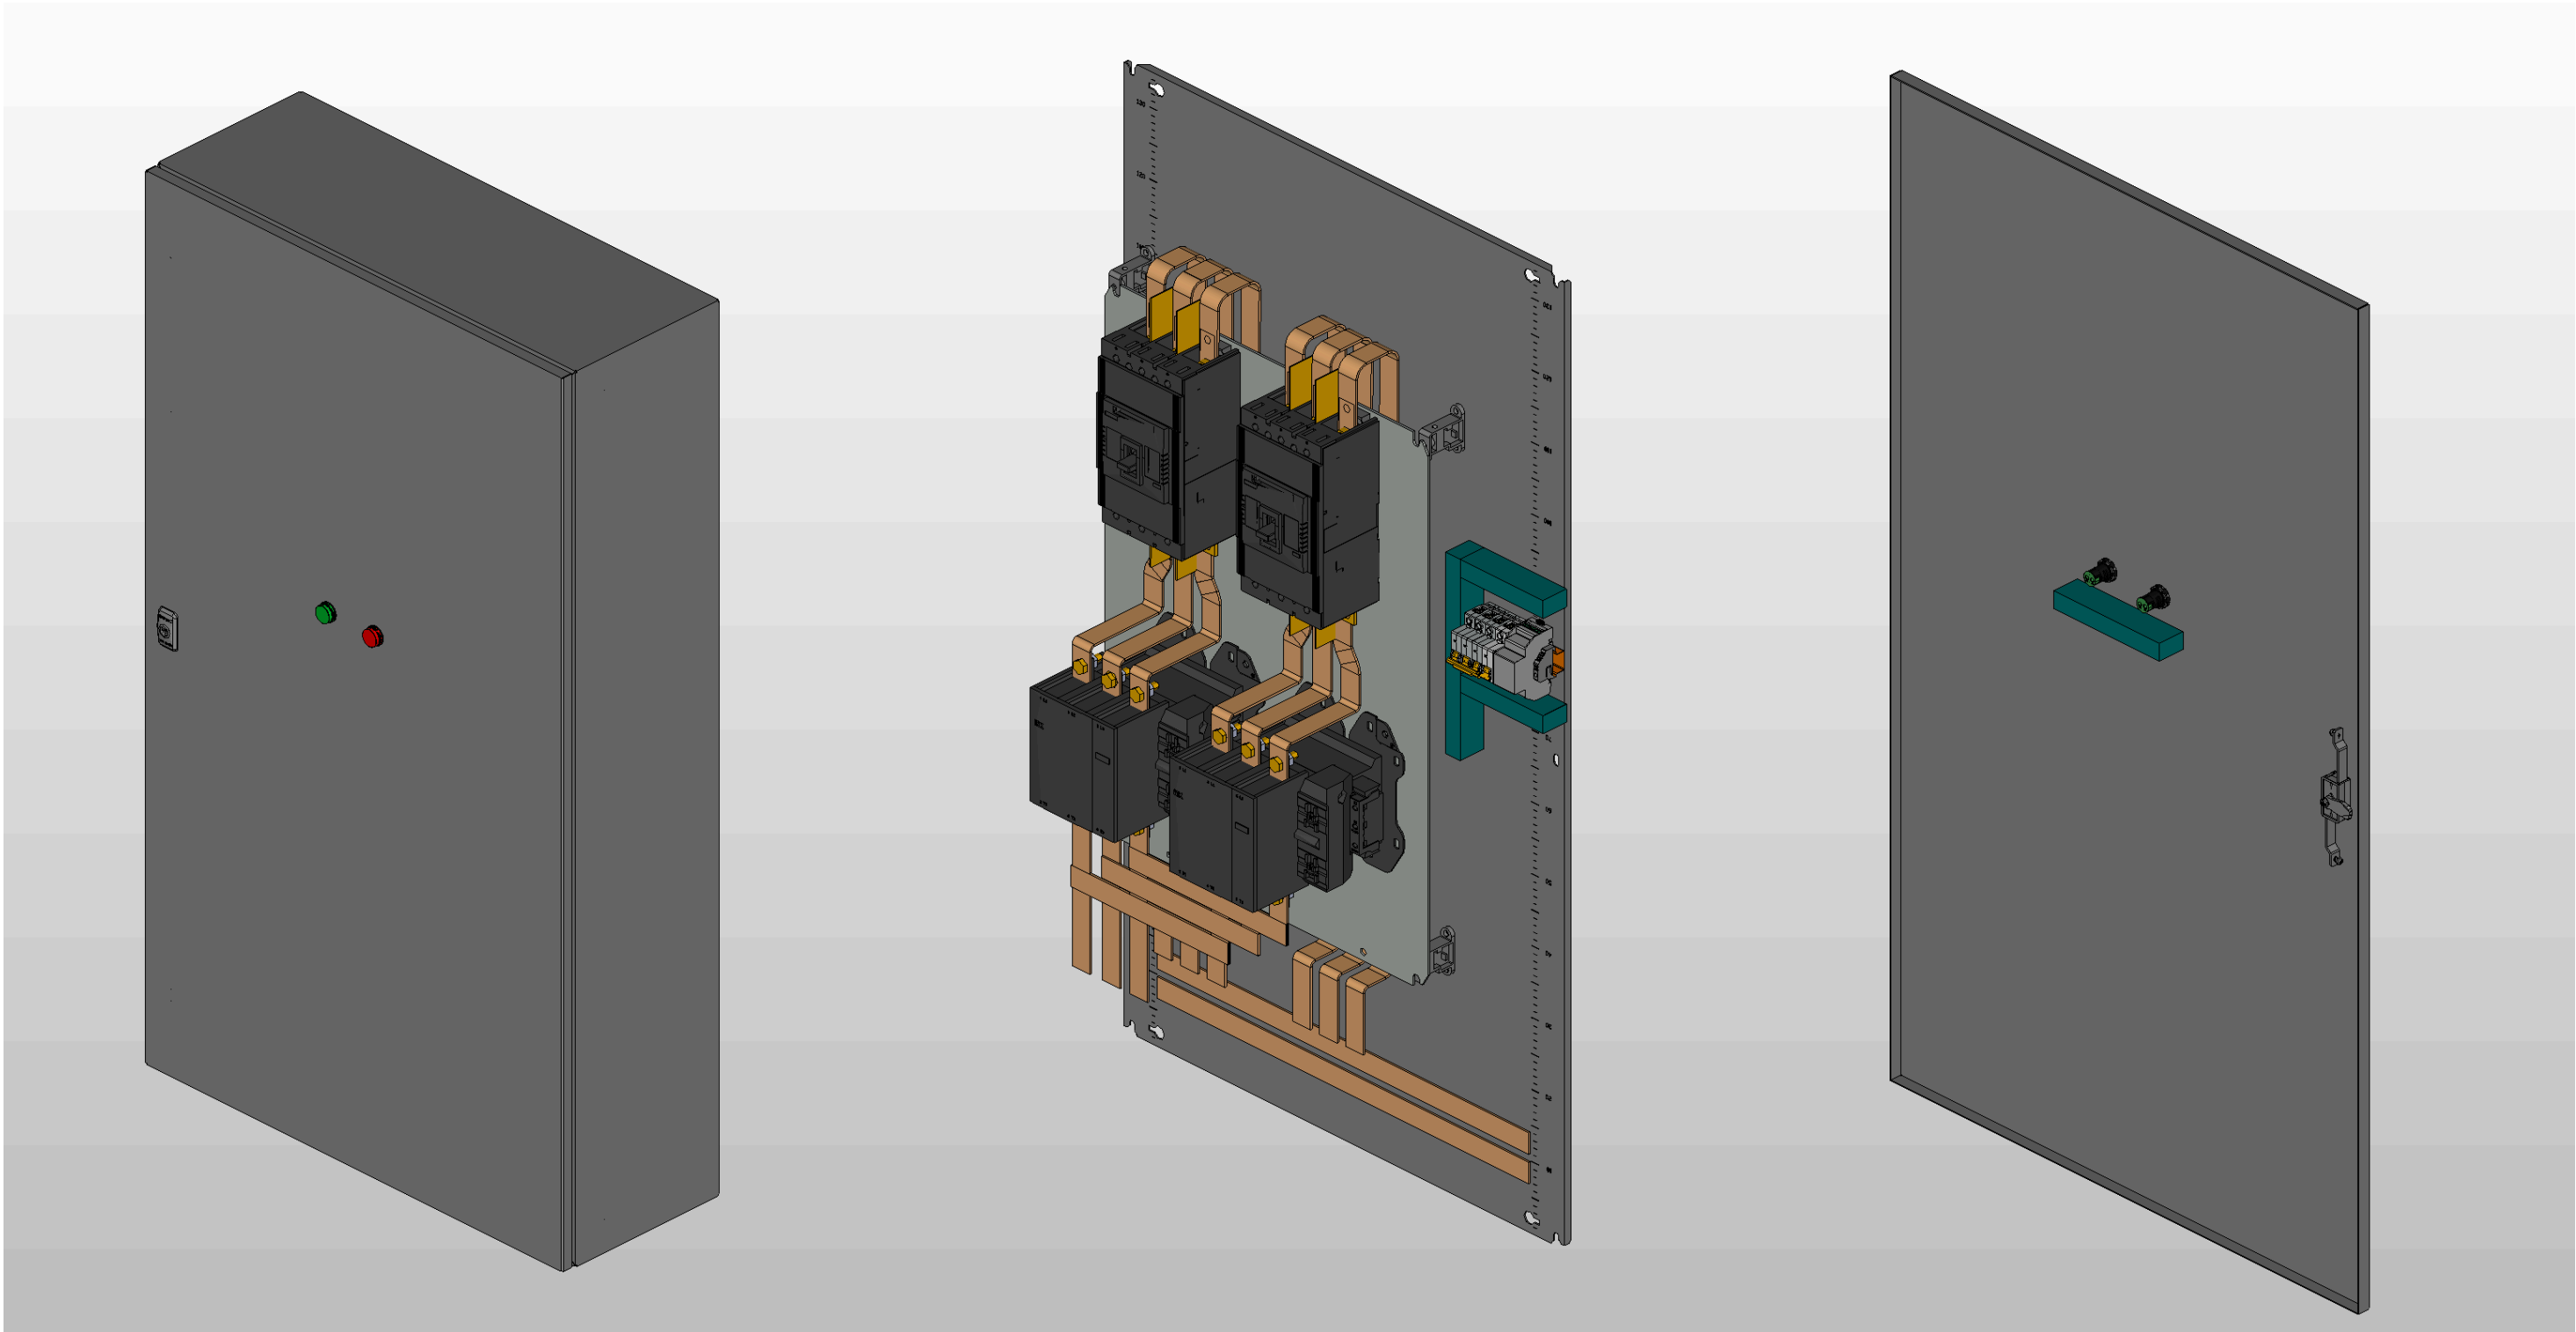

Инв. № подл.		Подп. и дата		

Инв. № подл.		Подп. и дата	

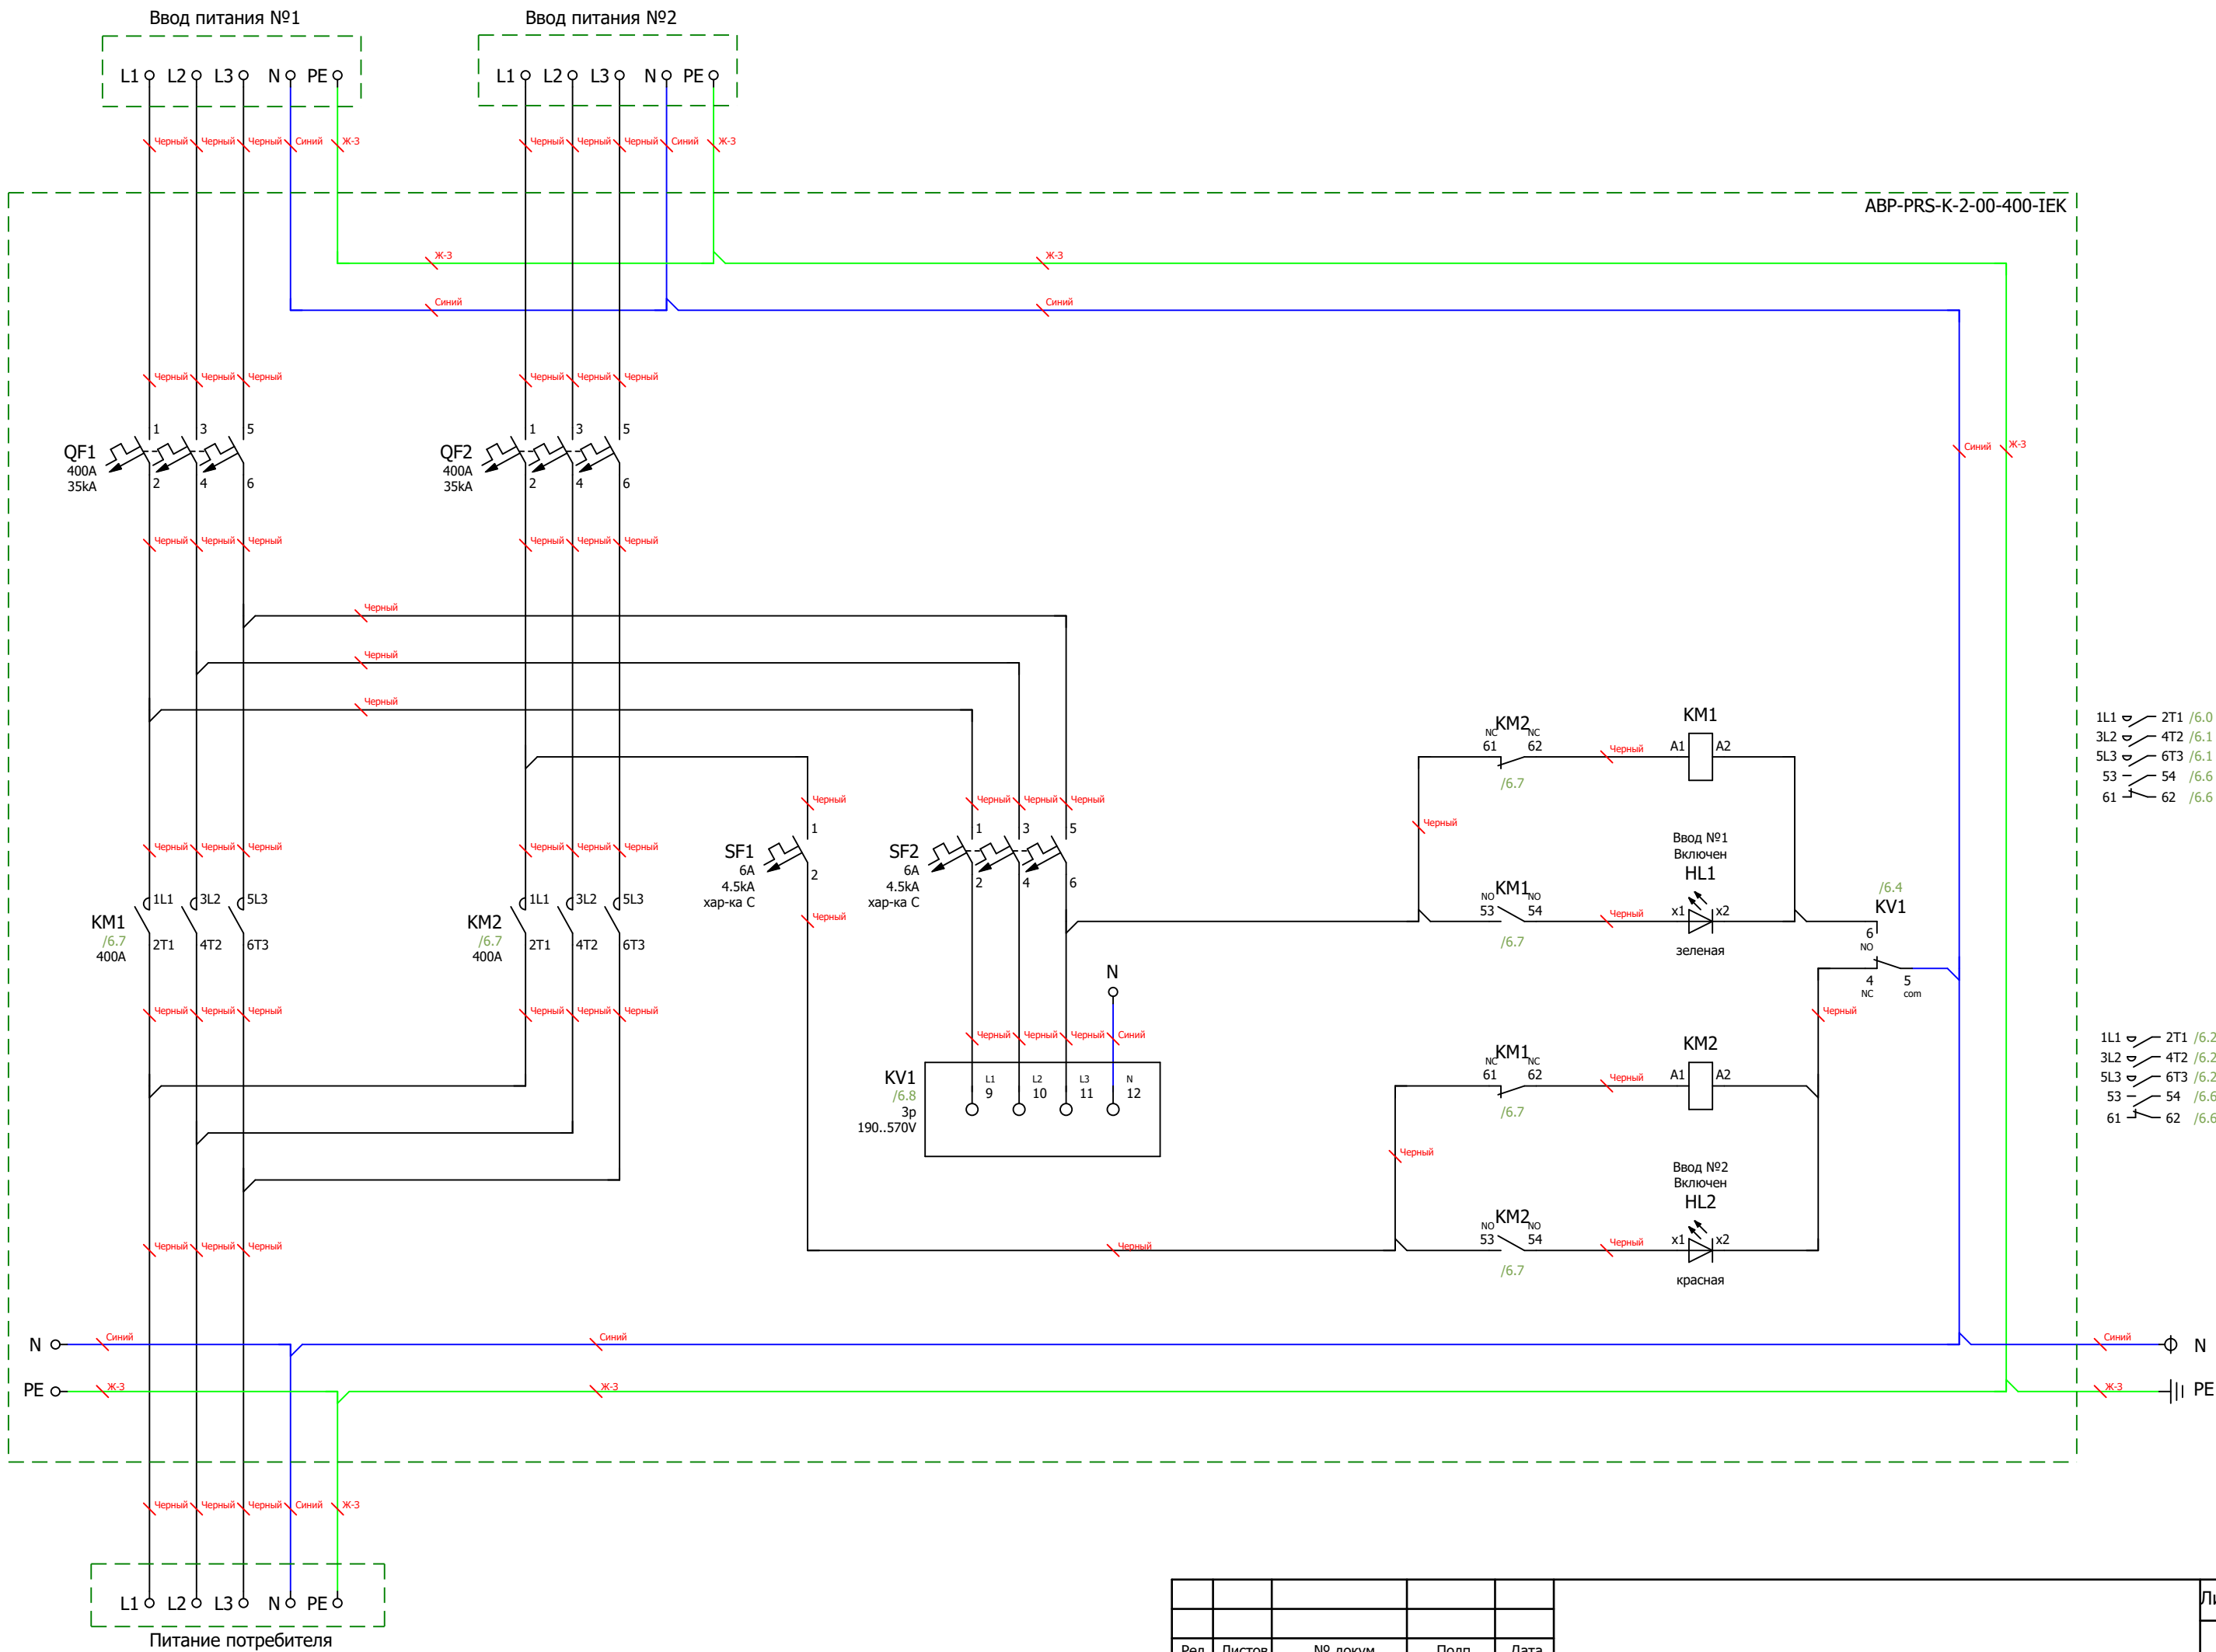

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

