ООО "ПИРИС"

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ с системой АВР на
моноблоке

Два ввода 250 А
без секции распределения

АВР-PRS-МБ-2-00-250-DEK

Опис. и парам.

Номенкл.

Контакты

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация изделий

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
Разраб							
Пров					Лит	Лист	Листов
Т.контр						2	7
Рук							
Н.контр							
Утв							

PIRIS

Копировал

Формат А4

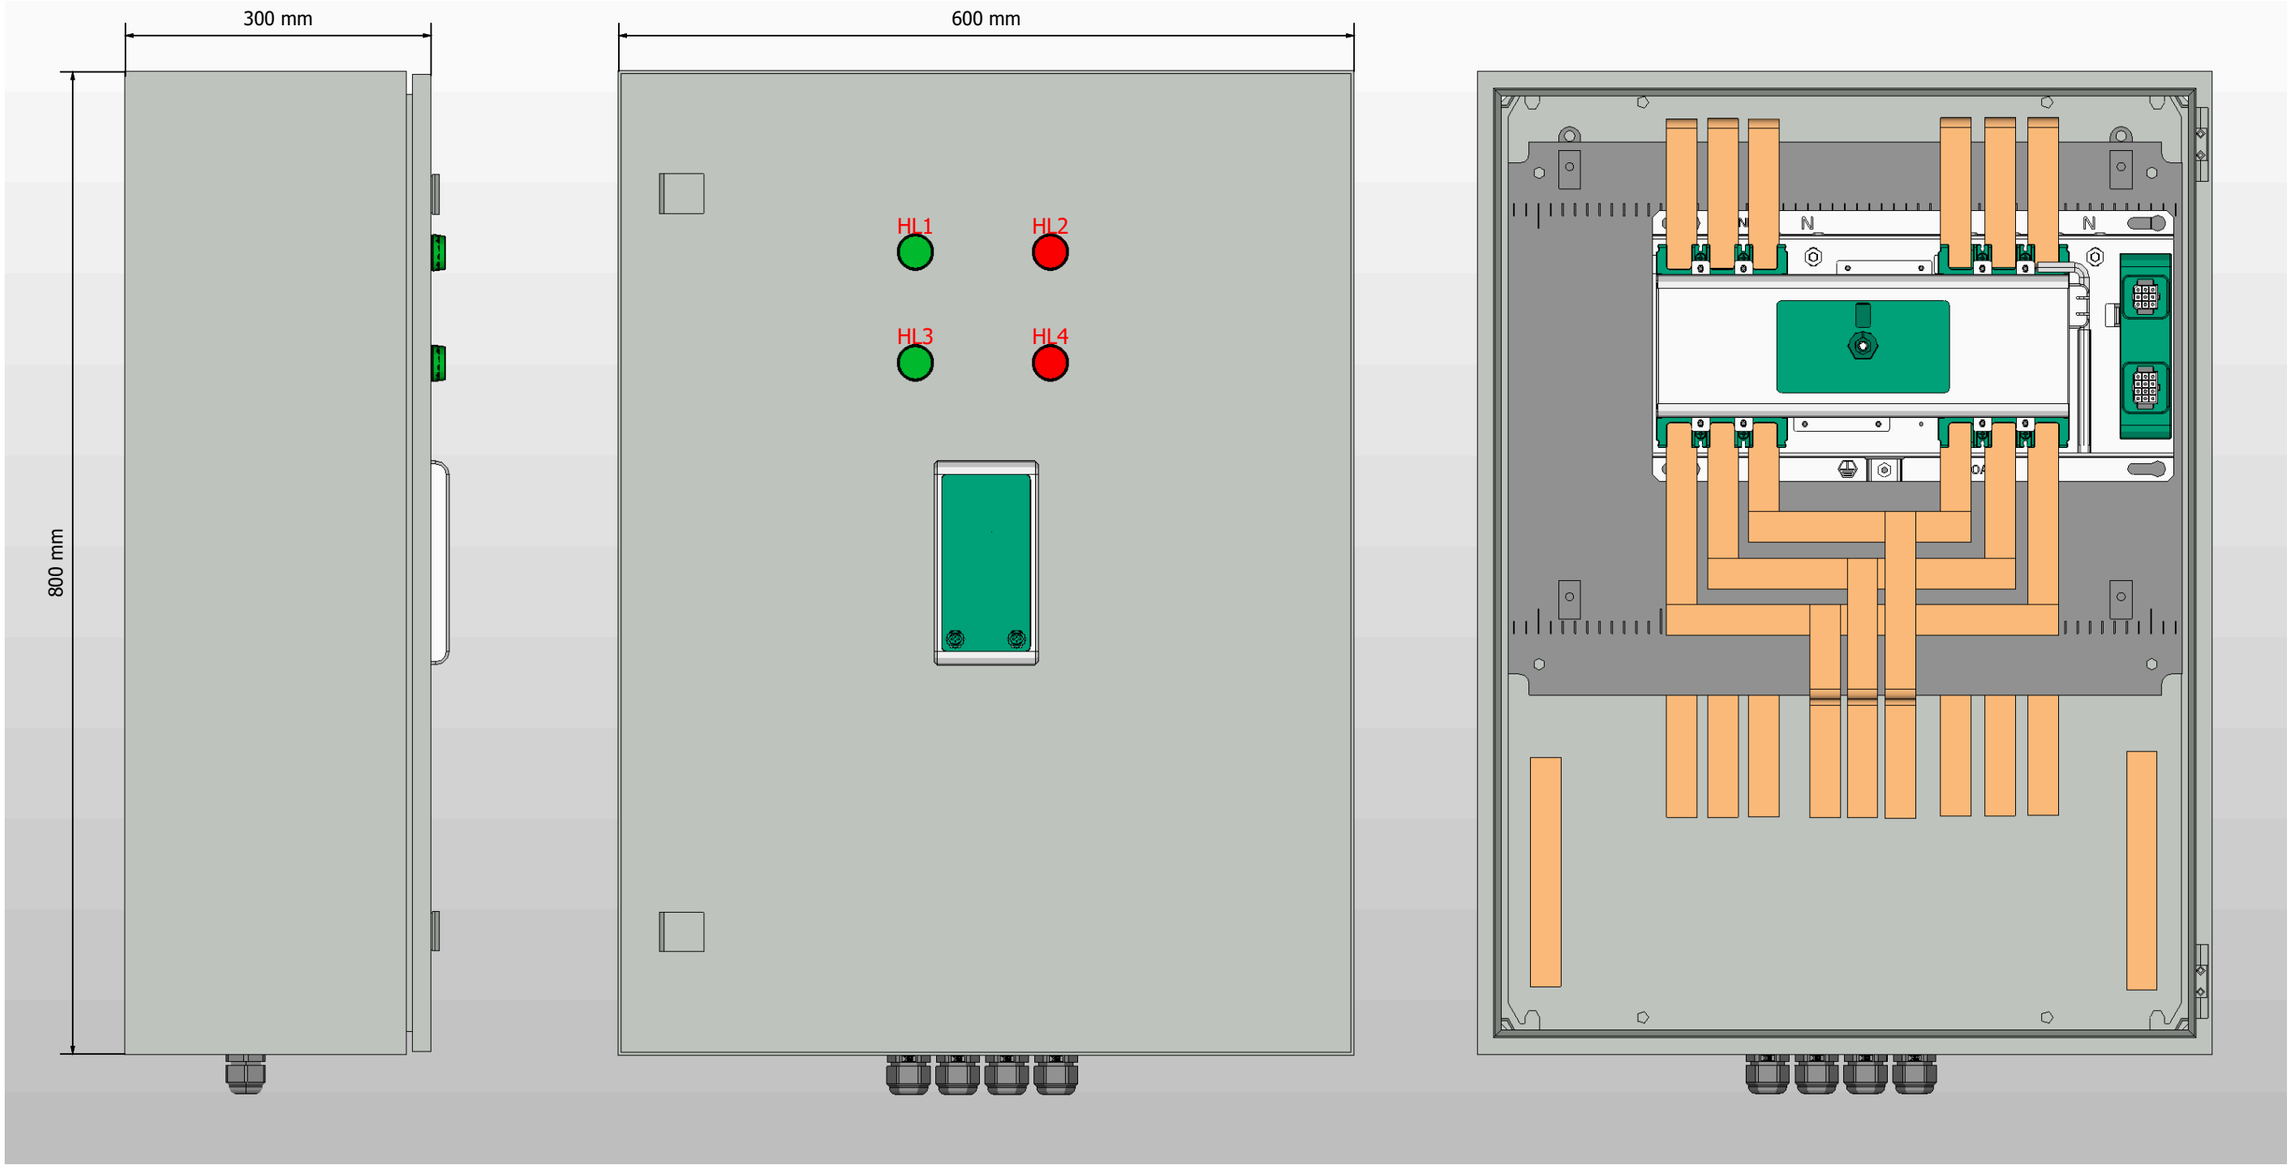

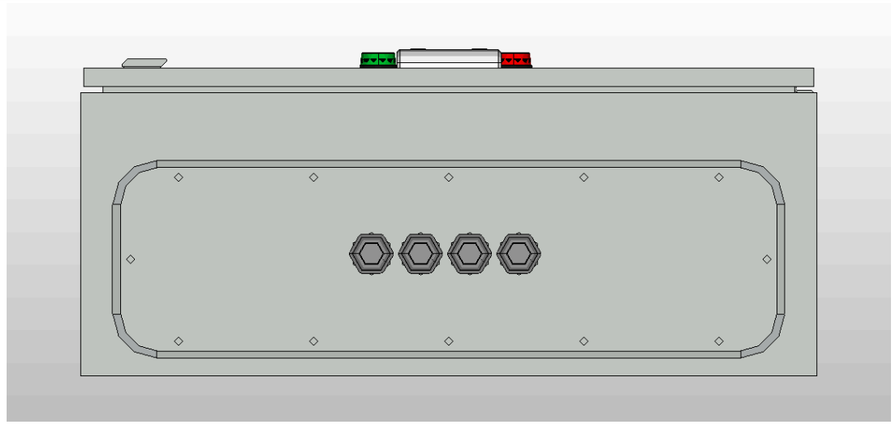

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 300 мм.

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		3


Подп. и дата


Инв. № подл.


Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

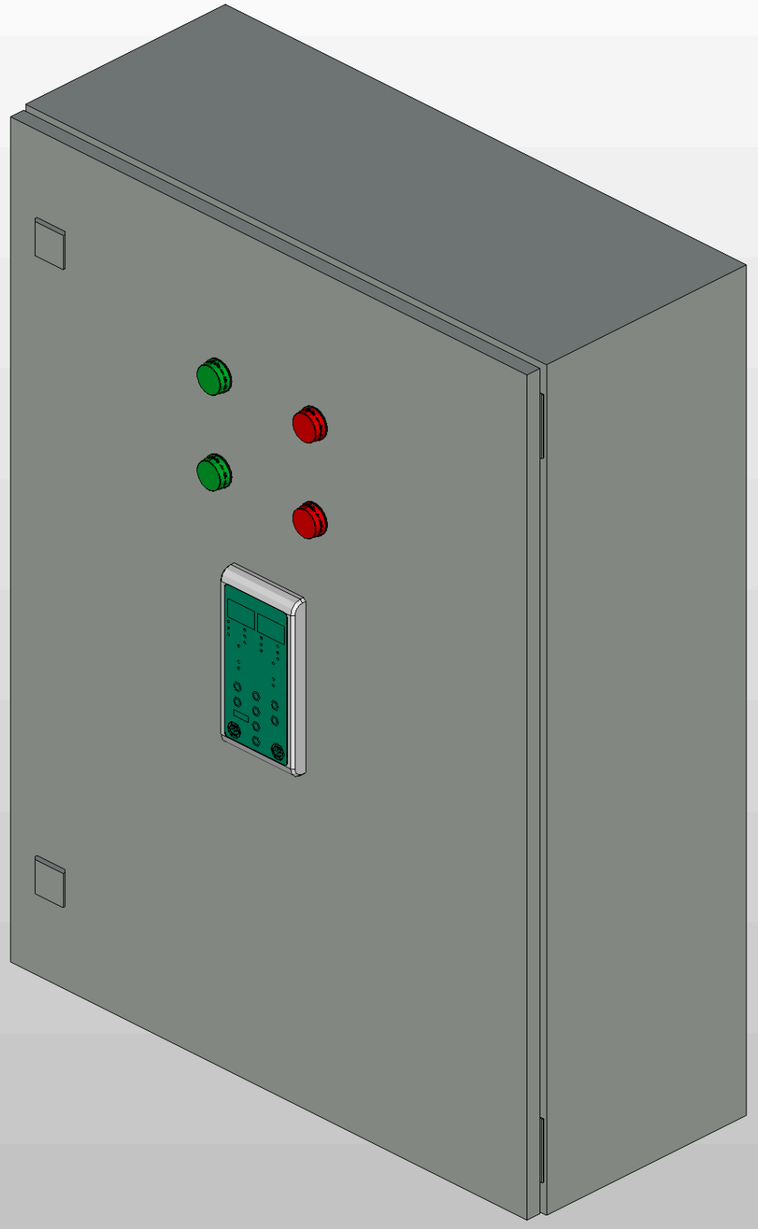

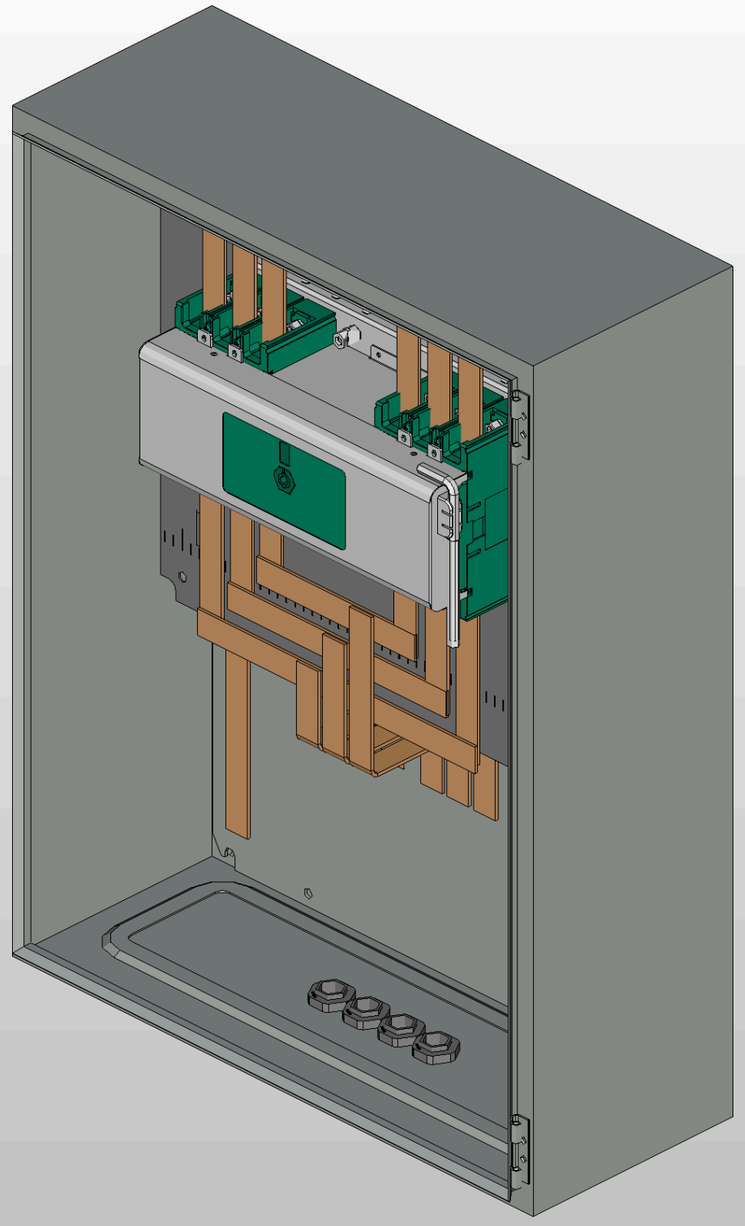

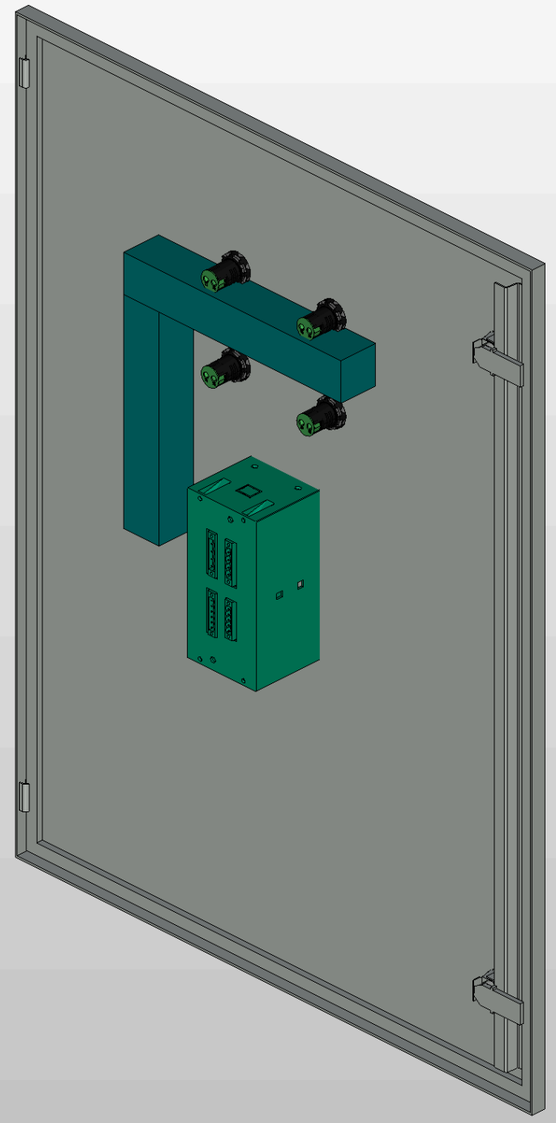


Подп. и дата


Инв. № подл.

						Листов
						4
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

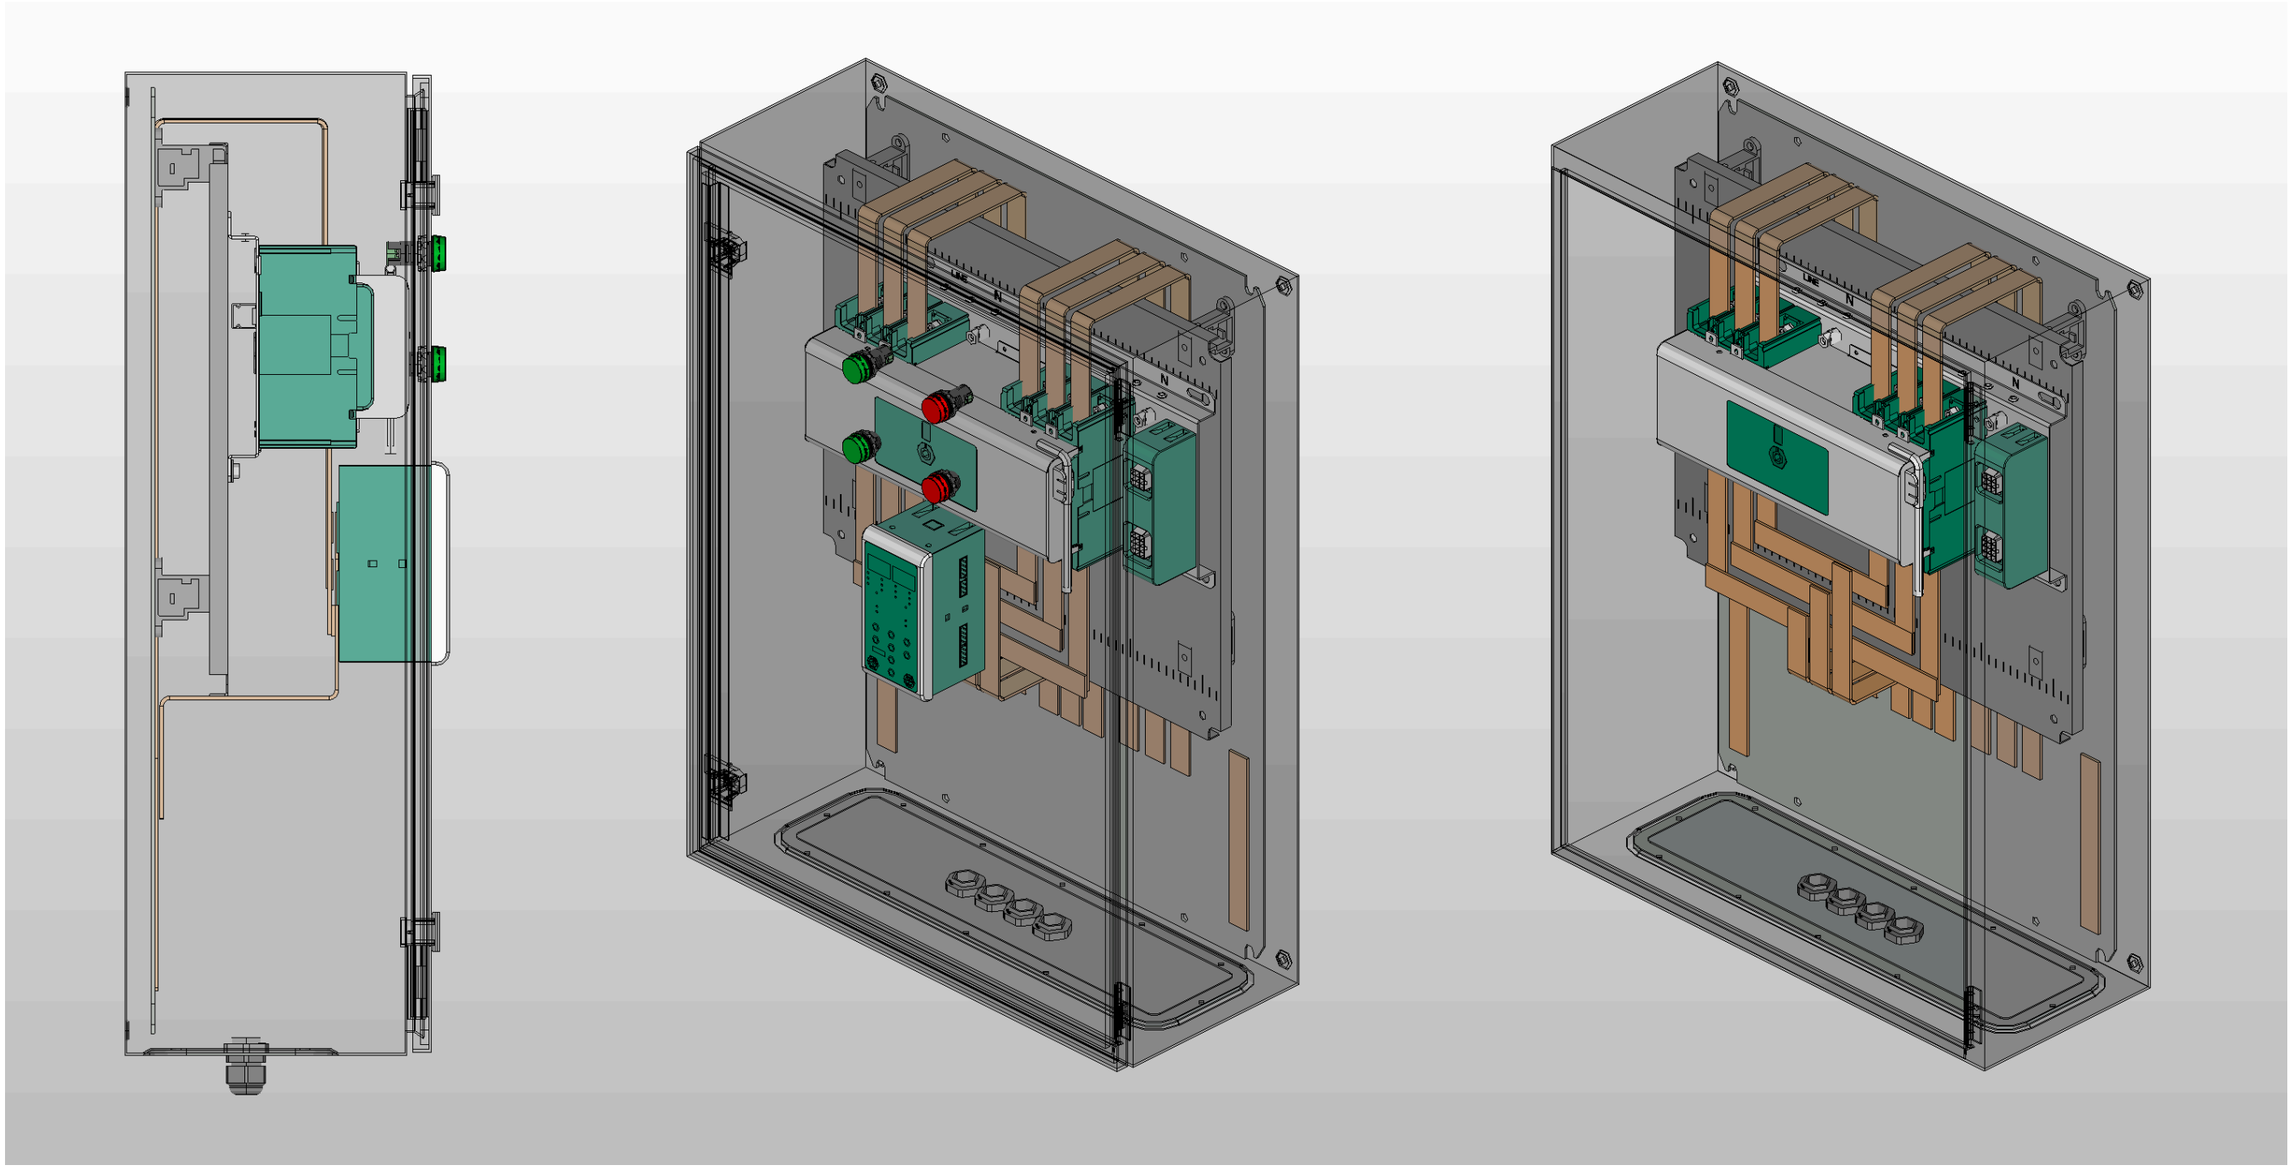

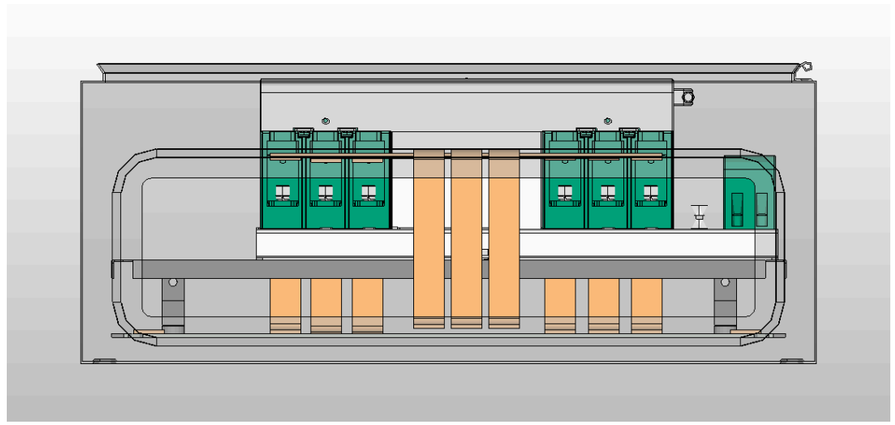

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9


Подп. и дата

Инв. № подл.

						Листов
						5
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

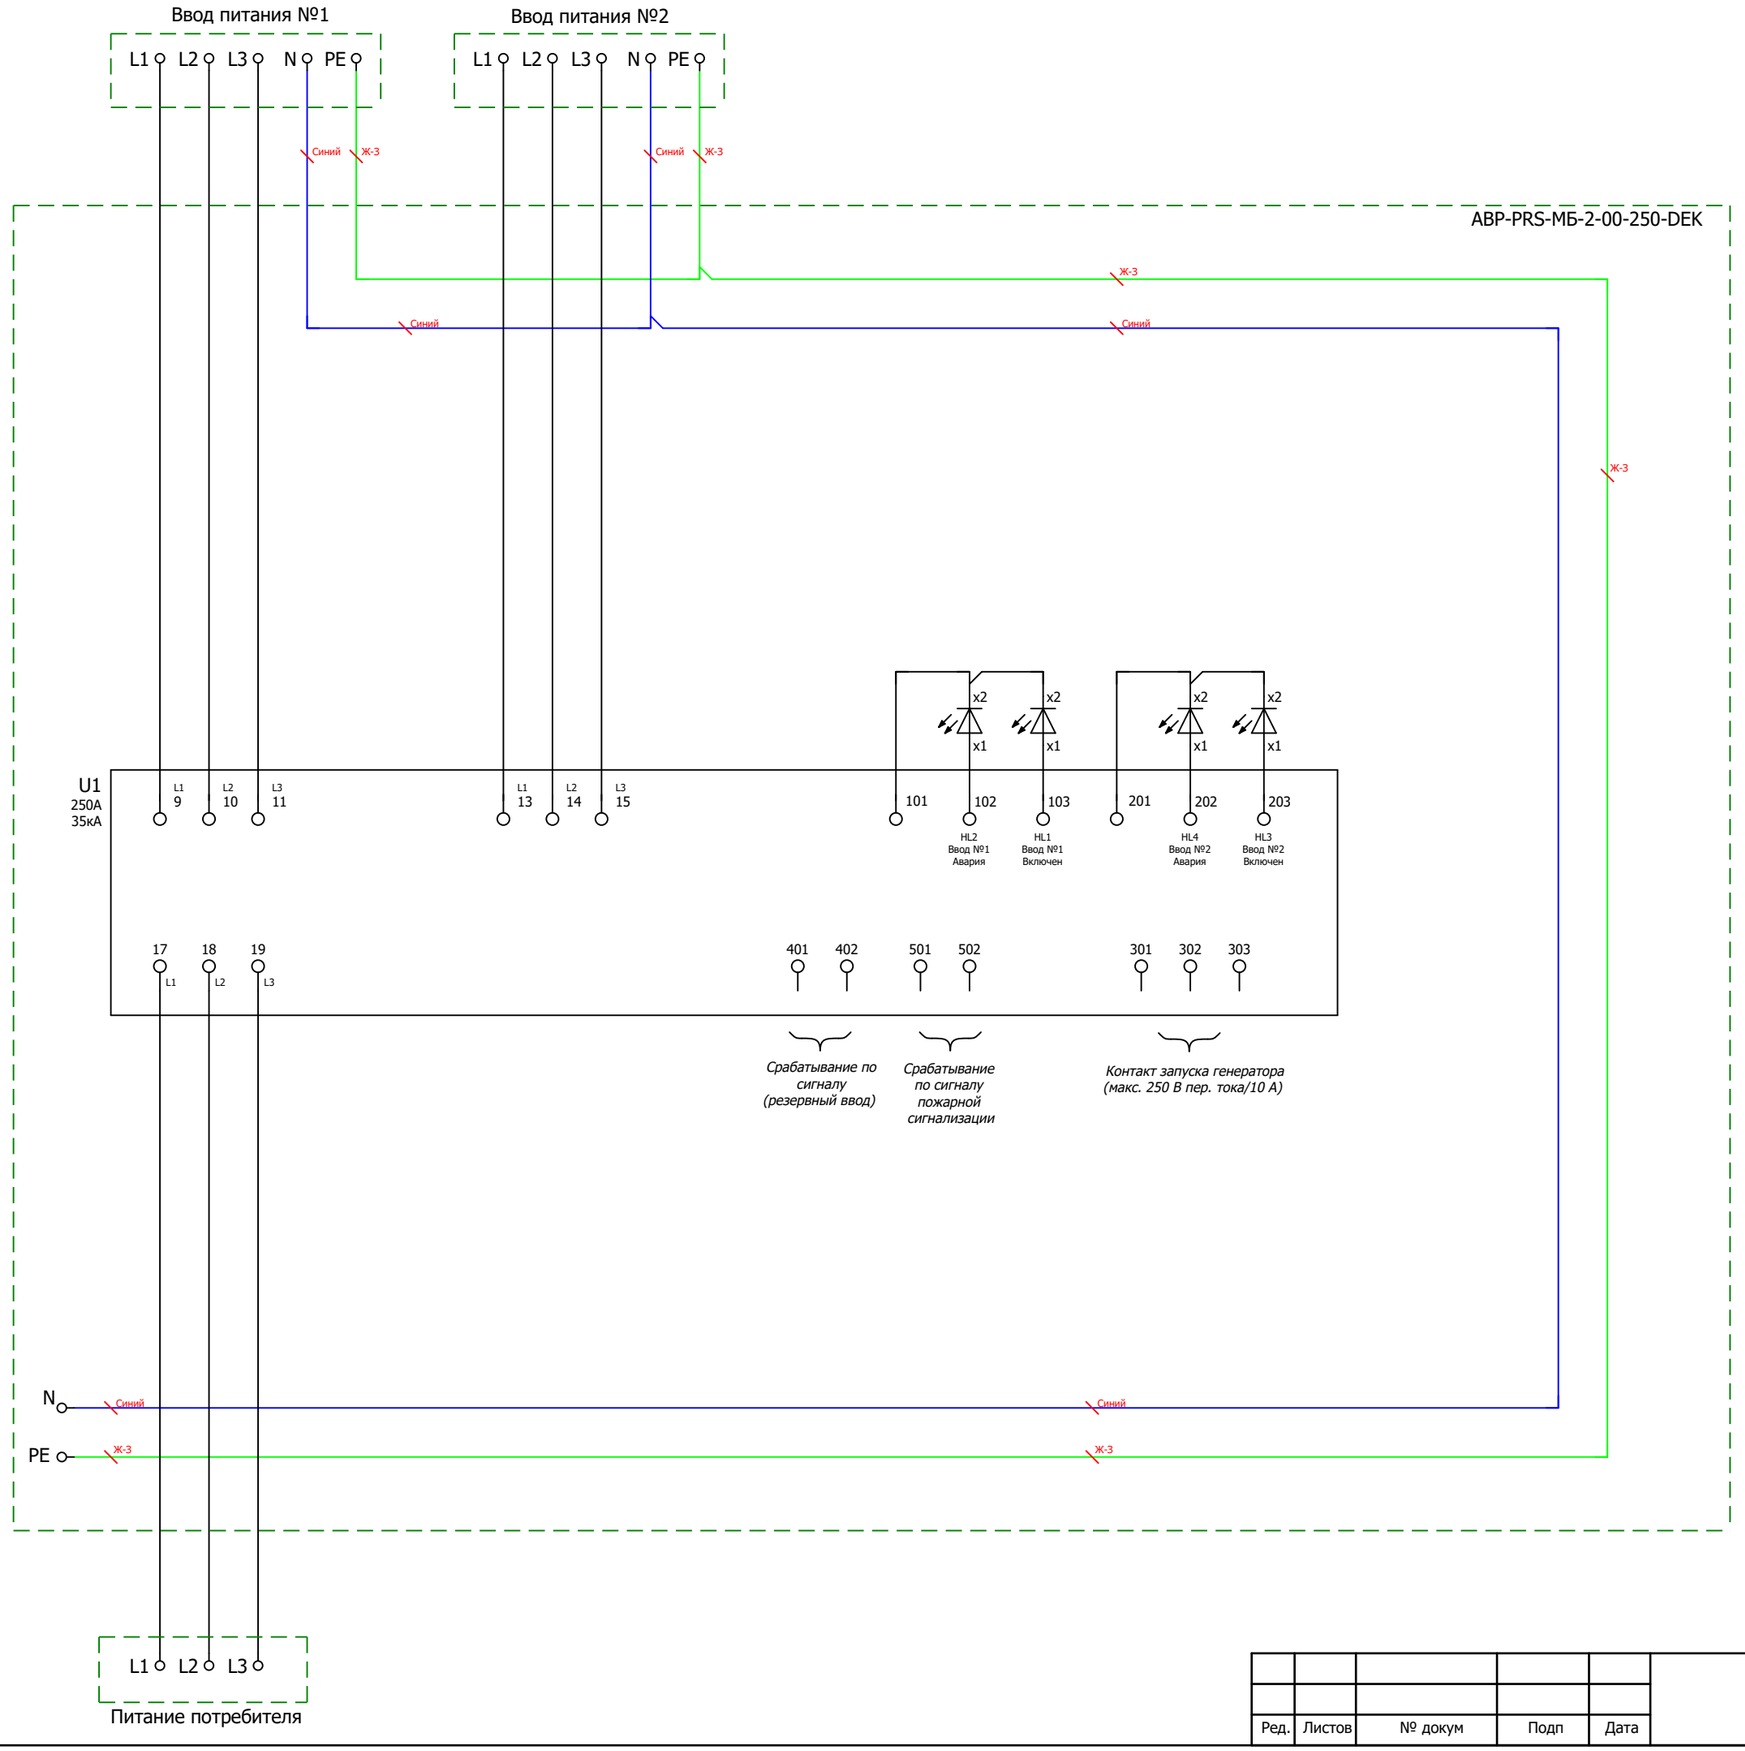

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов 6

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			U1	Устройство автоматического ввода резерва с выносным блоком управления 250А, 3Р, 35кА АВР-303, DEKraft	1	
			U1	Выносной блок управления для АВР-303 DEKraft	1	
			HL1;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			HL2;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
			B1	Корпус навесной с М/П ВхШхГ 800х600х300 мм	1	
			H1;H3	Перфокороб, 40 Х 40 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	2	
			PG	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	4	
			W2...W6	Шина медная 3х25 (1=335А, 2=498А, 3=639А)	10	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов 7

Формат А4