ООО "ПИРИС"

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ с системой АВР на
моноблоке

Два ввода 500 А
без секции распределения

АВР-PRS-МБ-2-00-500-CHINT

Опис. и парам.

Номенкл.

Контакты

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация изделий

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
Разраб							
Пров					Лит	Лист	Листов
Т.контр						2	7
Рук							
Н.контр							
Утв							

PIRIS

Копировал

Формат А4

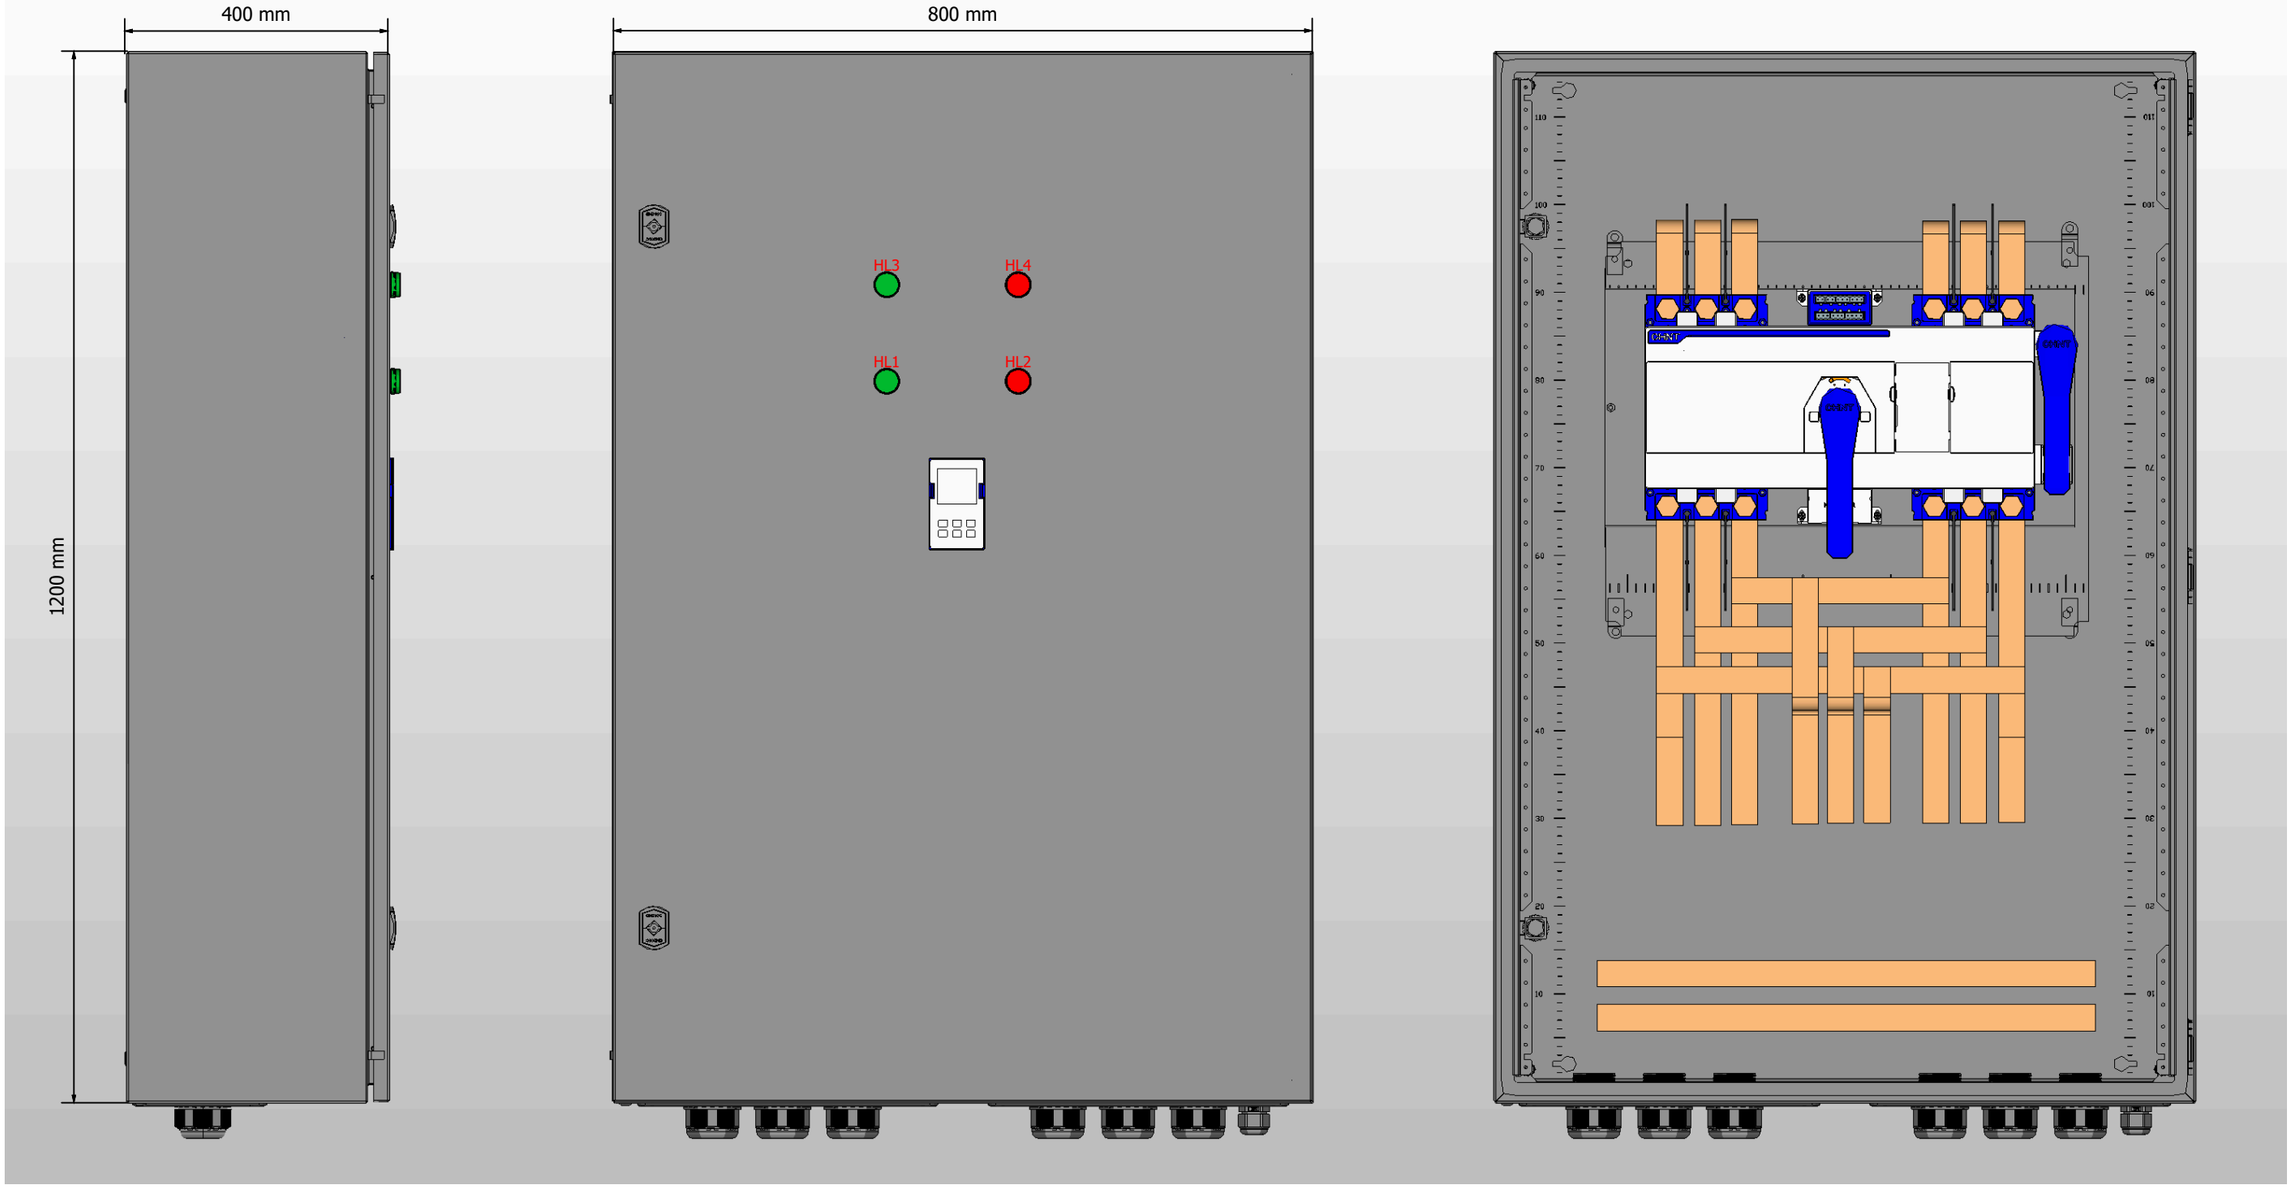

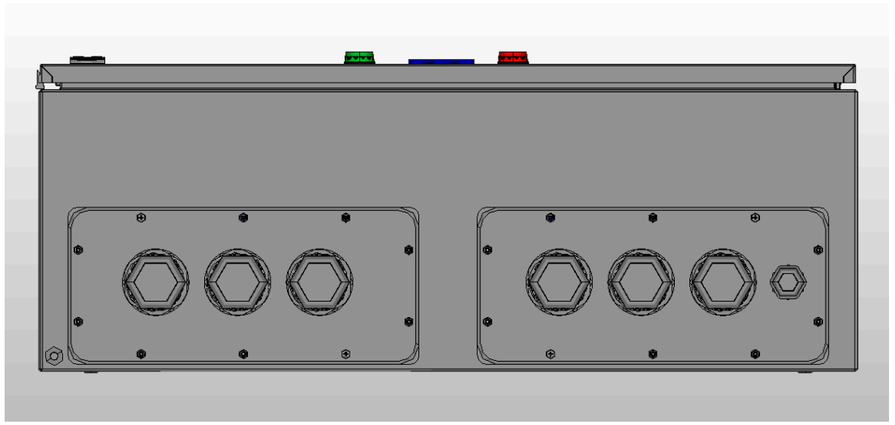

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 400 мм.

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		3


Подп. и дата


Инв. № подл.


Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

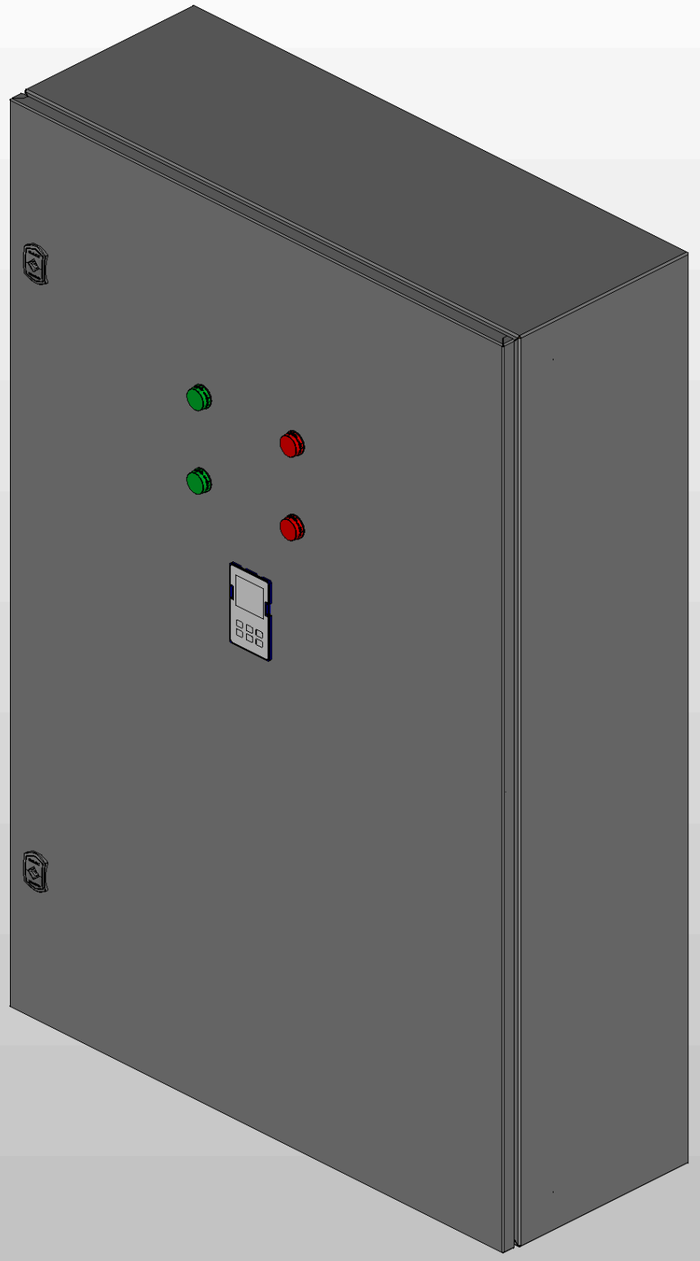

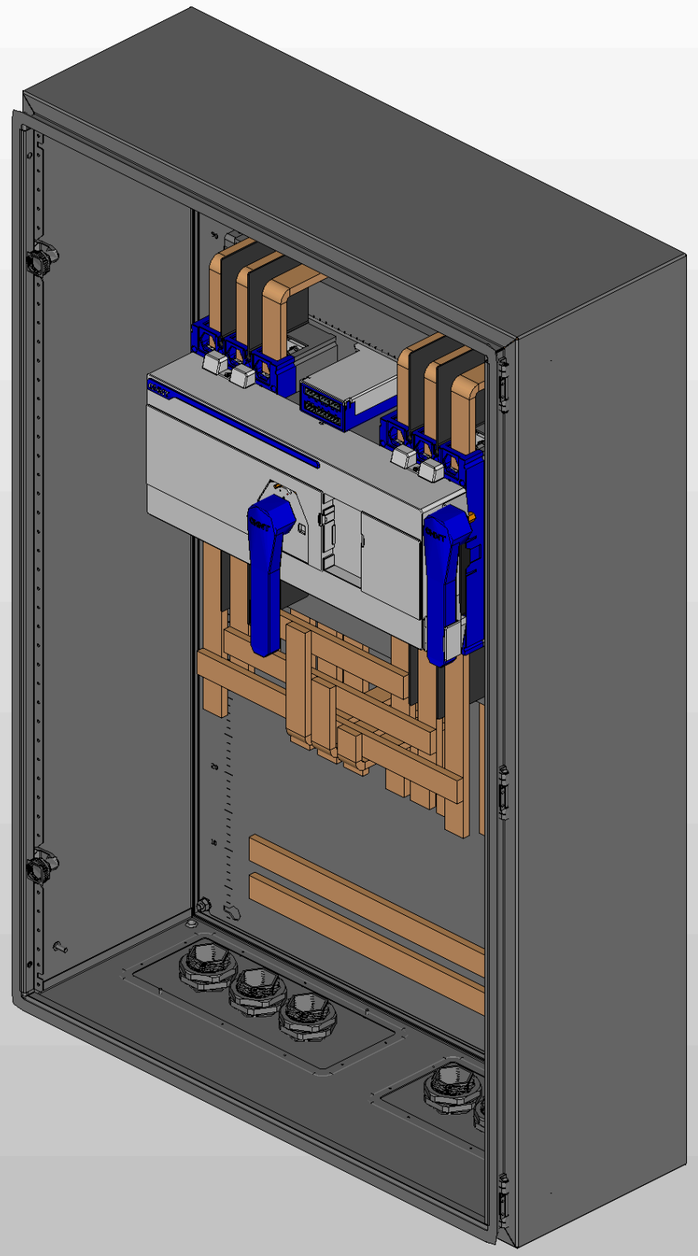

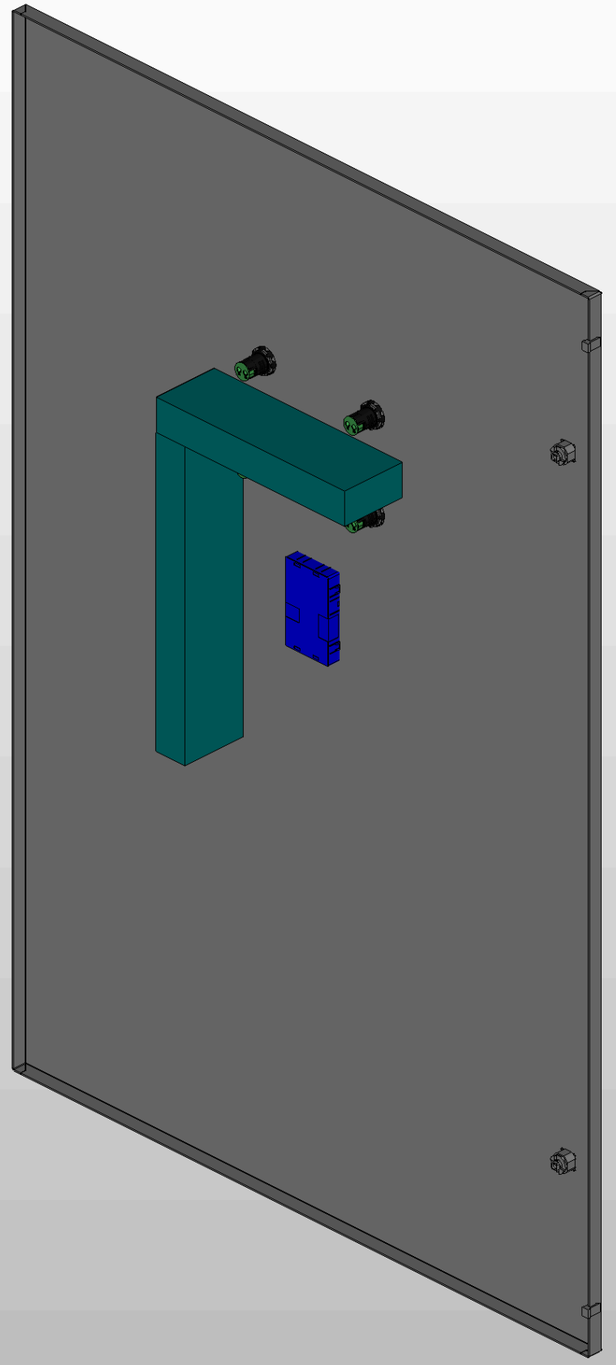

Подп. и дата


Инв. № подл.


						Листов
						4
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

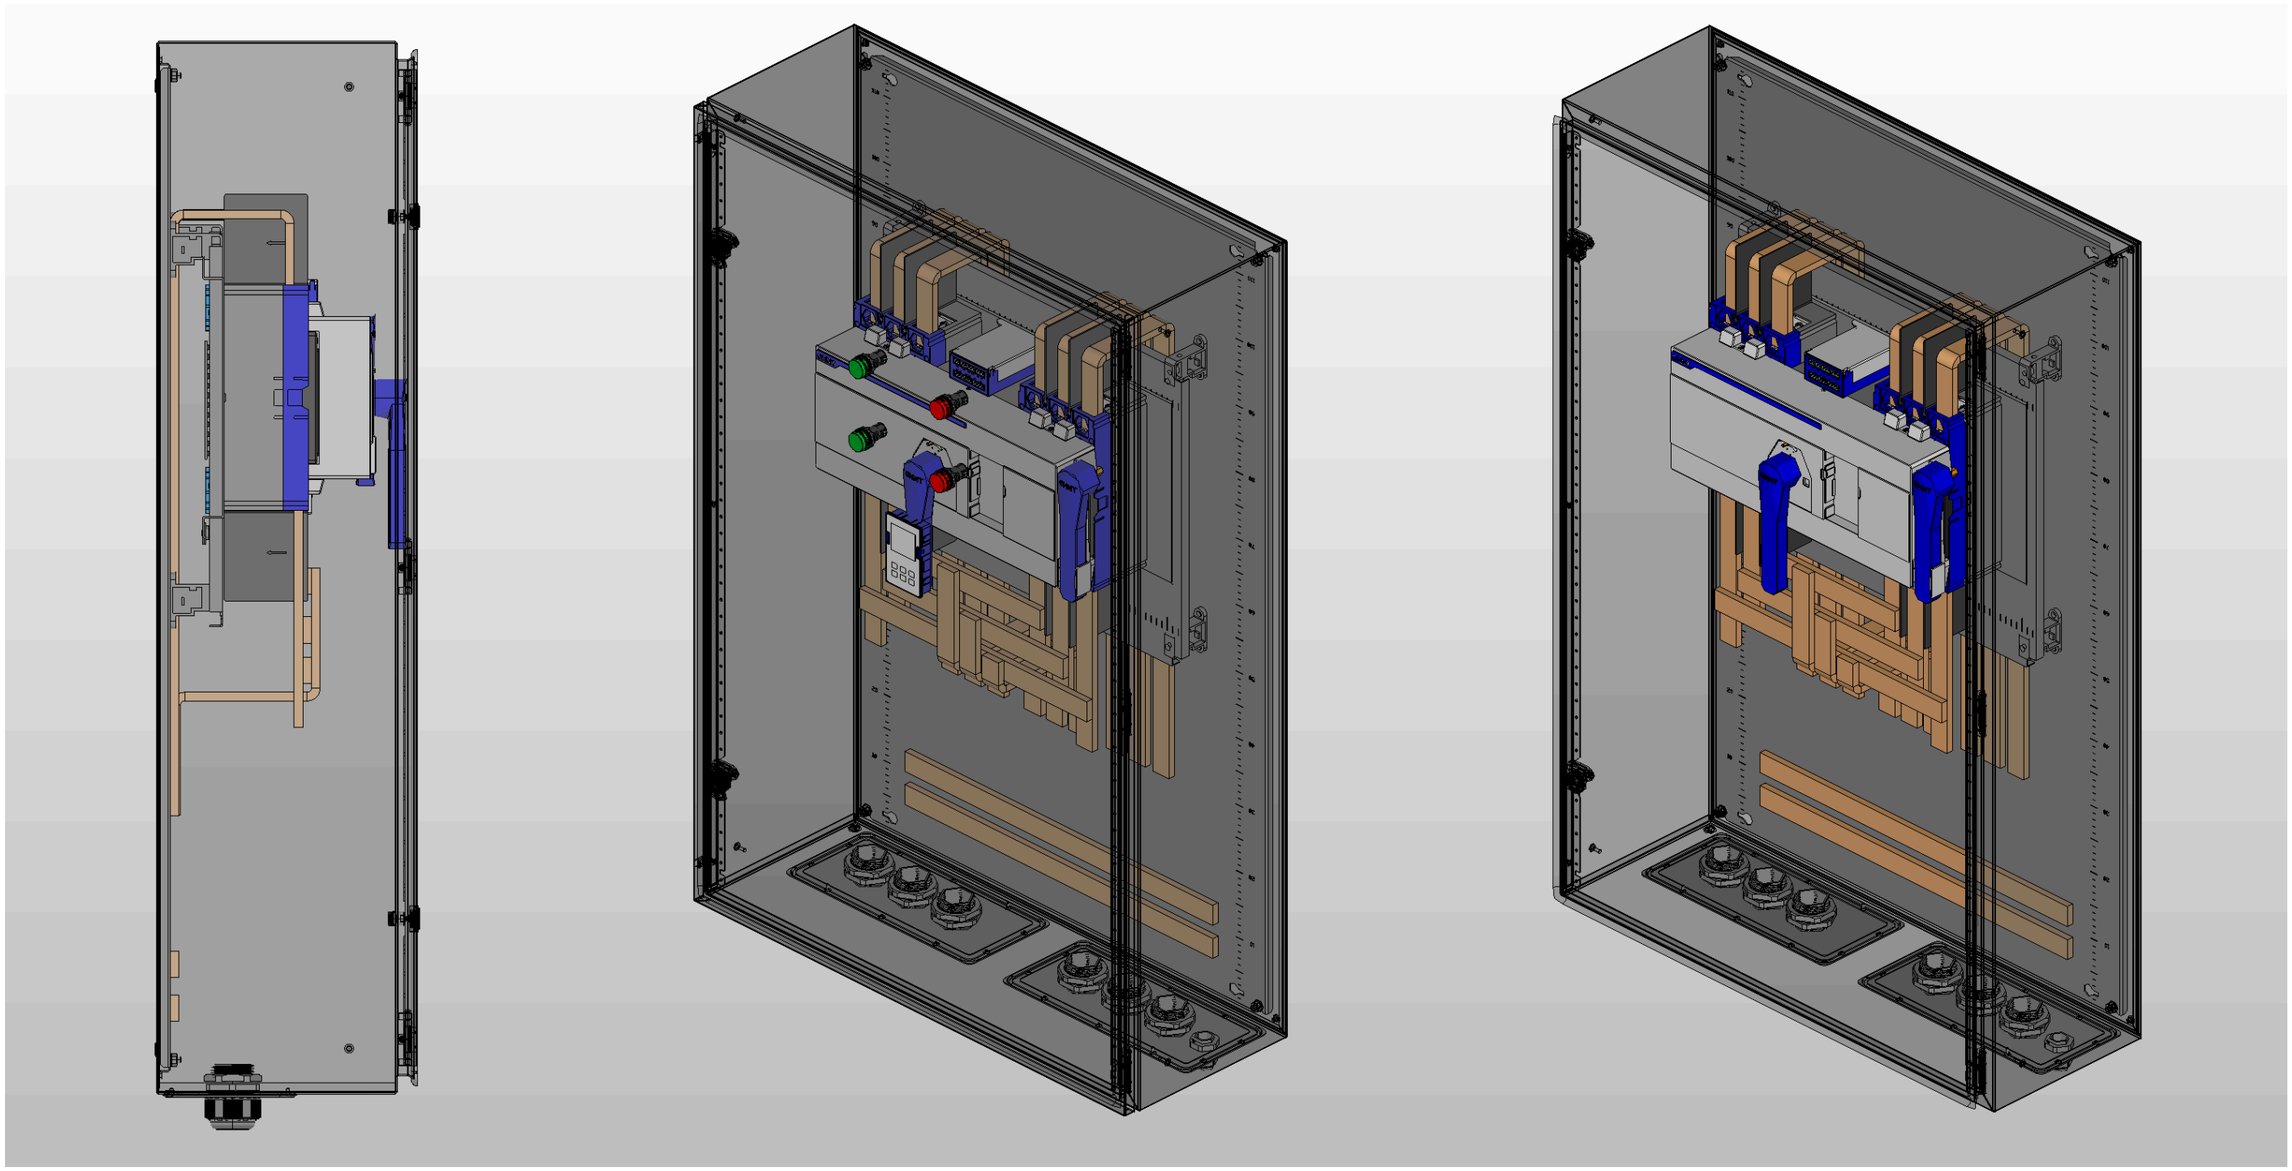

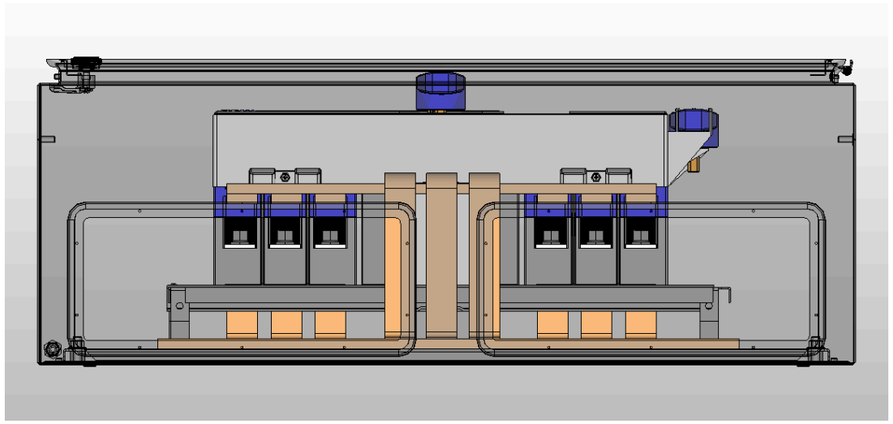


Подп. и дата

Инв. № подл.

						Листов
						5
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

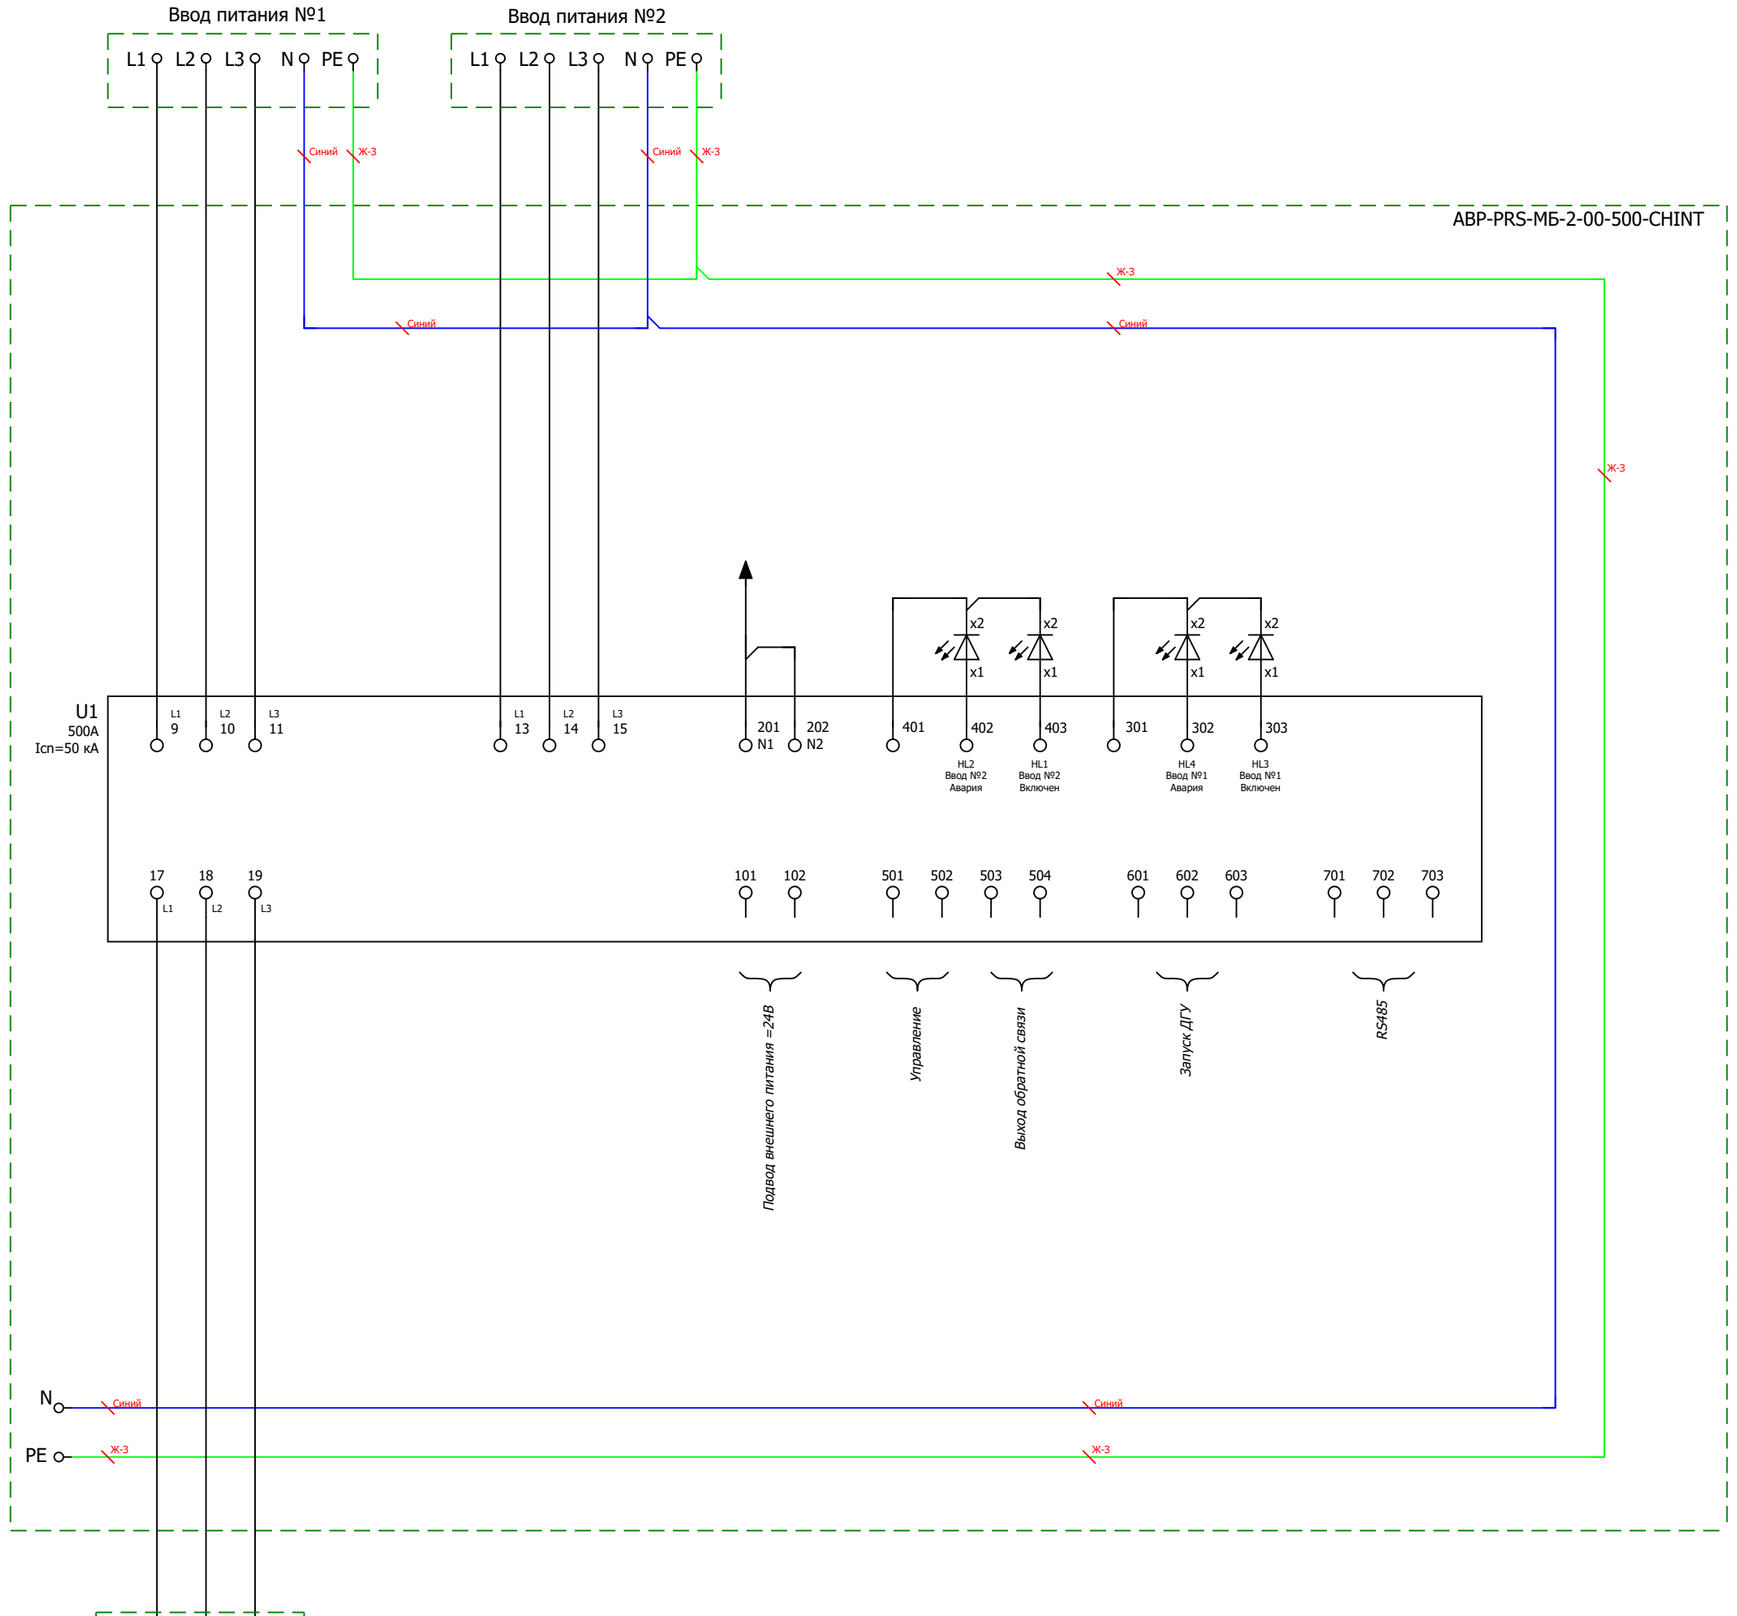

						Листов
						6
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			U1	Устройство автоматического ввода резерва CHINT NXZM-630S/3B 3P 500A Icn=50 кА	1	
			U1	Дисплей для АВР NXZM-630S/3B	1	
			CH1;CH2	Канал кабельный перфорир. (ВхШ: 80х40мм.)	2	
			HL1;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			HL2;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
			B1	Корпус навесной ВхШхГ 1200х800х400 мм	1	
			PG1	Сальник MG63 IP68 d отверстия 63мм d проводника 40-50мм	6	
			PG2	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	1	
			W1...W3;W5;W7	Шина медная 10х30(1=798А, 2=1261А, 3=1692А)	30	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов 7

Формат А4