ООО "ПИРИС"

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ с системой АВР на
моноблоке

Два ввода 63 А
без секции распределения

АВР-PRS-МБ-2-00-63-AND

Опис. и парам.

Номенкл.

Контакты

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Э3. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
Разраб							
Пров					Лит	Лист	Листов
Т.контр						2	6
Рук							
Н.контр							
Утв							

PIRIS

Копировал

Формат А4

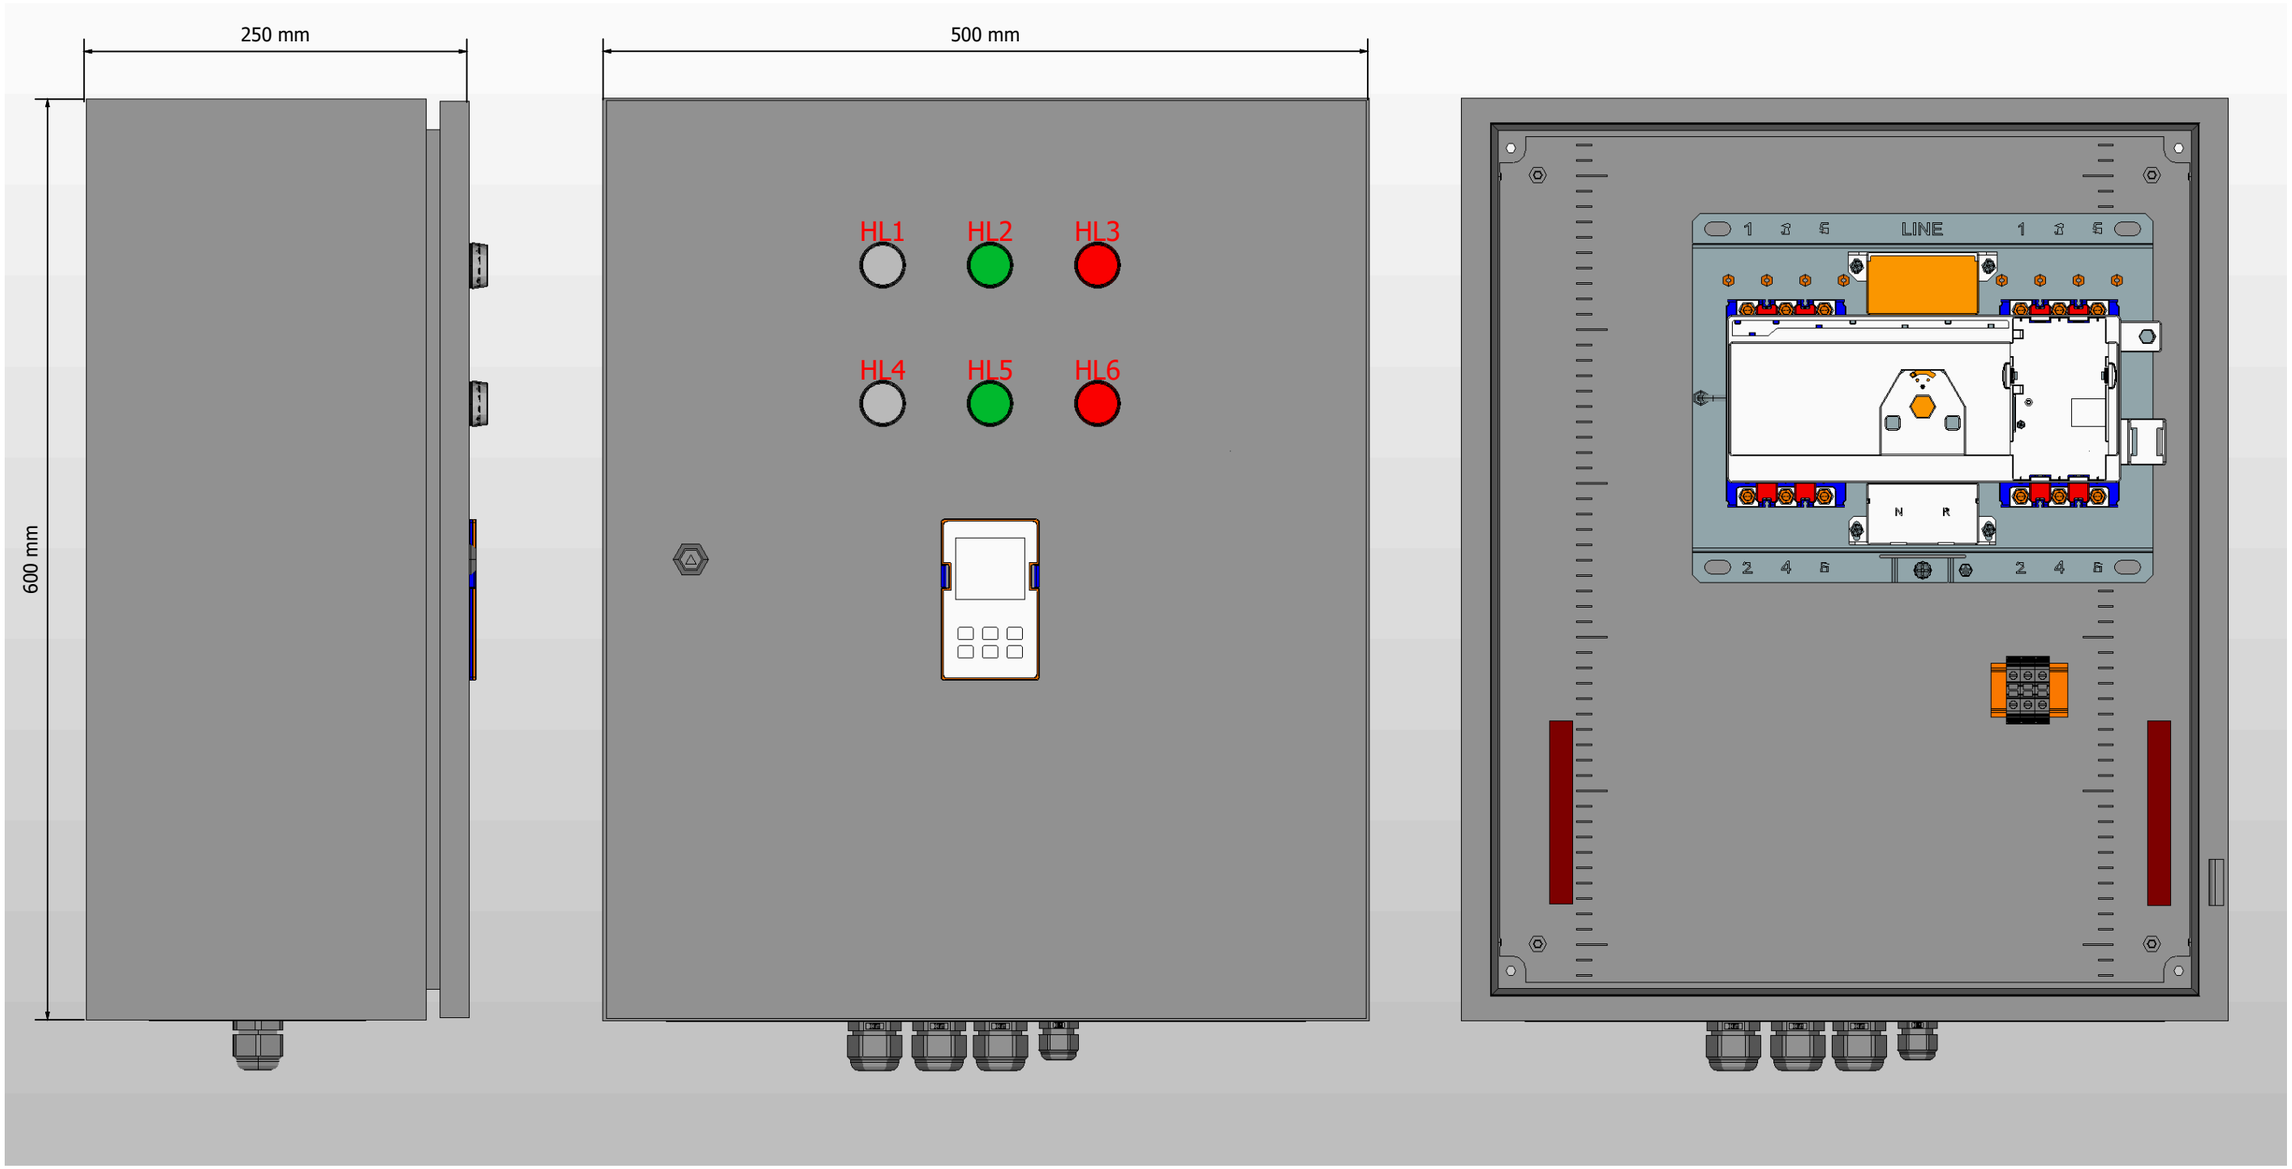

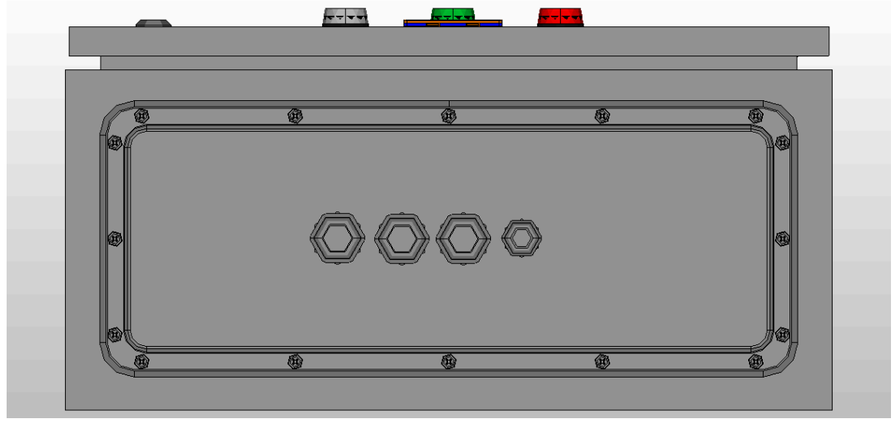

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 250 мм.

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		3

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

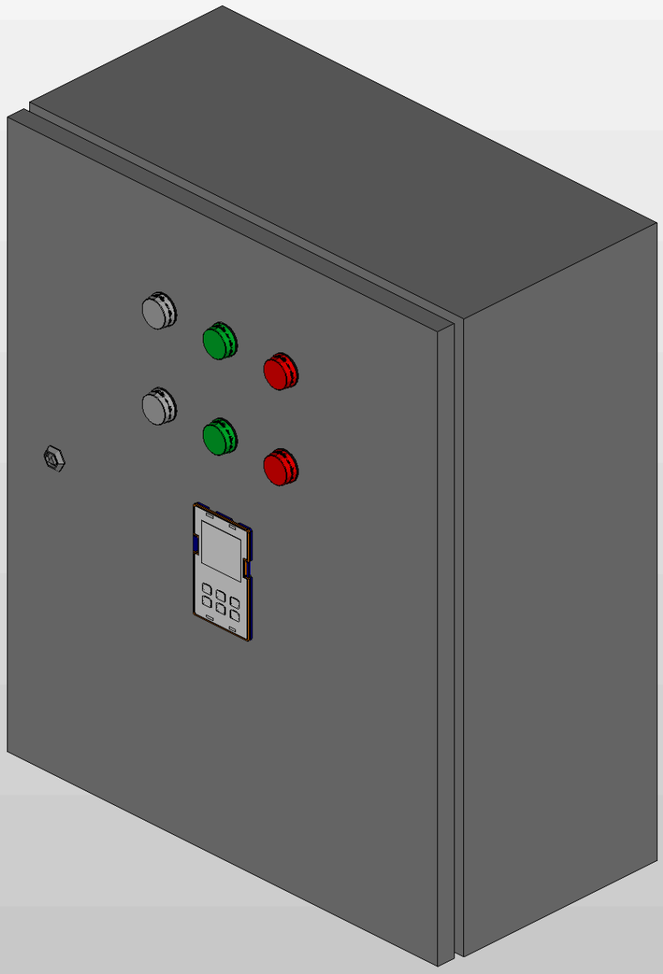

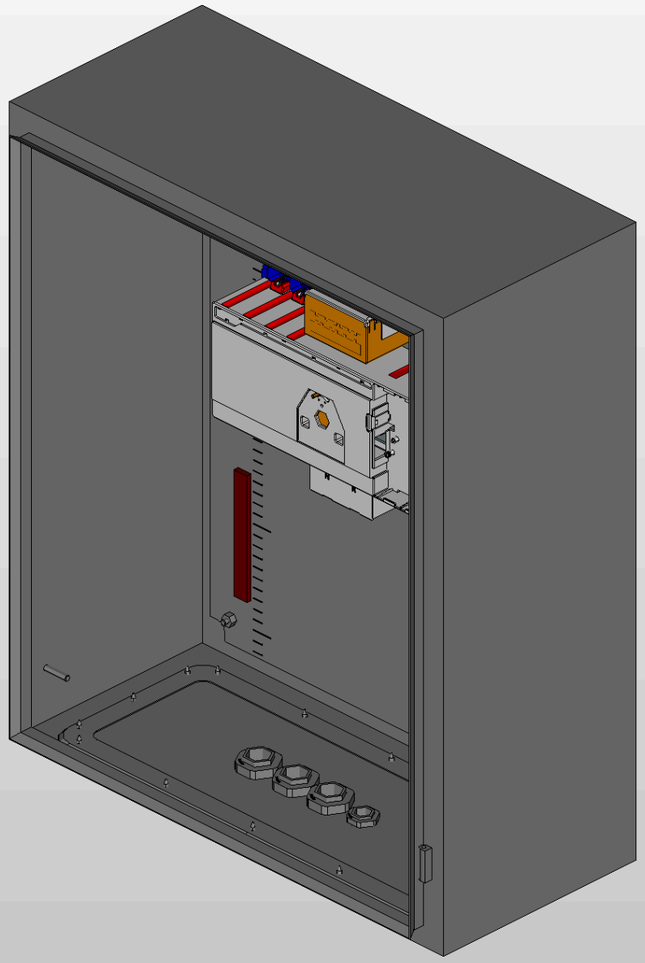

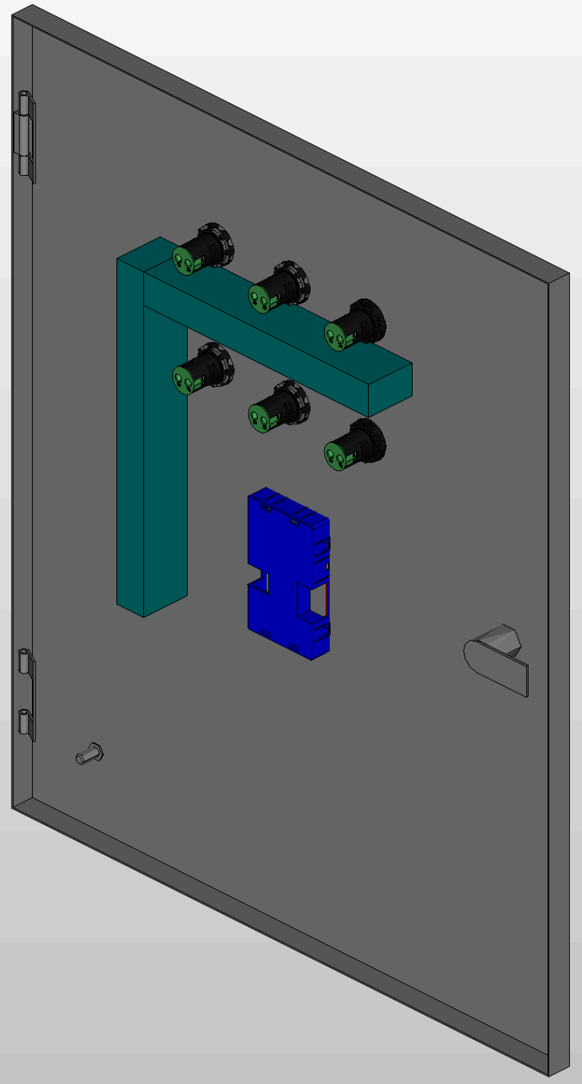

Подп. и дата

Инв. № подл.

						Листов
						4
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

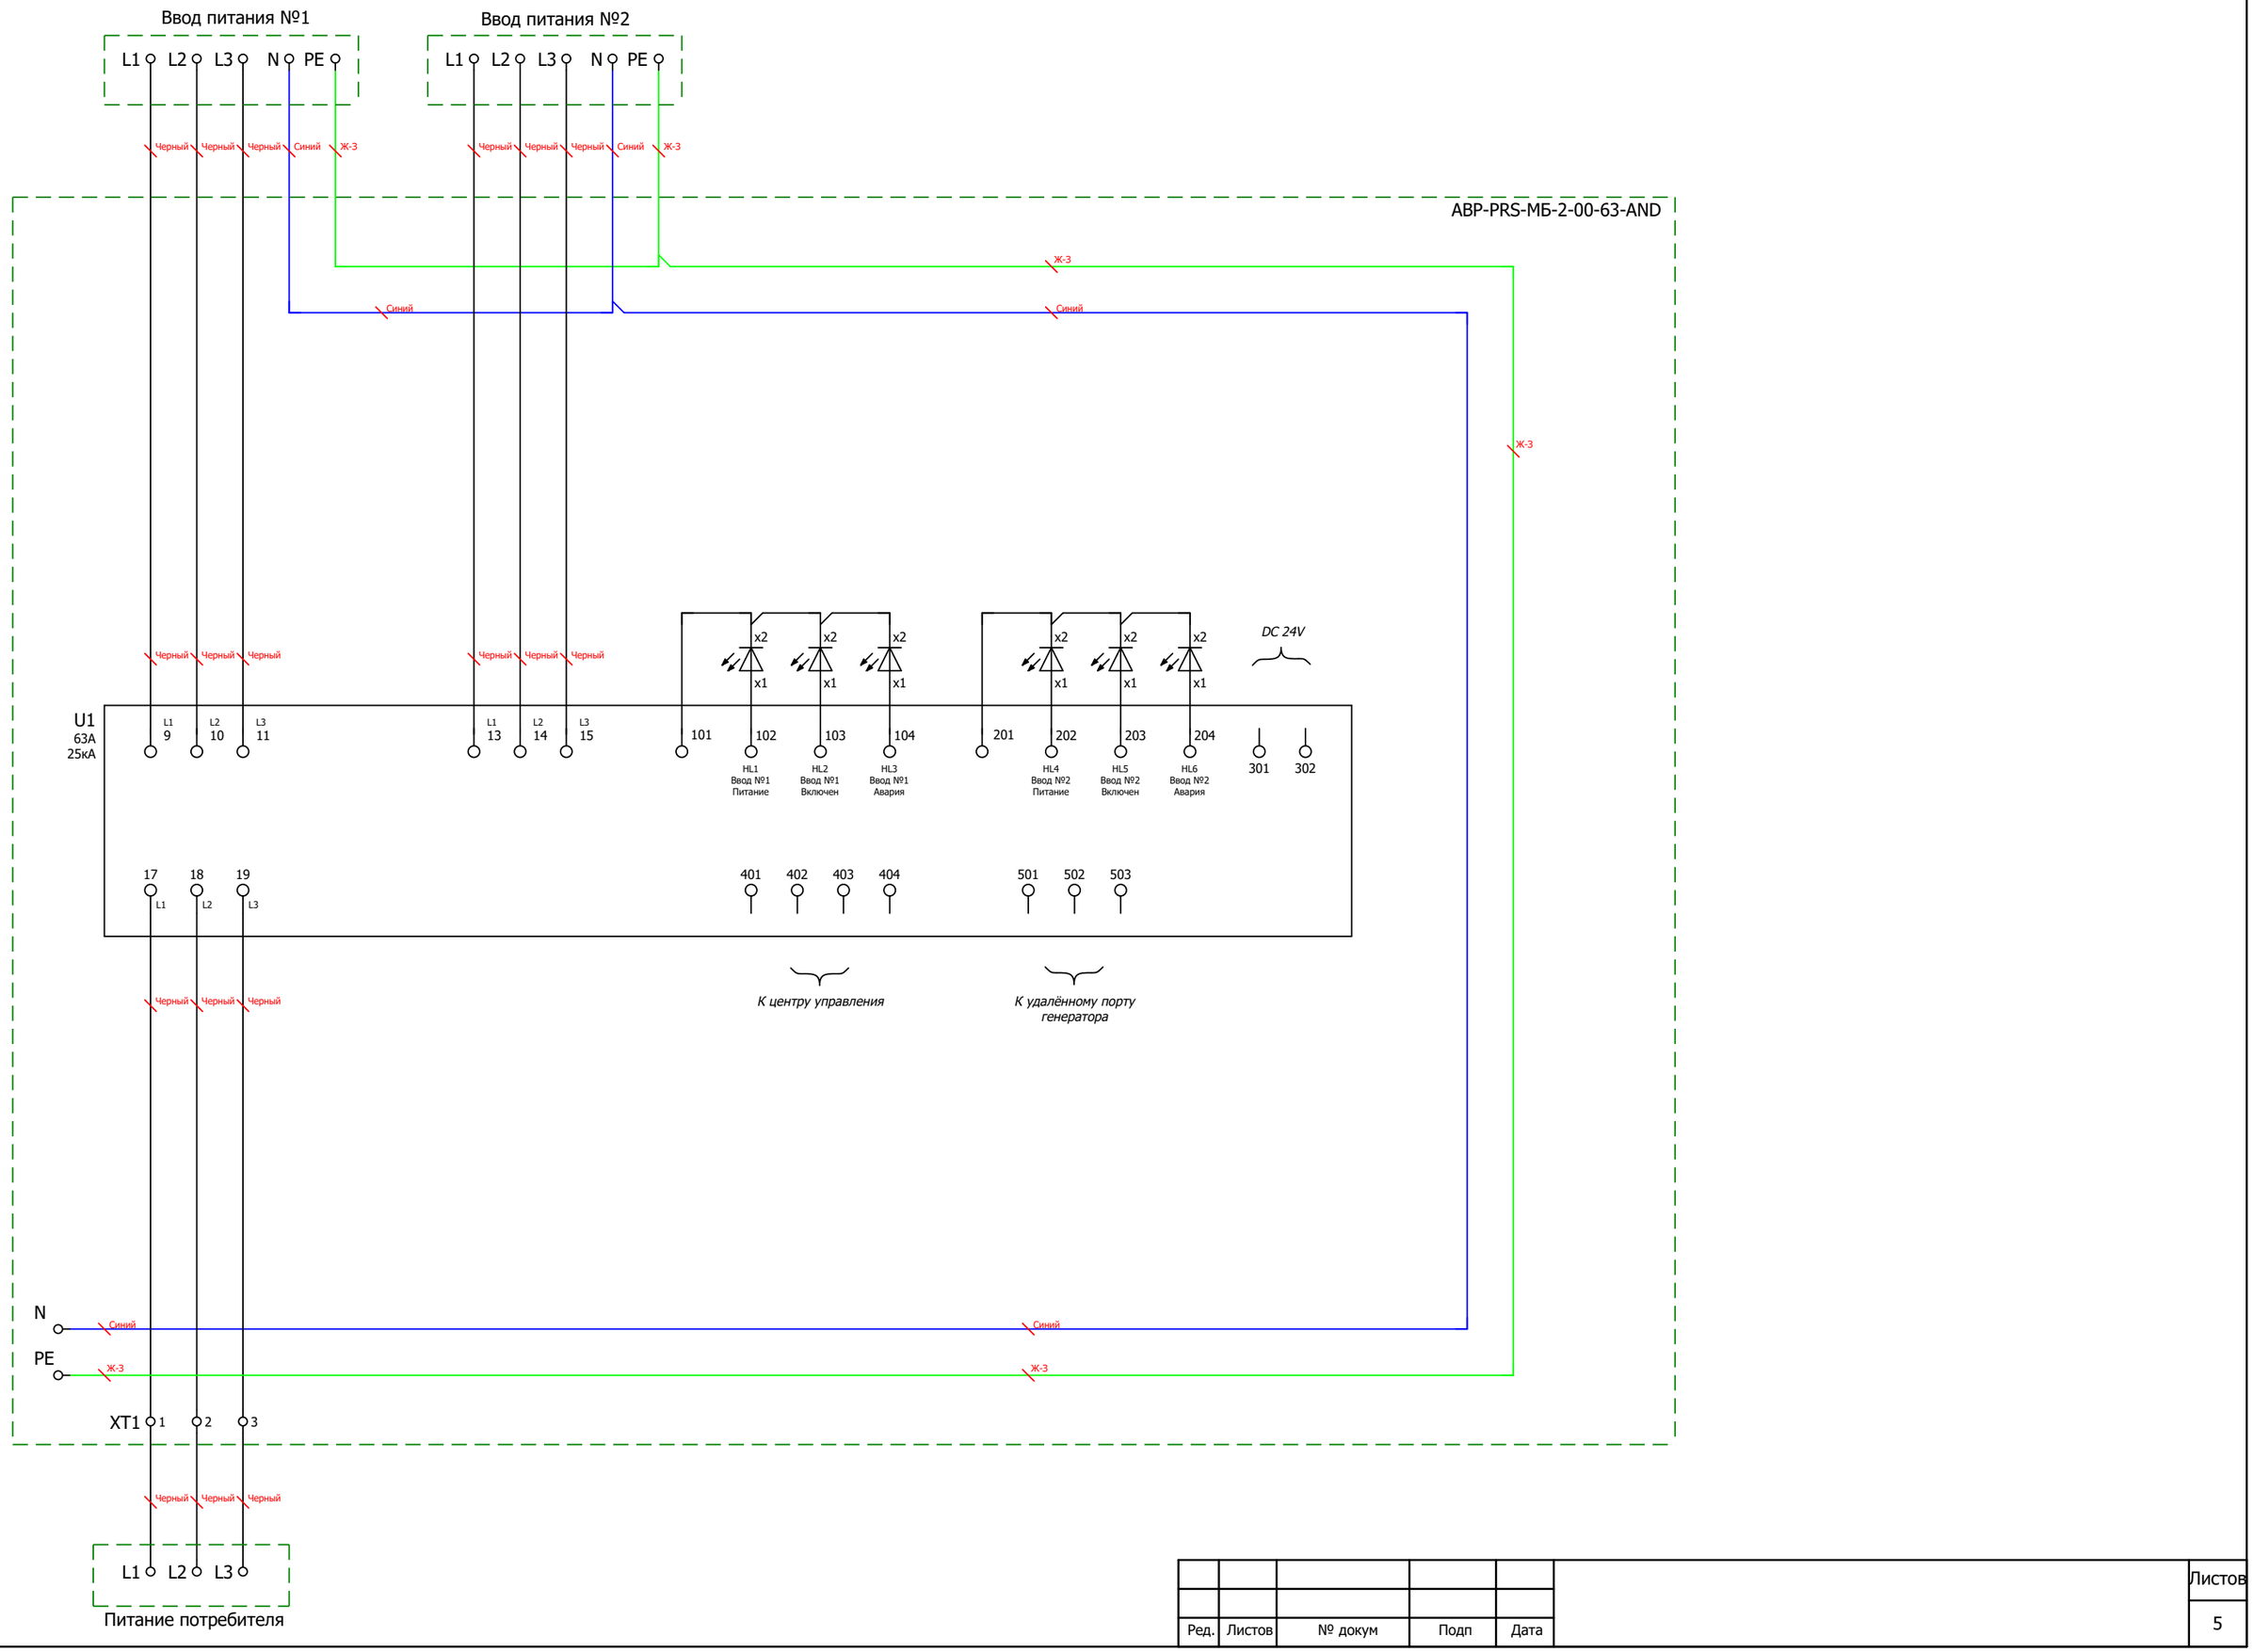

Подп. и дата

Инв. № подл.

						Листов
						5
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			S1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	1	
			U1	Устройство автоматического ввода резерва HATS7 3P 63A 25kA Andeli	1	
			U1	Выносной блок управления для HATS7 Andeli	1	
			XT1	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	3	
			B2;B3	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), RAL 7030 СЕРЫЙ, 1 м	2	
			HL1;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,белая	2	
			HL2;HL5	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			HL3;HL6	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
			B1;B4...B6	Корпус навесной 600x500x250 мм, У3, IP31, RAL7035	1	
			N;PE	Шина медная 25x3 (1=335A, 2=498A, 3=639A), 0.4 м	1	
			PG	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	3	
			PG2	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	1	
			SM1	Изолятор силовой 380A 10кВ H35xD32xM8мм с болтом	2	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов 6

Формат А4