

Общество с ограниченной ответственностью "ПИРИС"
(ООО "ПИРИС" ИНН:9703180145)

PIRIS

Конструкторская документация

Вводно-распределительное устройство
125 А, с системой АВР-А и приборами
учета




ВРУ-PRS-ABP-A-2-00-125-FERZ

www.piris.ru

Вид с дверями

Вид без дверей

Вид сбоку (слева)

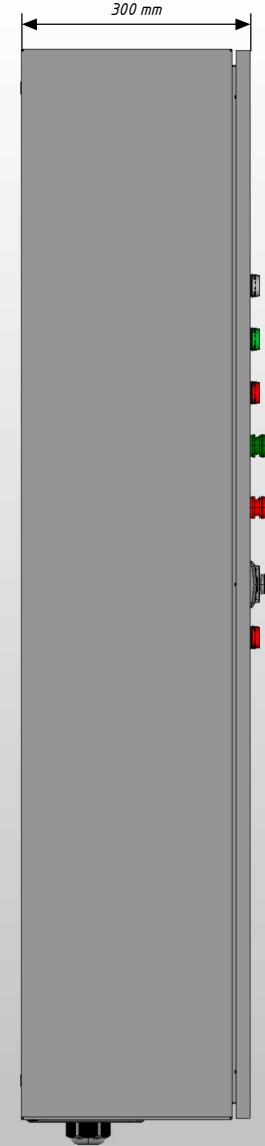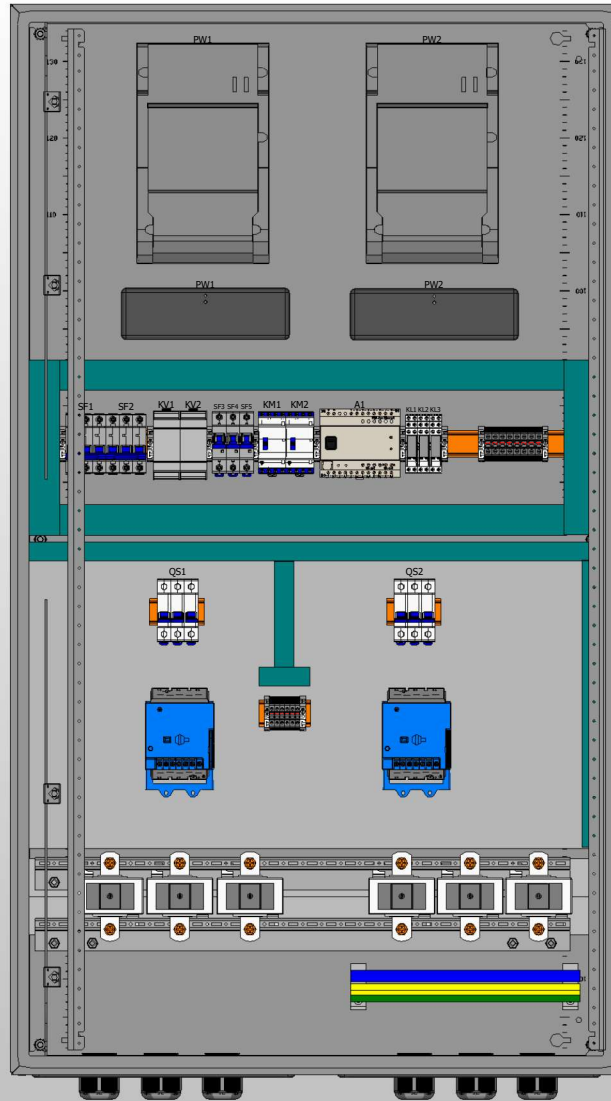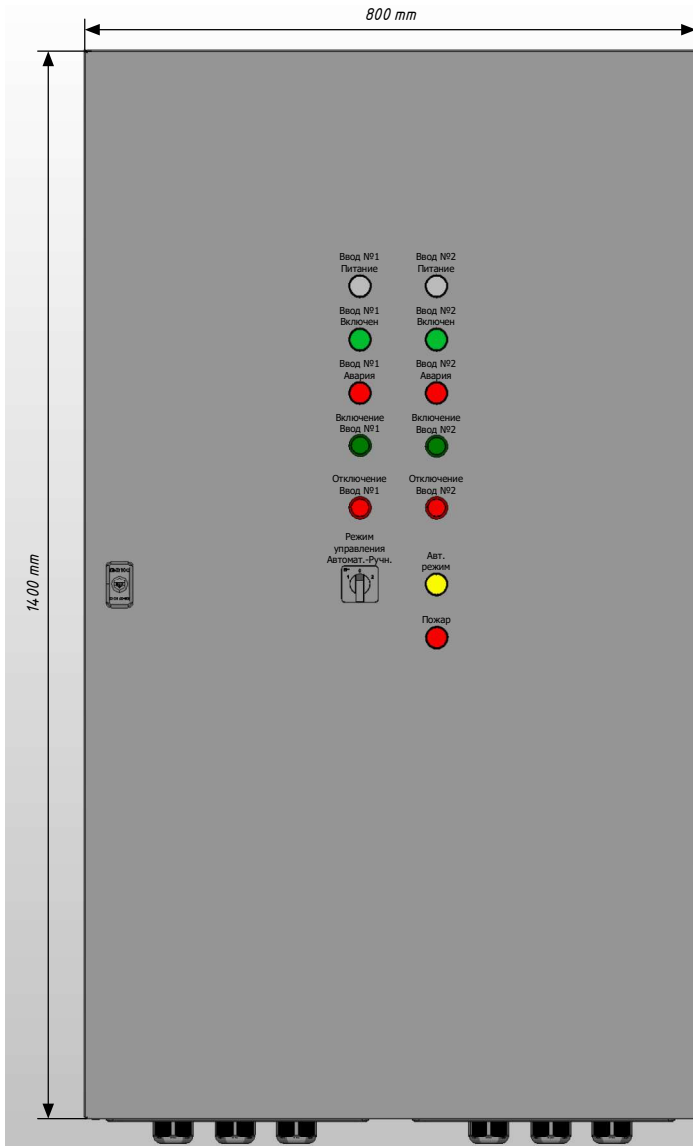

Примечание:

1. Степень защиты шкафа IP31. (Опционально - степень защиты можно увеличить)
2. Цвет RAL 7035.
3. Предусмотрен ввод и вывод кабеля снизу.




Инв. № подл. Подп. и дата

						Лист
Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата		3

Вид с дверью

Вид без двери

Дверь (внутренняя сторона)

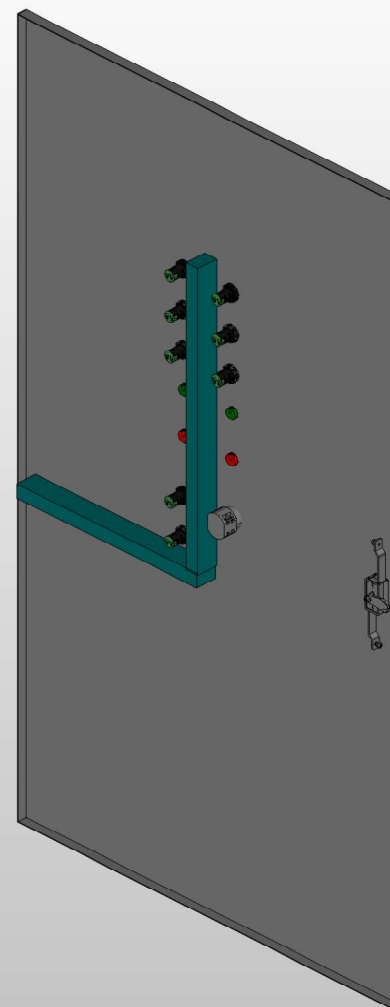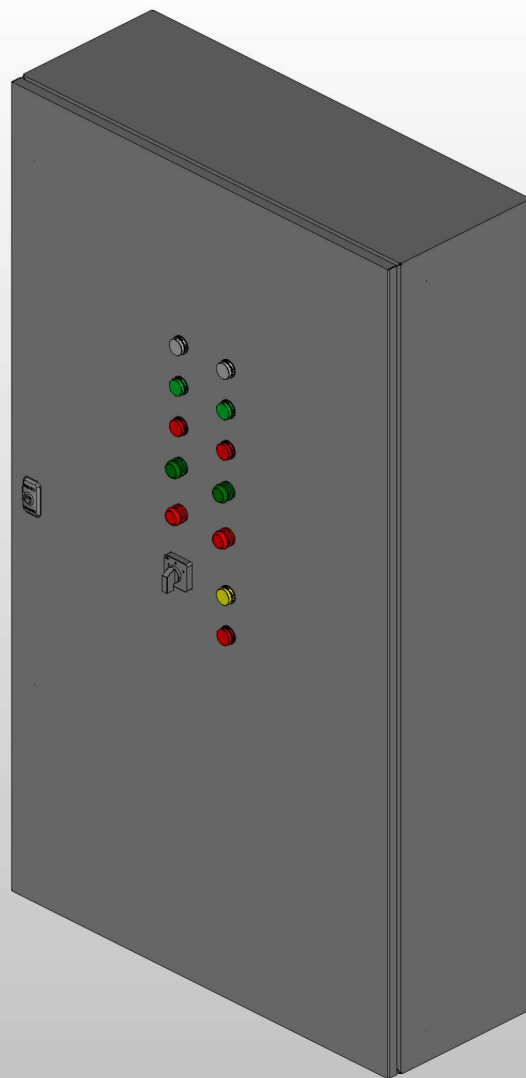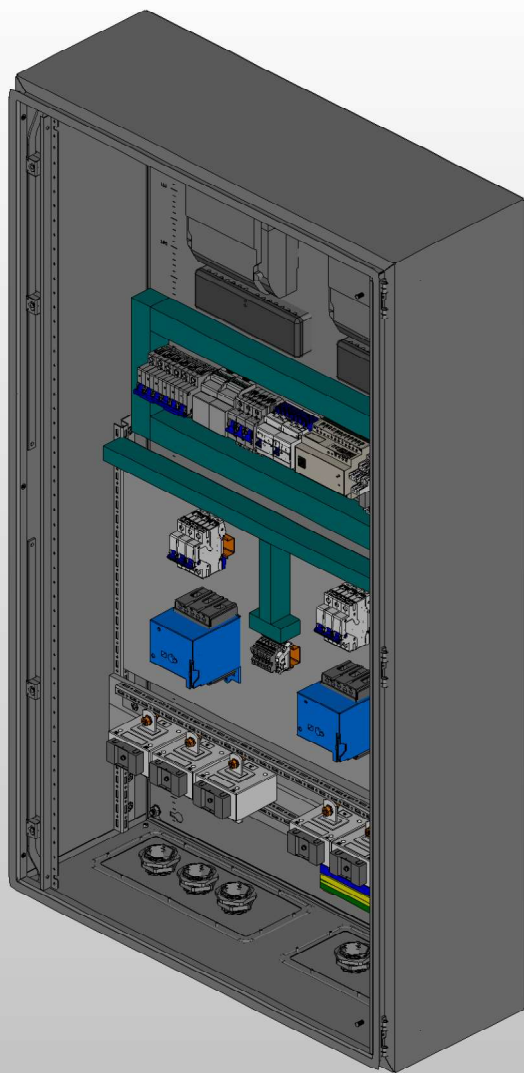




Инд. № подл.	
Подп. и дата	

						Лист
Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата		4

Вид с дверью


Вид без двери

Вид сбоку (слева)

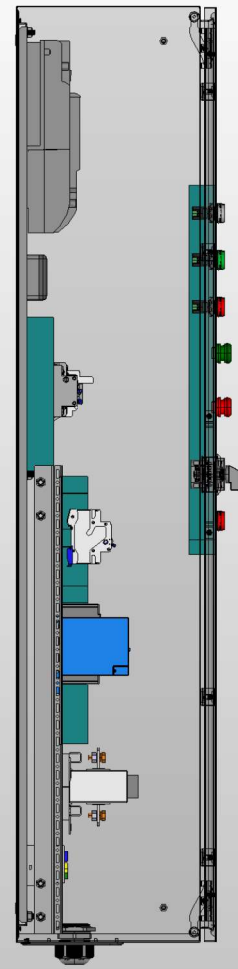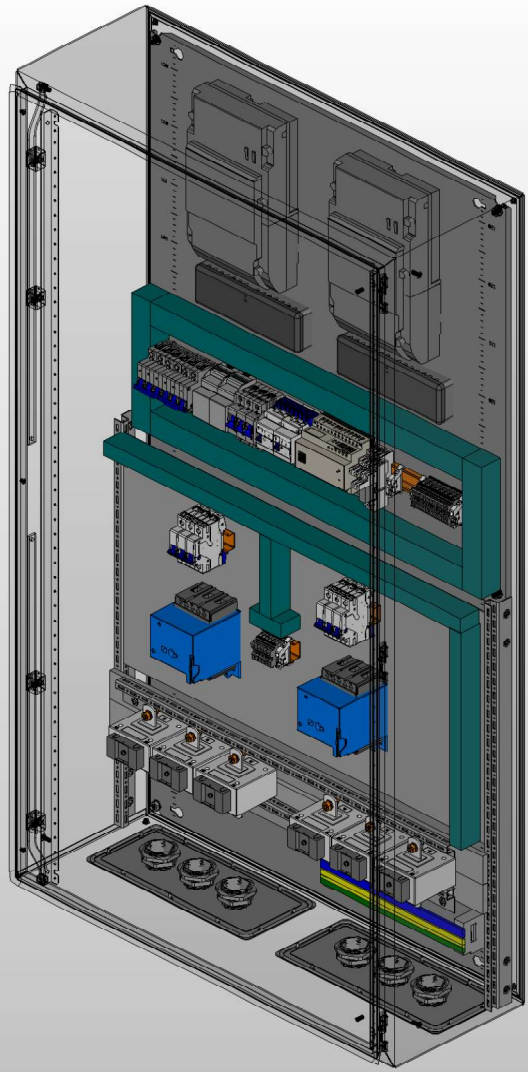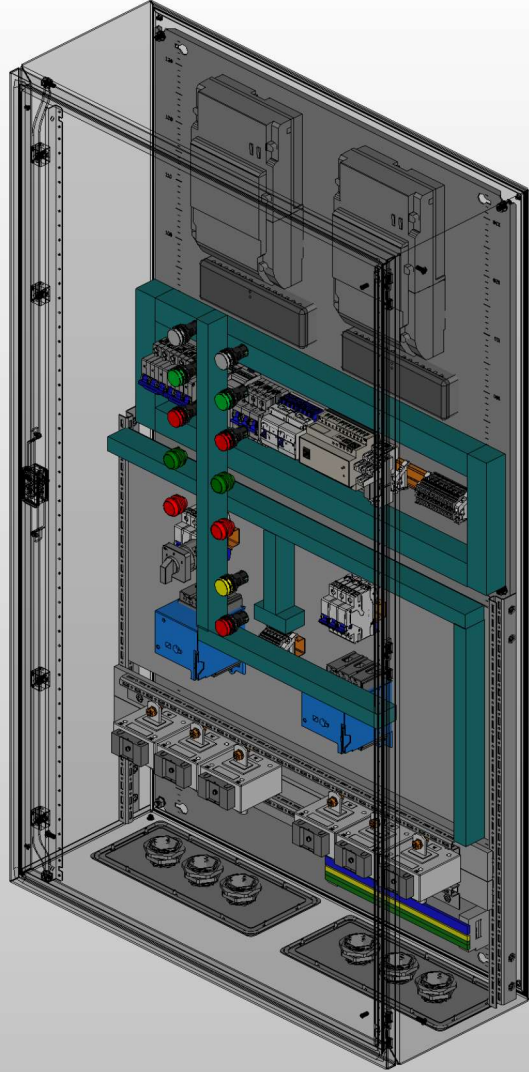

Инв. № подл.	
Подп. и дата	


Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата

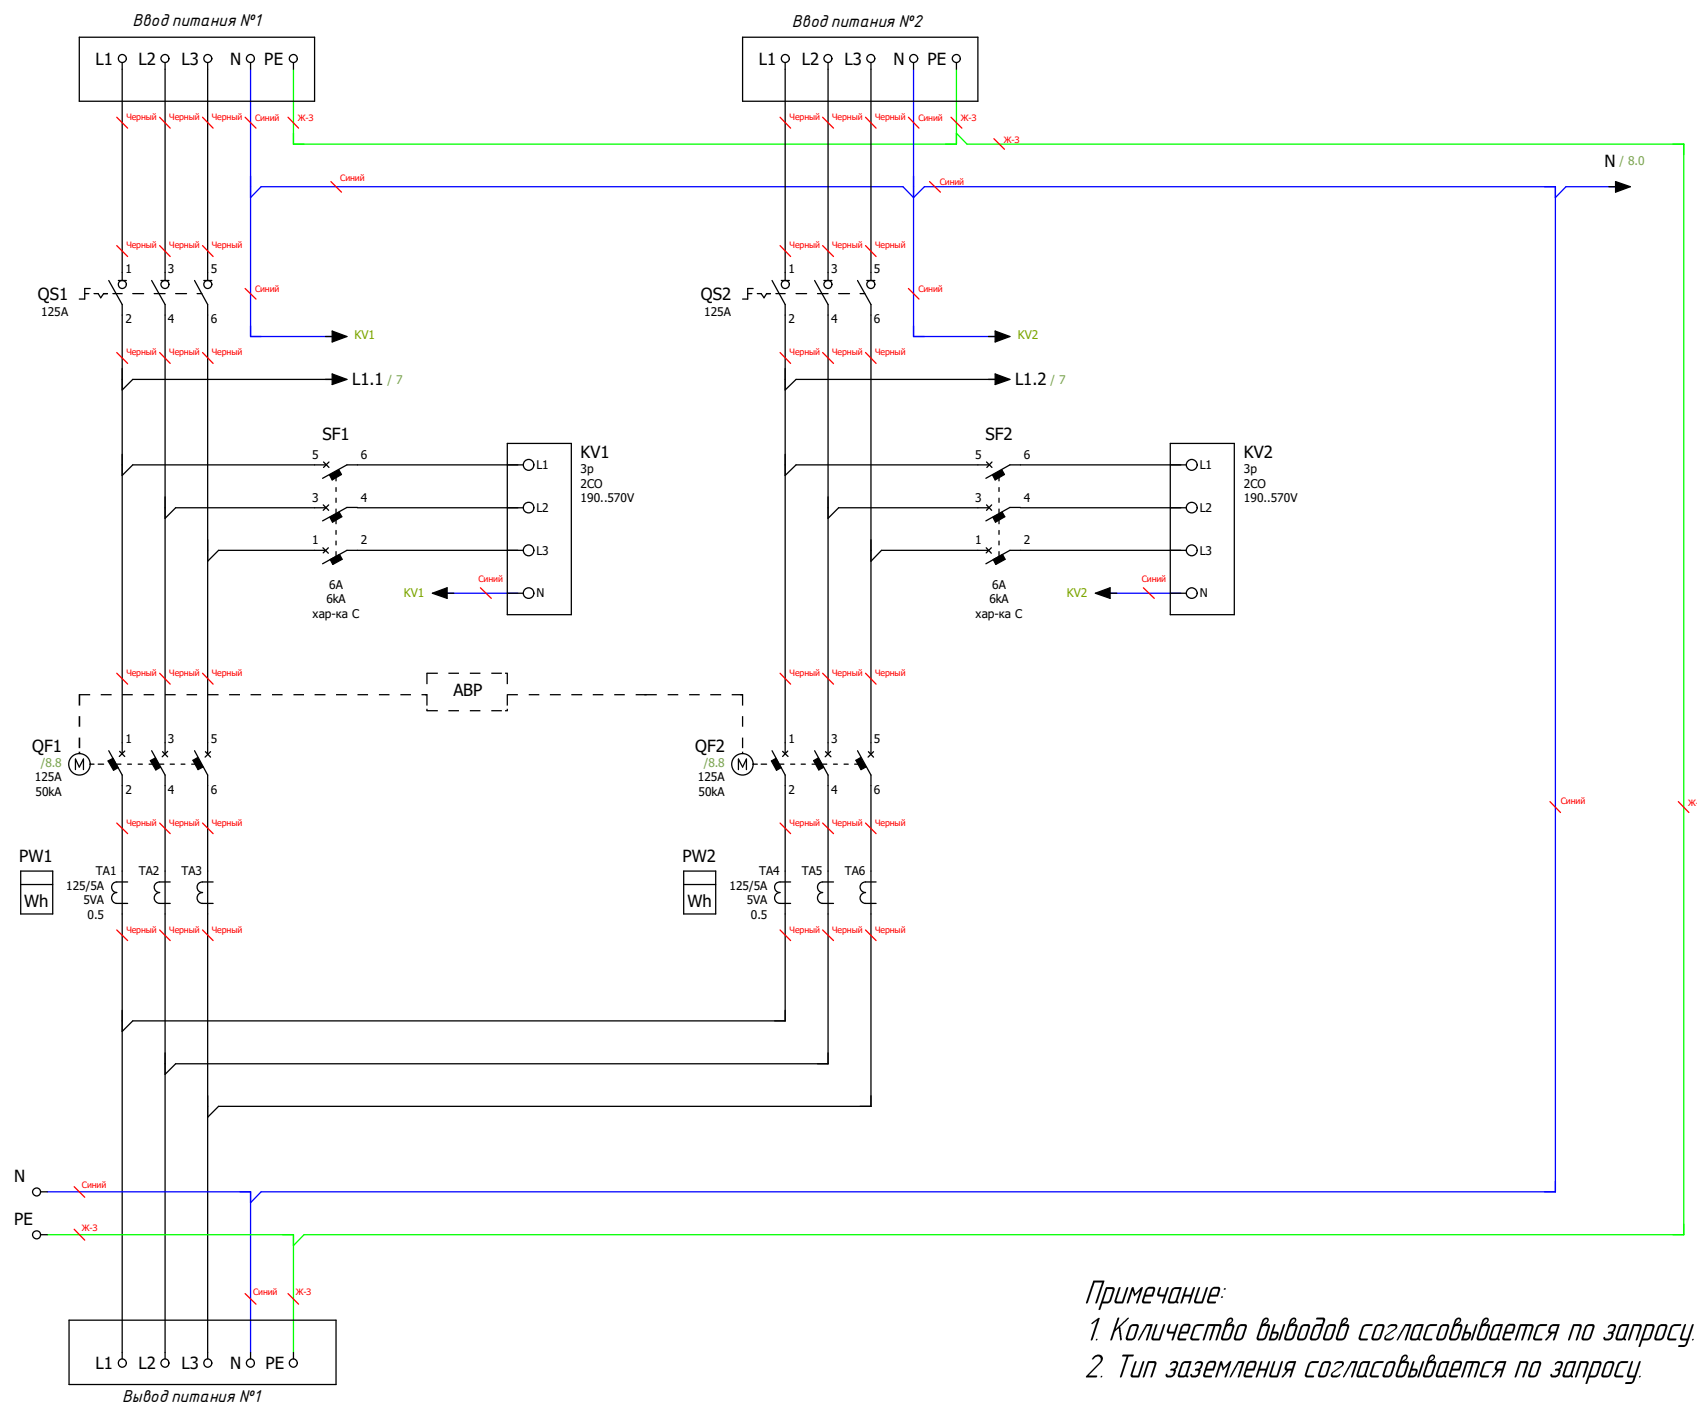

Примечание:
 1. Количество выводов согласовывается по запросу.
 2. Тип заземления согласовывается по запросу.


Инв. № подл. Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					6

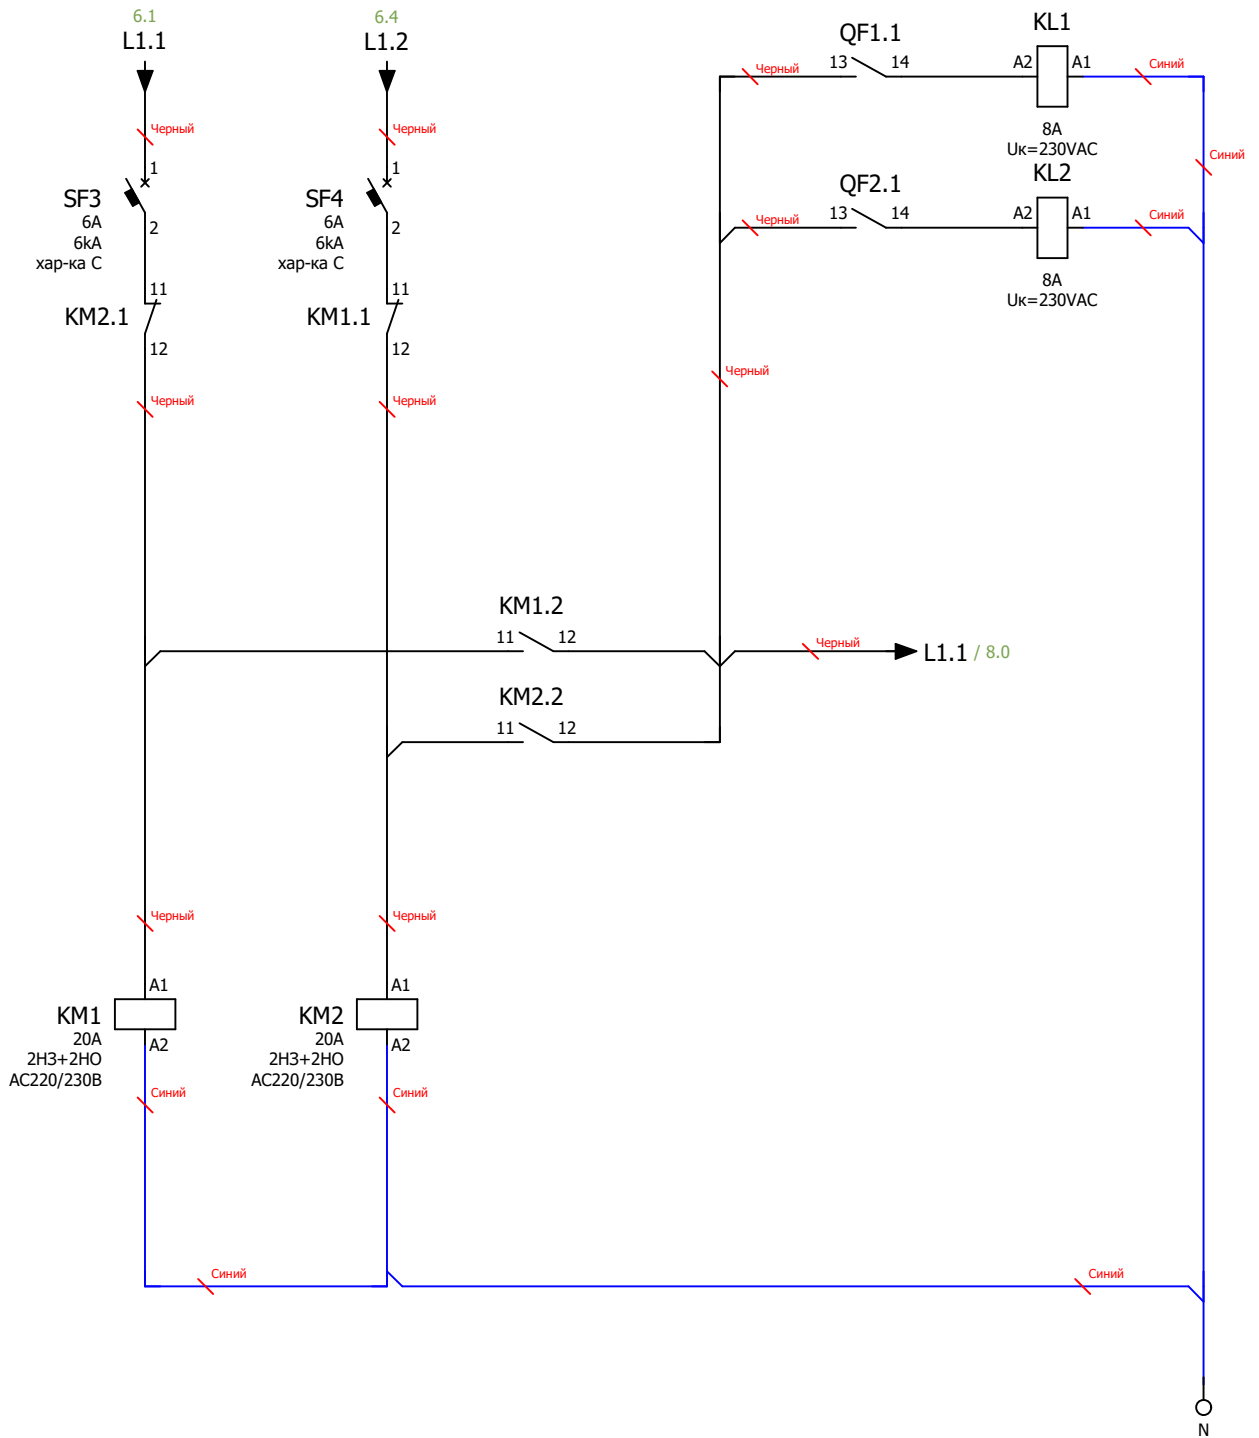

Примечание:
Схема мини-АВР питания цепей управления блока АВР.
Размножение контактов состояния вводных автоматических выключателей.

Инв. № подл.	Подп. и дата				
		Ред.	Листов	№ докум	Подп

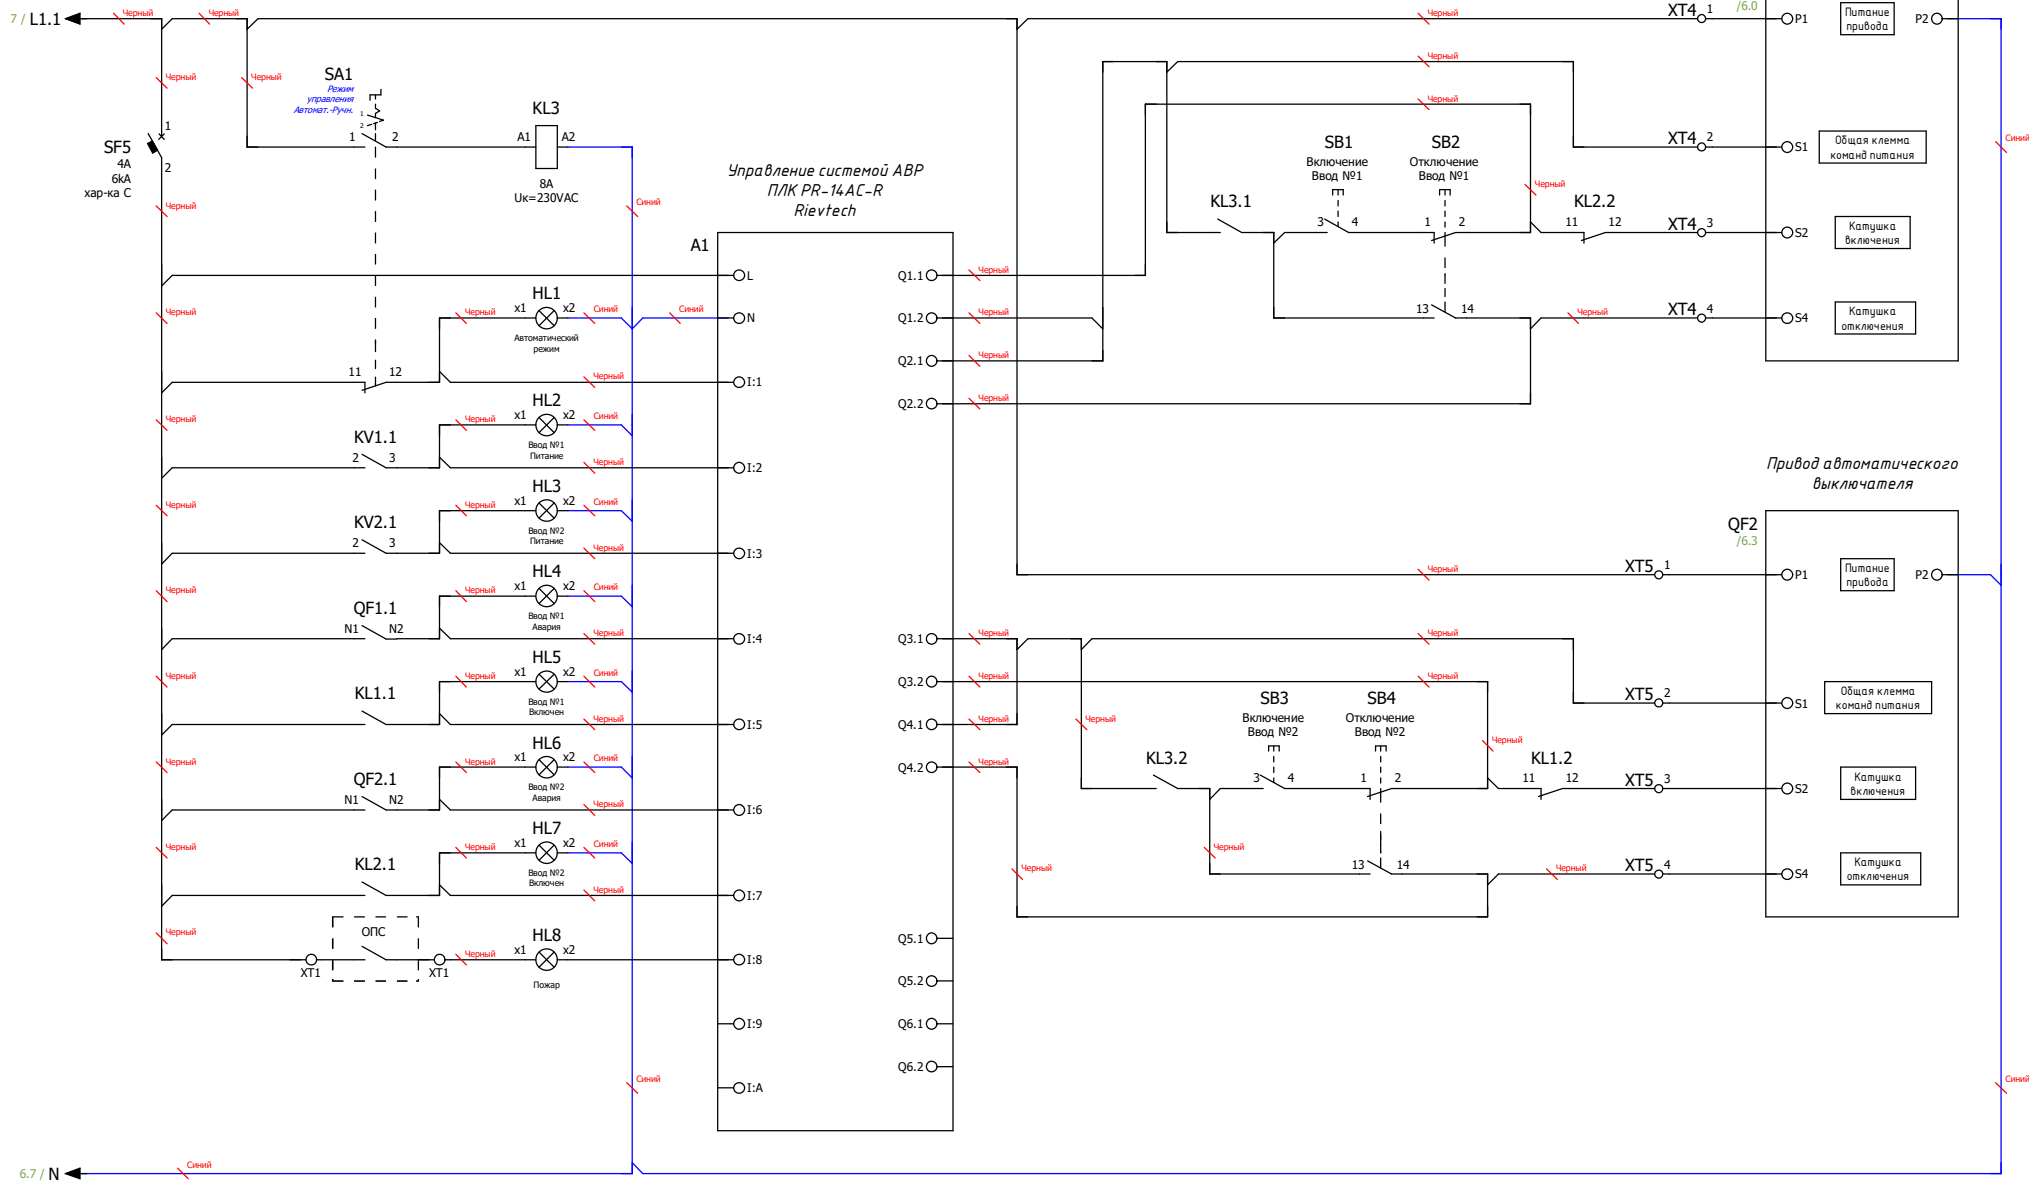

Примечание:
 Схема управления системой АВР на основе моторных приводов автоматических выключателей и программируемого логического контроллера (ПЛК)

Подп. и дата
 Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					8

