

Общество с ограниченной ответственностью "ПИРИС"
(ООО "ПИРИС" ИНН:9703180145)

PIRIS

Конструкторская документация

Вводно-распределительное устройство 100 А,
два ввода с секционным выключателем без
секции распределения

ВРУ-PRS-ABP-A-2-00-C-100-CHINT


www.piris.ru

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	ГЧ. Габаритный чертеж
4	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы. Лист 1
5	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы. Лист 2
6	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы. Лист 3
7	ЭЭ. Схема силовая
8	ЭЭ. Схема мини-АВР питания цепей управления блока АВР
9	ЭЭ. Схема управления АВР и индикации
10	Групповая спецификация компонентов
11	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	Проф	Т.контр	Рук	Н.контр	Утв	Лист	Лист	Листов
											2	11
												

Вид спереди с дверями

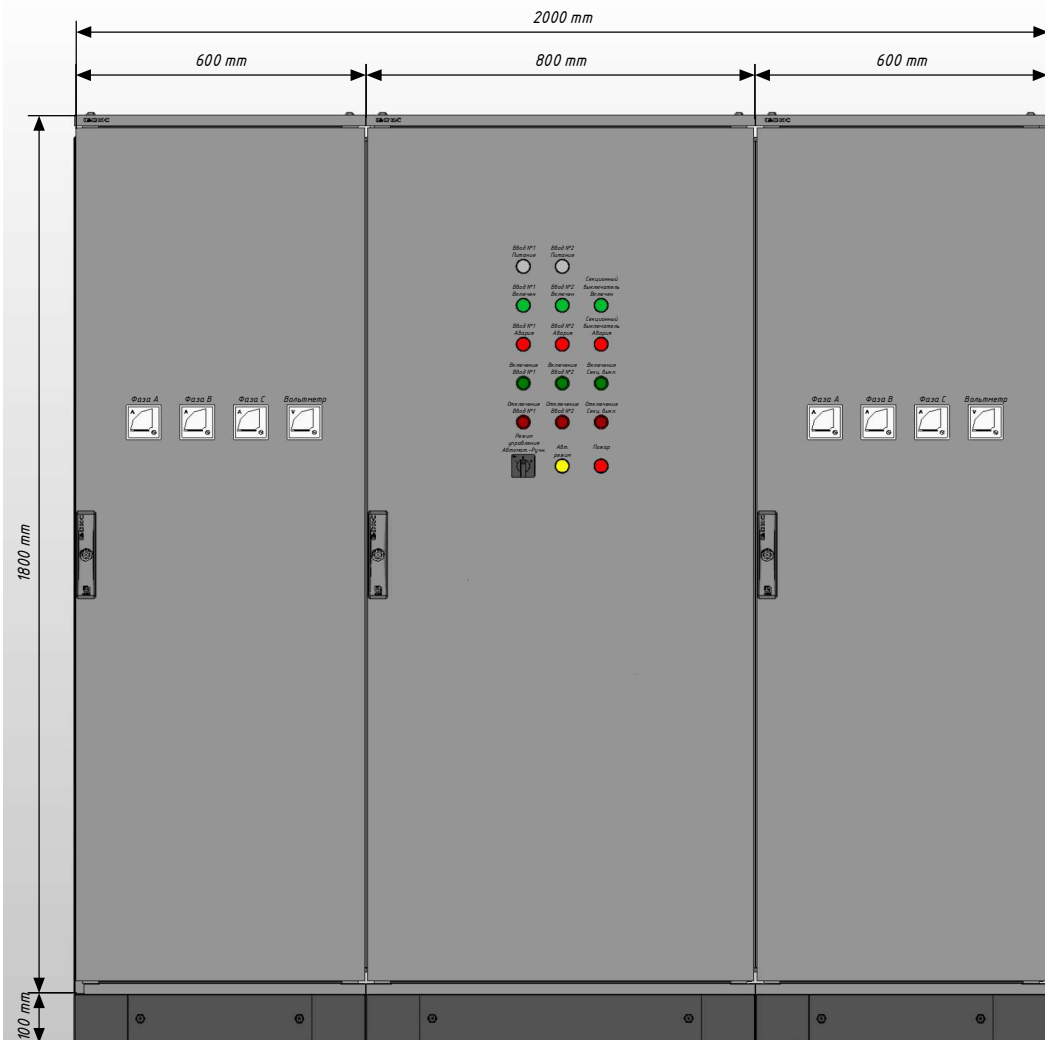


Вид спереди без дверей

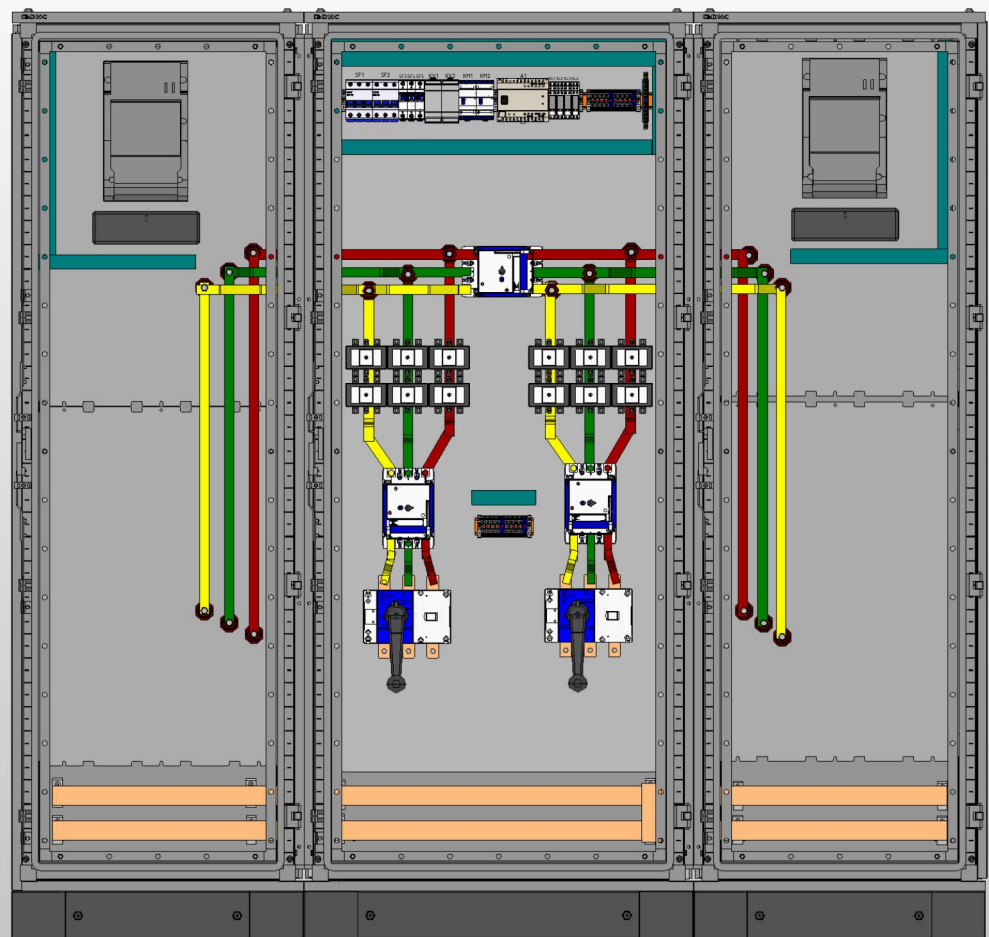


Примечание:
1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Цвет RAL7035.
3. Глубина корпусов составляет 500 мм.
4. Токоведущие части и силовые автоматы защищать поликарбонатом.


Вид слева

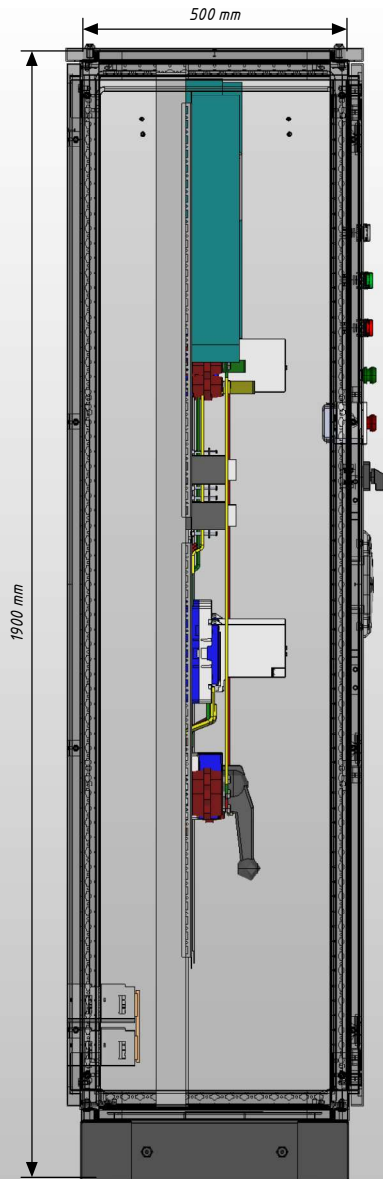

Вид справа

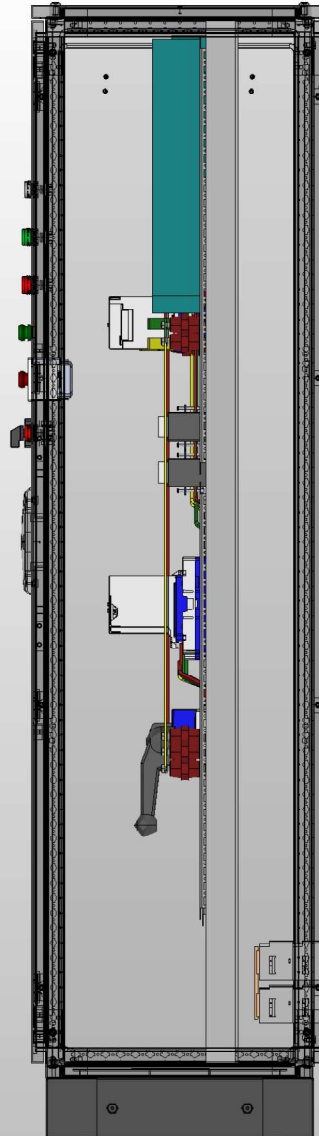

Вид спереди с дверями (изометрия)

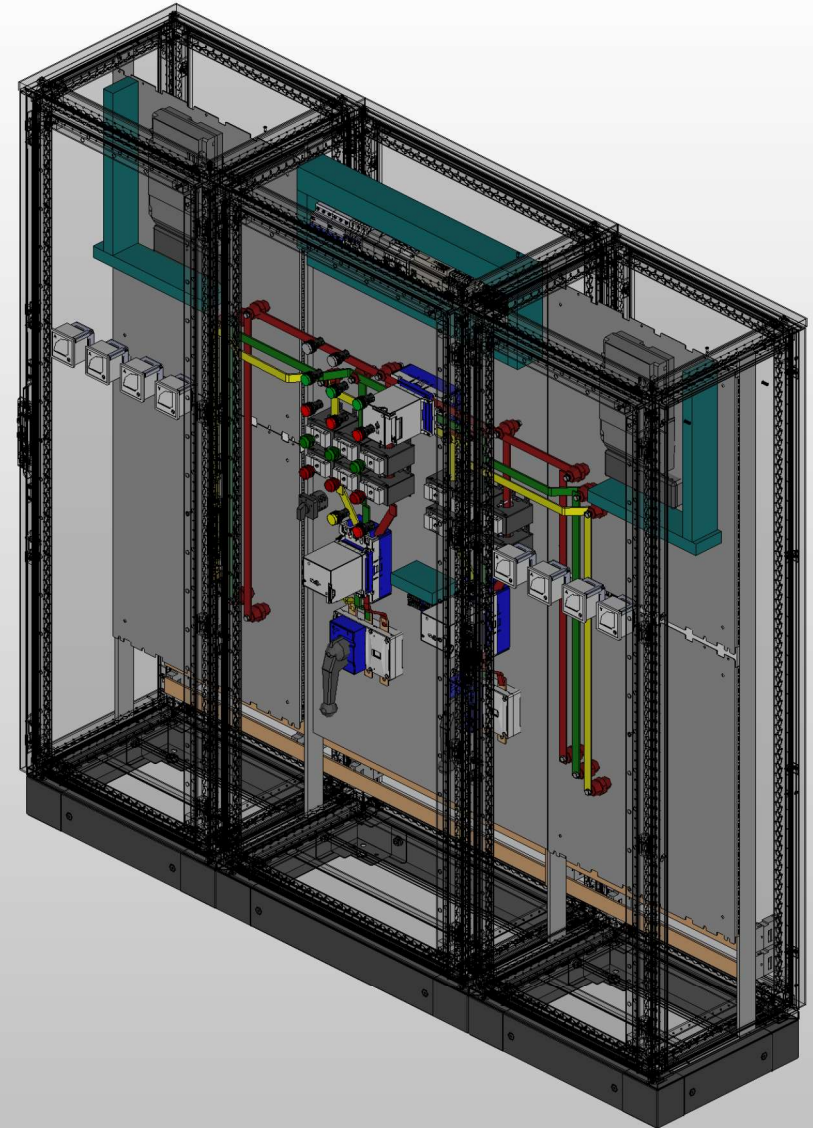

Примечание:

1. Предусмотрен вход и вывод кабеля снизу.
2. Тип системы заземления учесть из ОЛ.




Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Лист
4

Вид спереди без дверей и с дверями (изометрия)


Дверь вид сзади (изометрия)

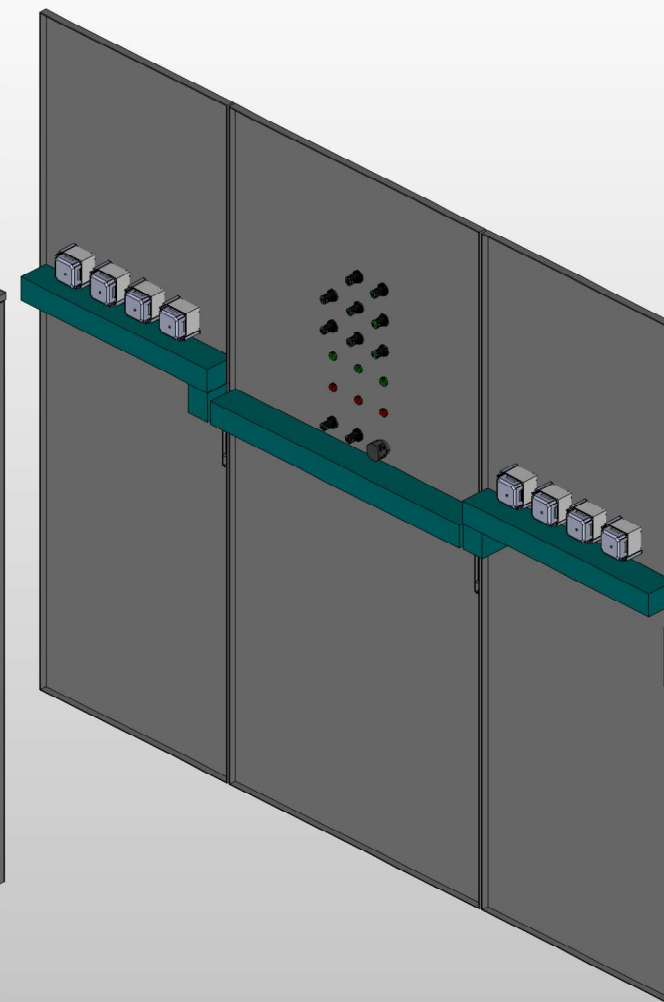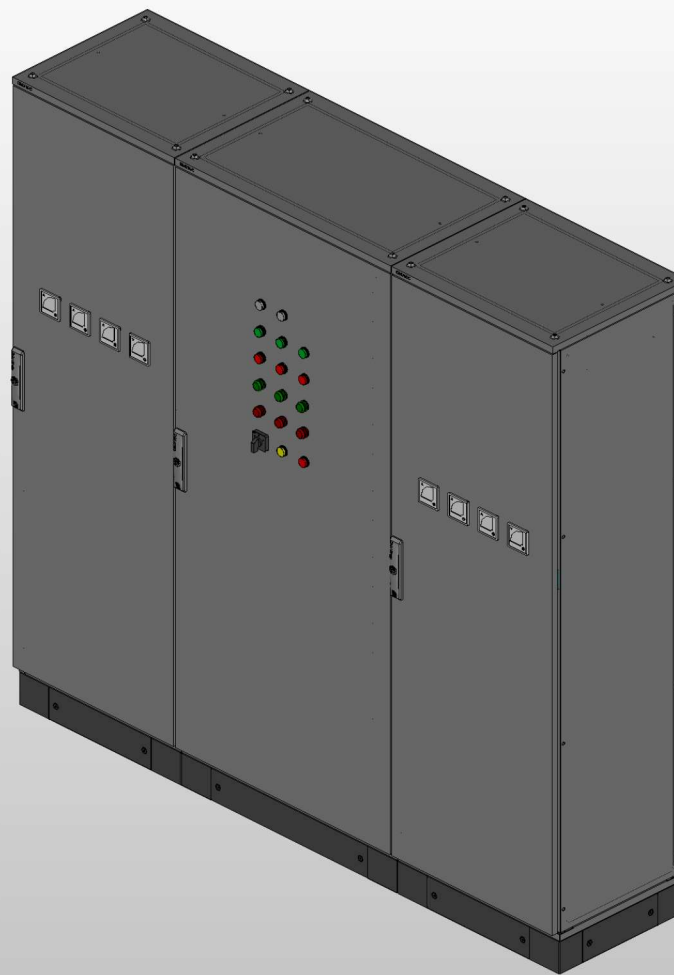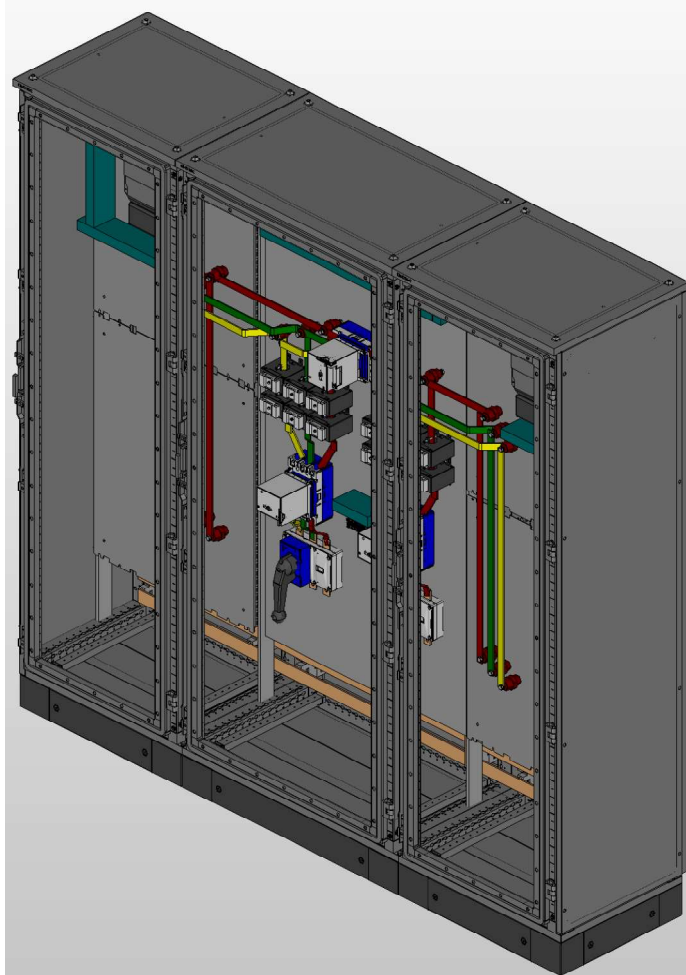

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Лист
					5


Вид спереди без дверей (изометрия)

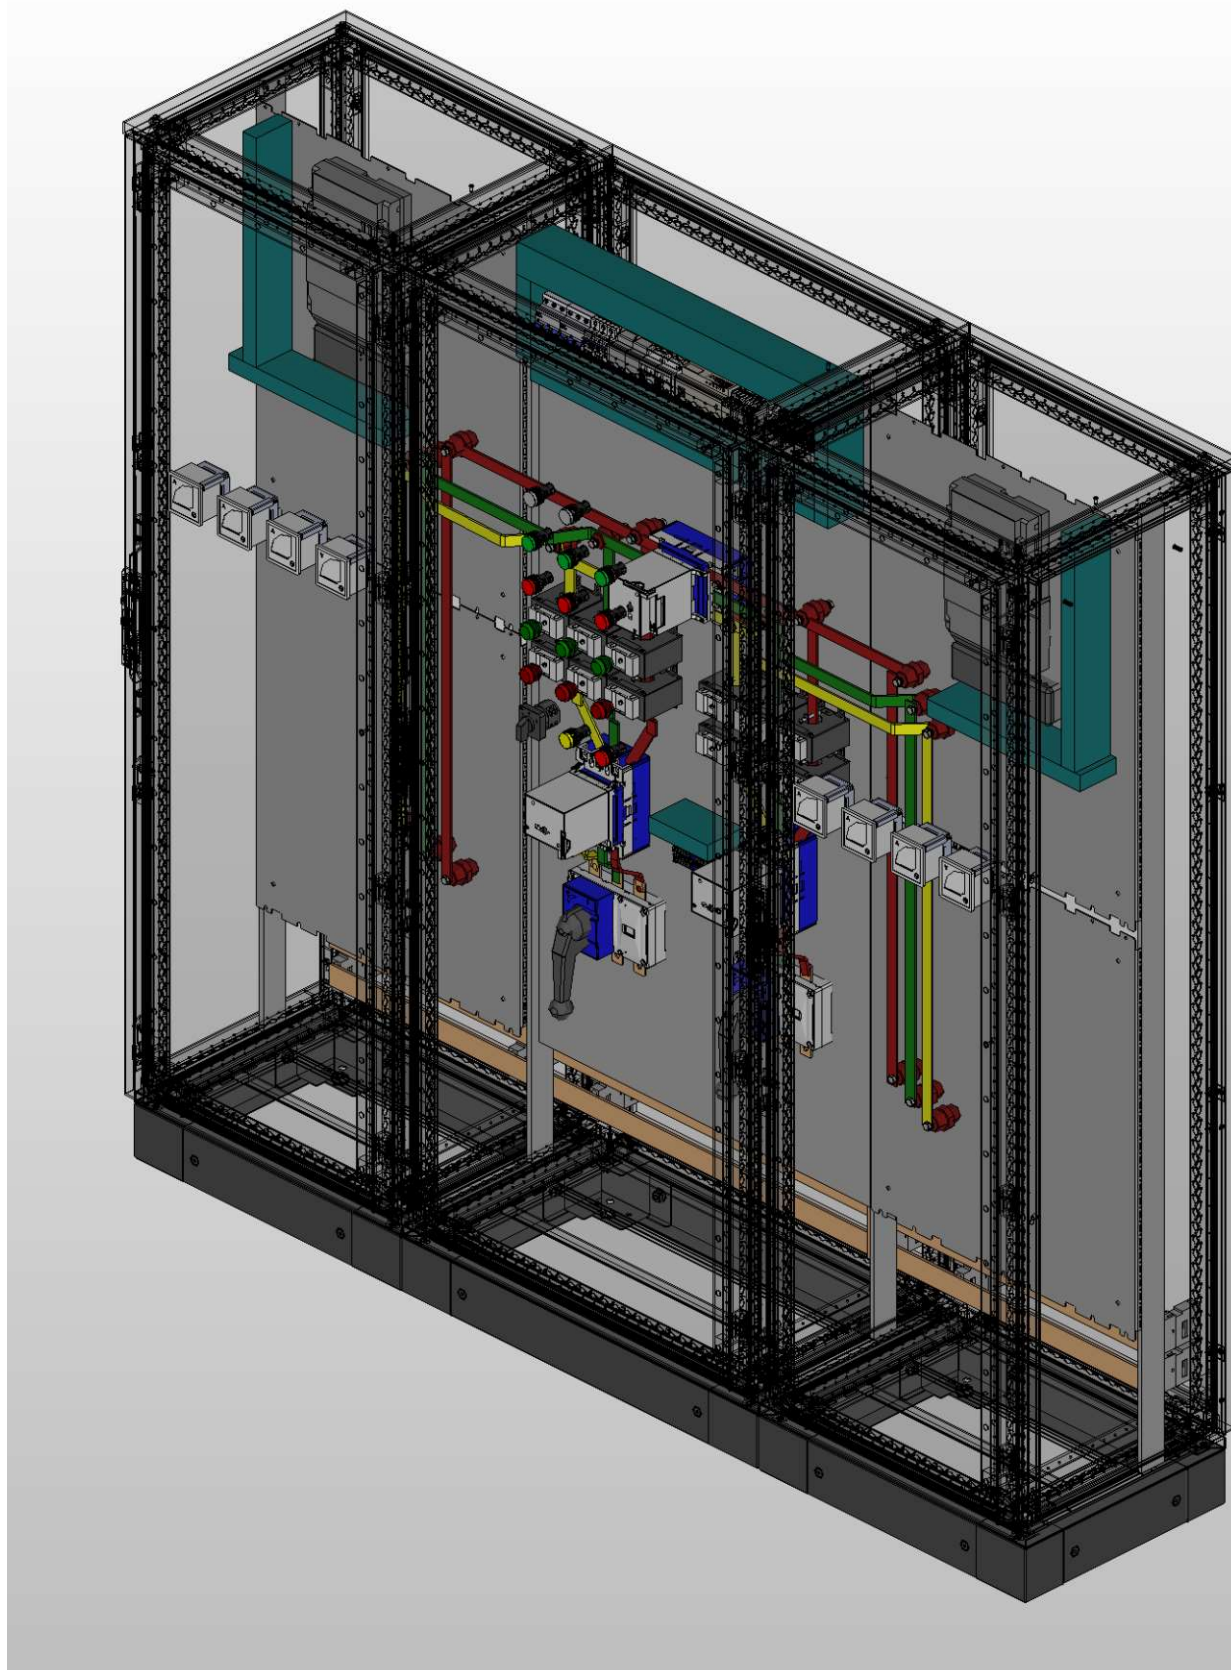

Инв. № подл.	Подп. и дата			


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взак. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

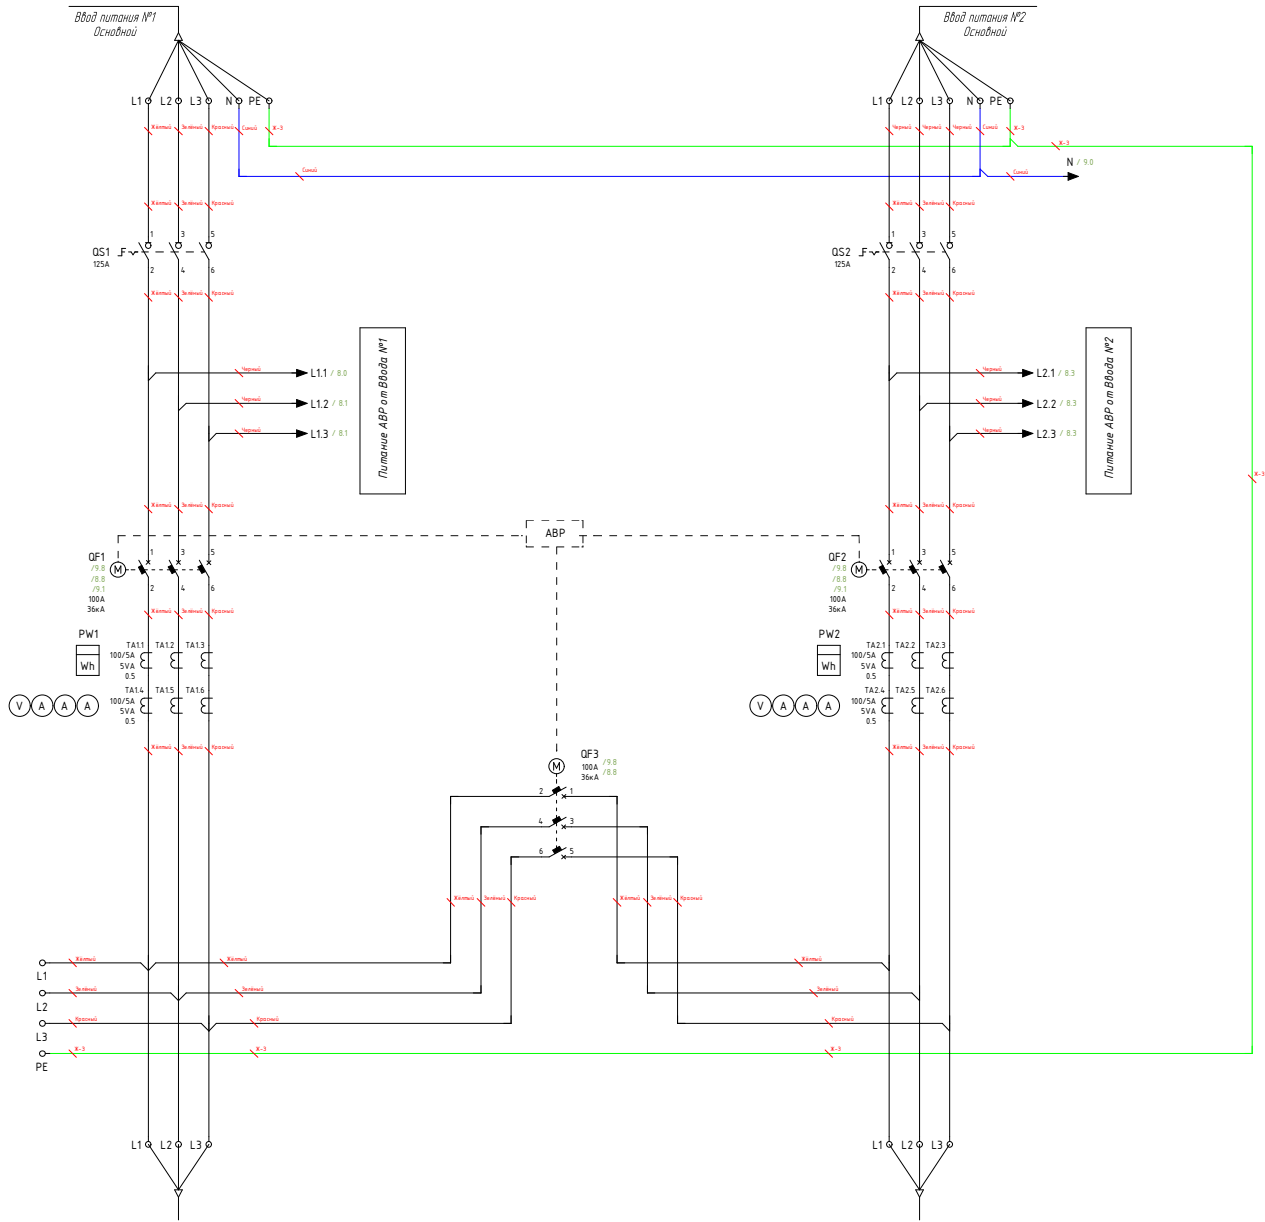

Ред.	Листов	ИР дизайн	Подп.	Дата			
Разработ							
Проб.							
Т.контр.							
Рис.							
Н.контр.							
Упр.							


Инф. № подл.	
Подп. и дата	

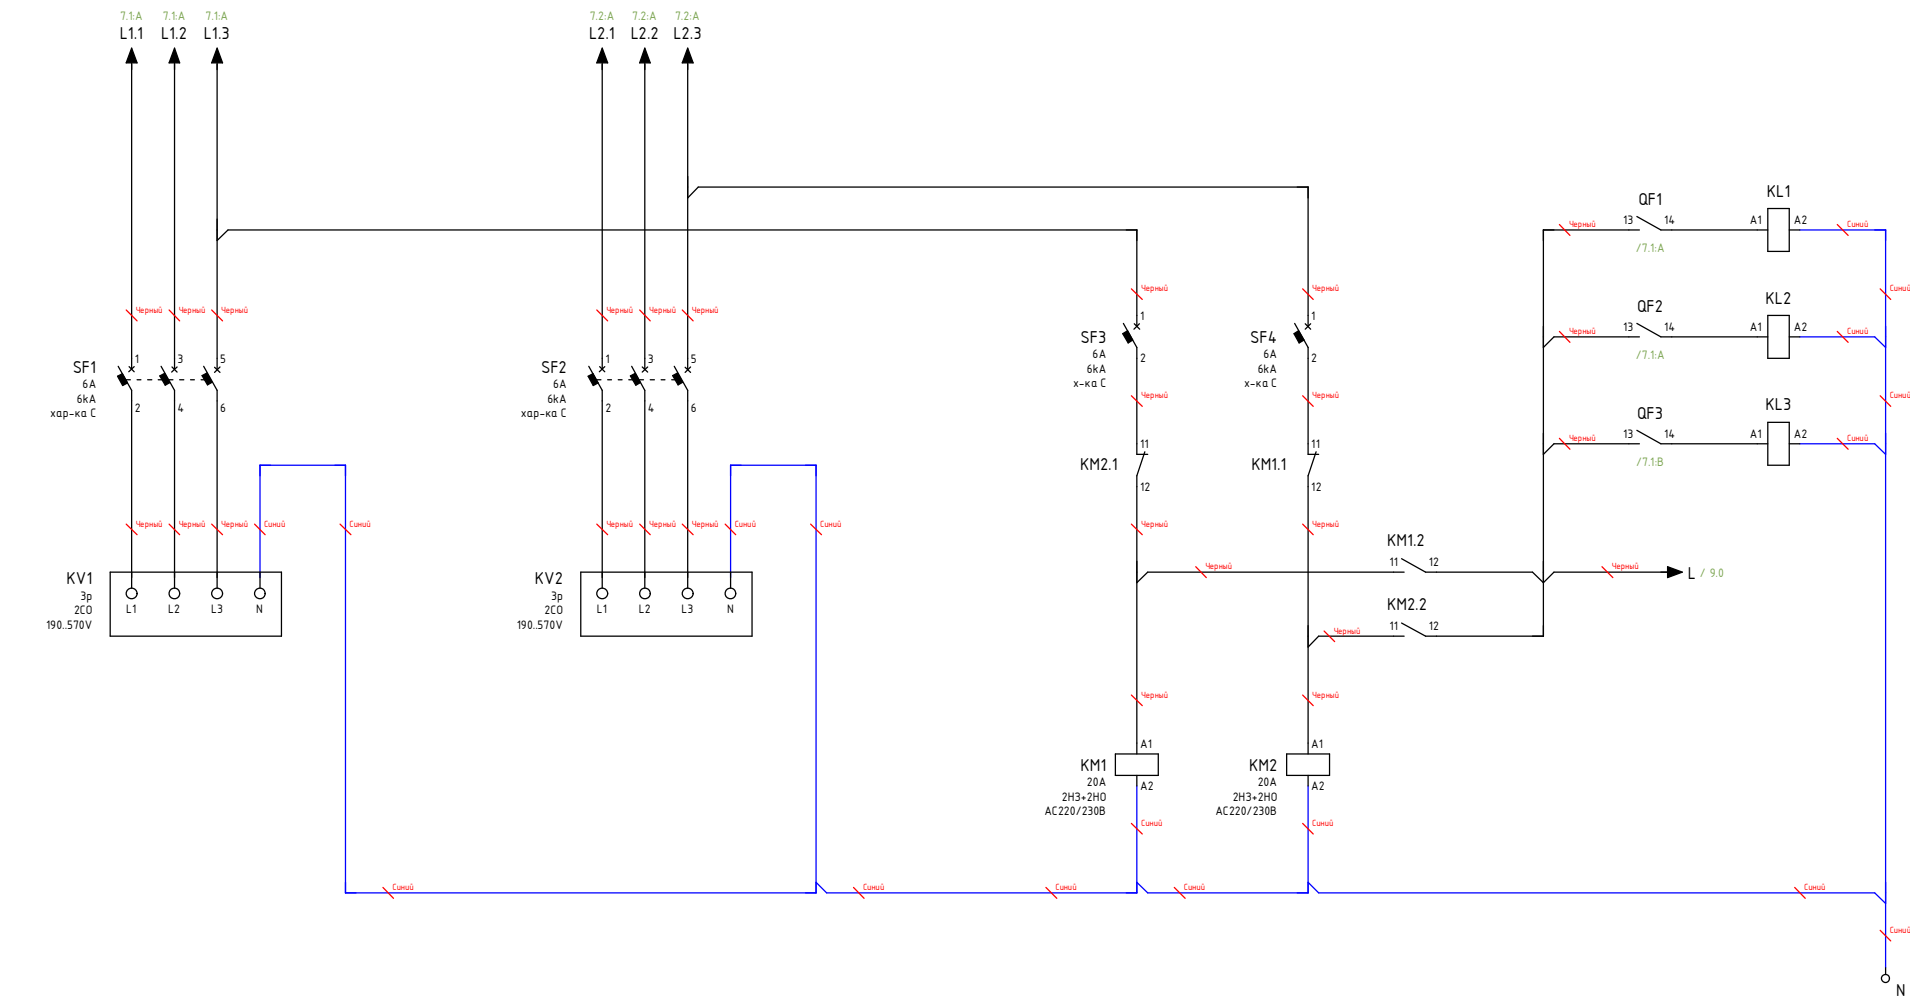

Примечание:
 Схема мини-ABP питания цепей управления блока ABP.
 Размножение контактов состояния вводных и секционного
 автоматических выключателей.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Лист
					8

Инв. № подл.	Подп. и дата

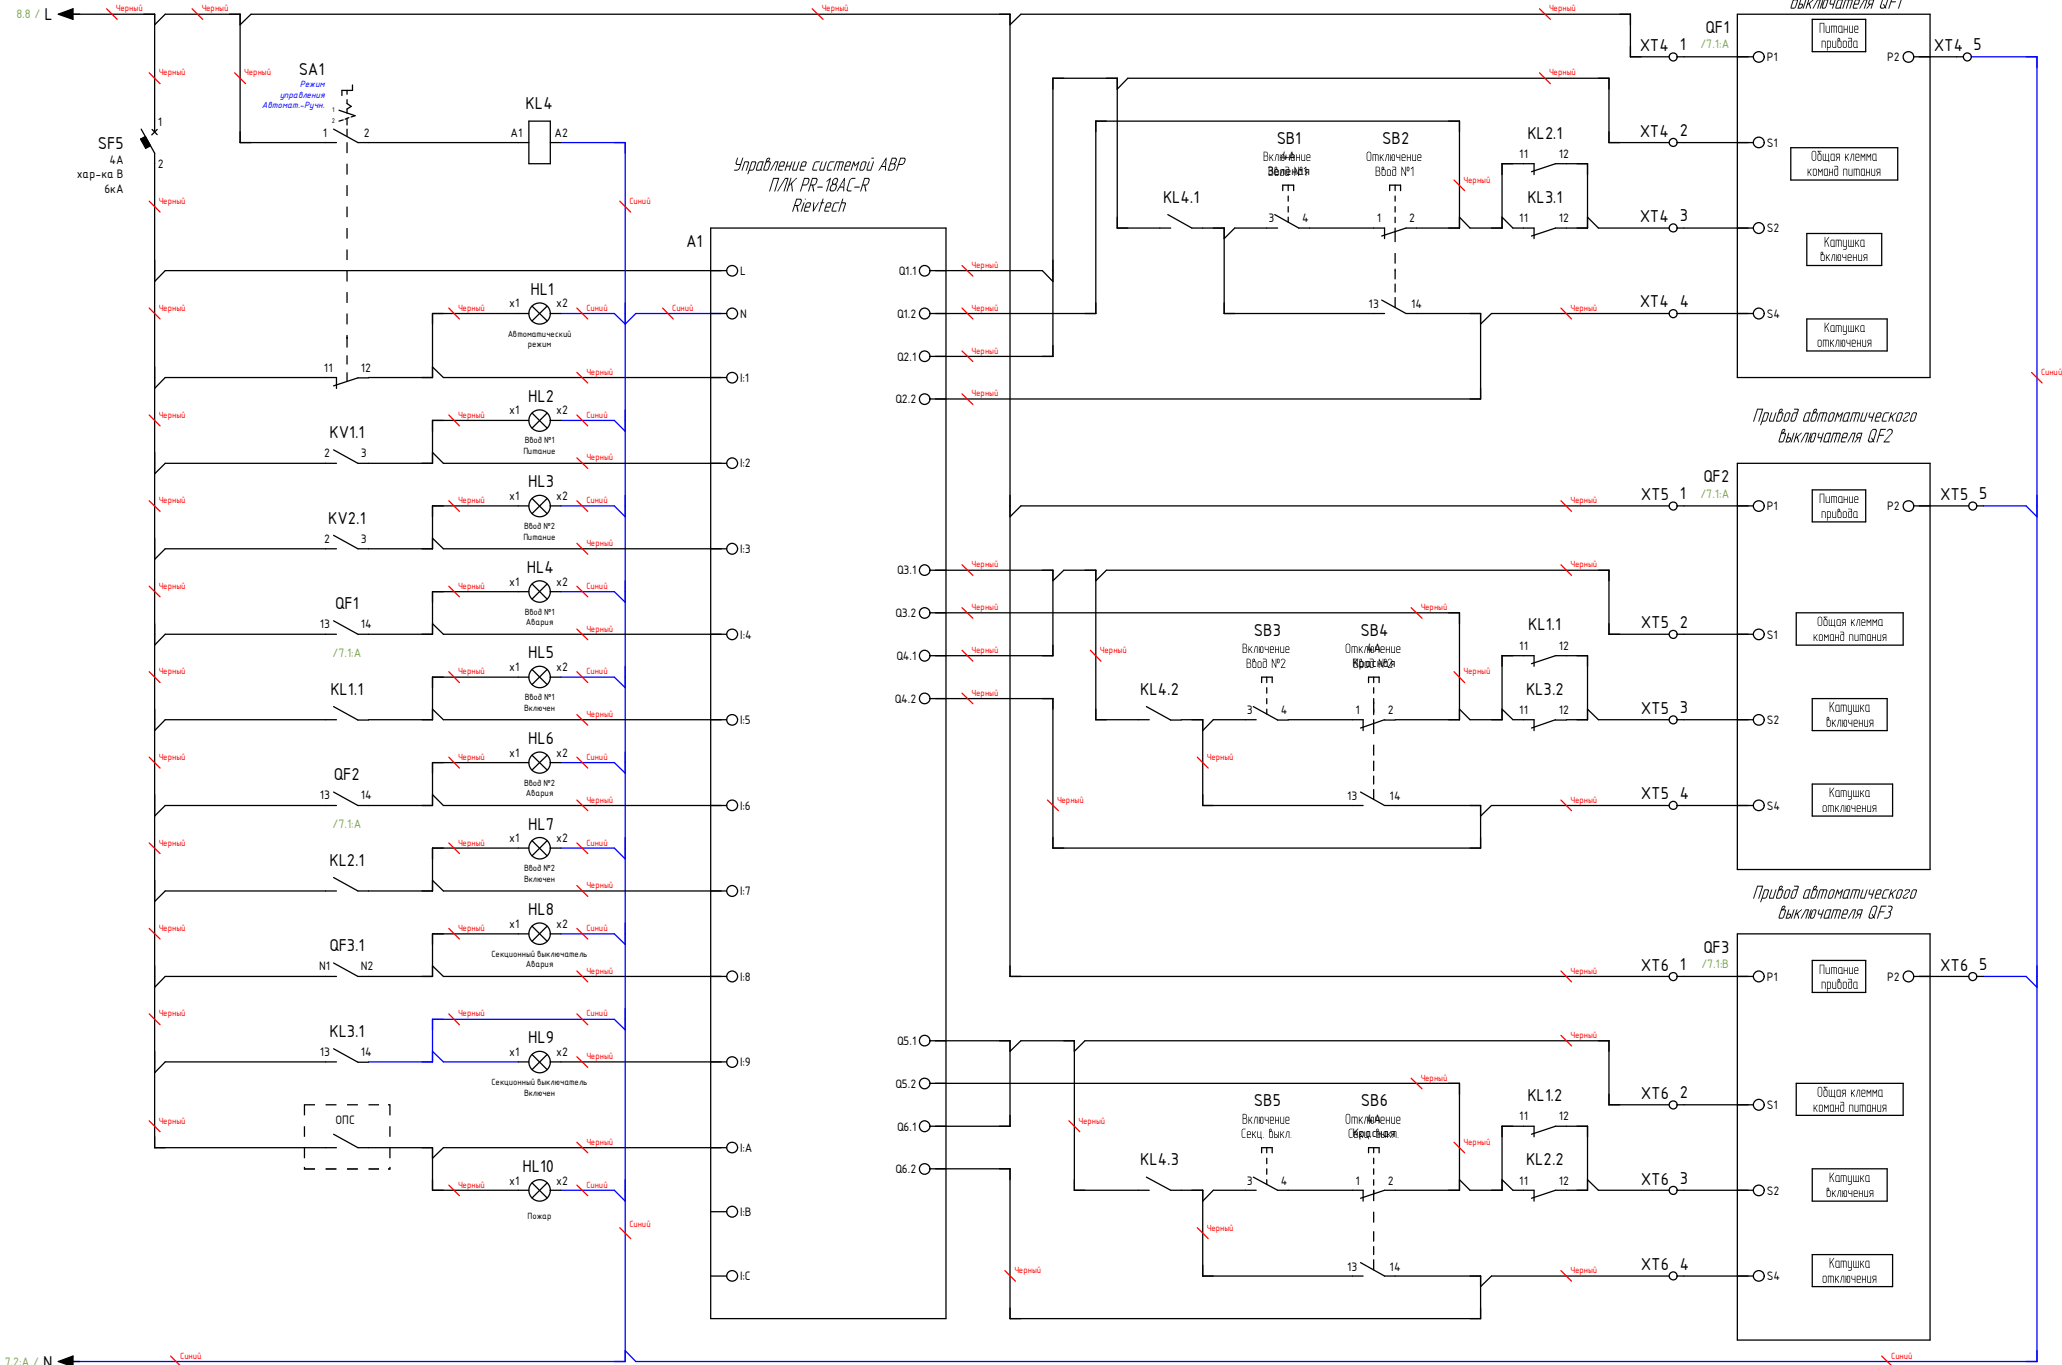

Примечание:
В схеме управления системой АВР на основе моторных приводов автоматических выключателей и программируемого логического контроллера (ПЛК) реализована система блокировки от ошибочного встречного включения вводных и секционного автоматического выключателя

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Лист
					9

