

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 25 А

ABP-PRS-K-2-1-25-DKC

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание





Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов
	2	6



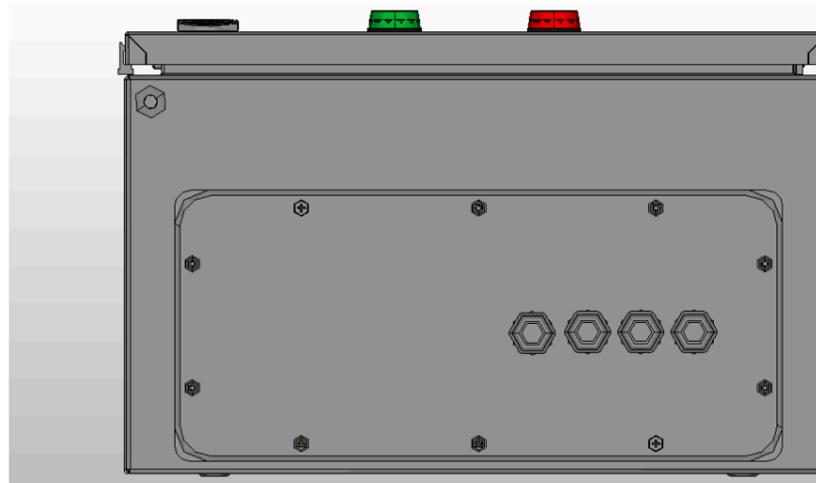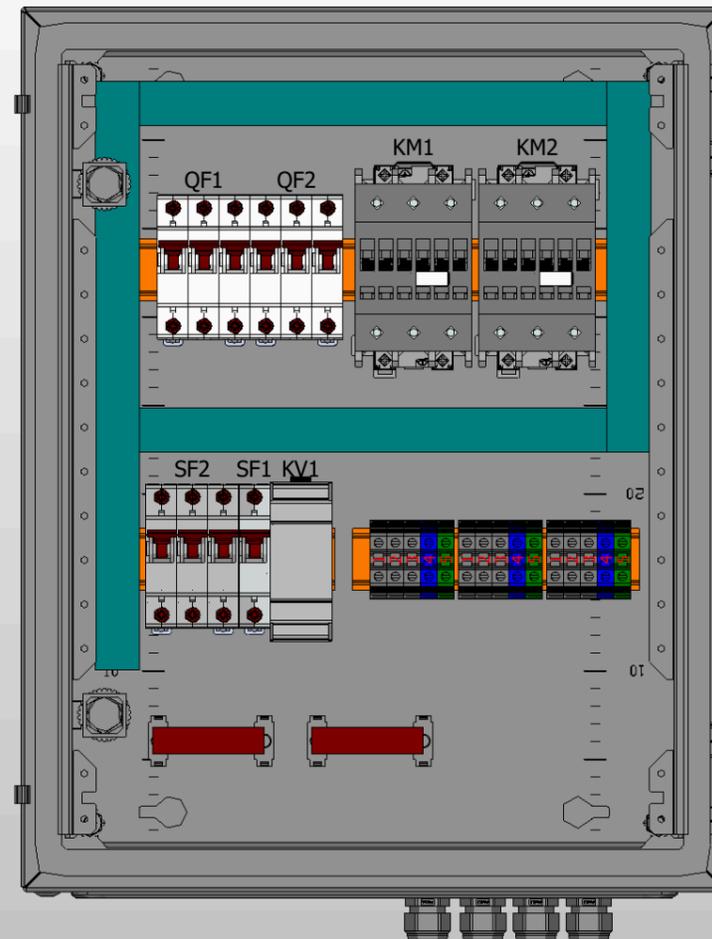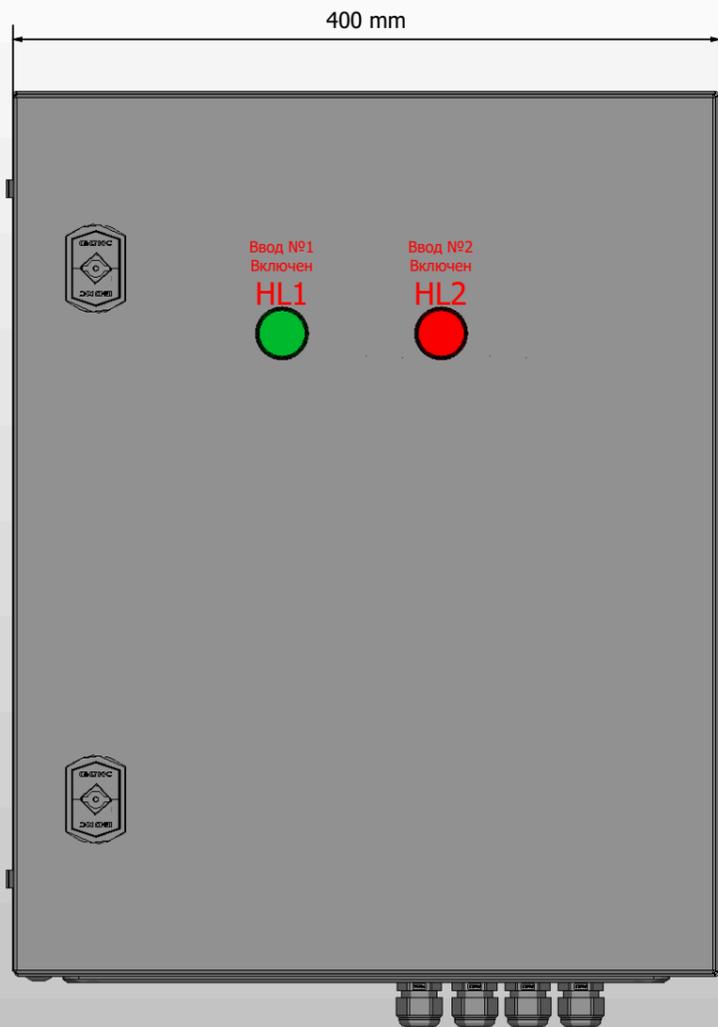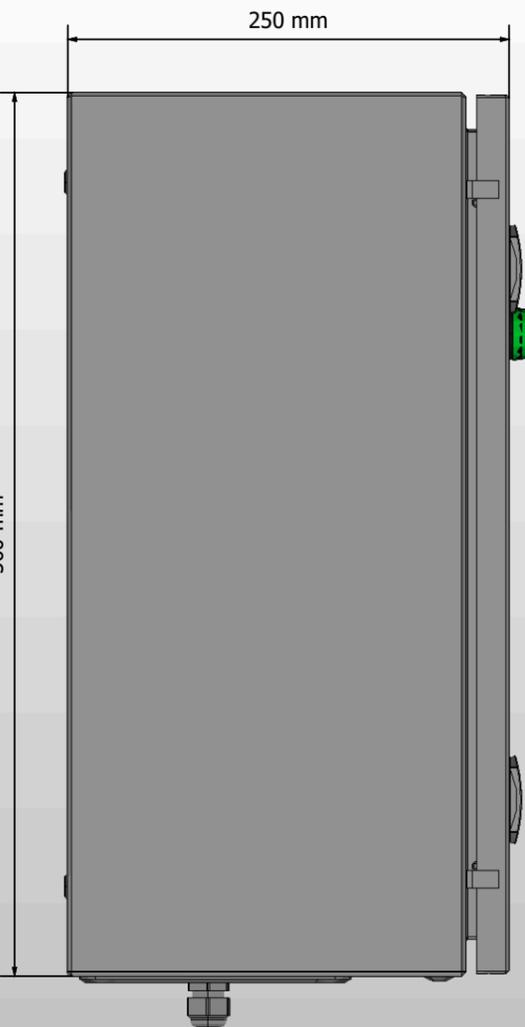


1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
2. Толщина металла корпуса - 1,2 мм, двери - 1,5 мм, монтажной платы - 1,5 мм.
3. Степень защиты корпуса IP31.
4. Цвет корпуса RAL7035.

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
3

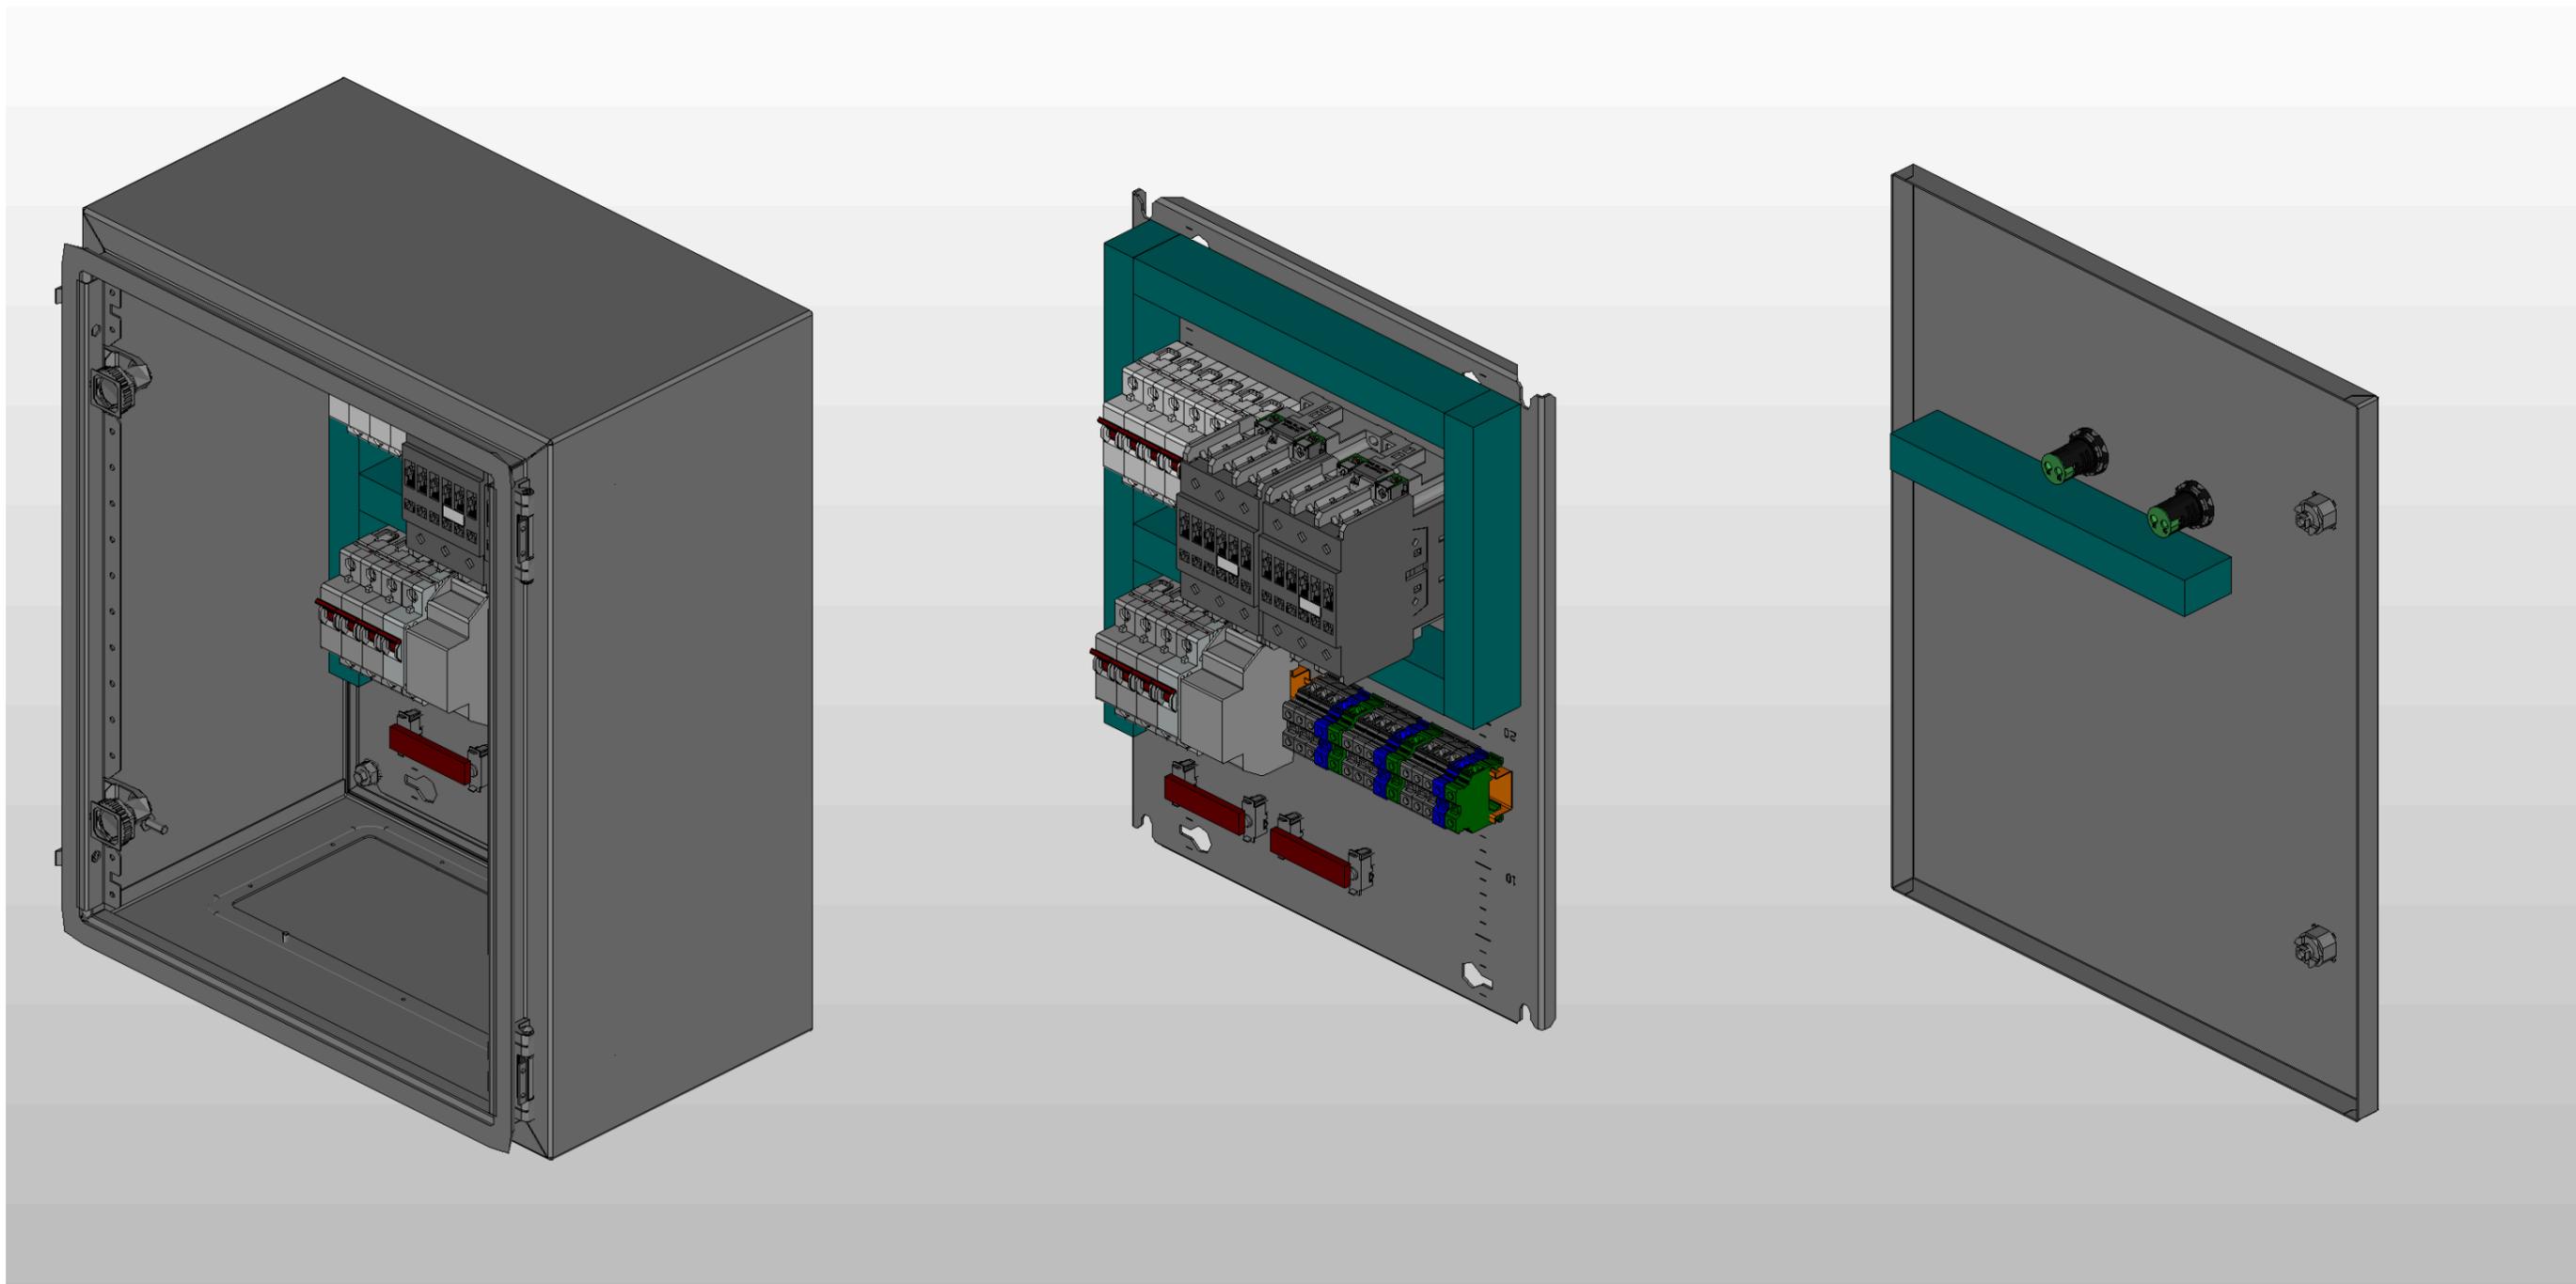

Инв. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

Ввод питания №1

Ввод питания №2

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

XT1 01 02 03 04 05

XT2 01 02 03 04 05

ABP-PRS-K-2-1-25-DKC

QF1
25A
хар-ка С
6кА

QF2
25A
хар-ка С
6кА

KM1
/5.7
32A

KM2
/5.7
32A

SF1
6A
хар-ка С
6кА

KV1
/5.8
Зр
190..570V

KM2
NC
61 62
/5.7

KM1
A1 A2

Ввод №1
Включен
HL1

KV1
/5.4
NO
61
4 5
NC com

KM1
NC
61 62
/5.7

KM2
A1 A2

Ввод №2
Включен
HL2

1L1 2T1 /5.0
3L2 4T2 /5.1
5L3 6T3 /5.1
53 54 /5.6
61 62 /5.6

1L1 2T1 /5.2
3L2 4T2 /5.2
5L3 6T3 /5.2
53 54 /5.6
61 62 /5.6

N

PE

XT3 01 02 03 04 05

L1 L2 L3 N PE

Питание потребителя

Φ N

PE

Инв. № подл.
Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

