

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 500 А

ABP-PRS-K-2-1-500-KEAZ


Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание



Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата							
					Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		
					Разраб						
					Пров						
					Т.контр						
					Рук						
					Н.контр						
					Утв						
					Лит			Лист		Листов	
								2		7	
											





Инв. № подл.	Подп. и дата

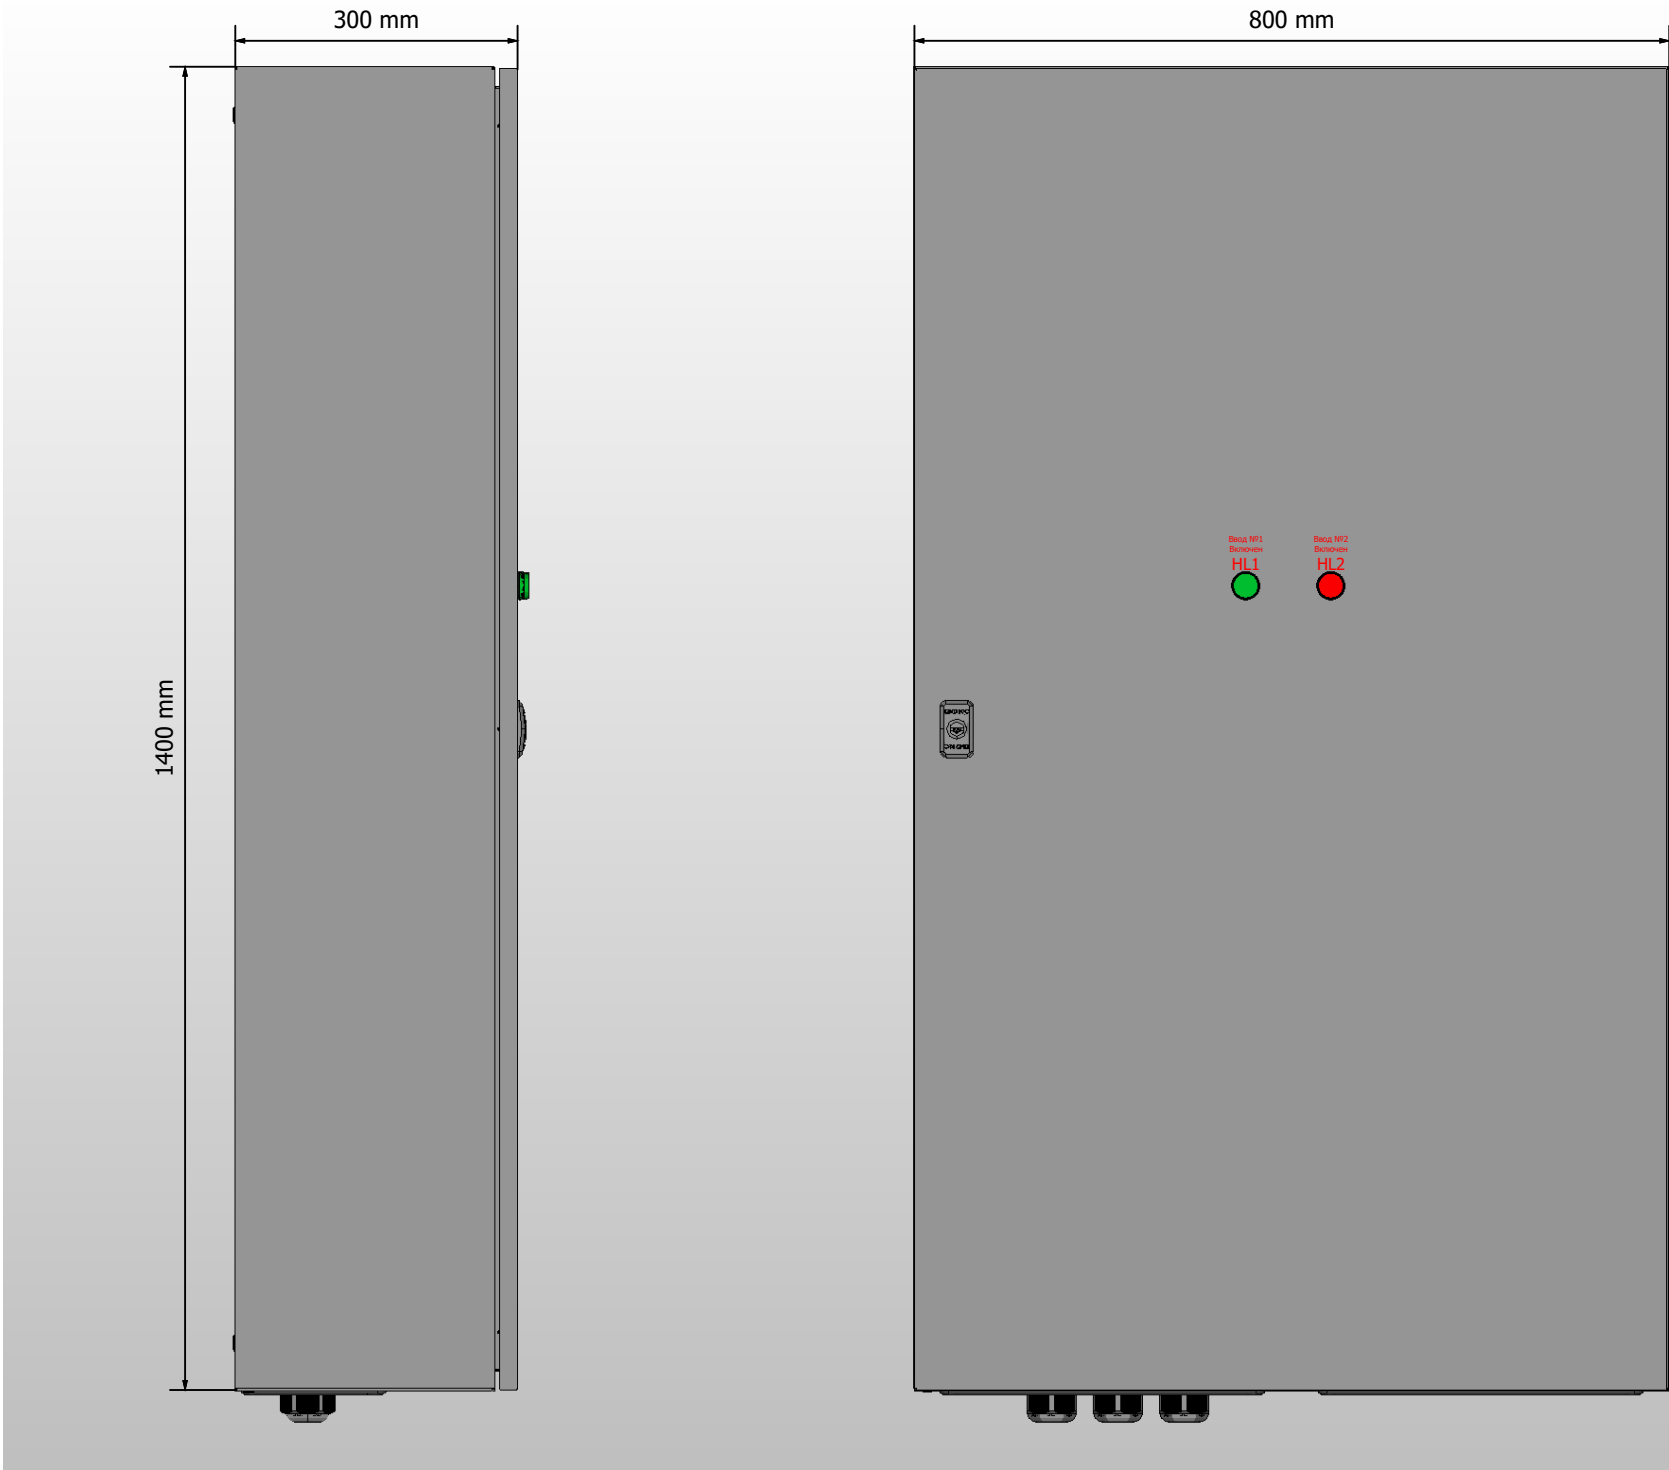

1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

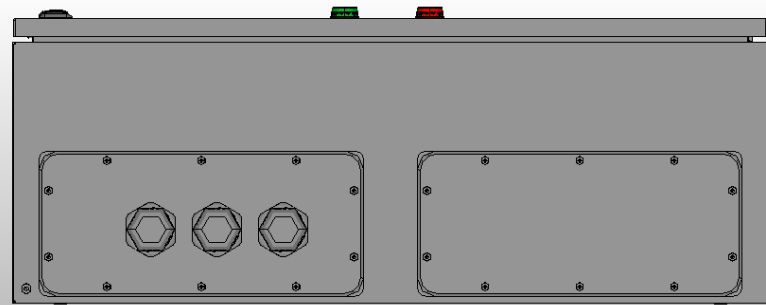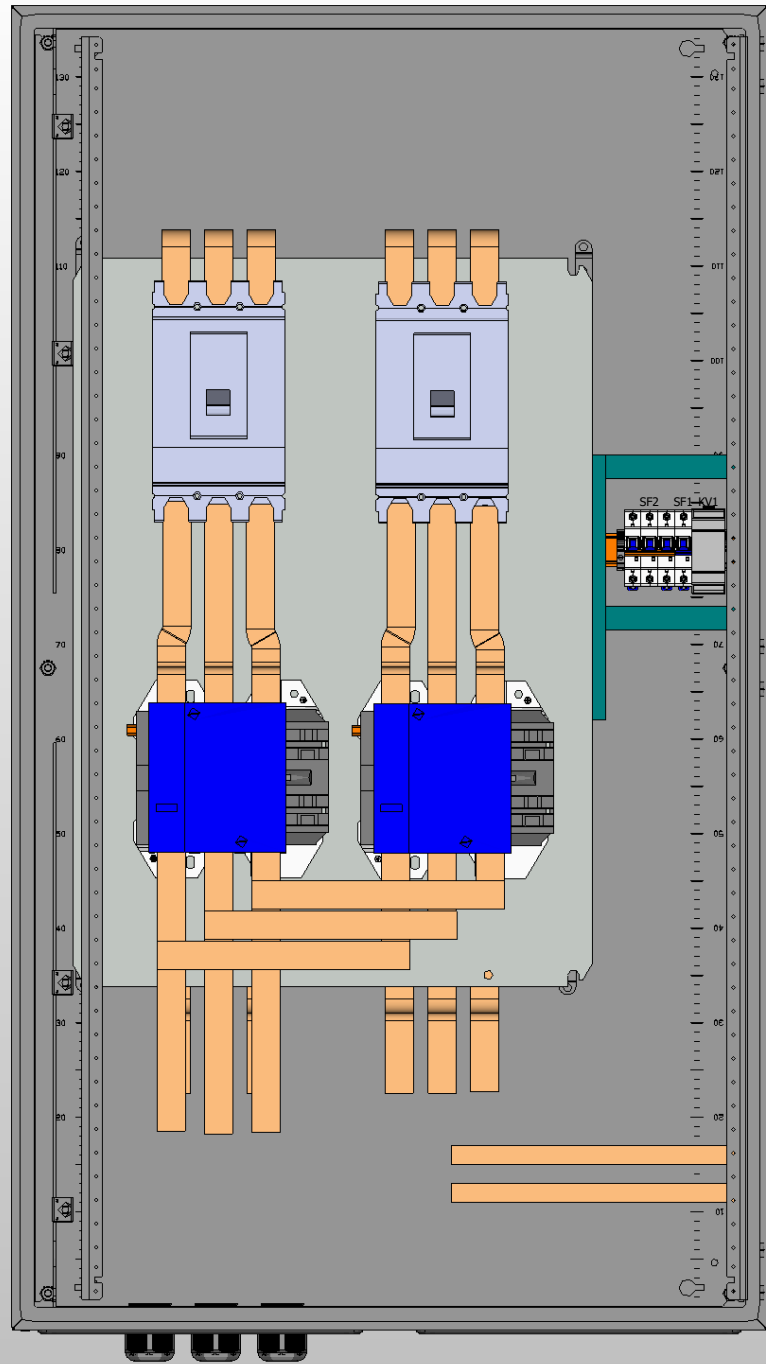


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

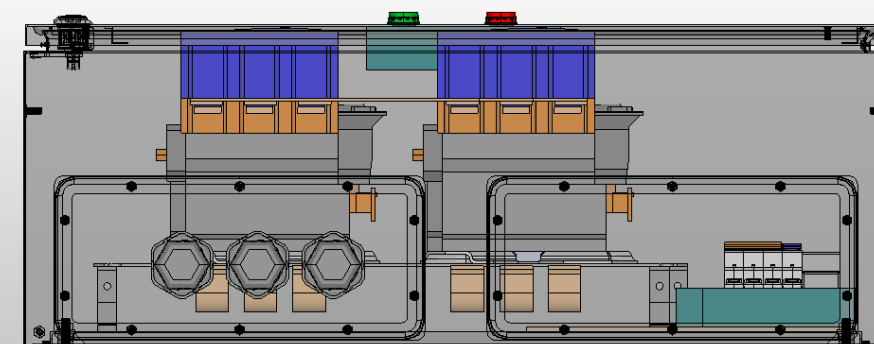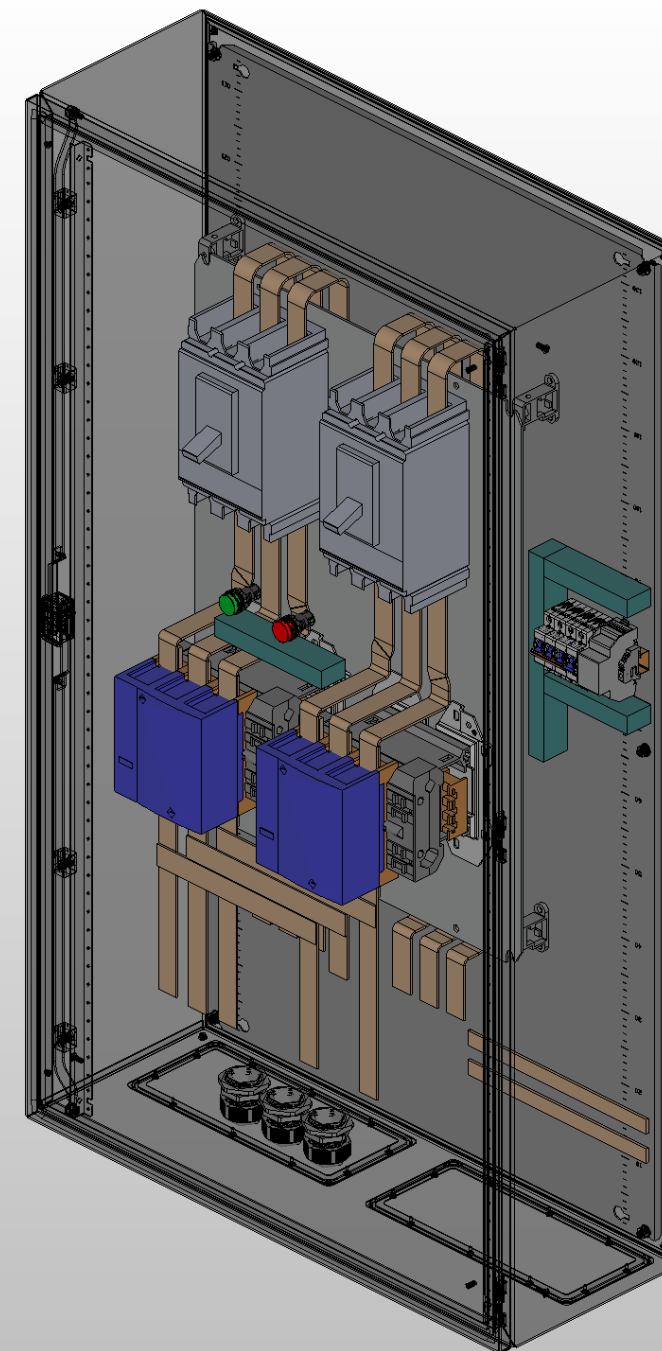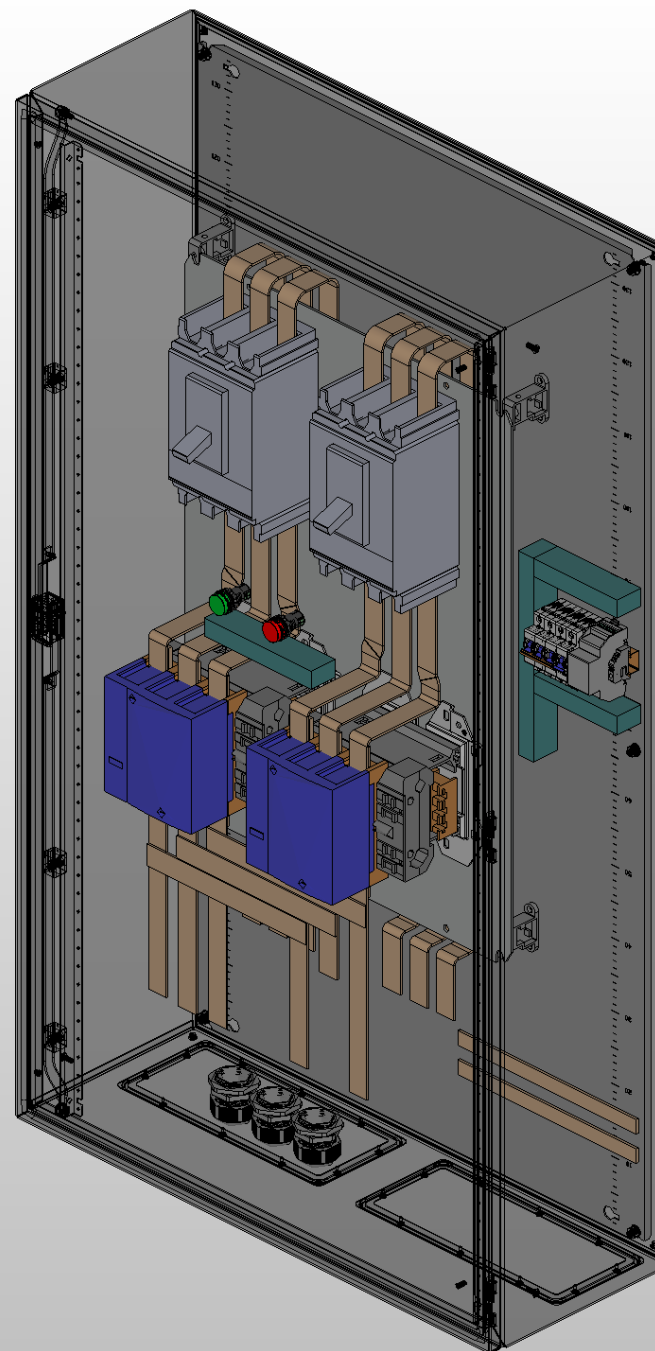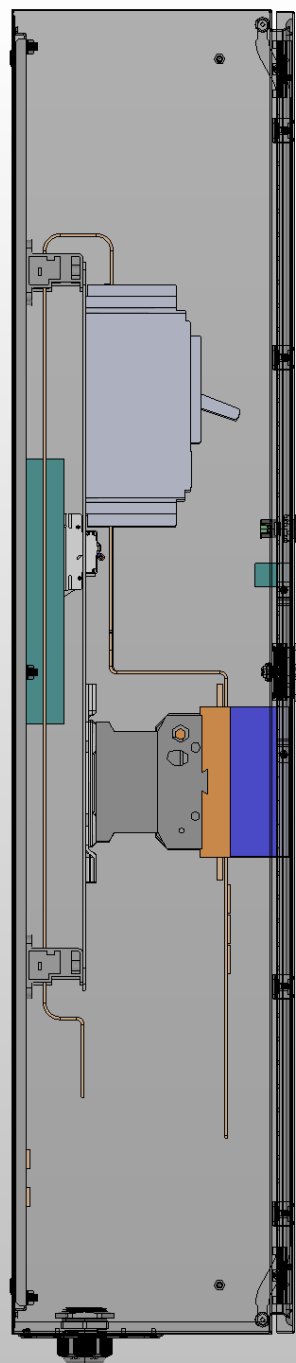

Инв. № подл.	Подп. и дата			

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

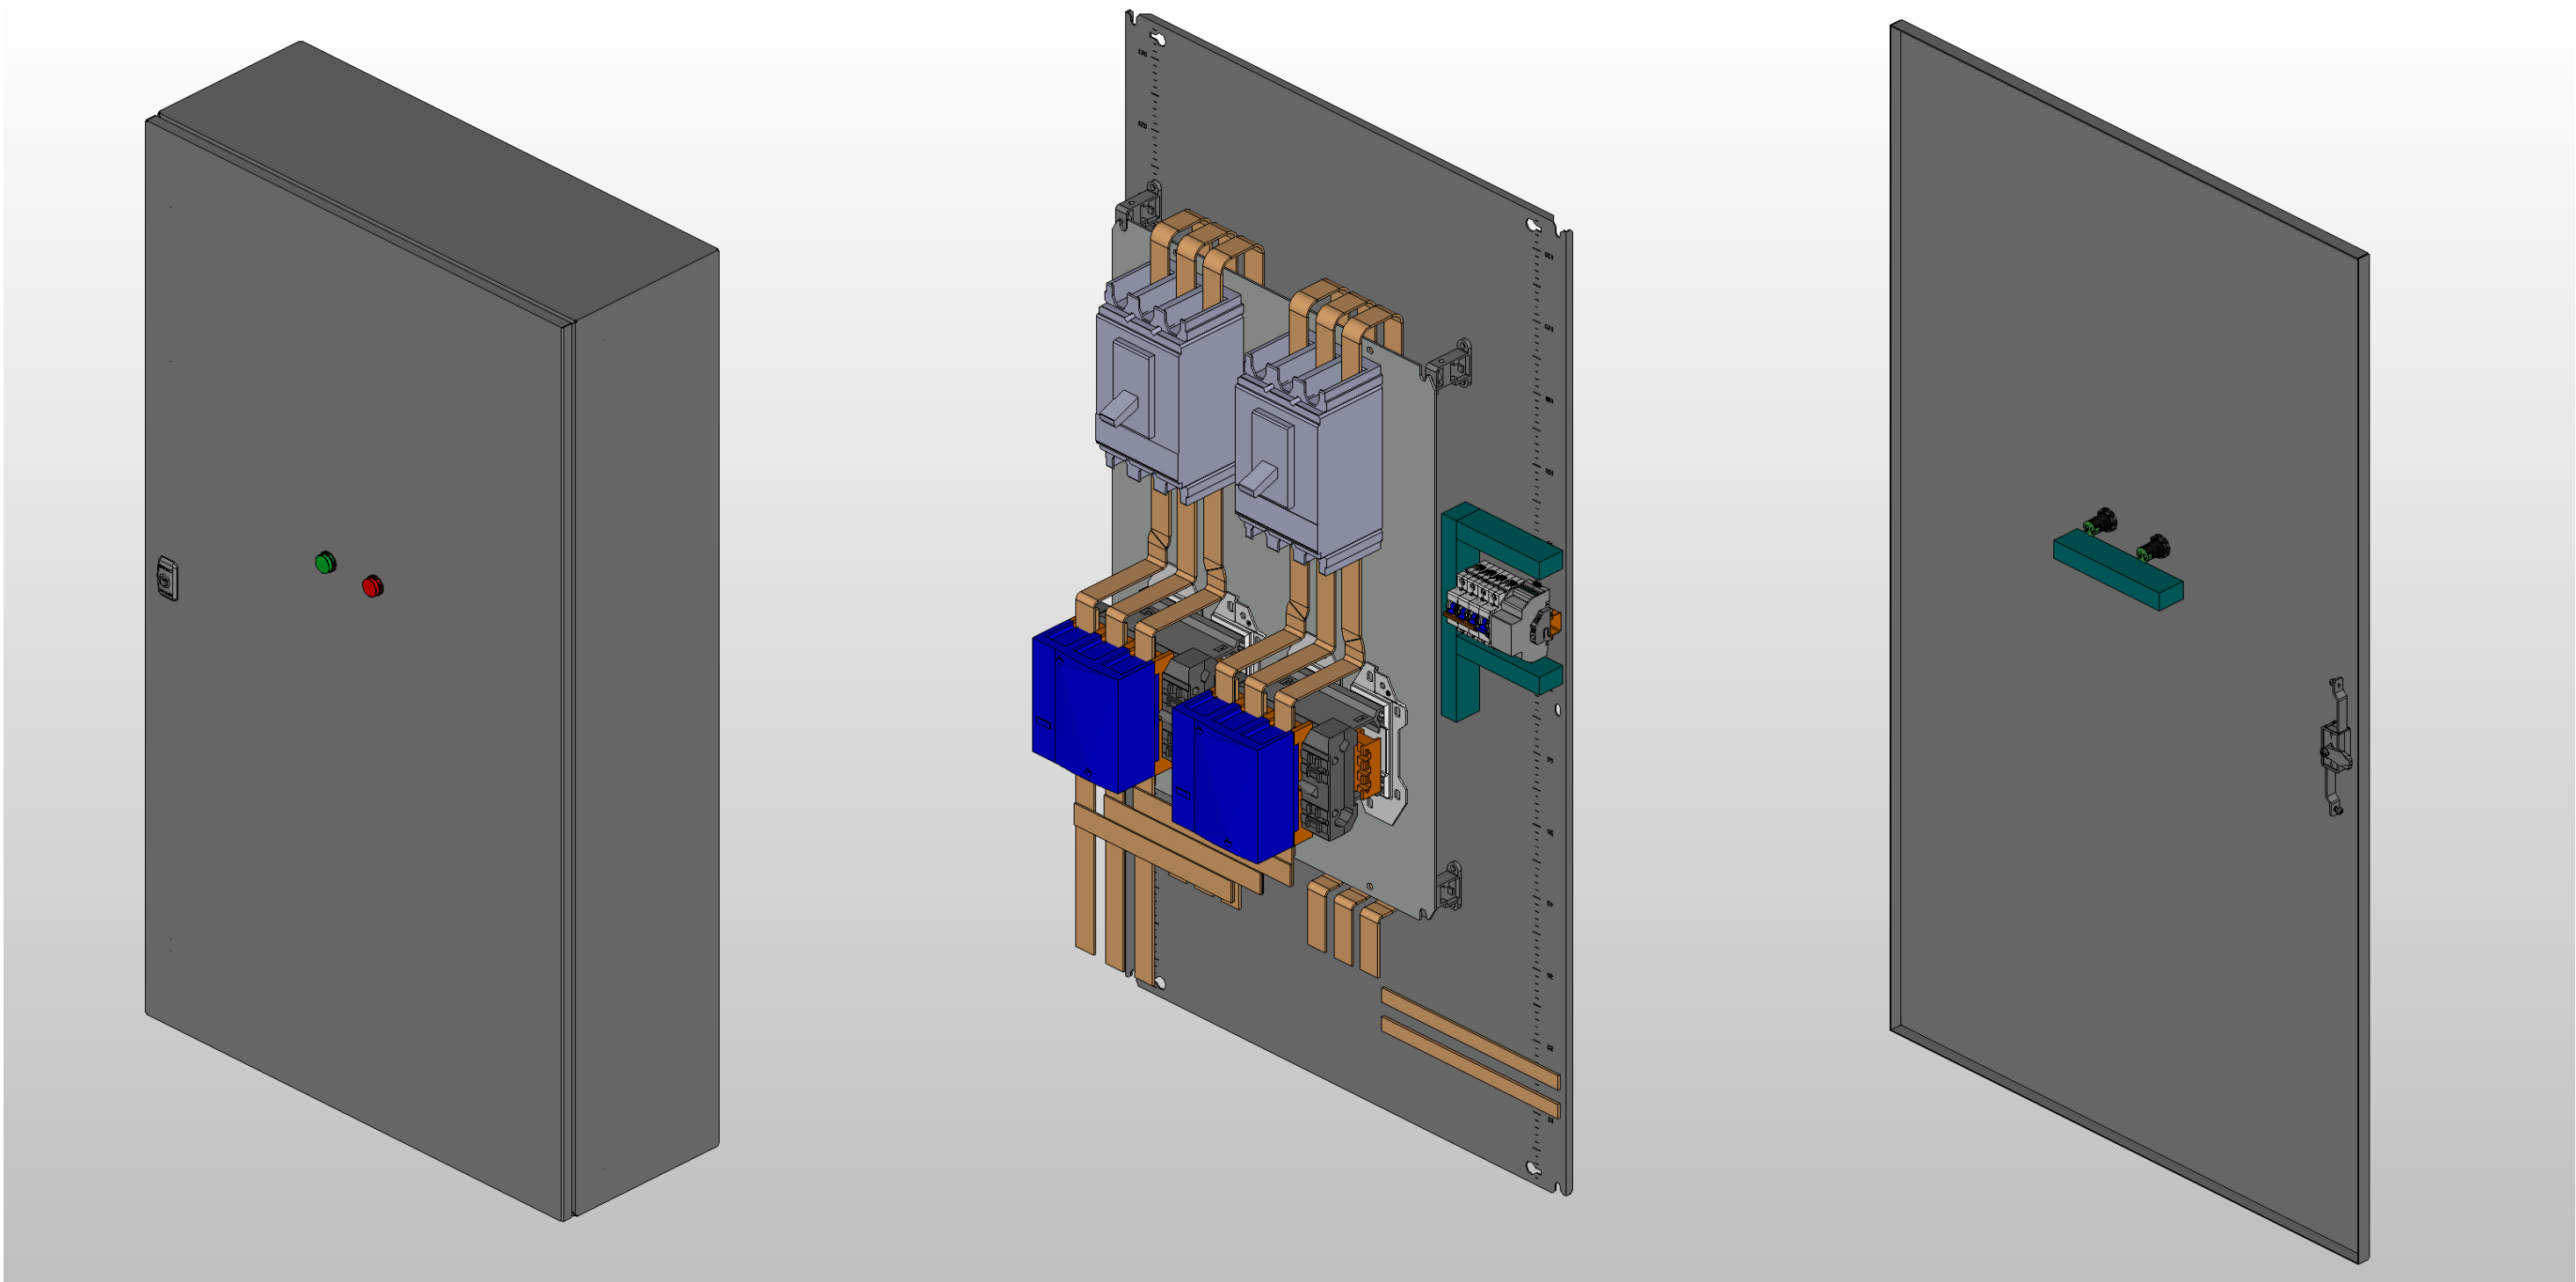

Инв. № подл.	Подп. и дата				



