

ООО "ПИРИС"

# PIRIS

## Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 500 А

*ABP-PRS-K-2-1-500-IEK*

Контакты	
Номенкл.	
Опис. и парам.	

# Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Подп. и дата			


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов
	2	7




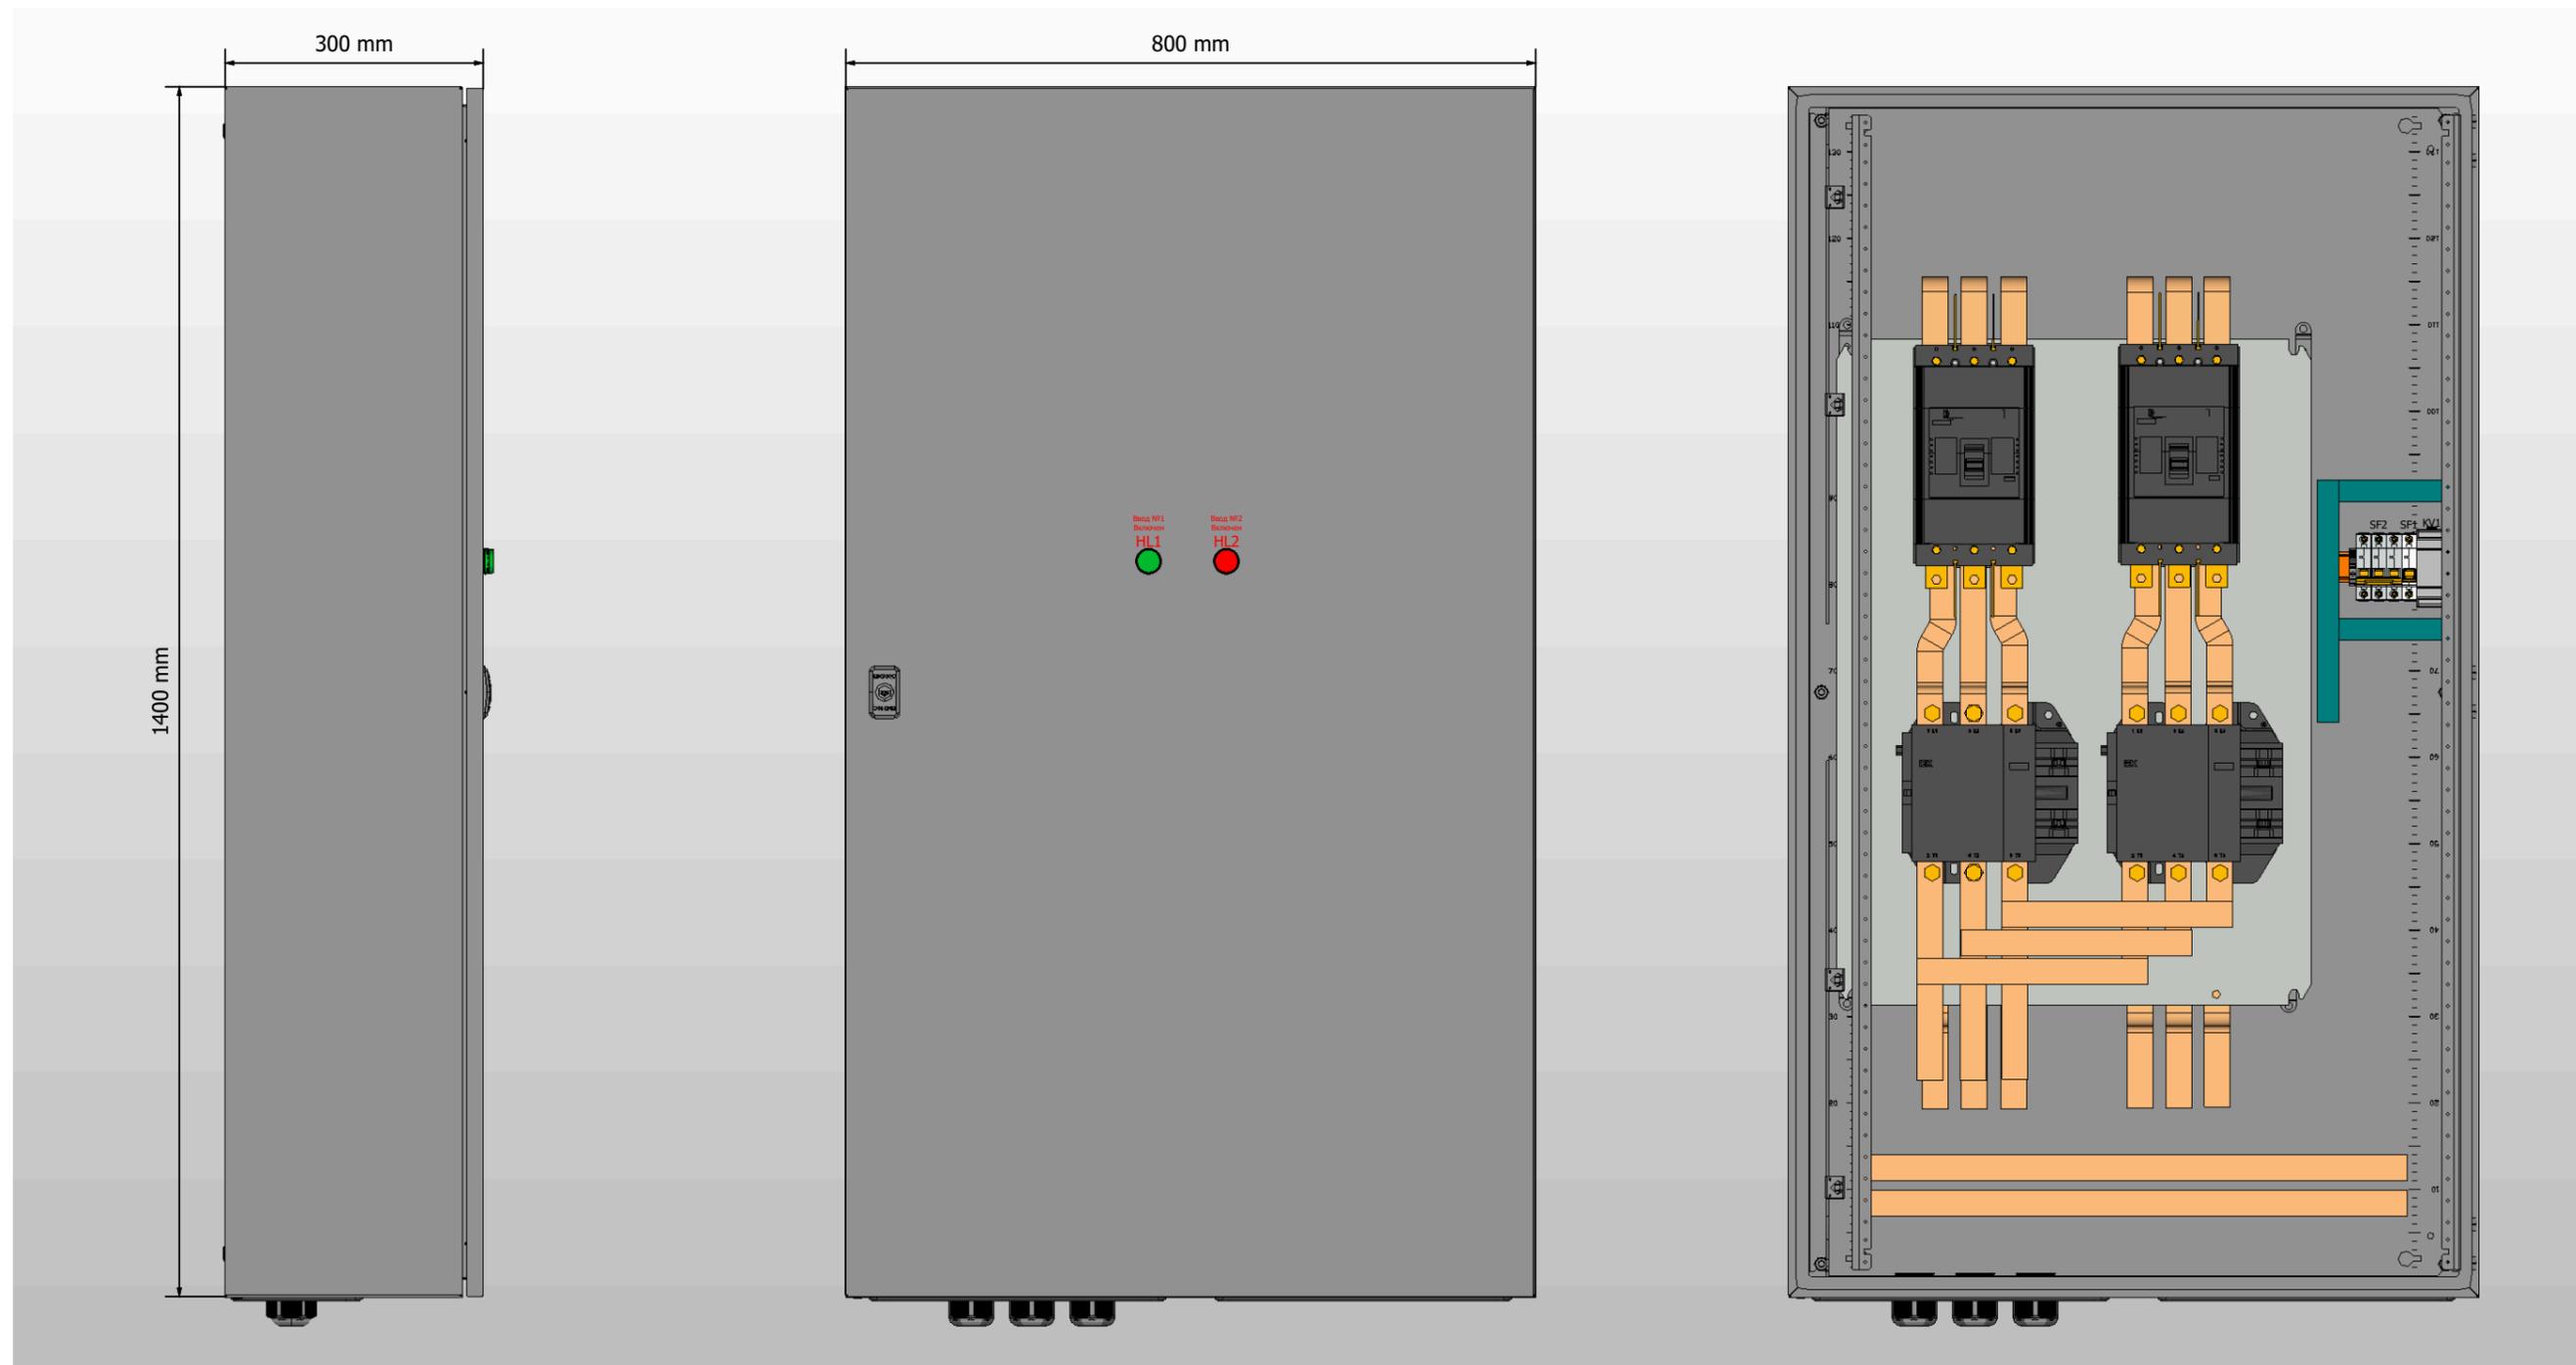


1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

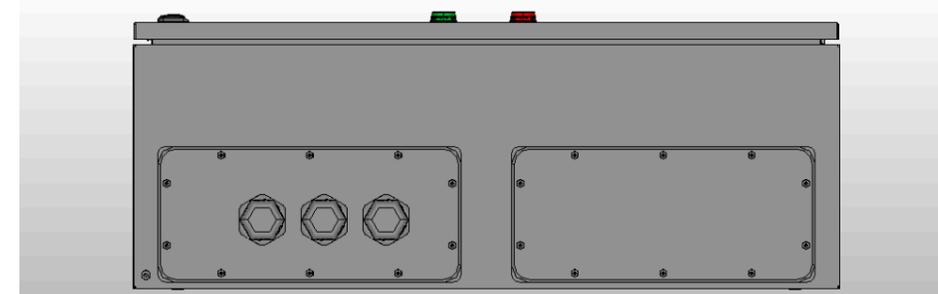

Инв. № подл.	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

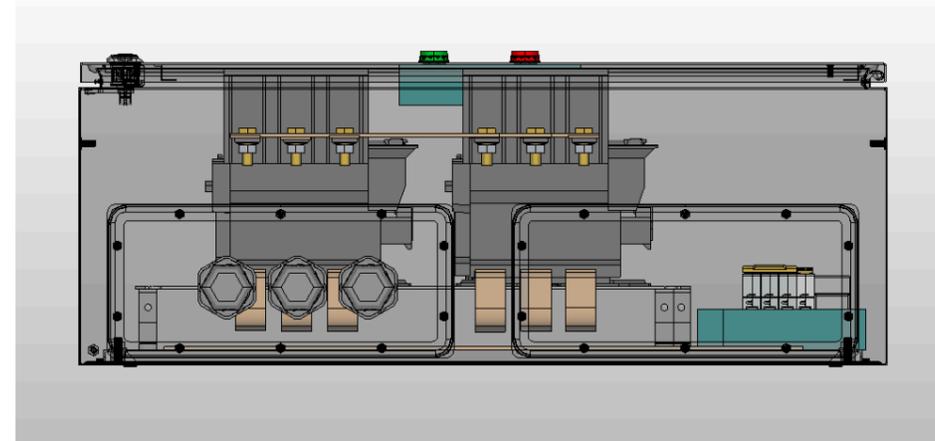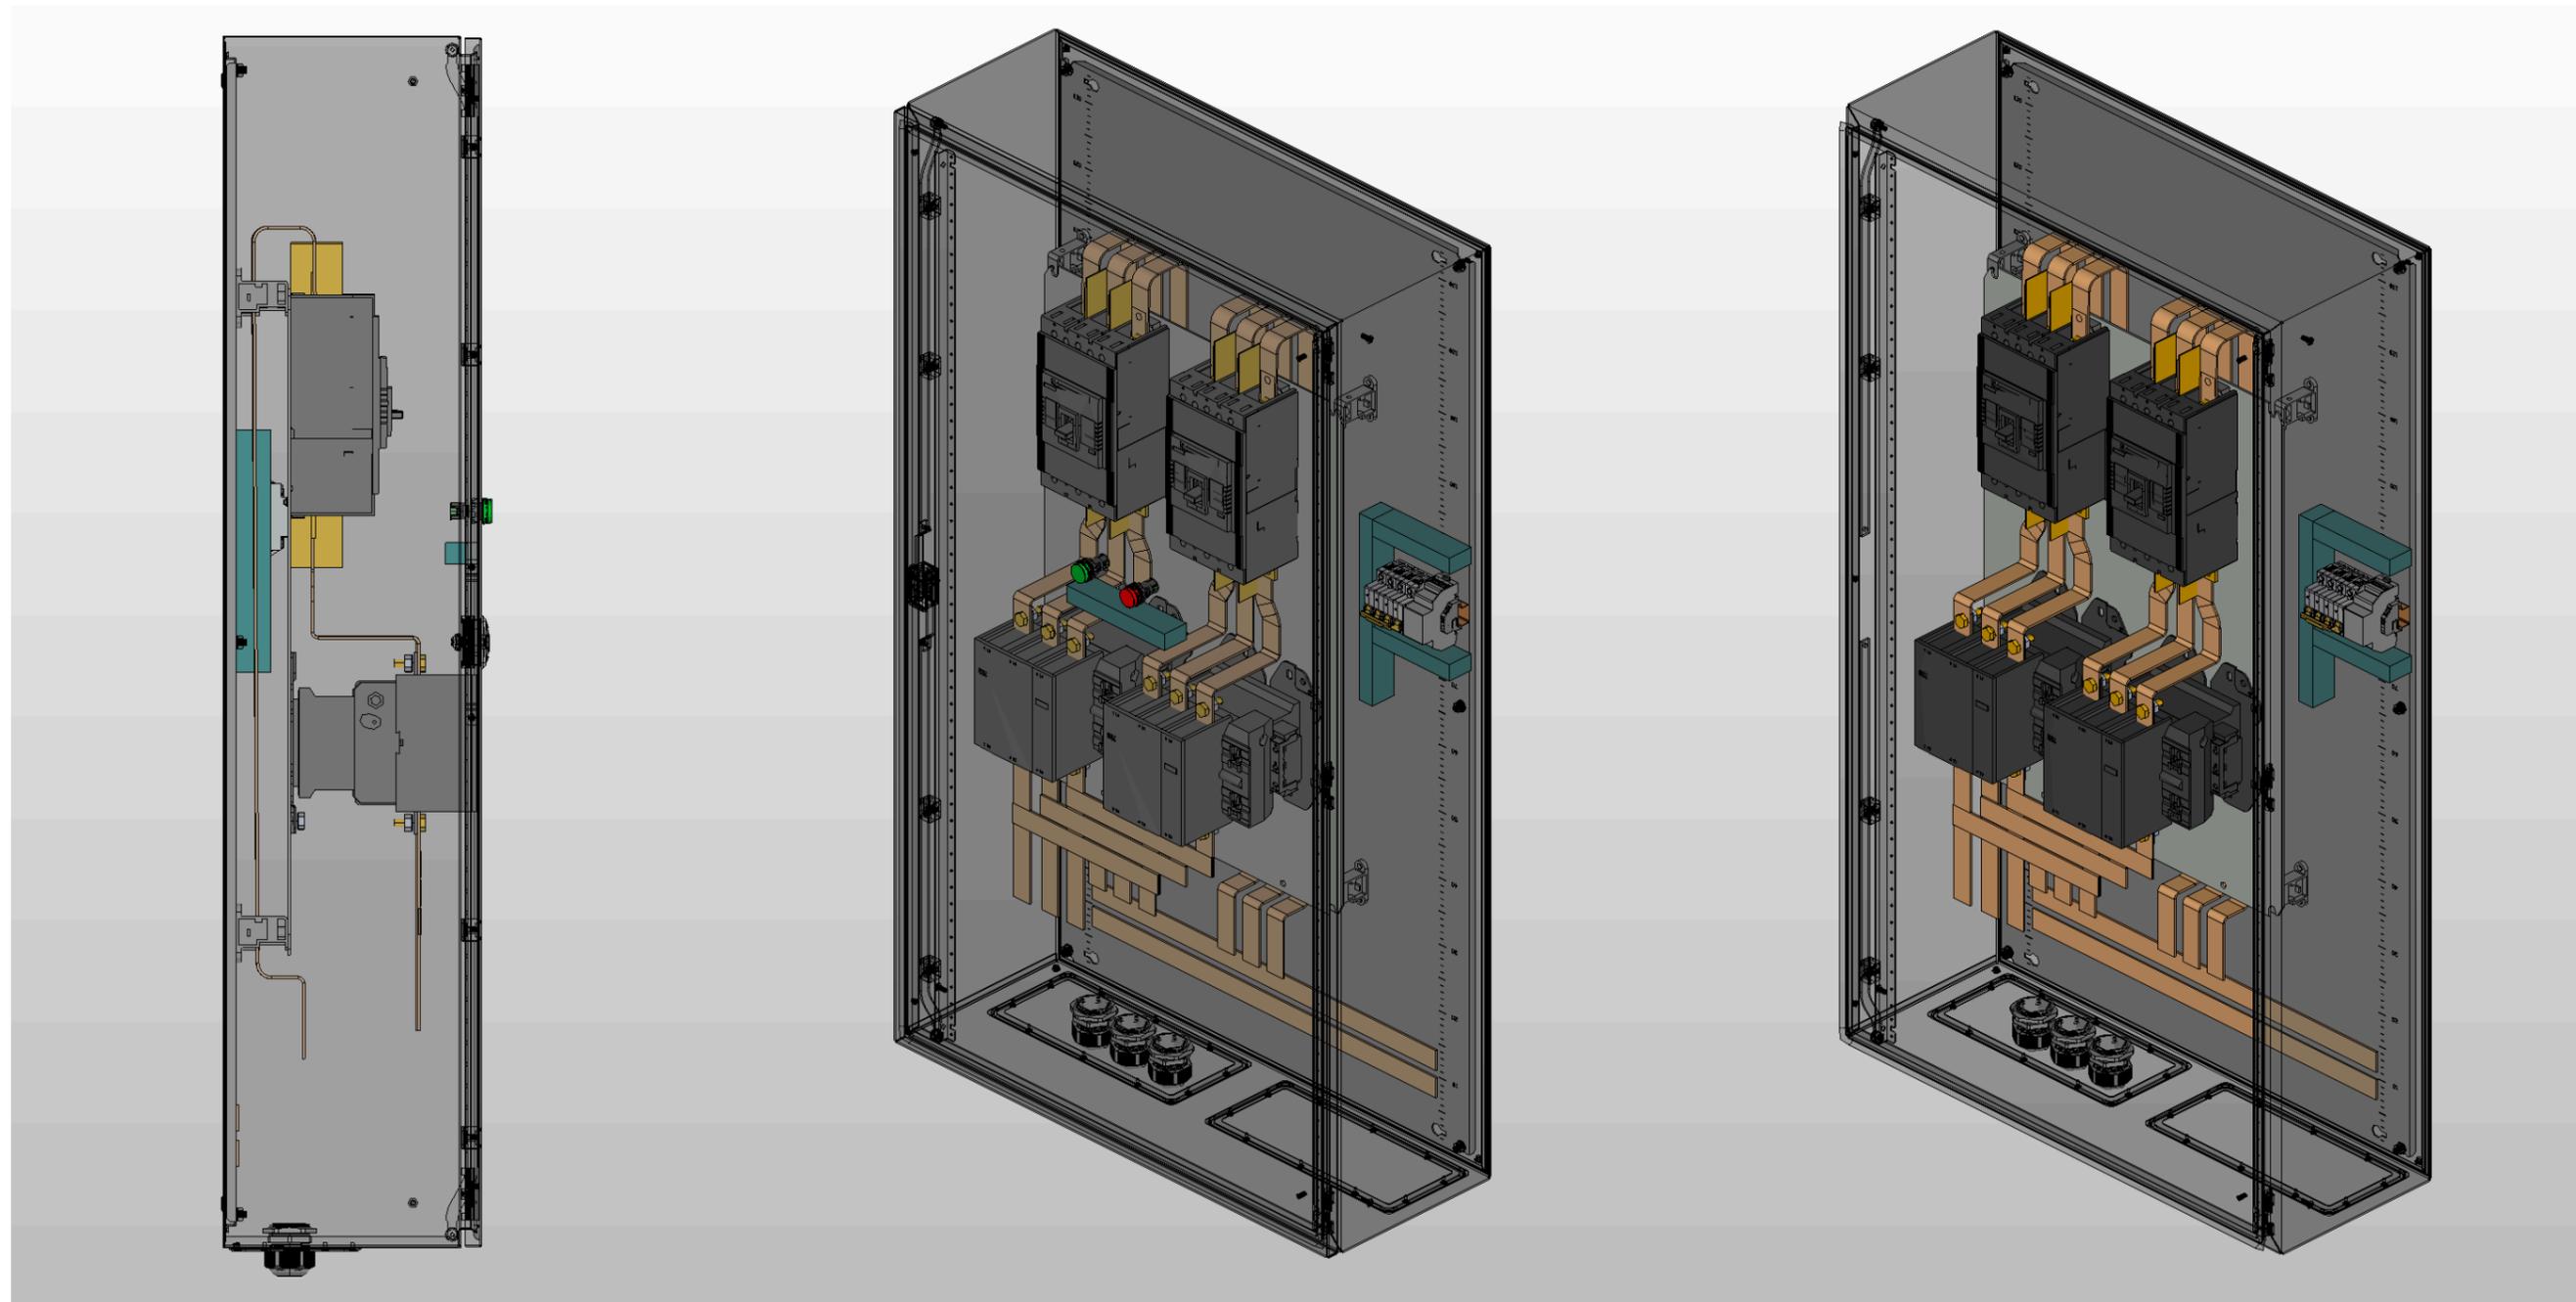

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

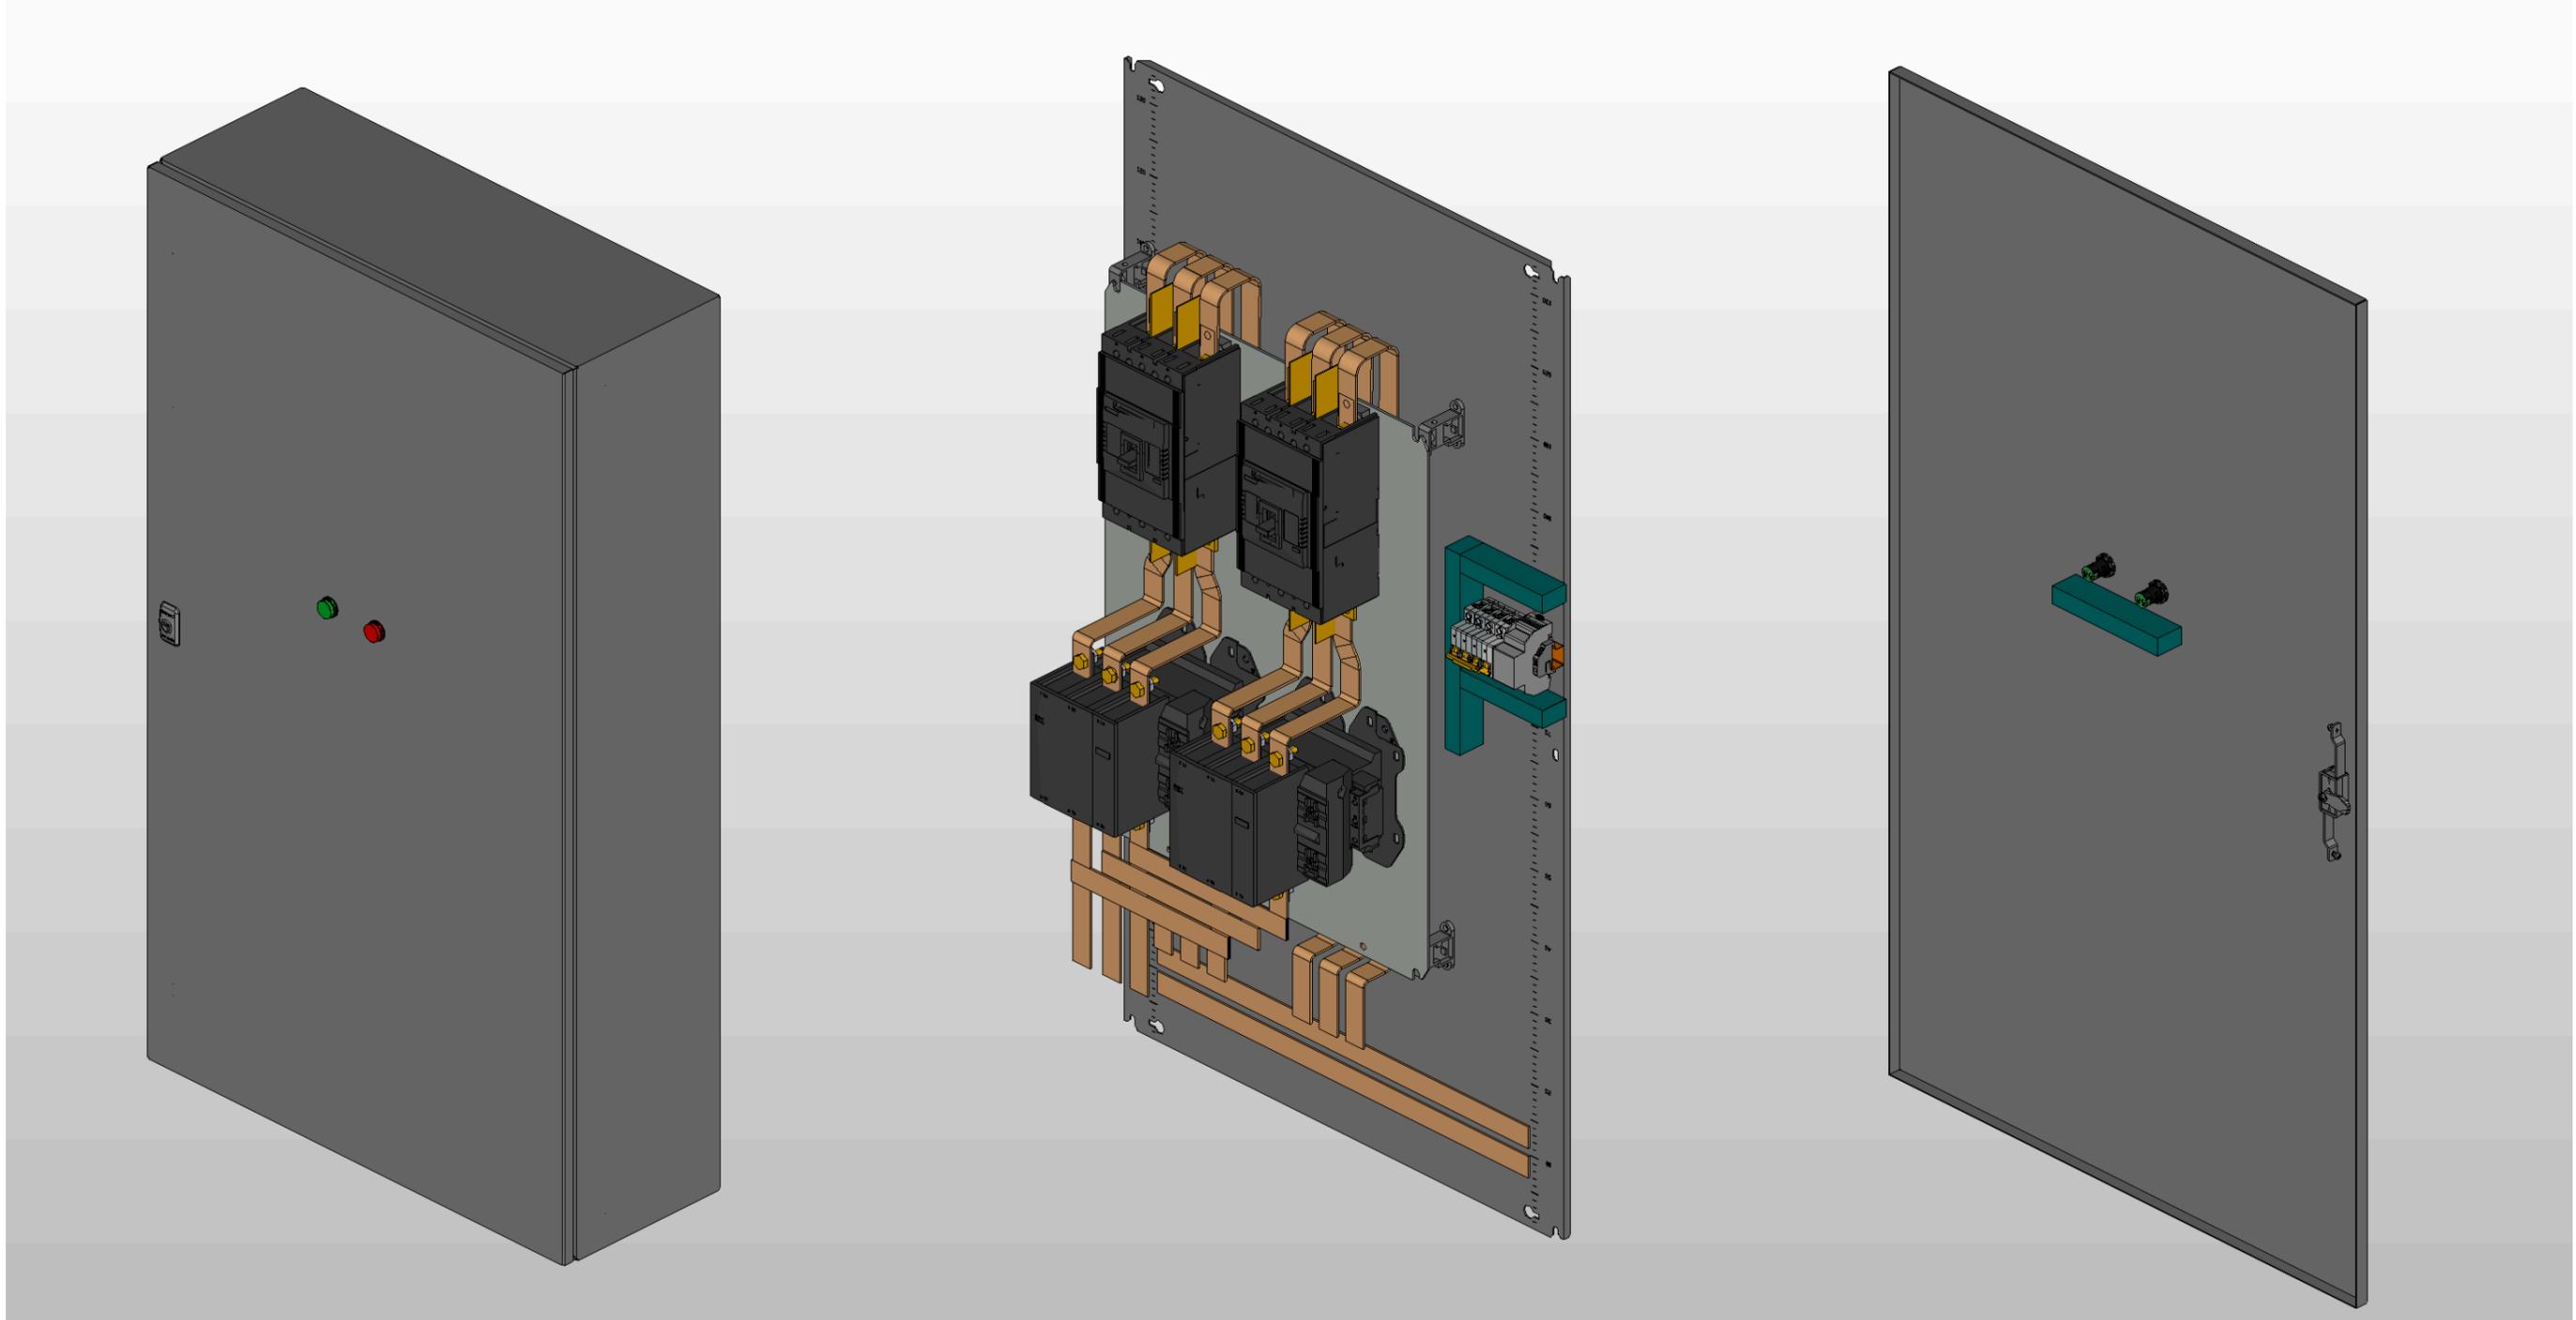

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

Ввод питания №1

Ввод питания №2

ABP-PRS-K-2-1-500-IEK

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

Питание потребителя

1L1 ↔ 2T1 /6.0  
 3L2 ↔ 4T2 /6.1  
 5L3 ↔ 6T3 /6.1  
 53 ↔ 54 /6.6  
 61 ↔ 62 /6.6

1L1 ↔ 2T1 /6.2  
 3L2 ↔ 4T2 /6.2  
 5L3 ↔ 6T3 /6.2  
 53 ↔ 54 /6.6  
 61 ↔ 62 /6.6

Инд. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
6

