

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке Andeli

Два ввода 40 А

ABP-PRS-МБ-2-1-40-AND




Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв. №		Подп. и дата		
Инв. № подл								
	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
	Разраб							
	Пров					Лит	Лист	Листов
	Т.контр							
	Рук							
	Н.контр							
Утв								
								


Инв. № подл.	Подп. и дата

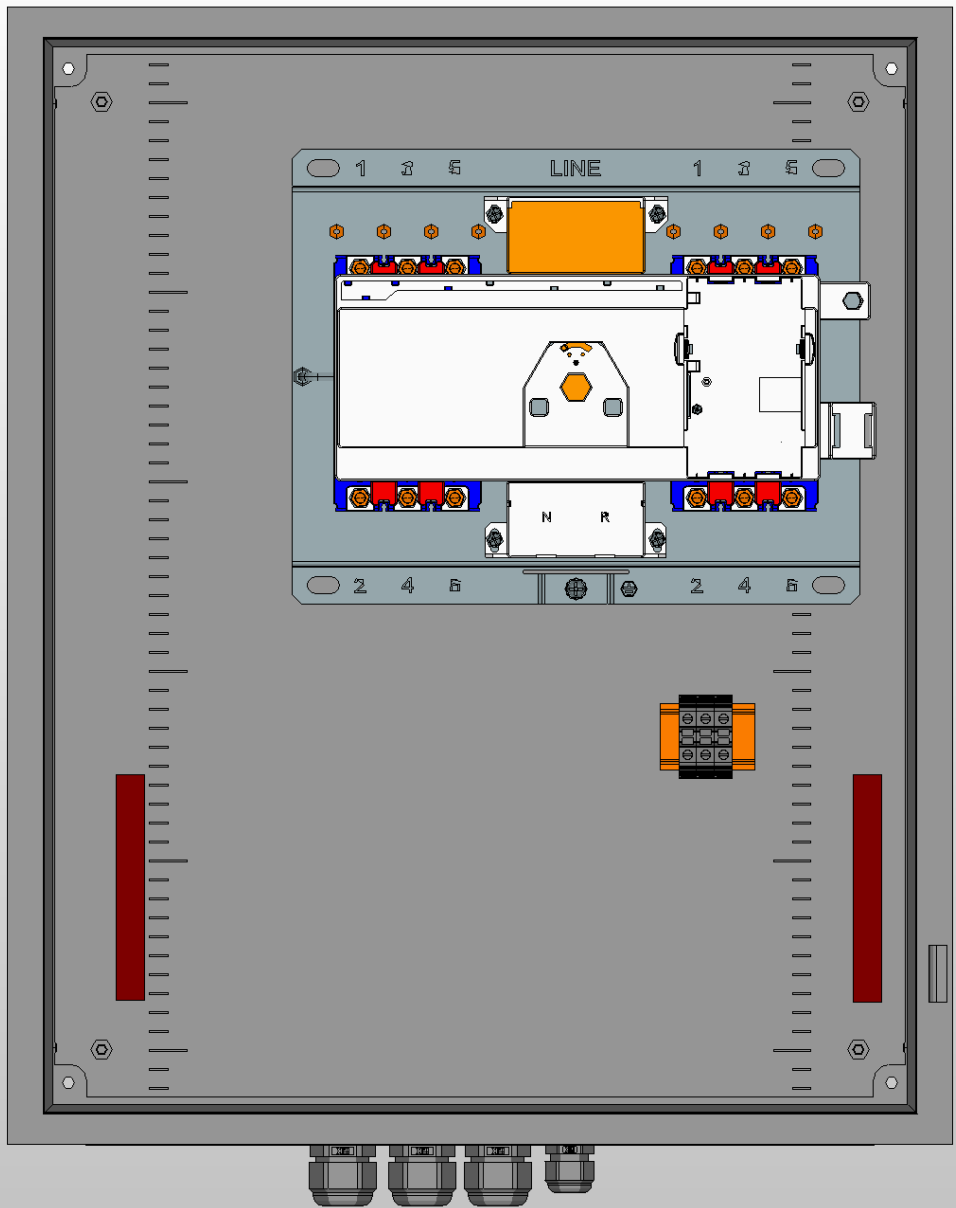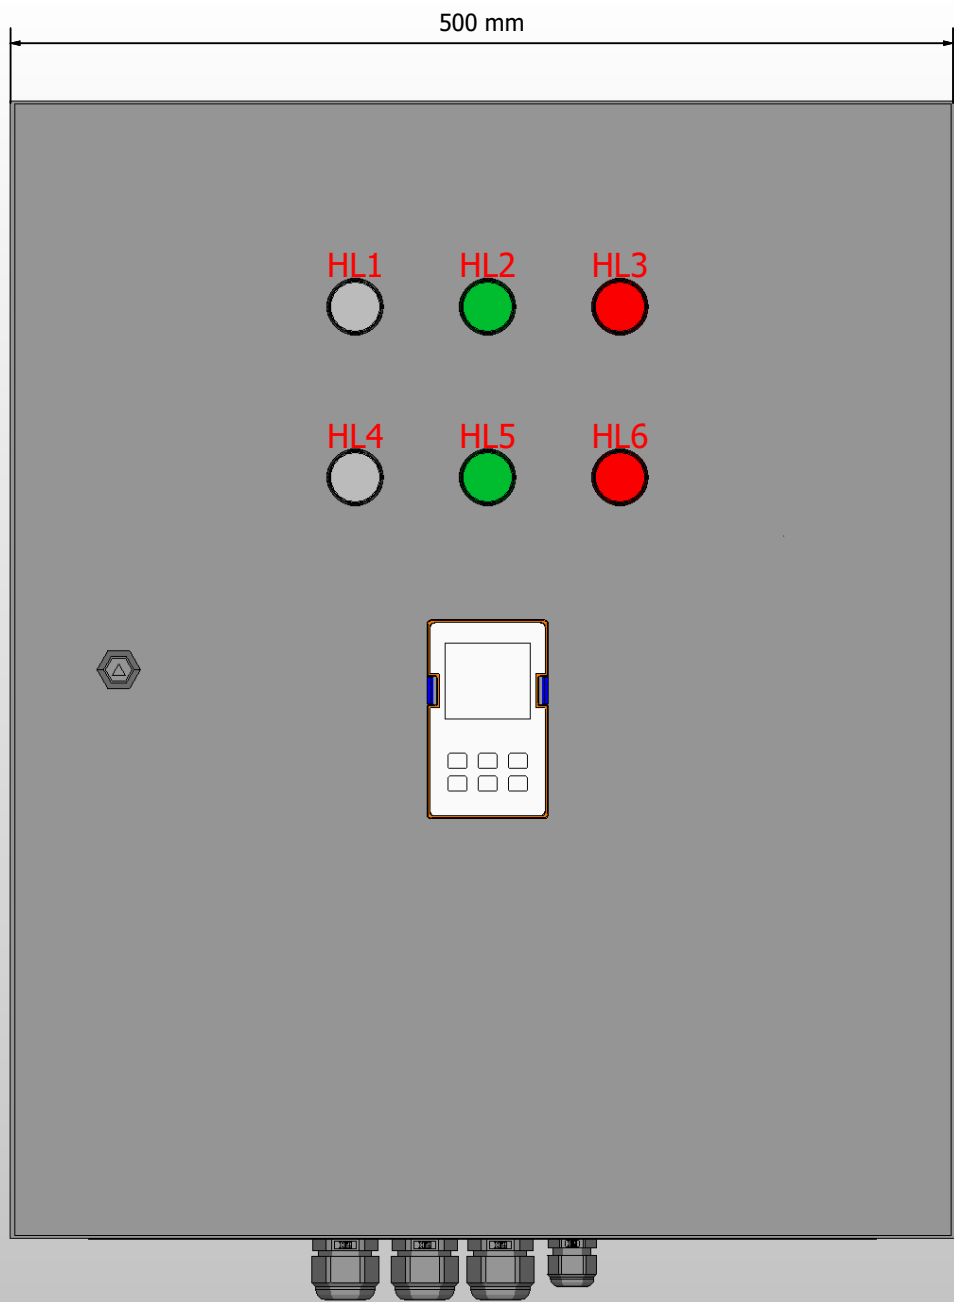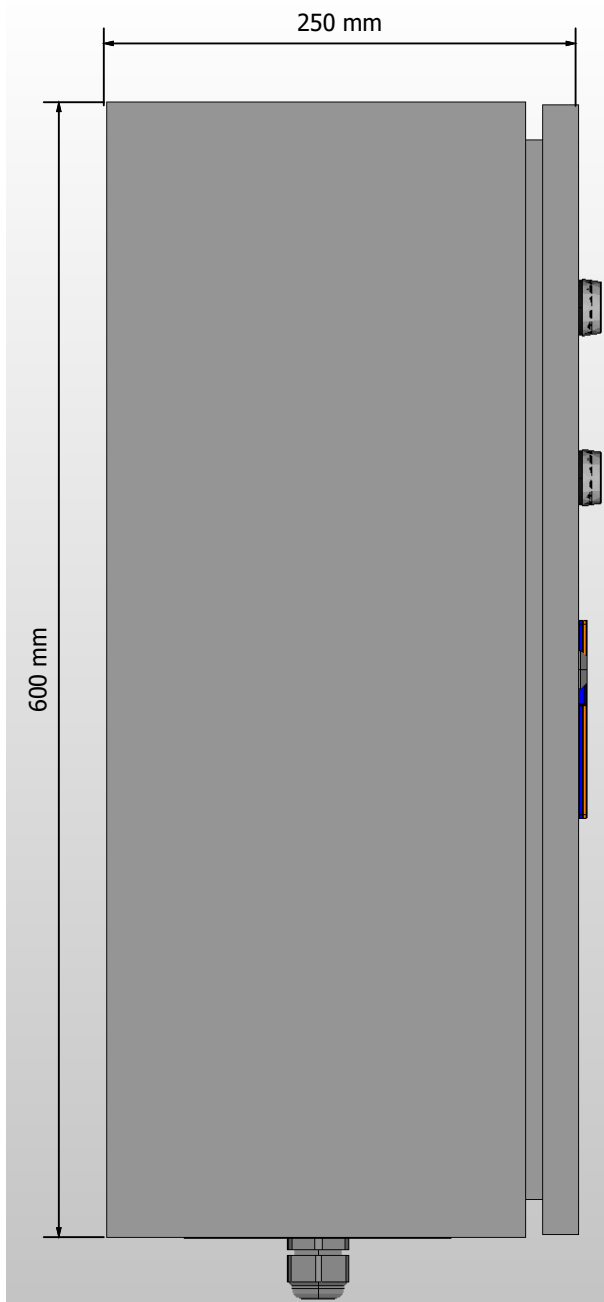

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 250 мм.

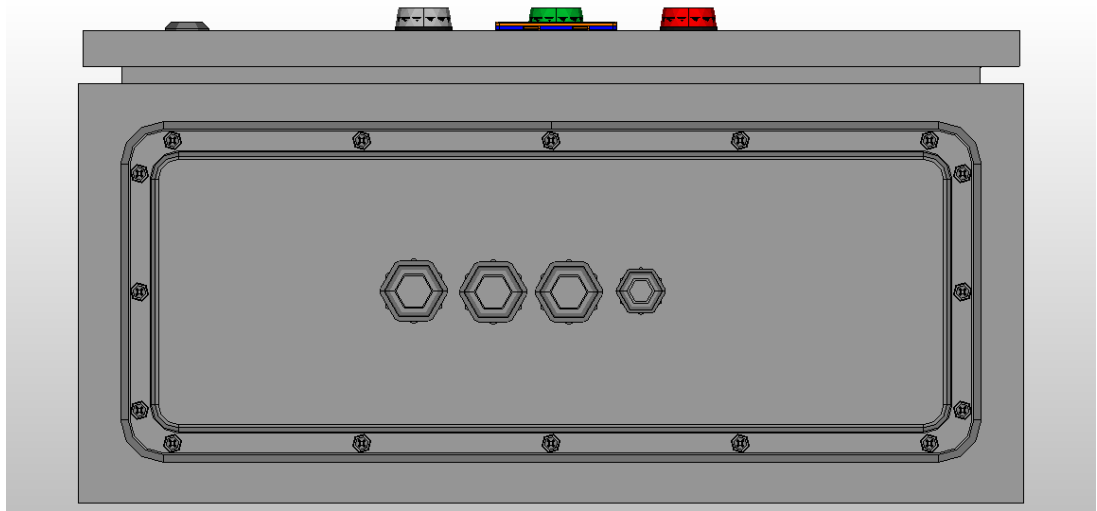

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

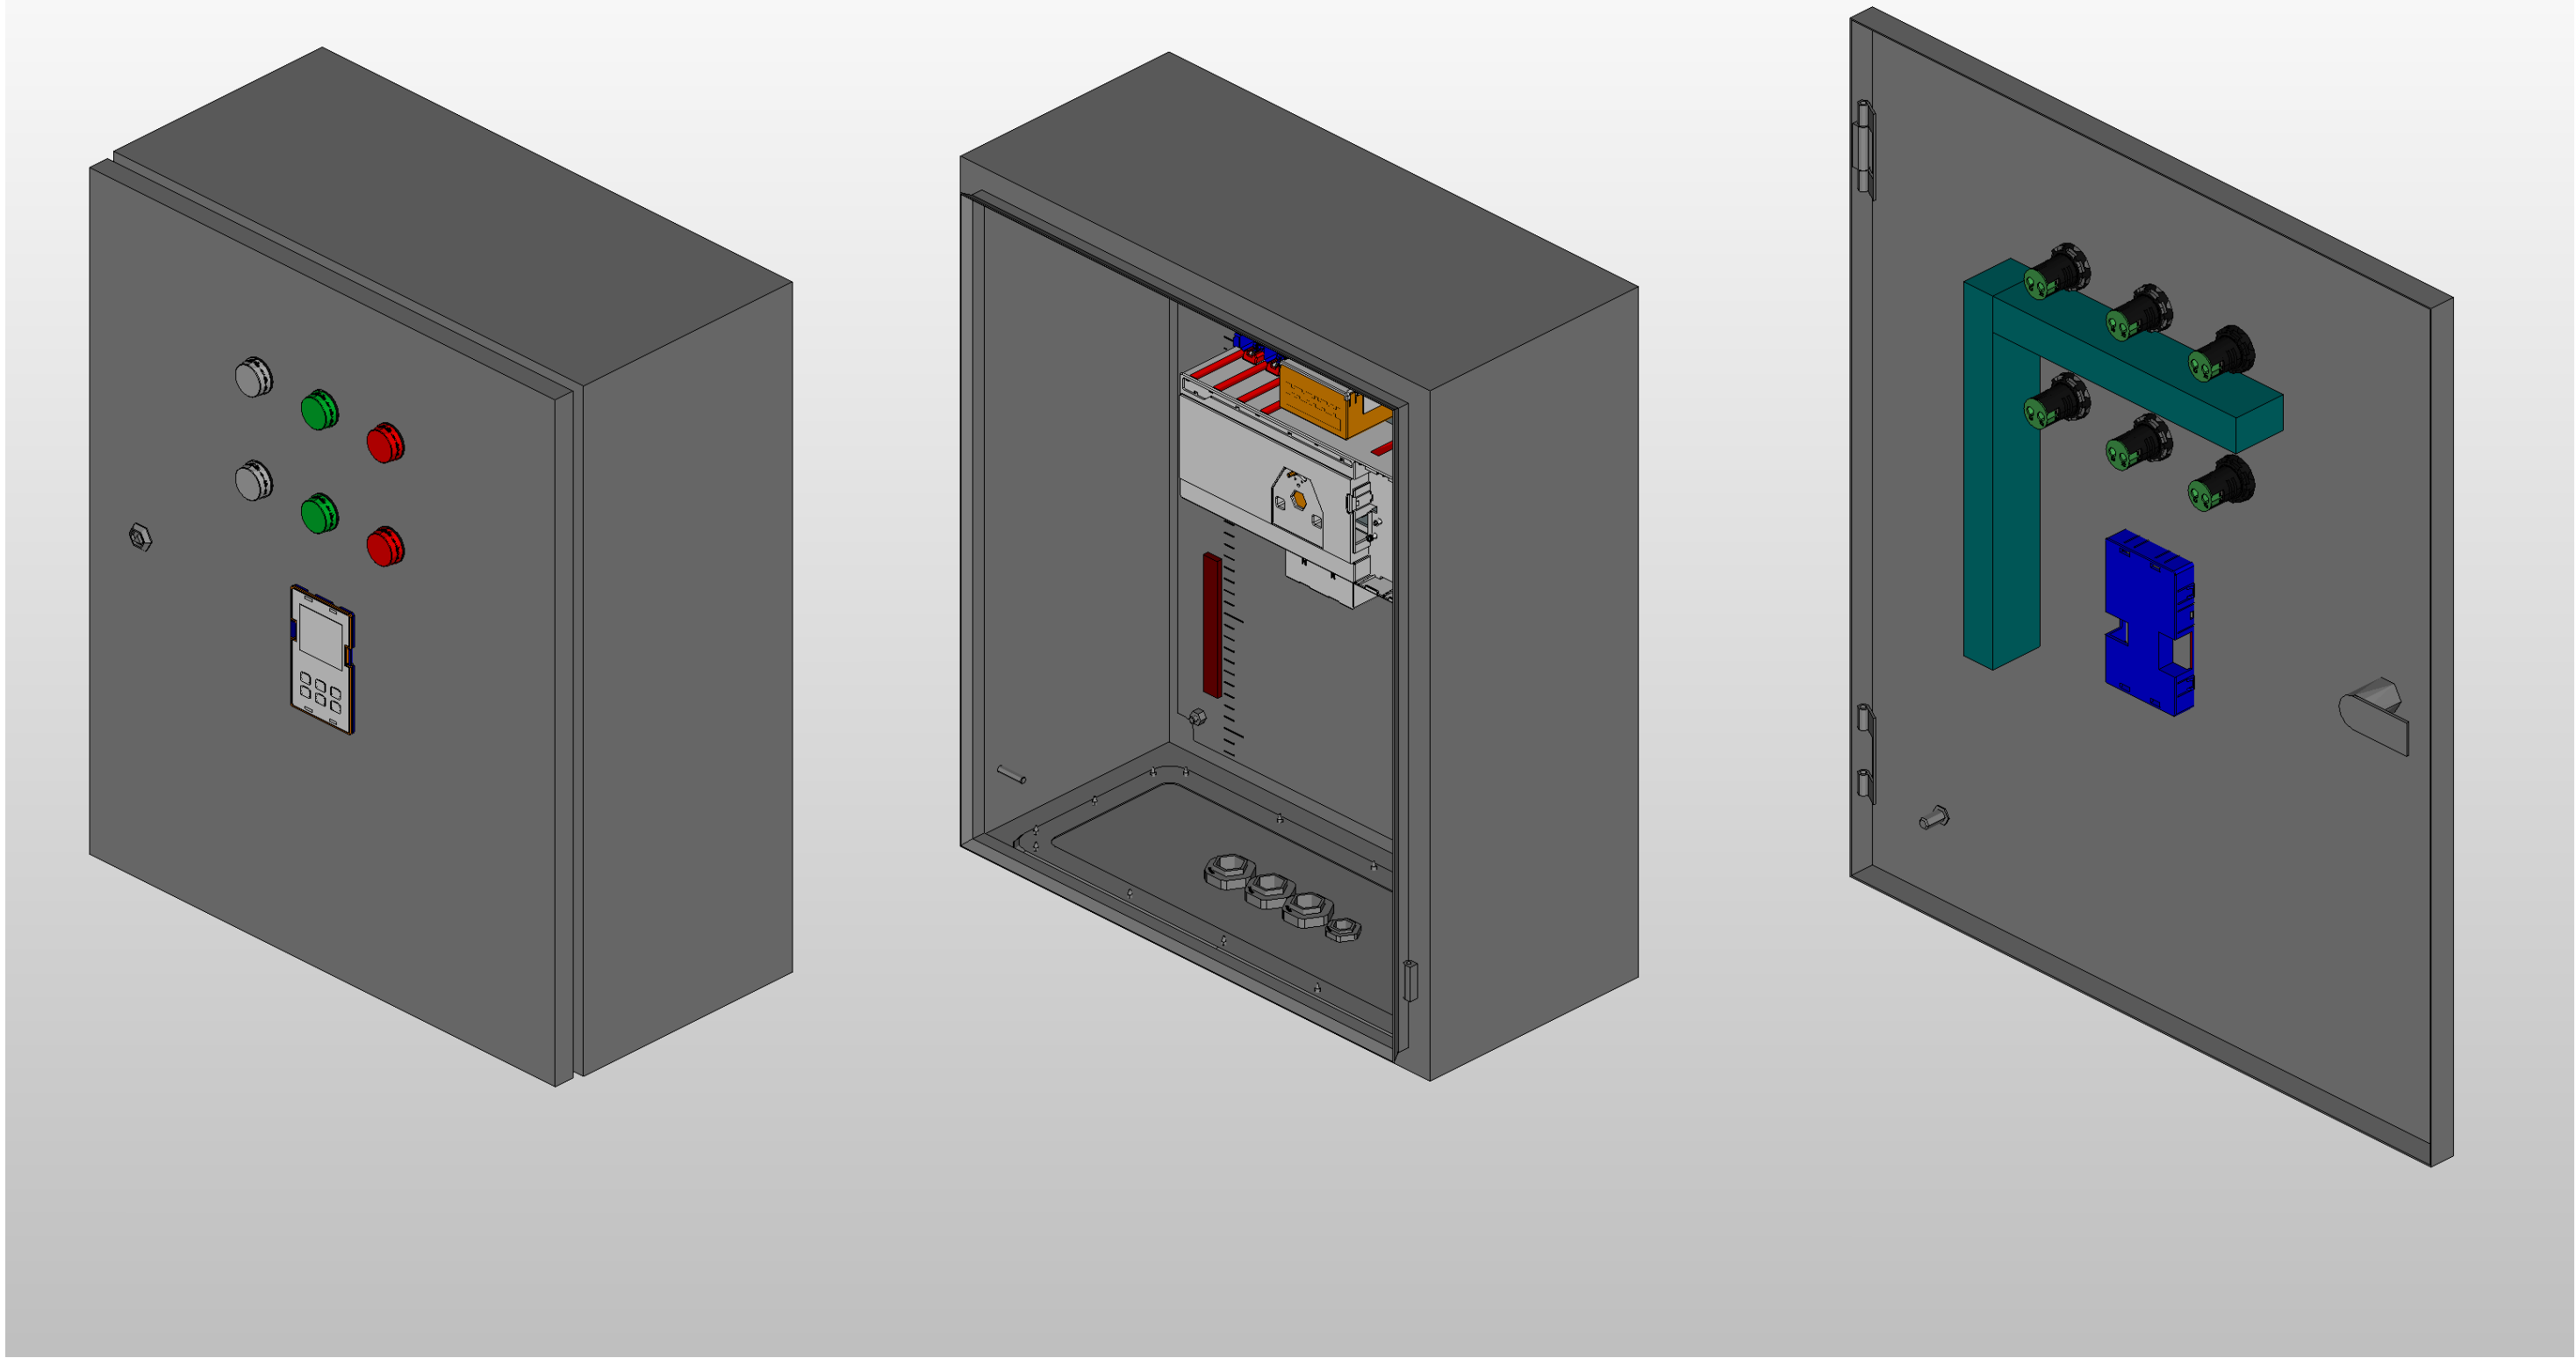


Инв. № подл.	Подп. и дата				

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

Инв. № подл.	Подп. и дата		

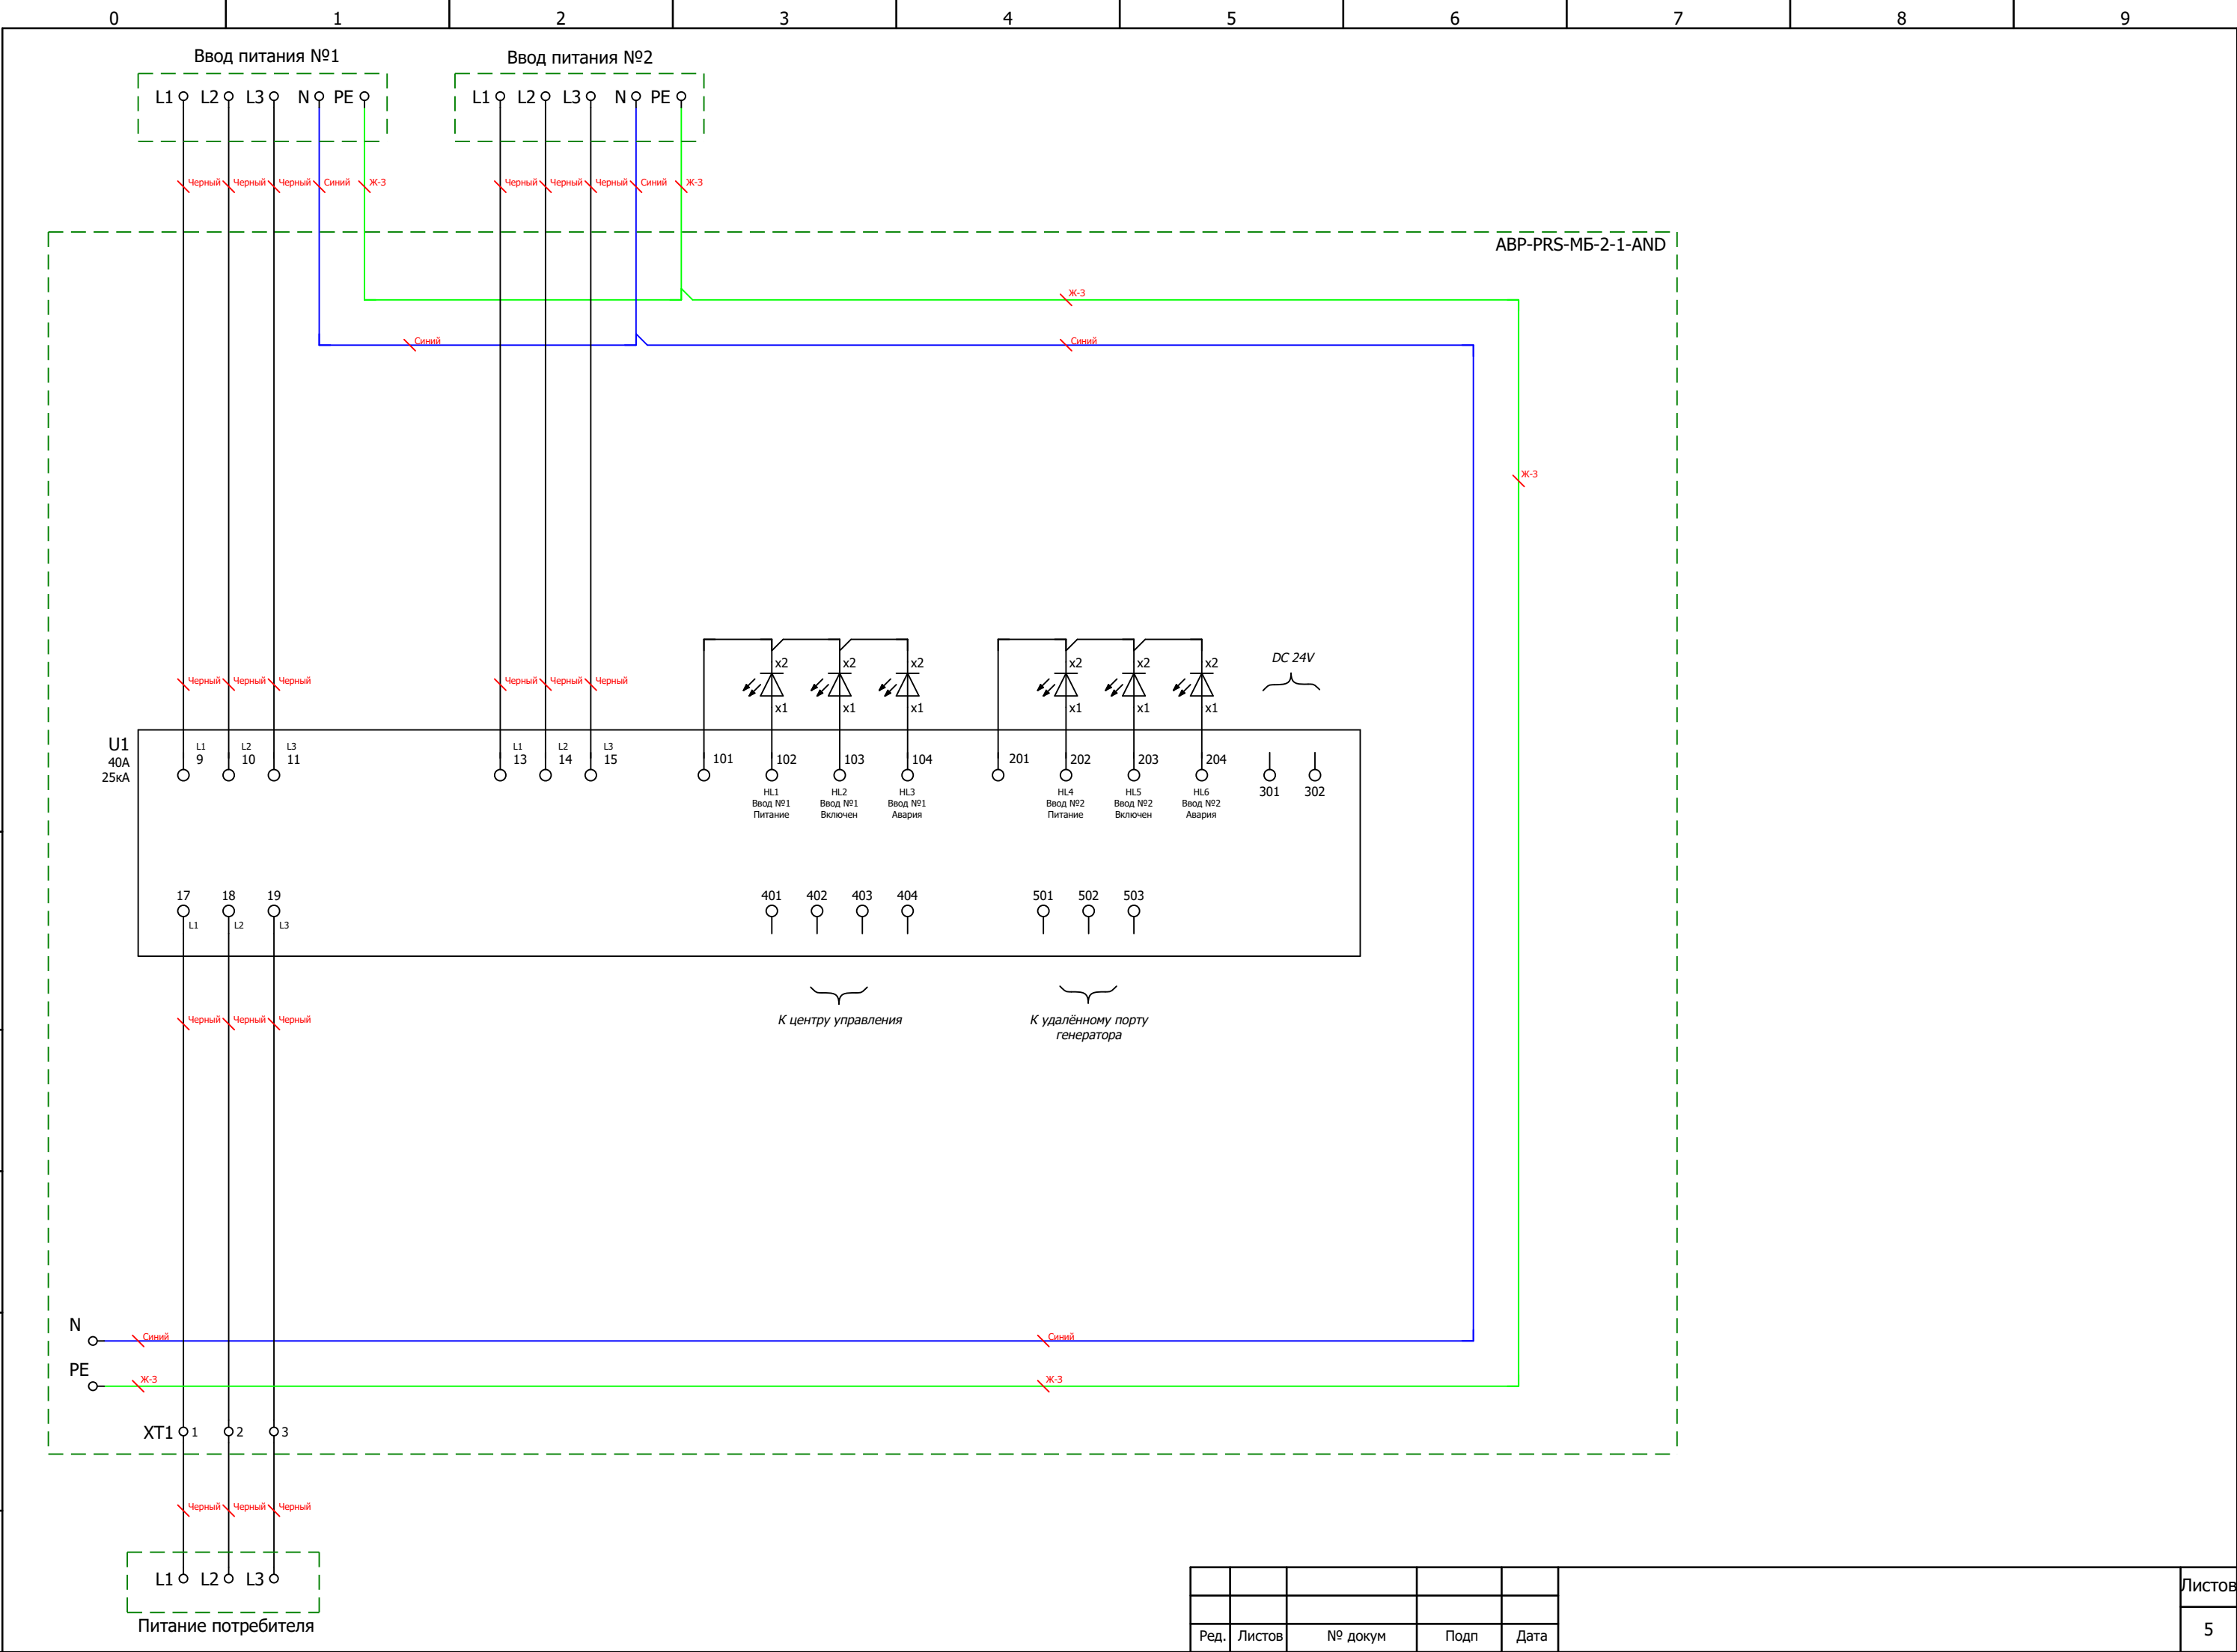

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		5

[illegible]