

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках Dekraft

Три ввода 315 А




ABP-PRS-МБ-3-1-315-DEK

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата										
					Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата					
					Разраб									
					Пров					Лит	Лист	Листов		
					Т.контр						2	7		
					Рук									
					Н.контр									
					Утв									

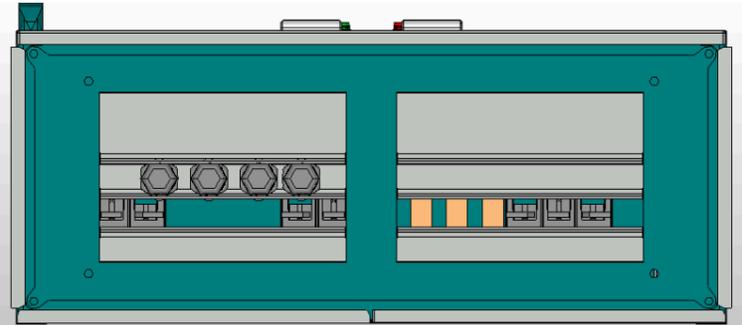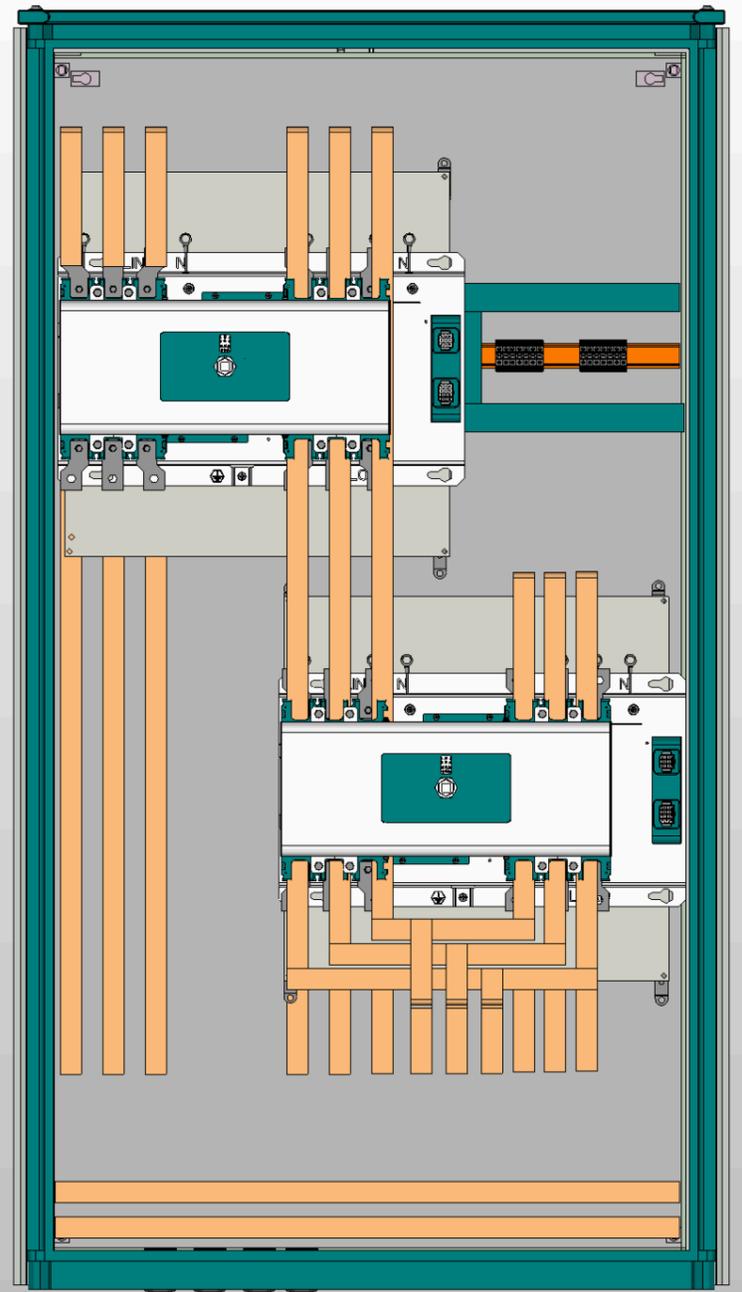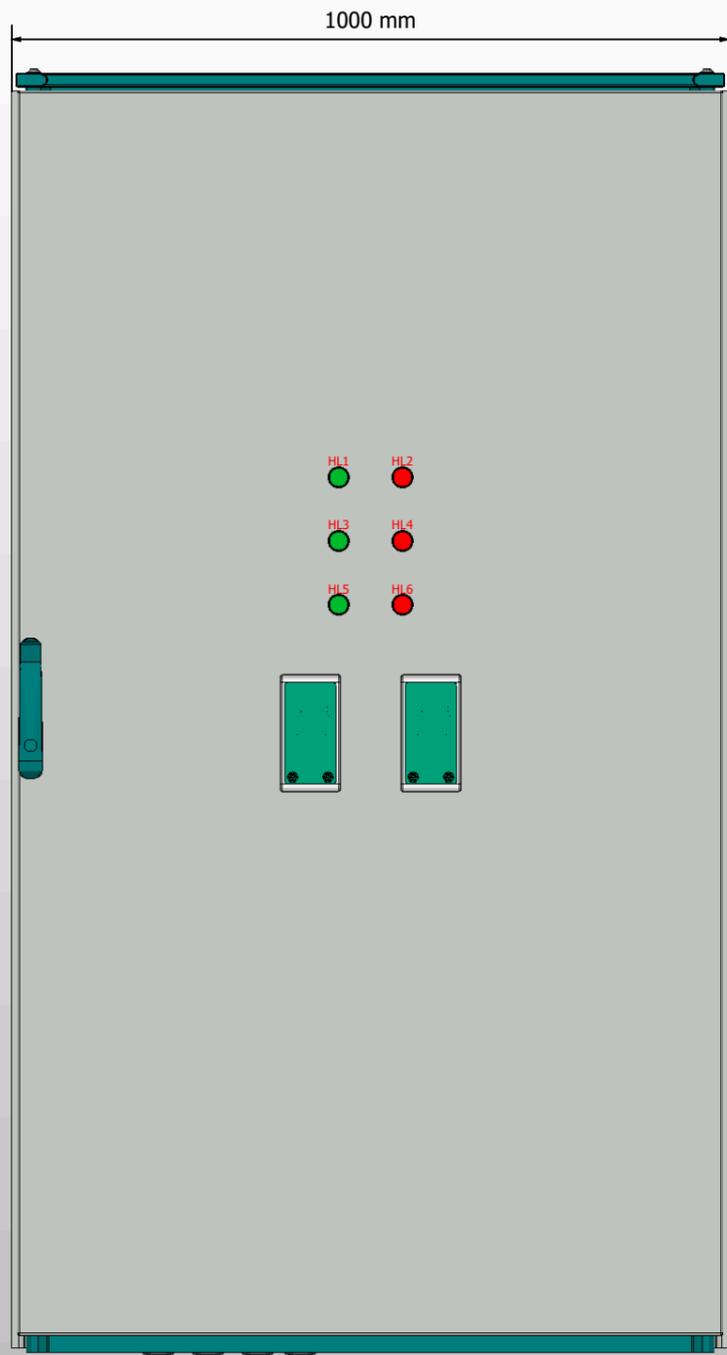

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 450 мм.





Инв. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

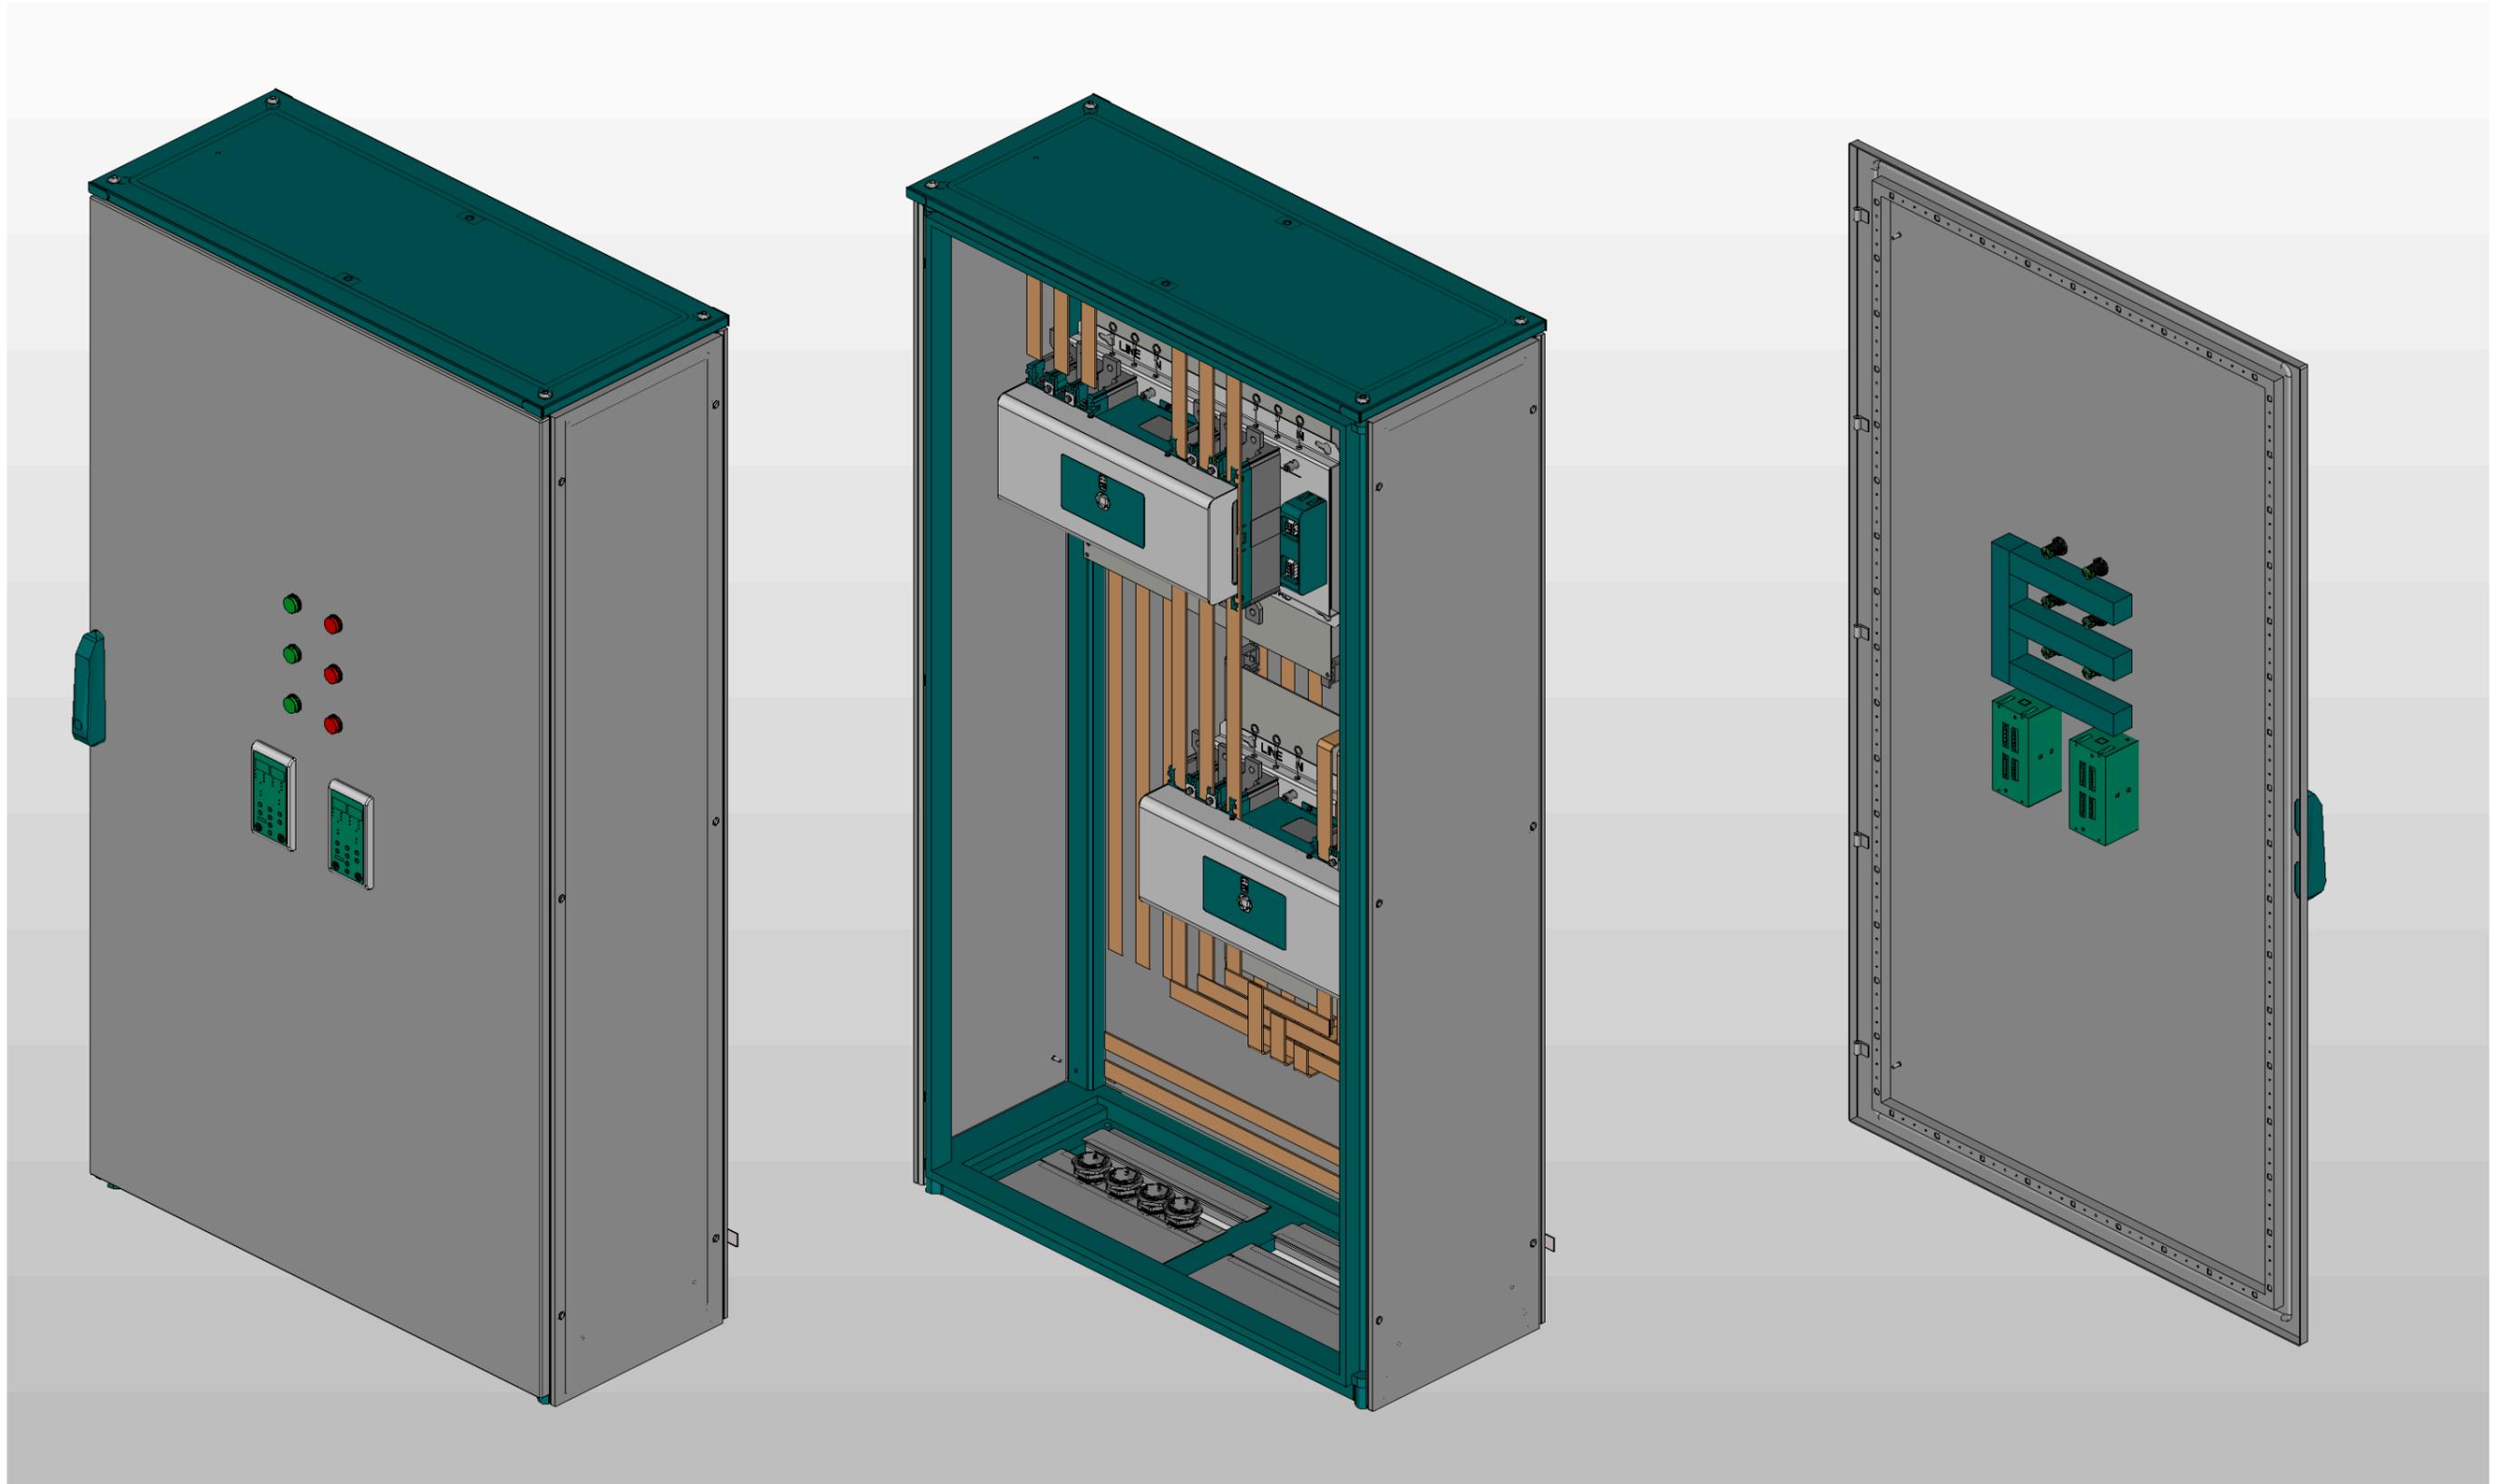

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

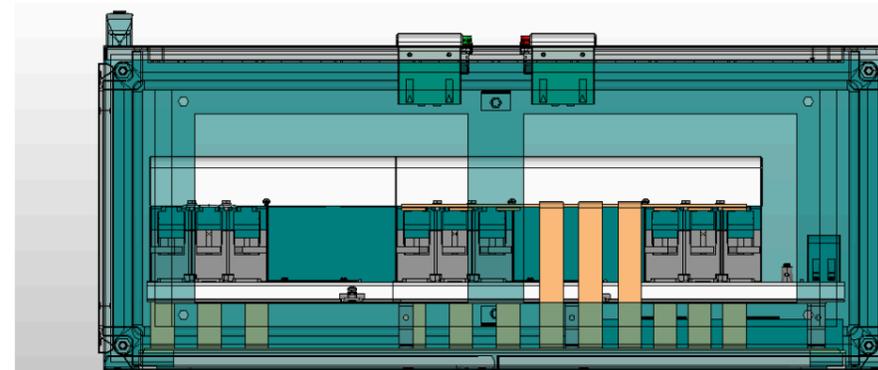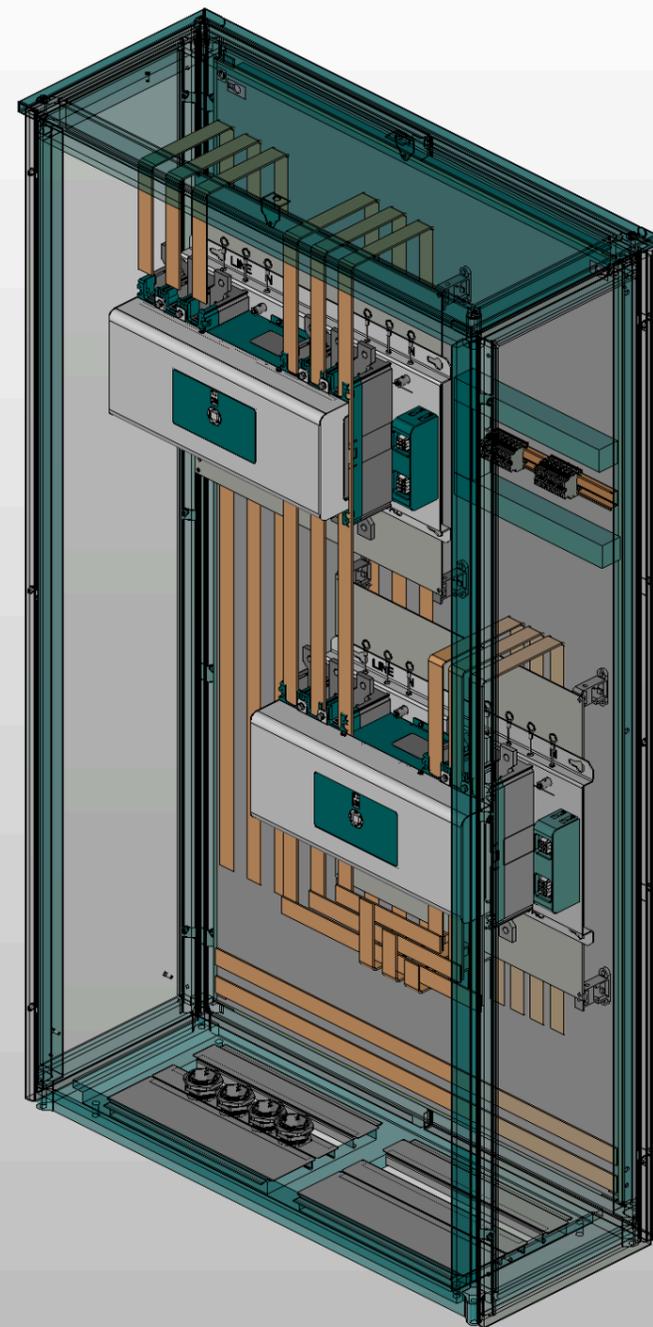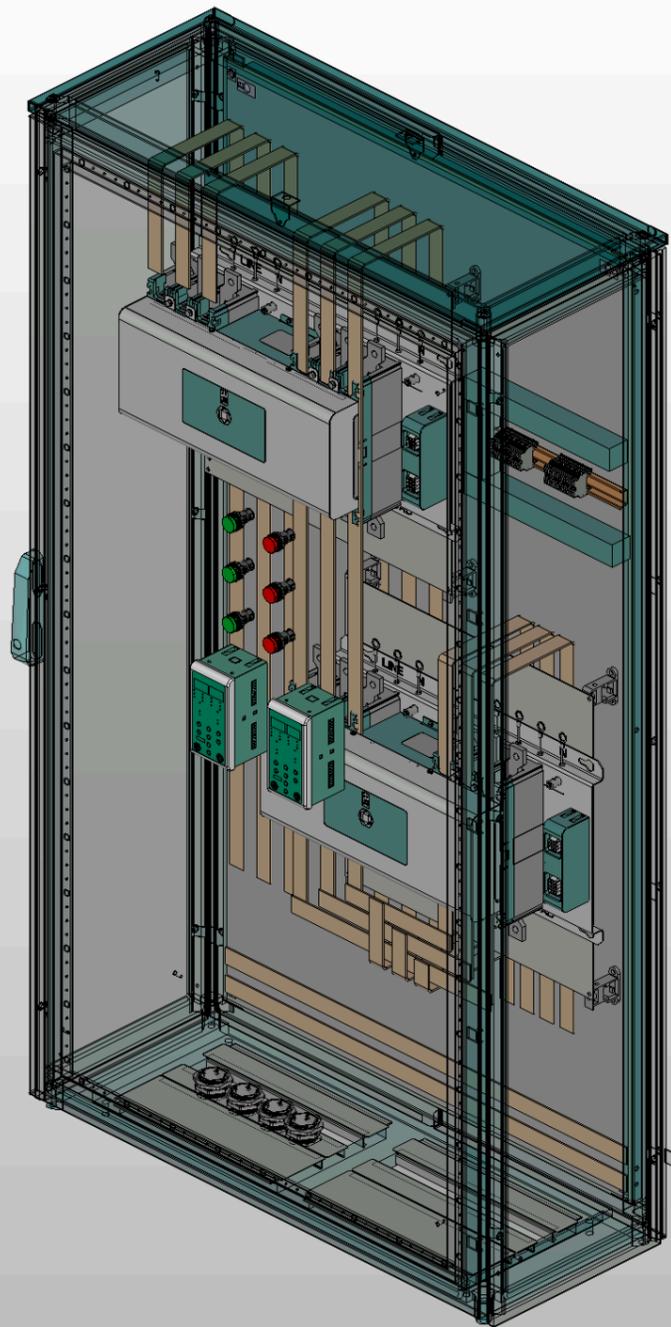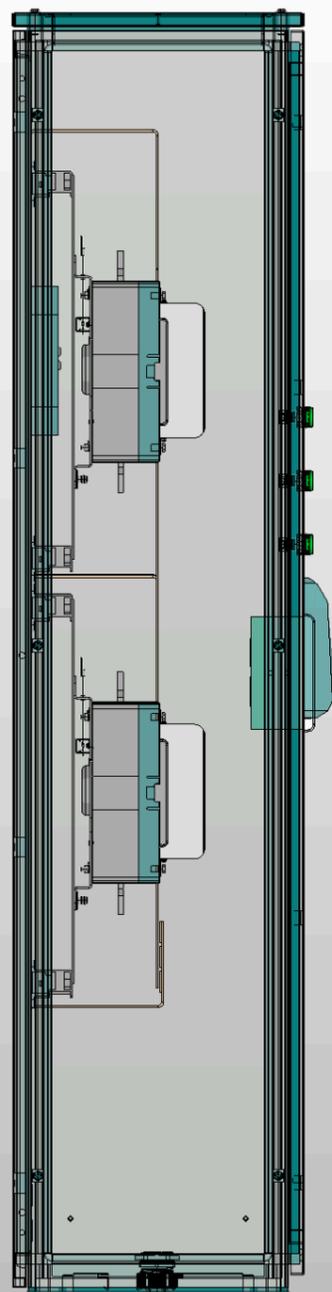


Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5




ABP-PRS-MБ-3-1-DEK

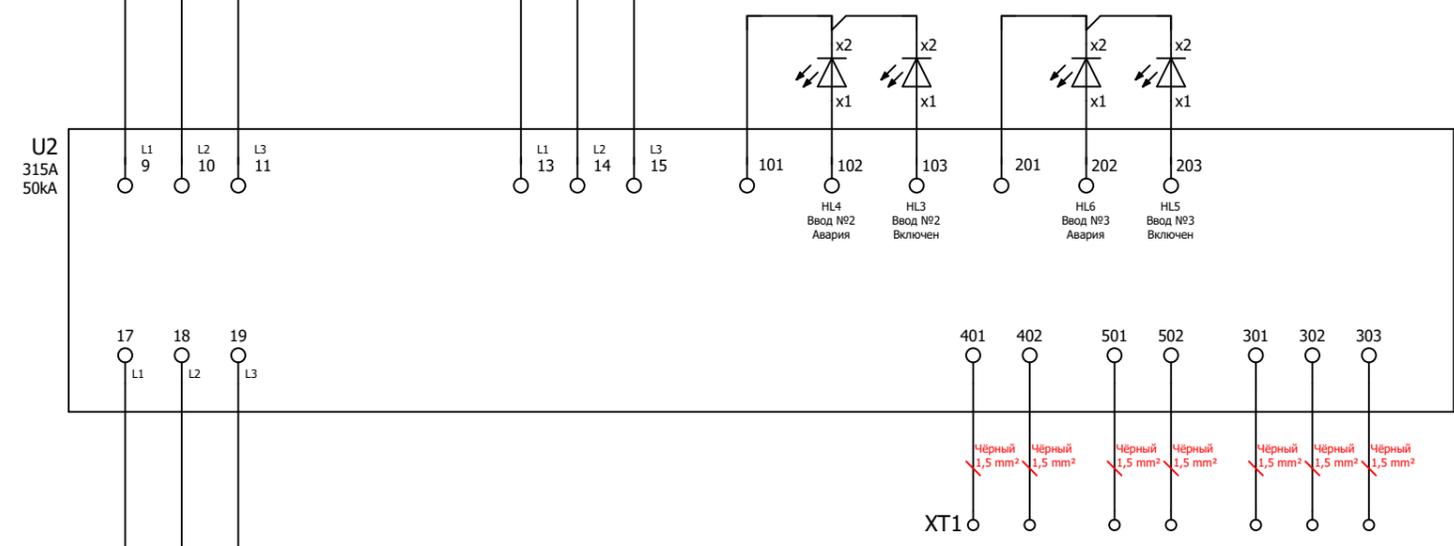


Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm²
 Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm²
 Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm²

Срабатывание по сигналу (резервный ввод) Срабатывание по сигналу пожарной сигнализации Контакт запуска генератора

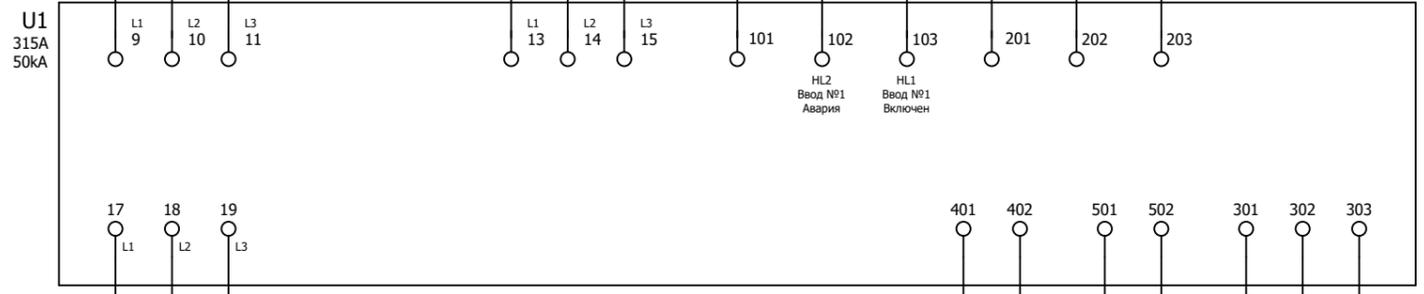

Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm²
 Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm²
 Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm² Чёрный 1,5 mm²

Срабатывание по сигналу (резервный ввод) Срабатывание по сигналу пожарной сигнализации Контакт запуска генератора

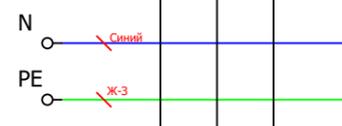

Инва. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

