

ООО "ПИРИС"

PIRIS


Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках Dekraft


Три ввода 630 А

ABP-PRS-МБ-3-1-630-DEK

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.

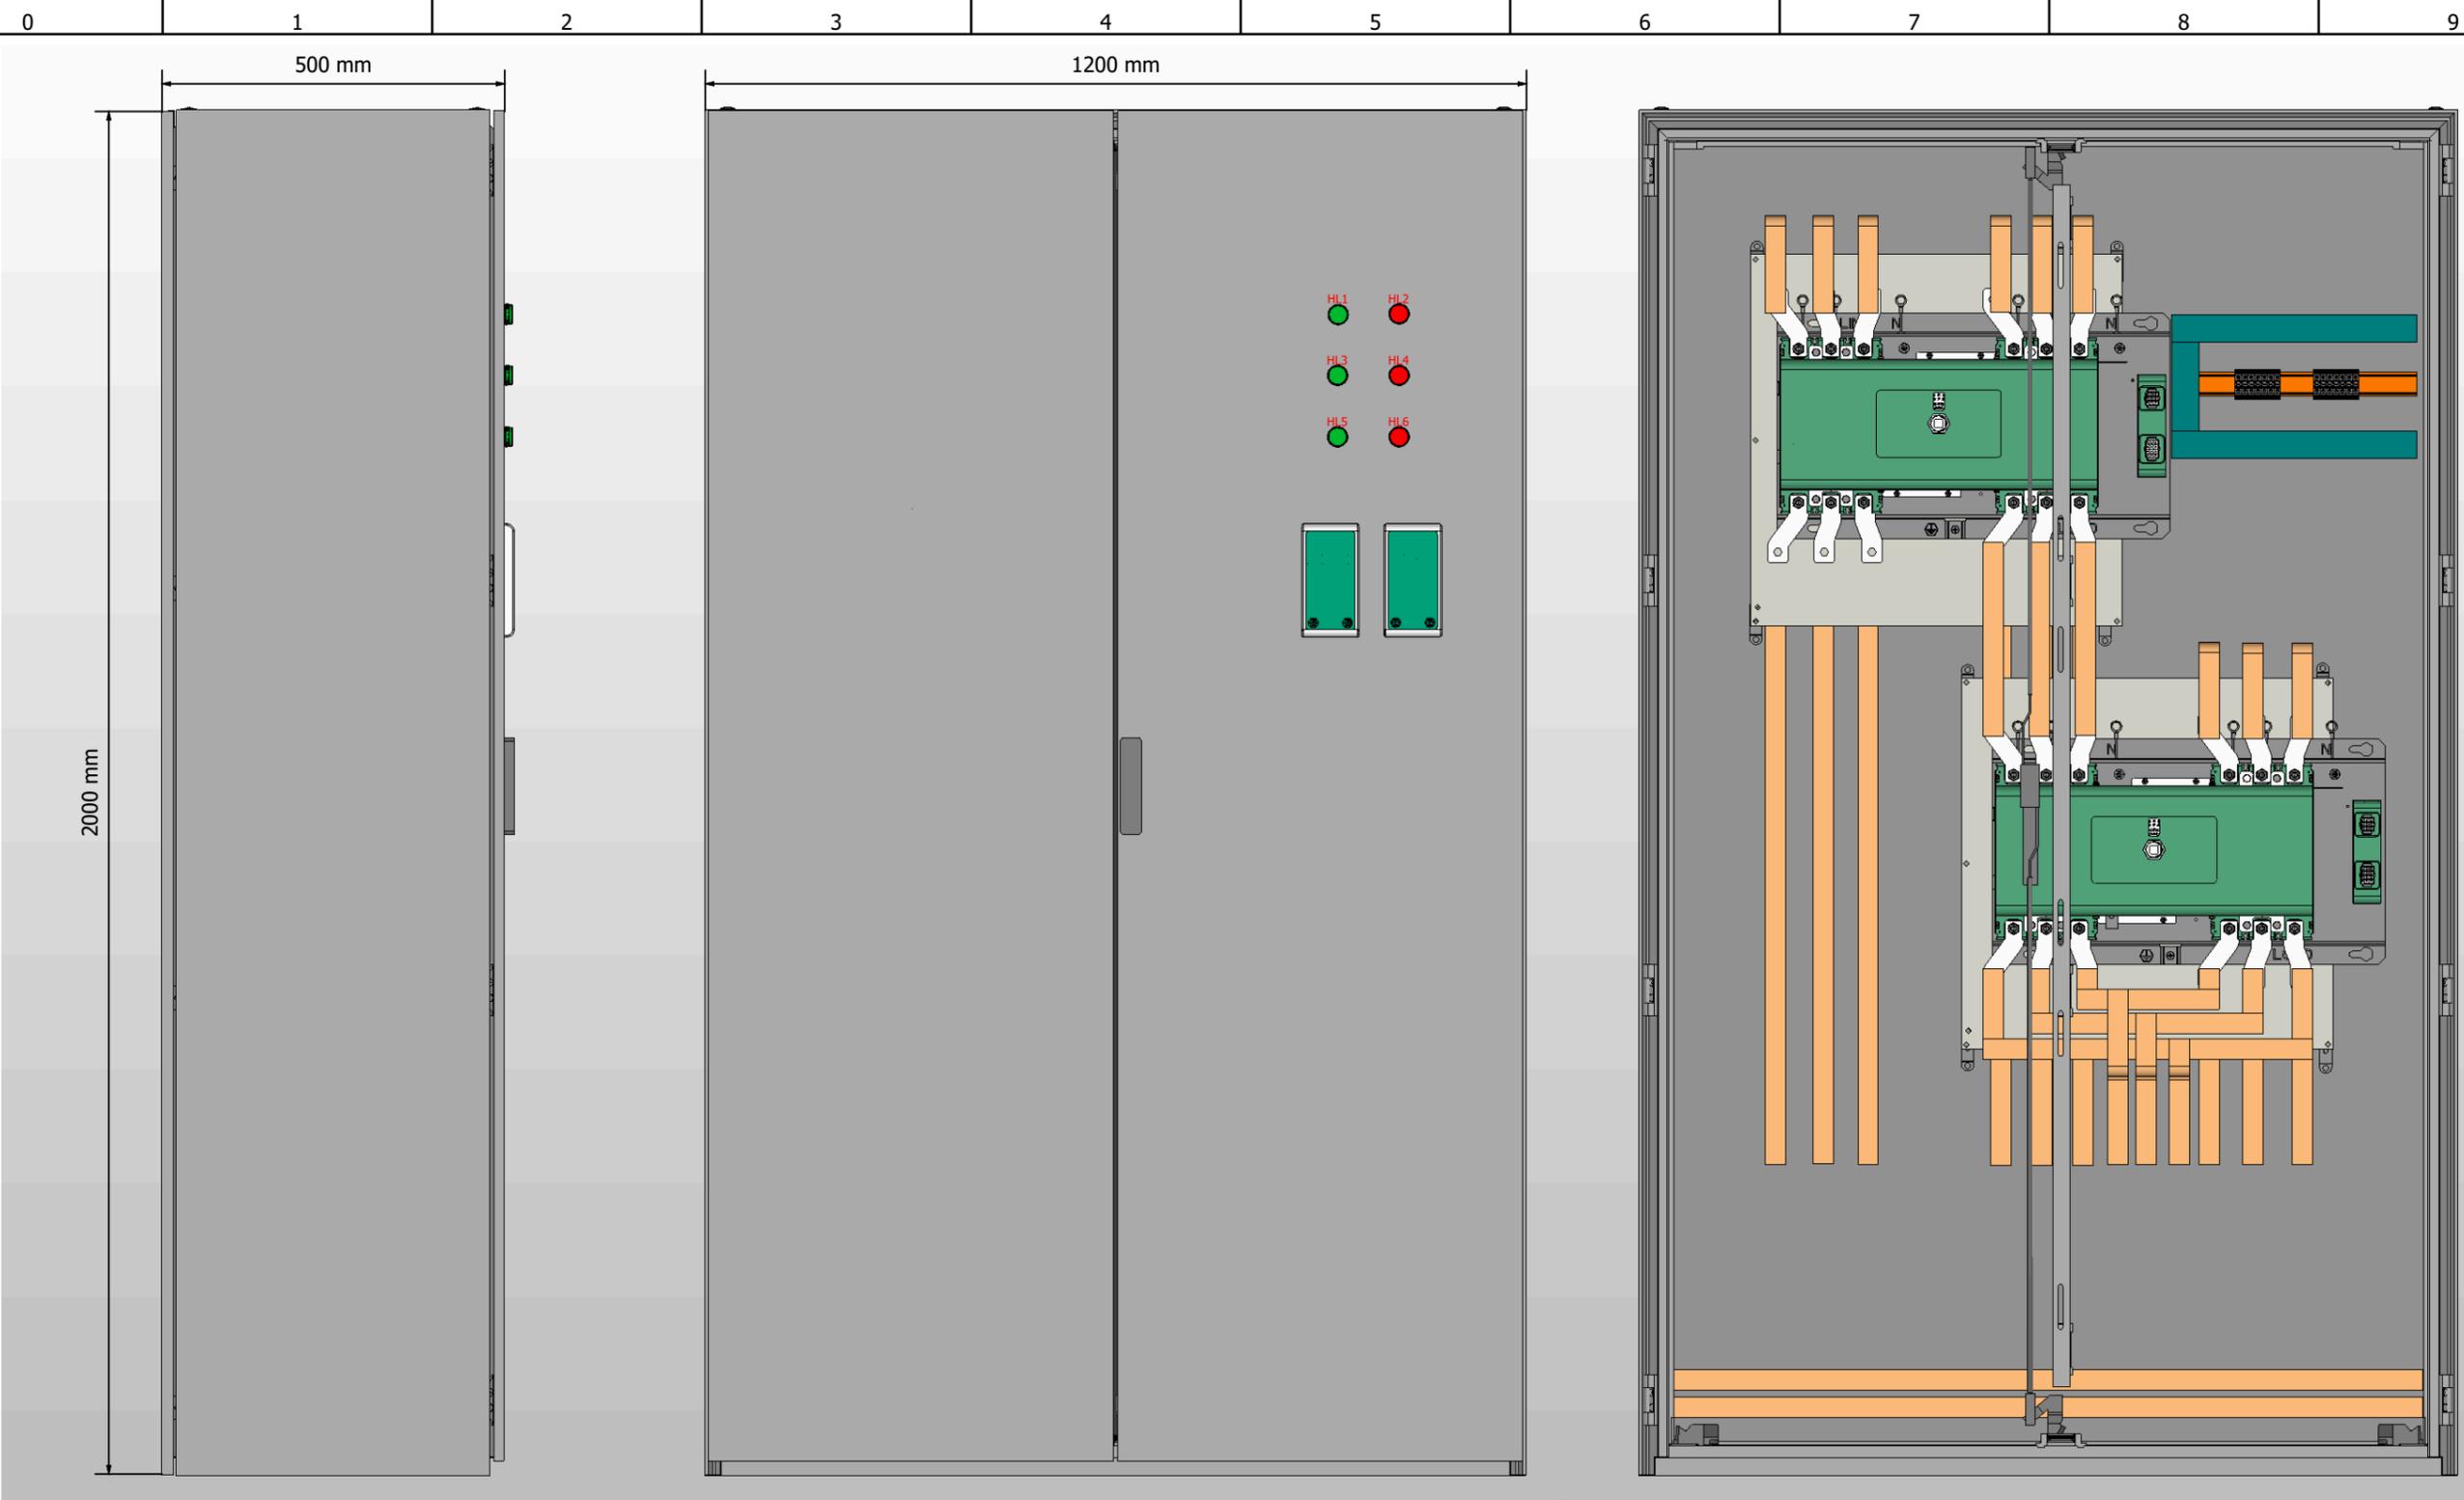





1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 500 мм.

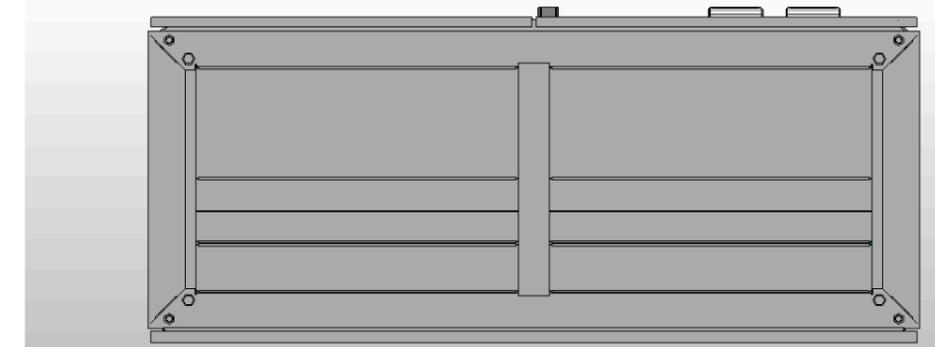

Инв. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
3

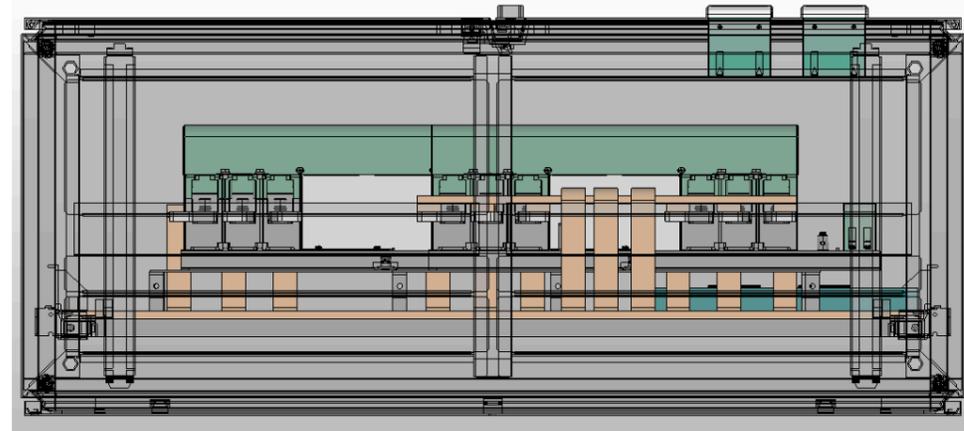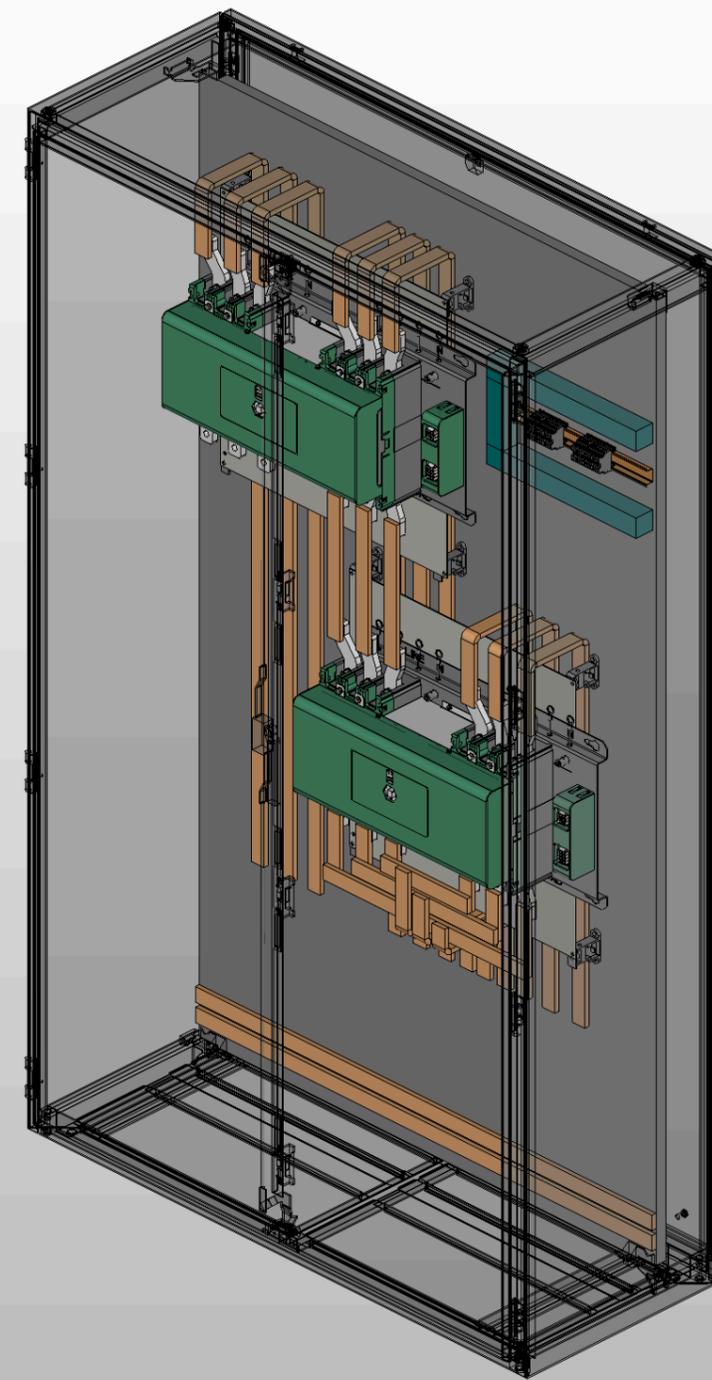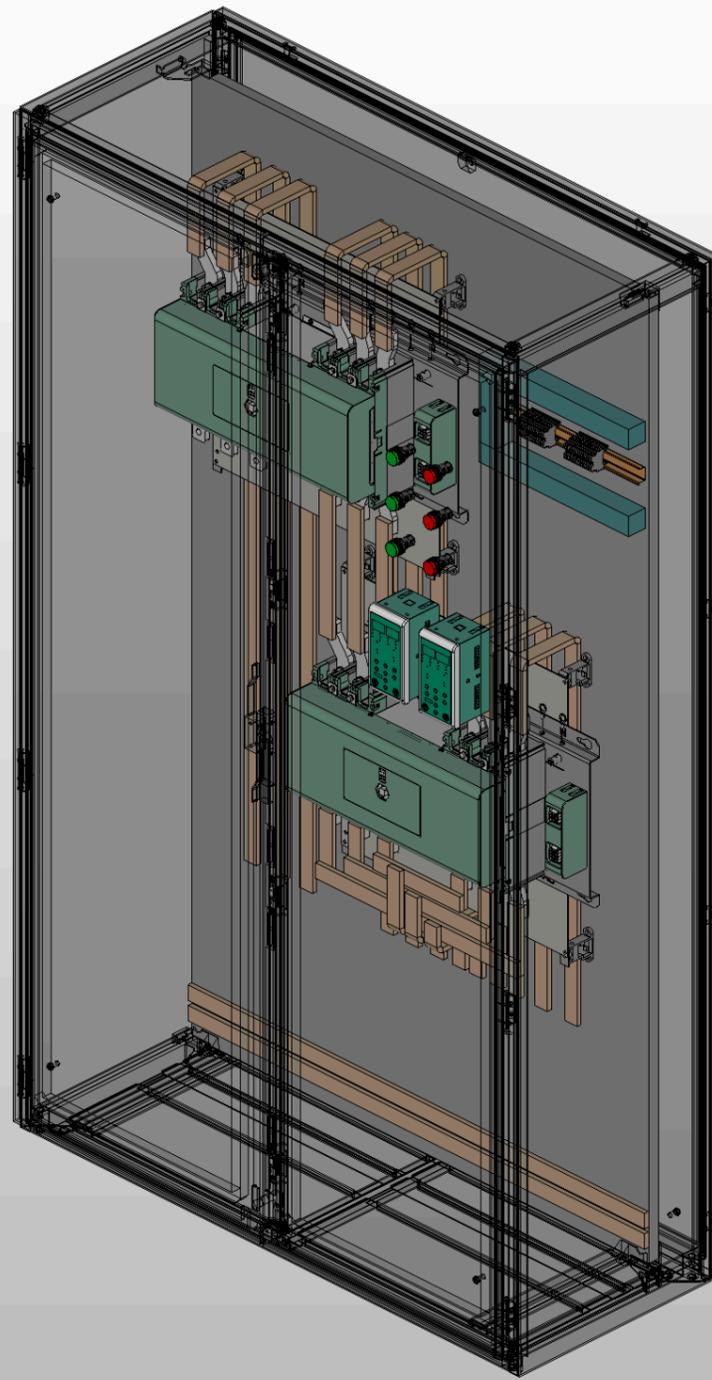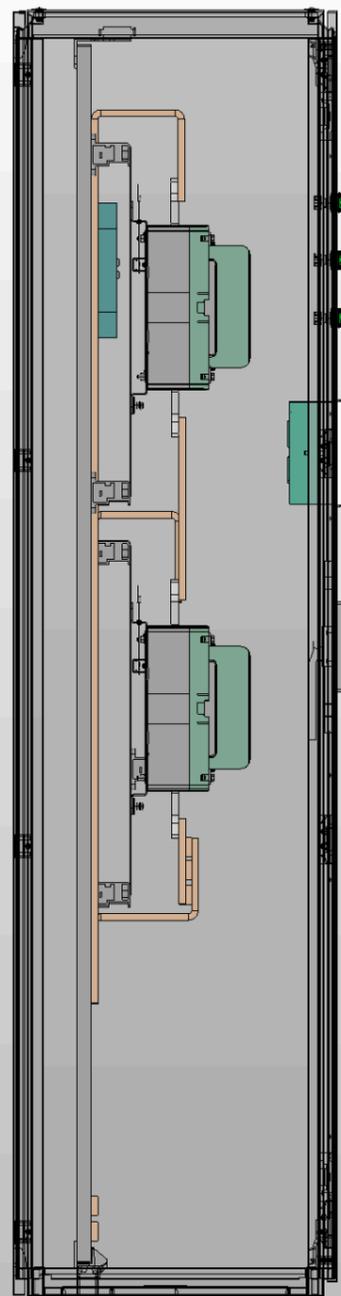


Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата


Листов
5



ABP-PRS-MБ-3-1-DEK

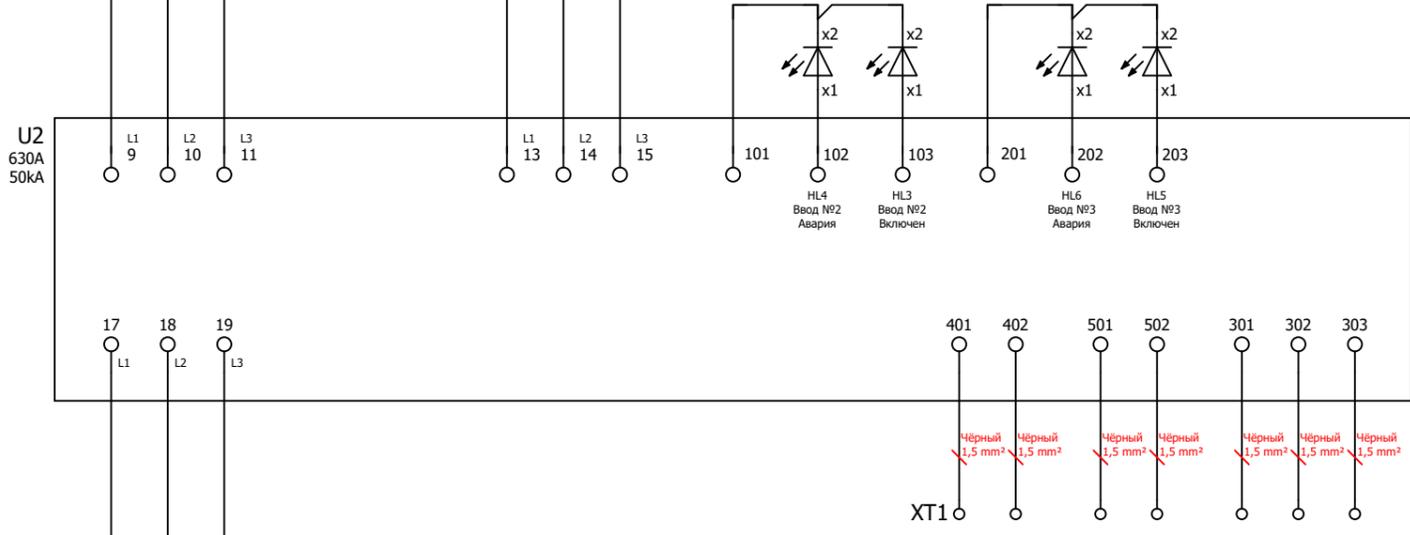

Срабатывание по сигналу (резервный ввод)
 Срабатывание по сигналу пожарной сигнализации
 Контакт запуска генератора

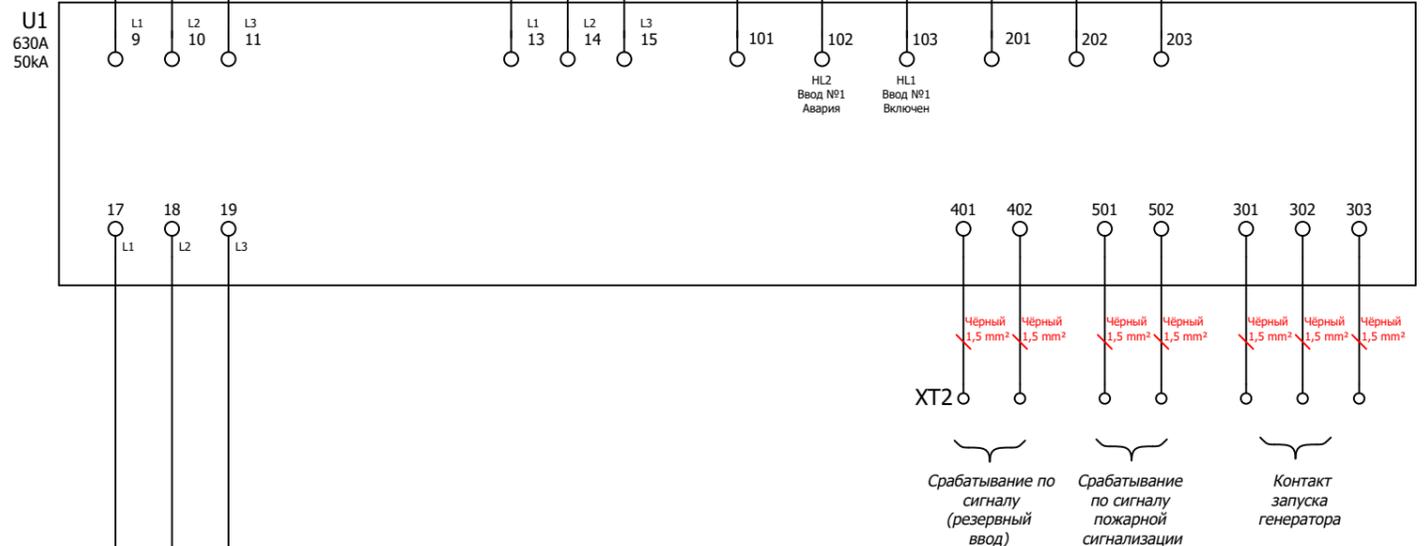

Срабатывание по сигналу (резервный ввод)
 Срабатывание по сигналу пожарной сигнализации
 Контакт запуска генератора



Инва. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
6

