

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 320 А

ABP-PRS-K-2-1-320-ABB

| | |
|----------|----------------|
| Контакты | |
| Номенкл. | Опис. и парам. |
| | |

Содержание


| Лист | Название |
|------|------------------------------------|
| 1 | Титульный лист |
| 2 | Содержание |
| 3 | Габаритный чертеж 1 |
| 4 | Габаритный чертеж 2 |
| 5 | Габаритный чертеж.3D-модель |
| 6 | Э3. Схема силовая |
| 7 | Групповая спецификация компонентов |

| Инв. № подл | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |


| | | | | |
|--------|--------|---------|------|------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |
| Разраб | | | | |



Лит Лист Листов
 2 7

PIRIS

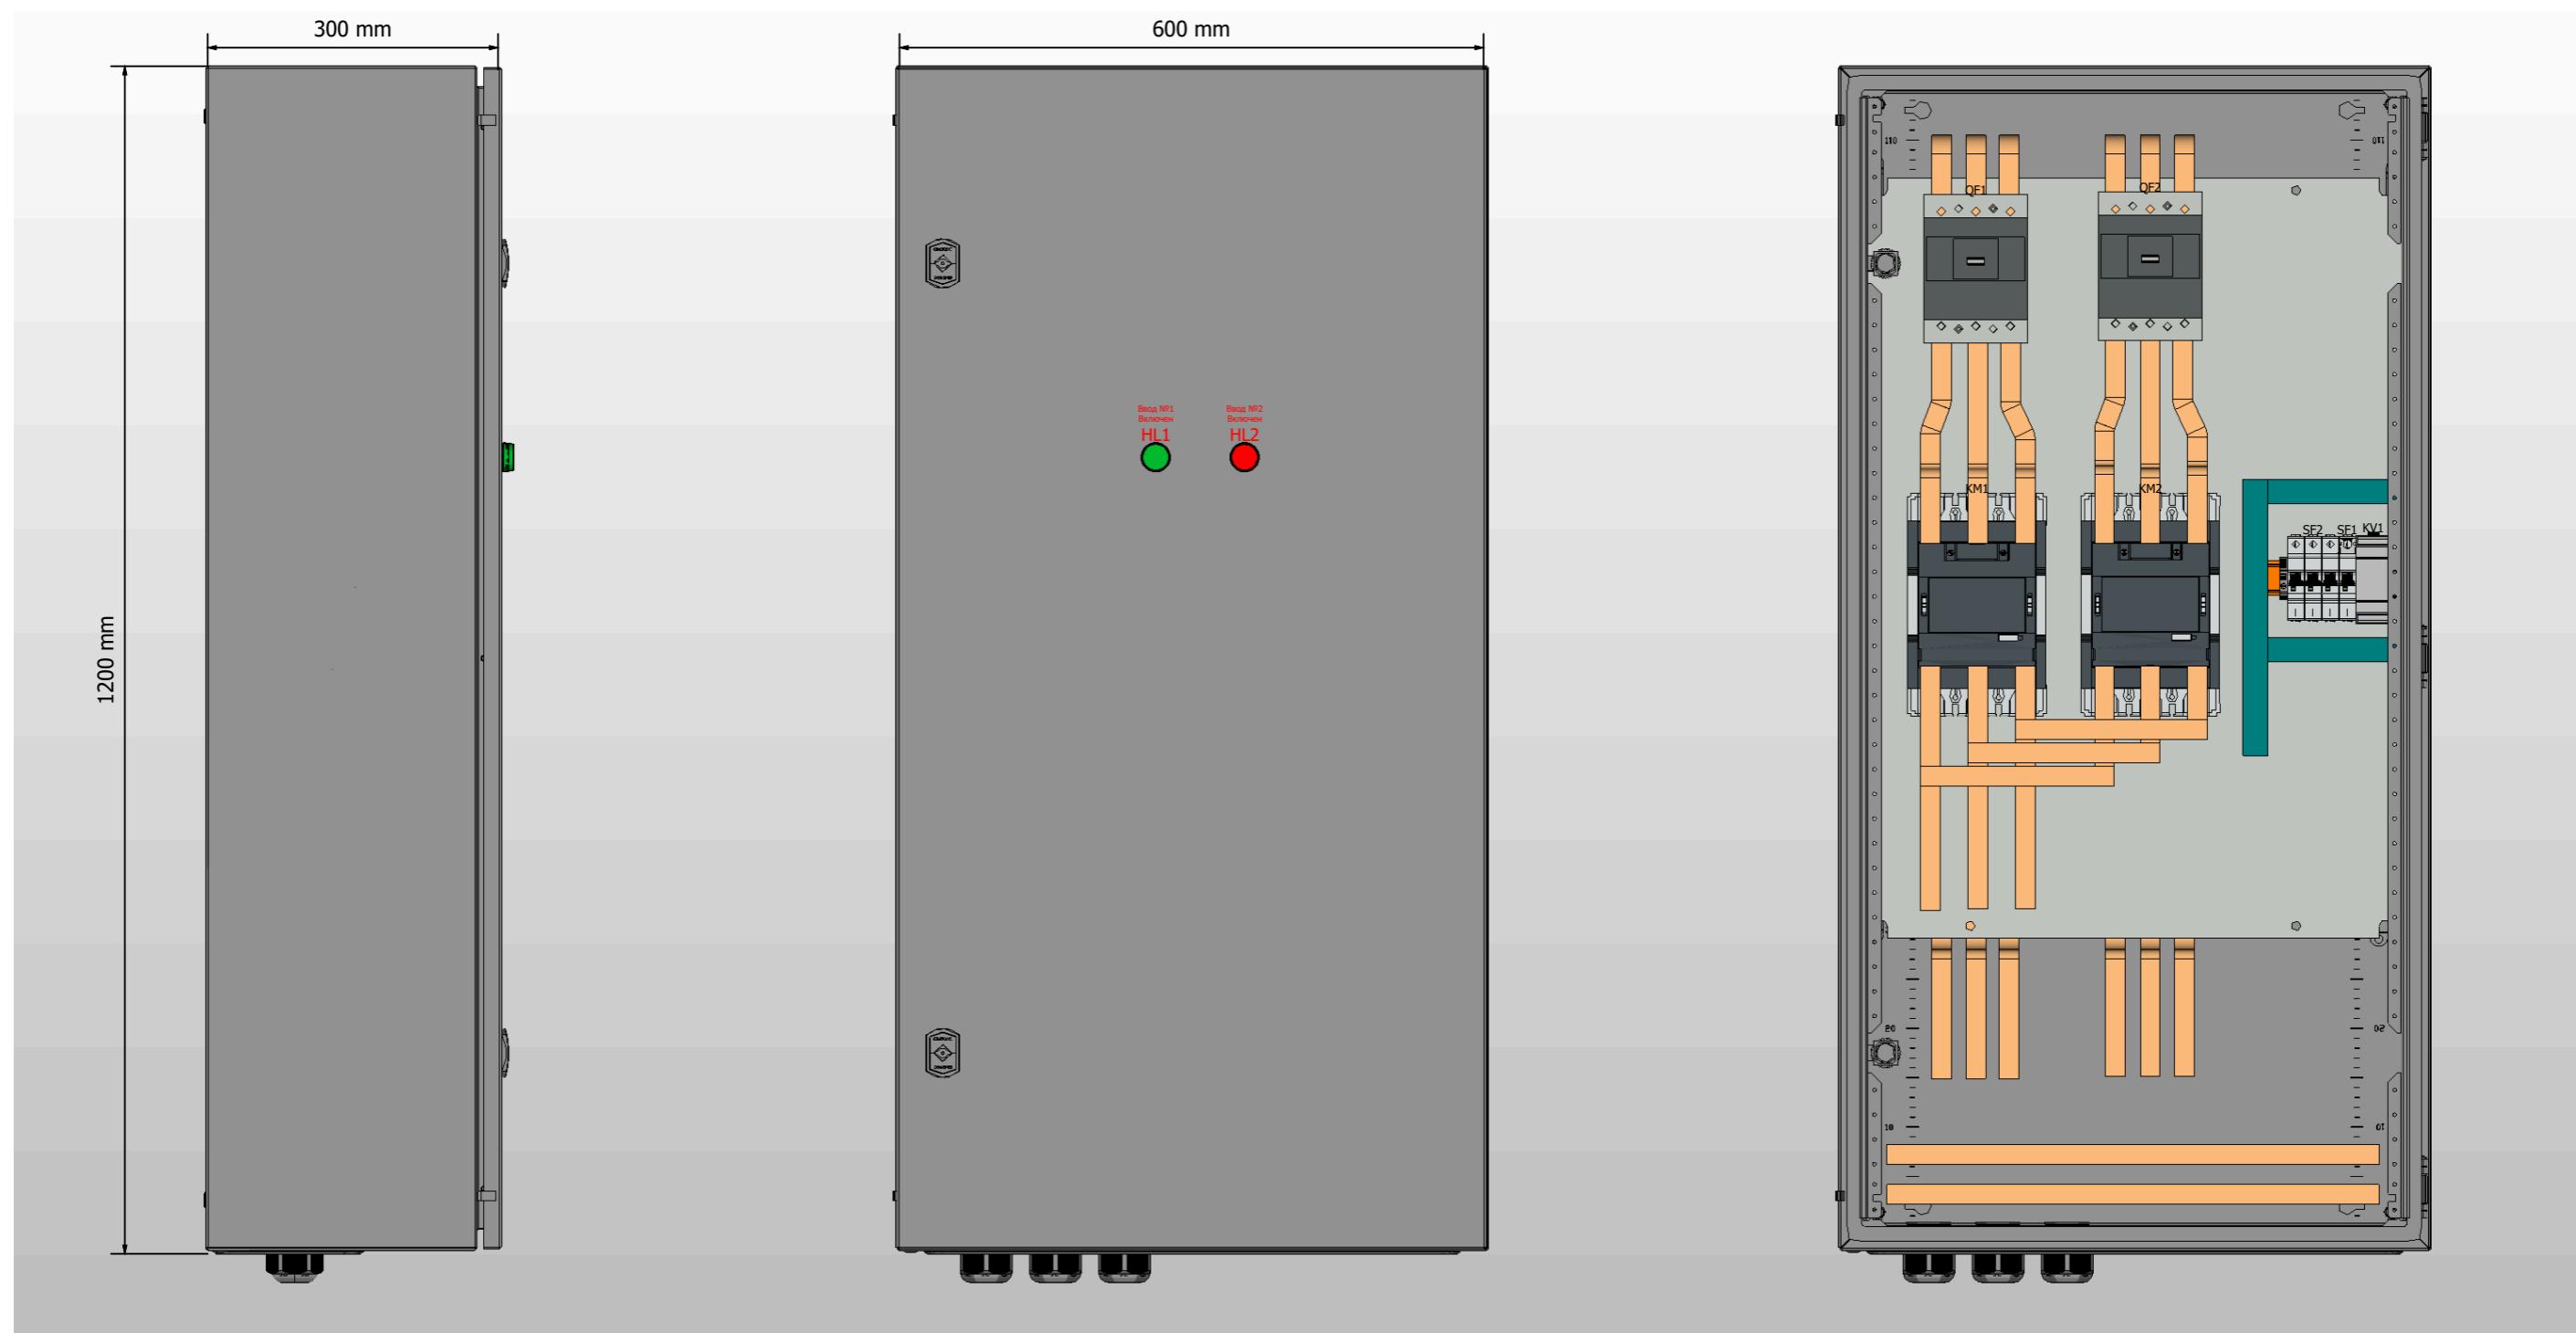


1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

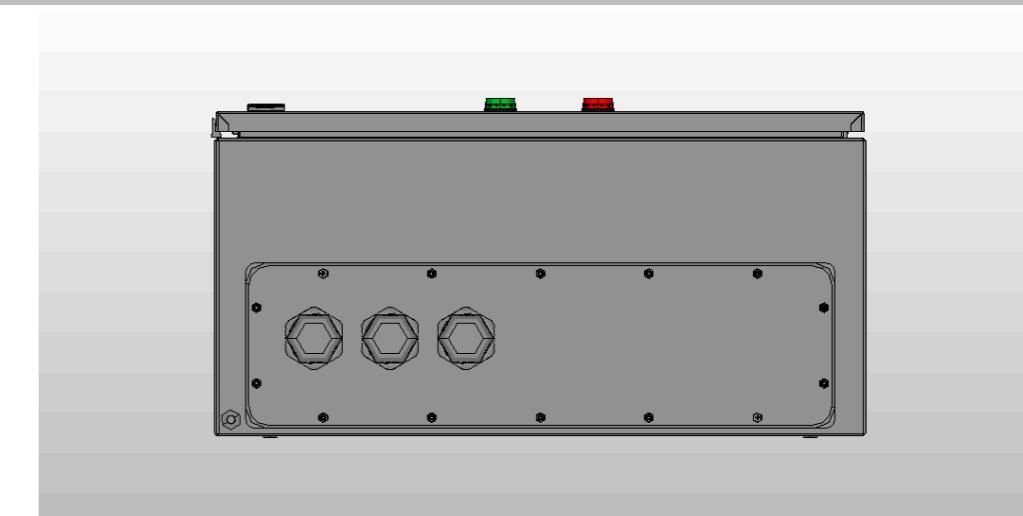

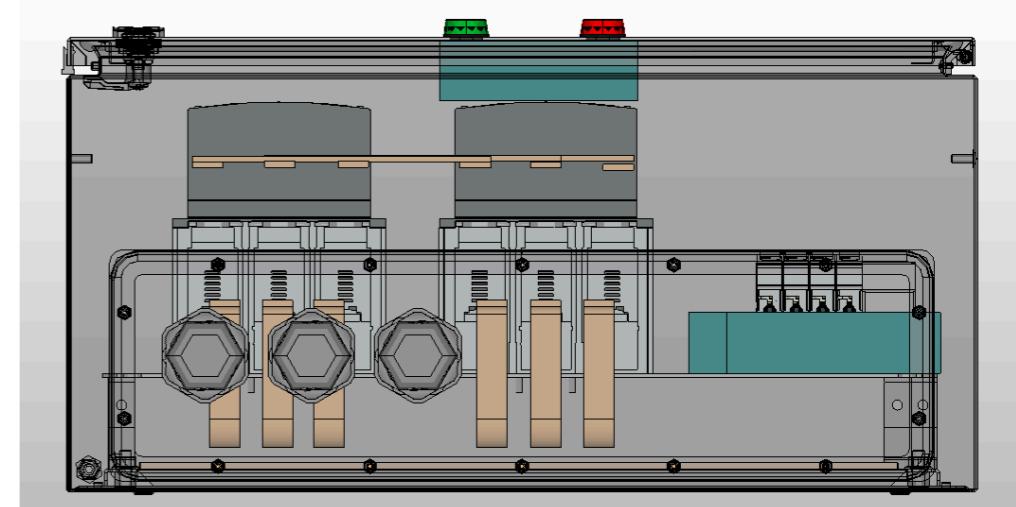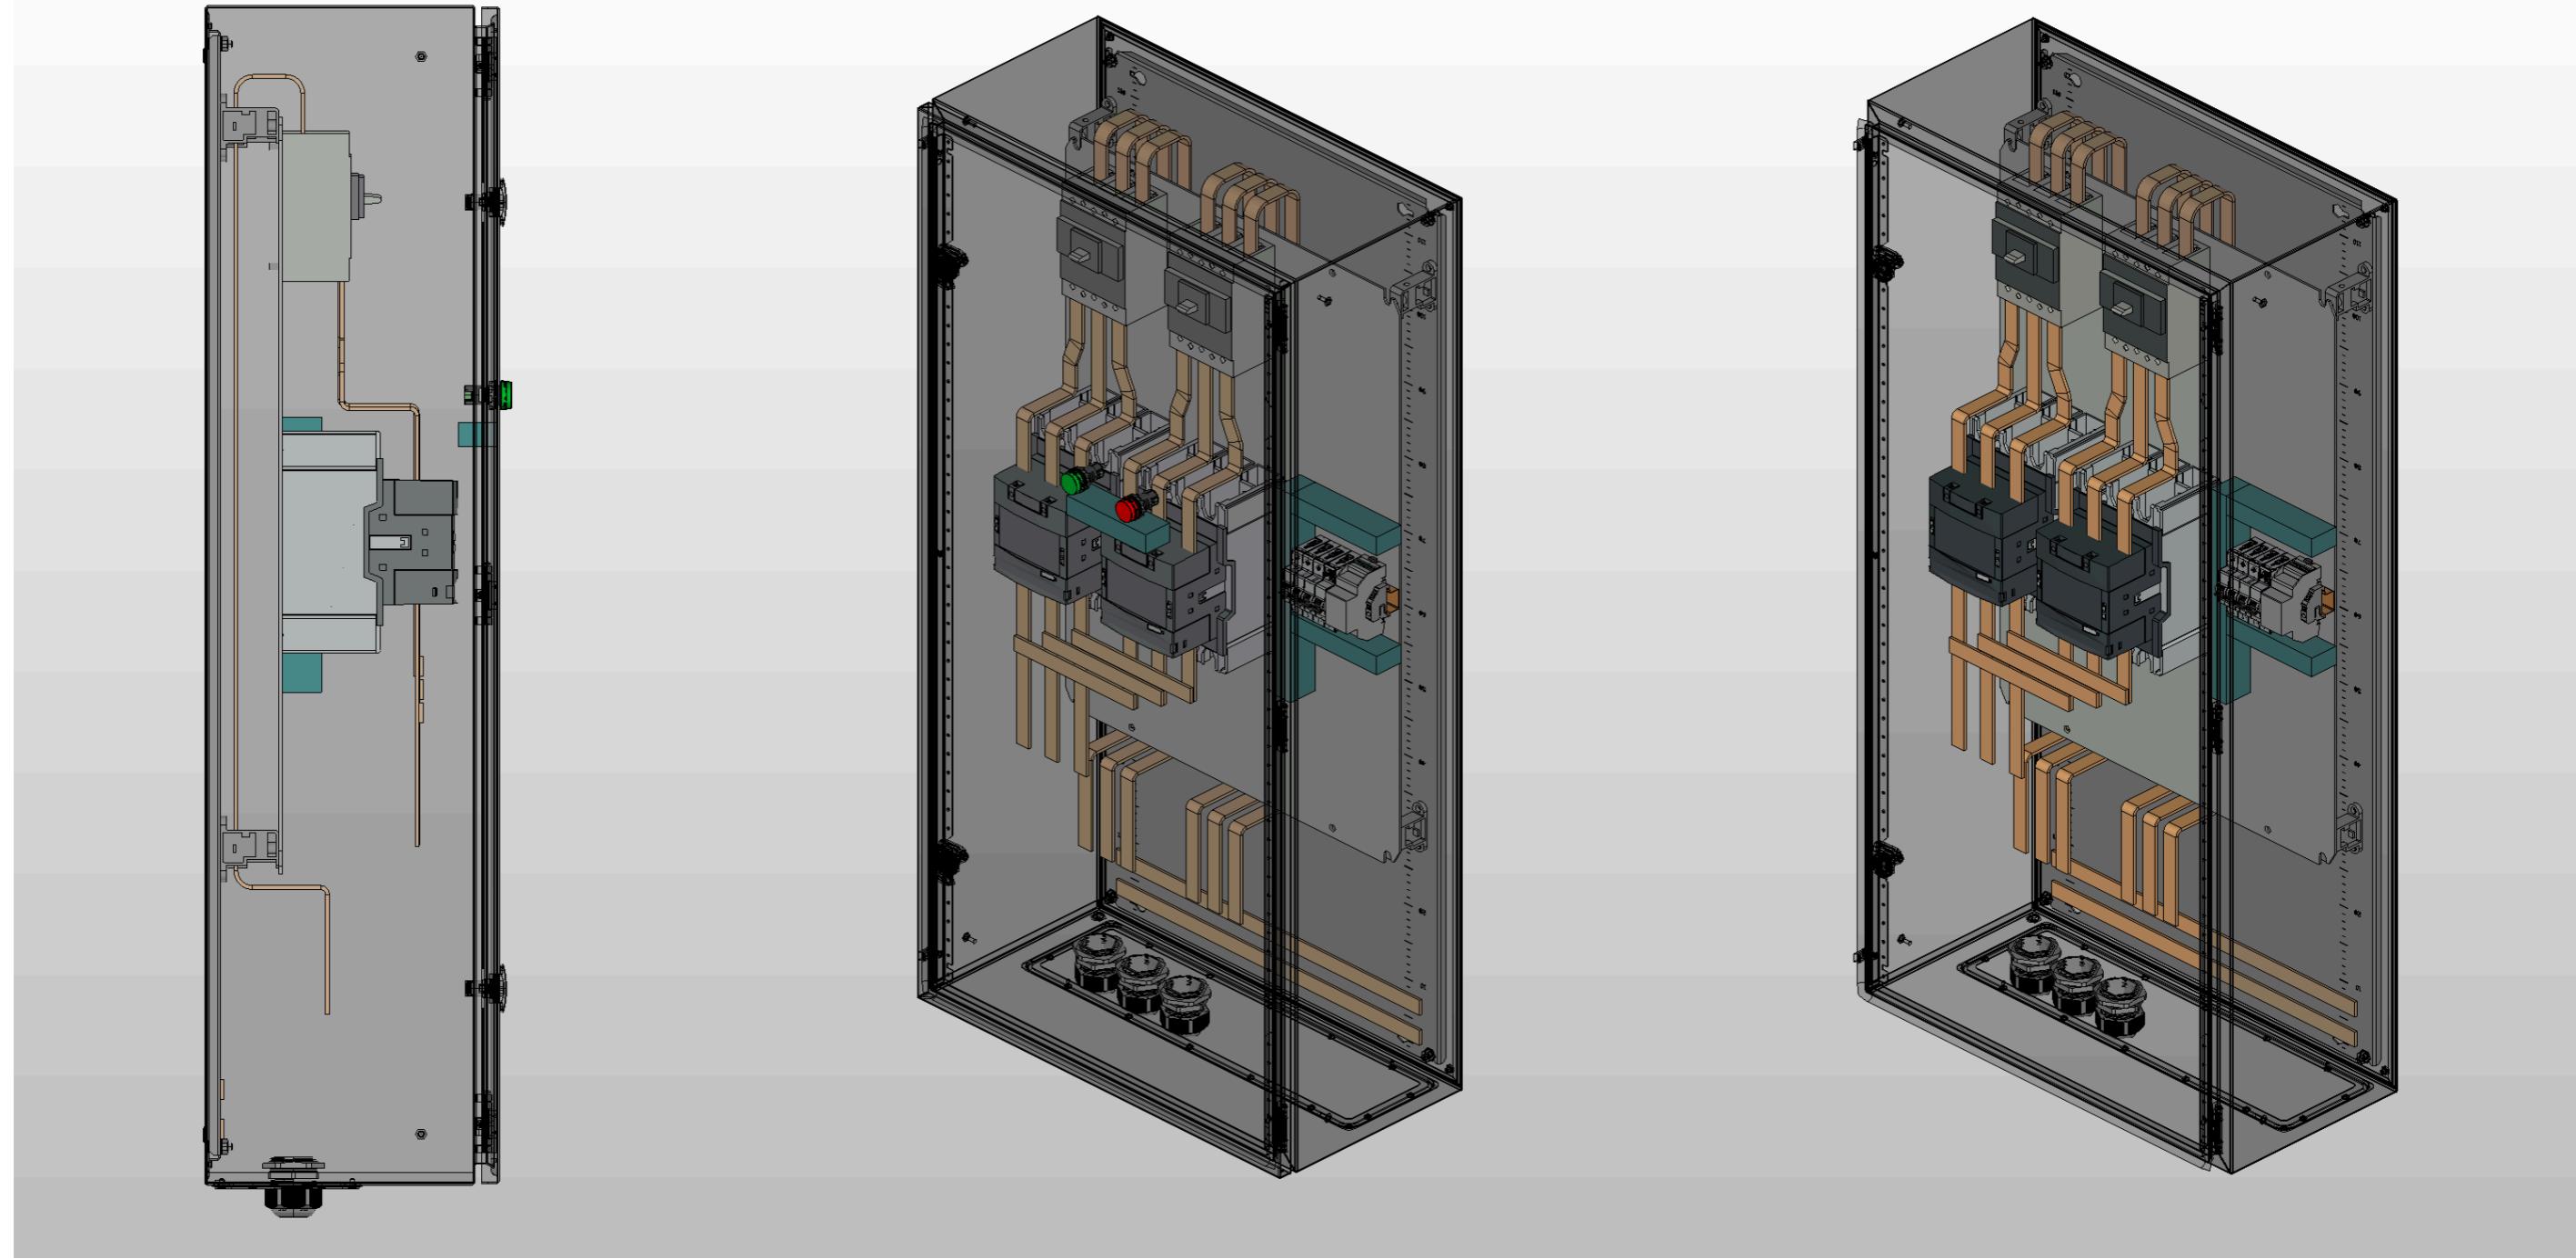

| | |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|

| | | | | | |
|------|--------|---------|------|------|--------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата | Листов |
| | | | | | |

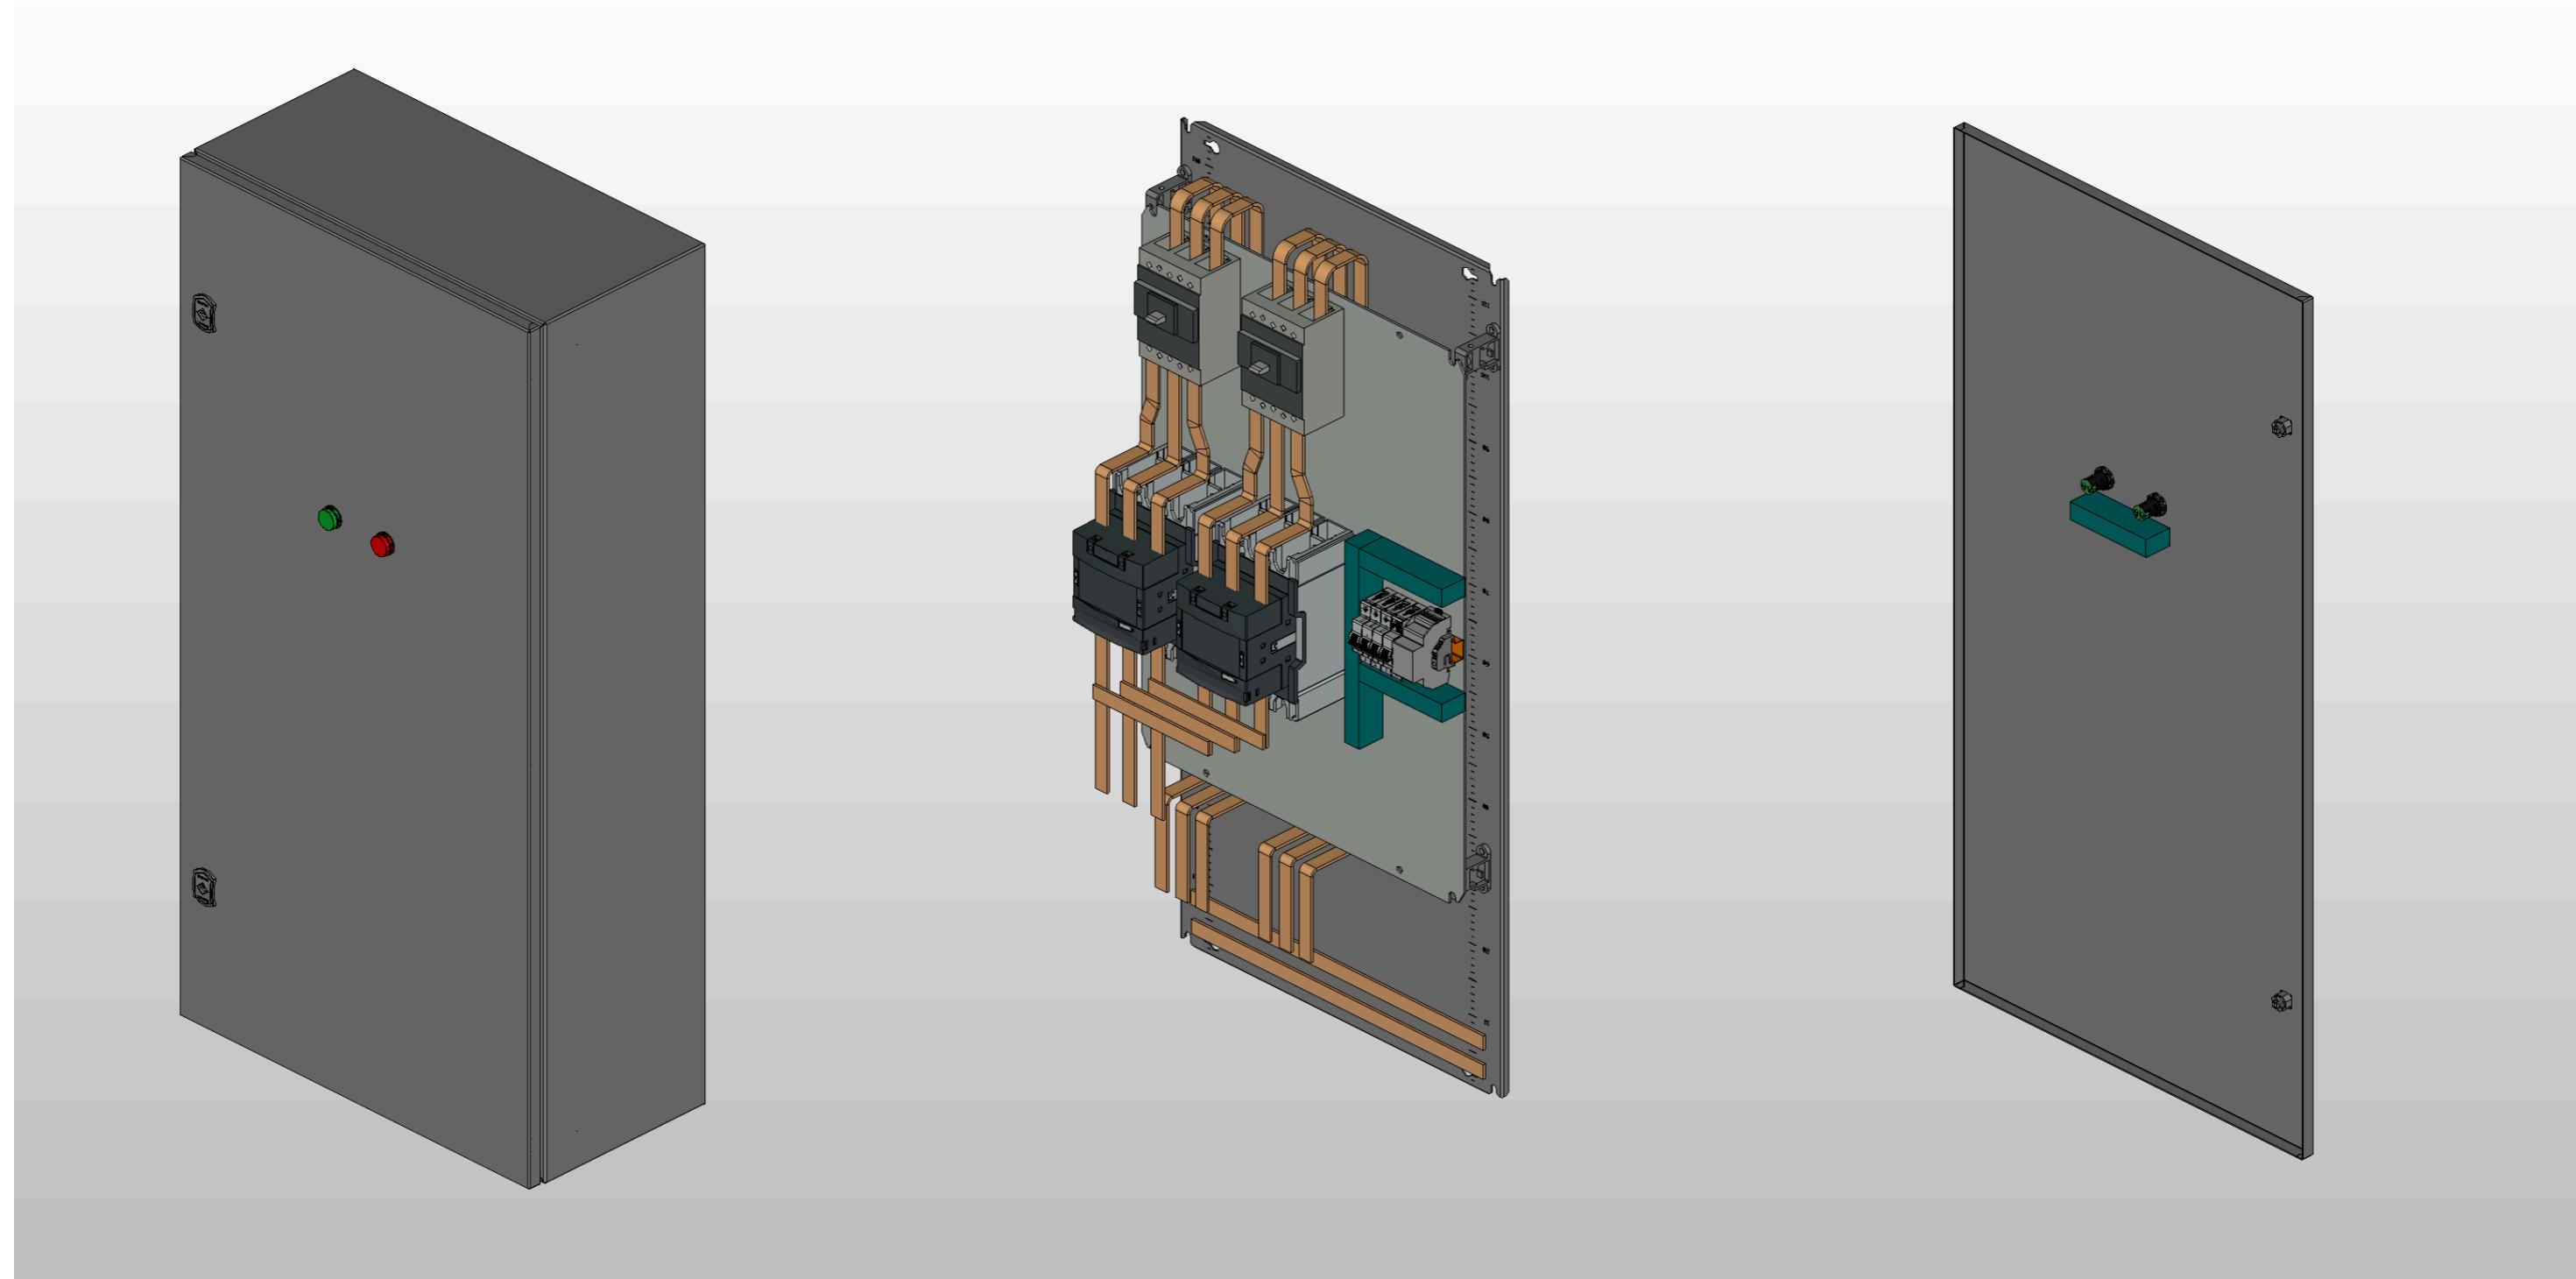

| | |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| | |
| | |
| | |

