

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 500 А

ABP-PRS-K-2-1-500-DKC

Контакты				Опис. и парам.	
				Номенкл.	





Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Пров	Т.контр	Рук
	Н.контр	Утв	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов
	2	7
		

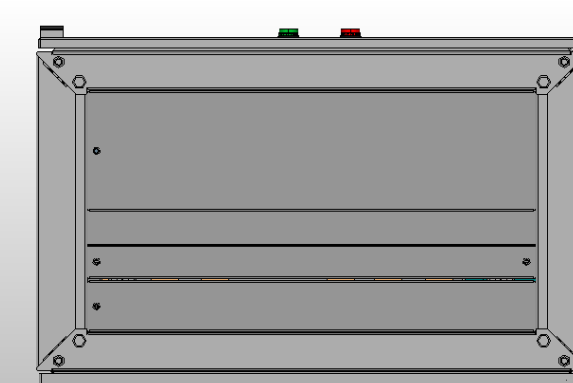
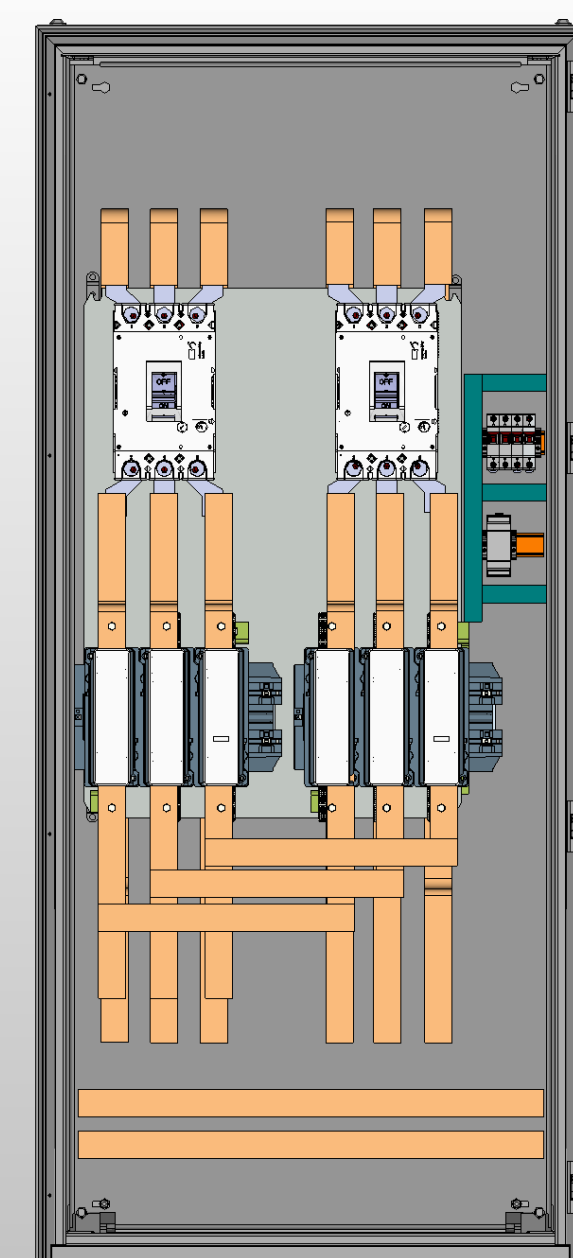
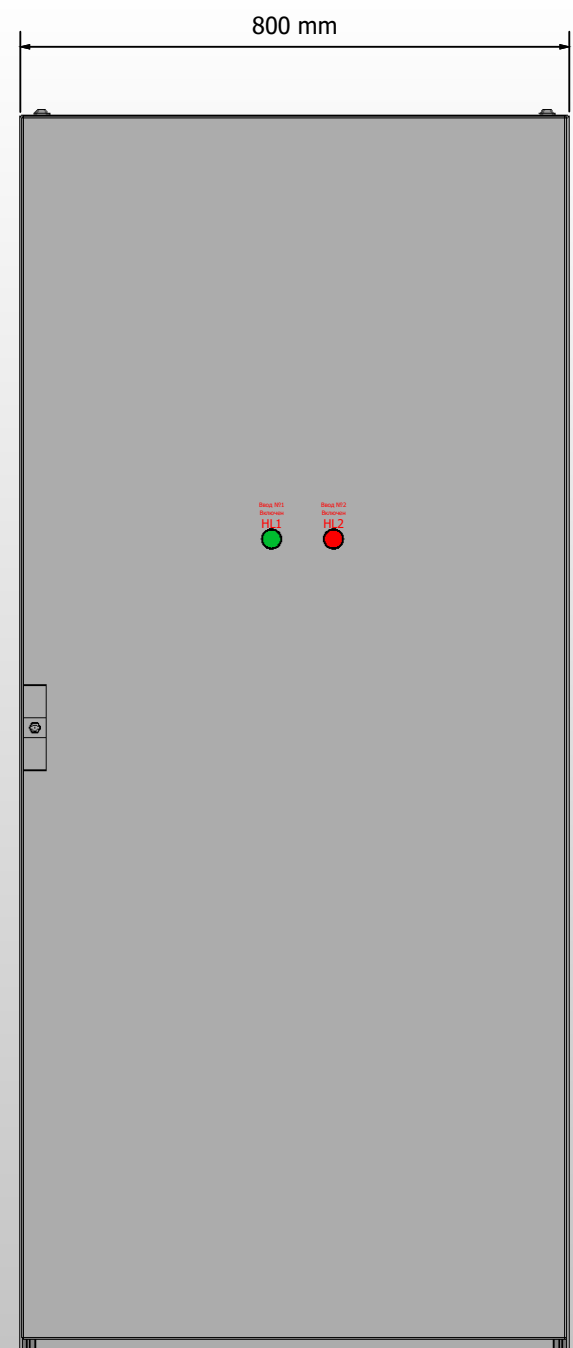
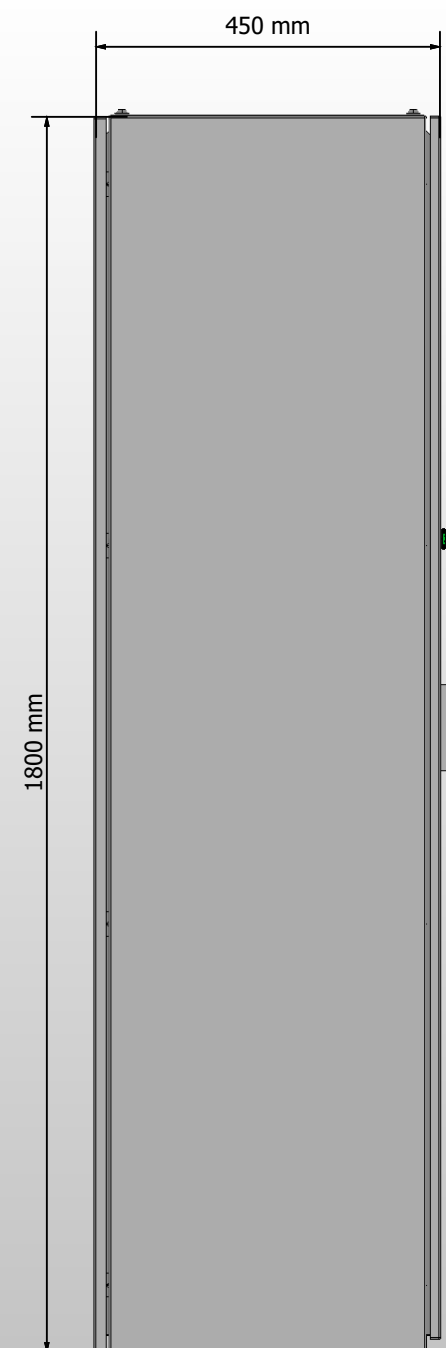



1. Глубина корпуса составляет 450 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

Инв. № подл.	Подп. и дата

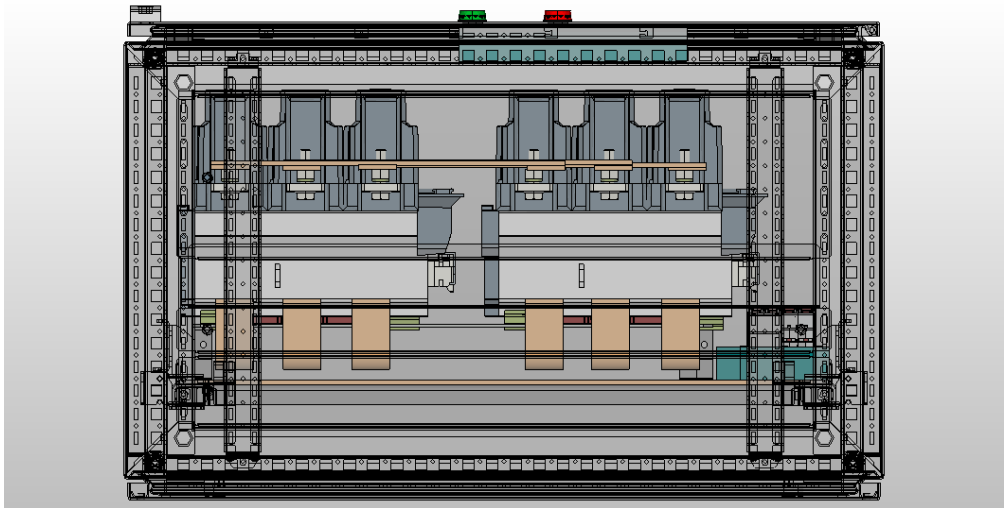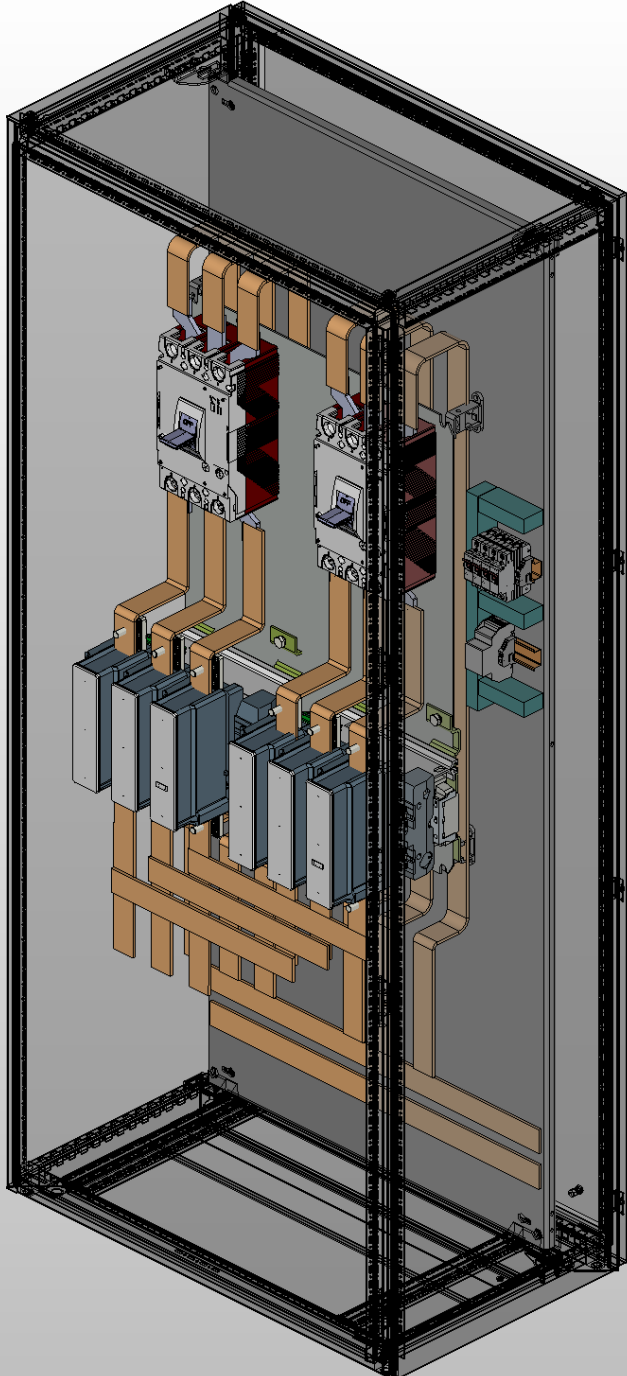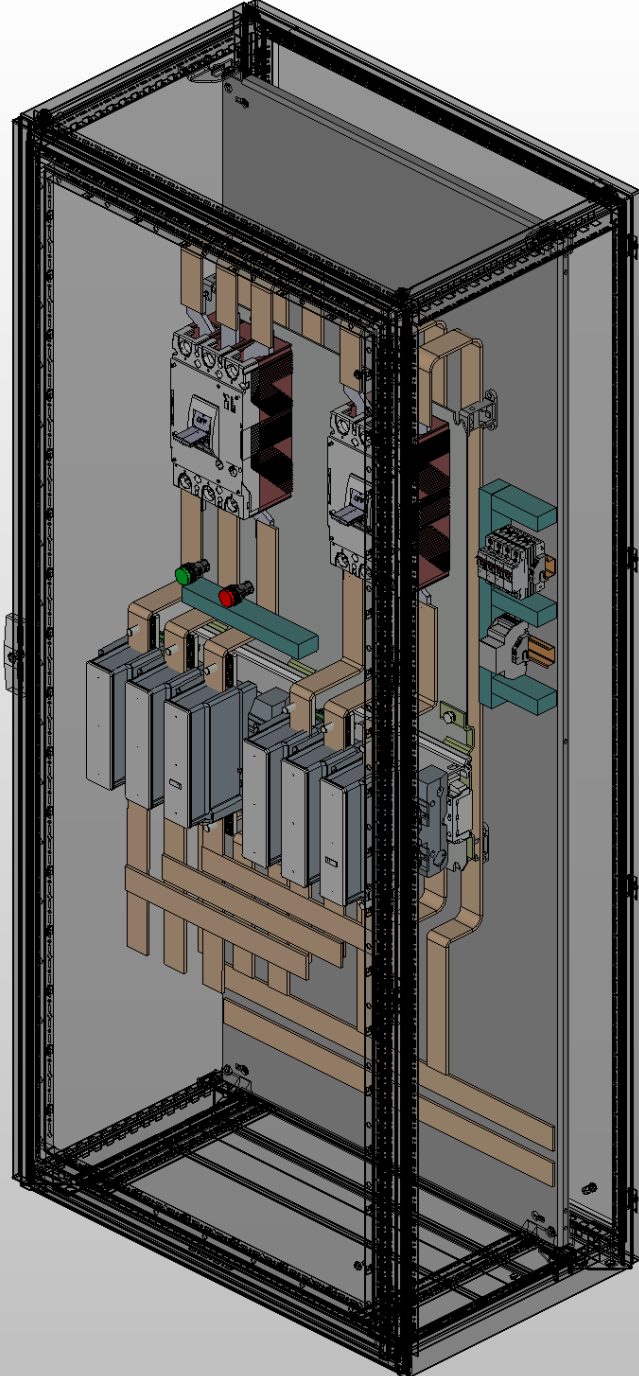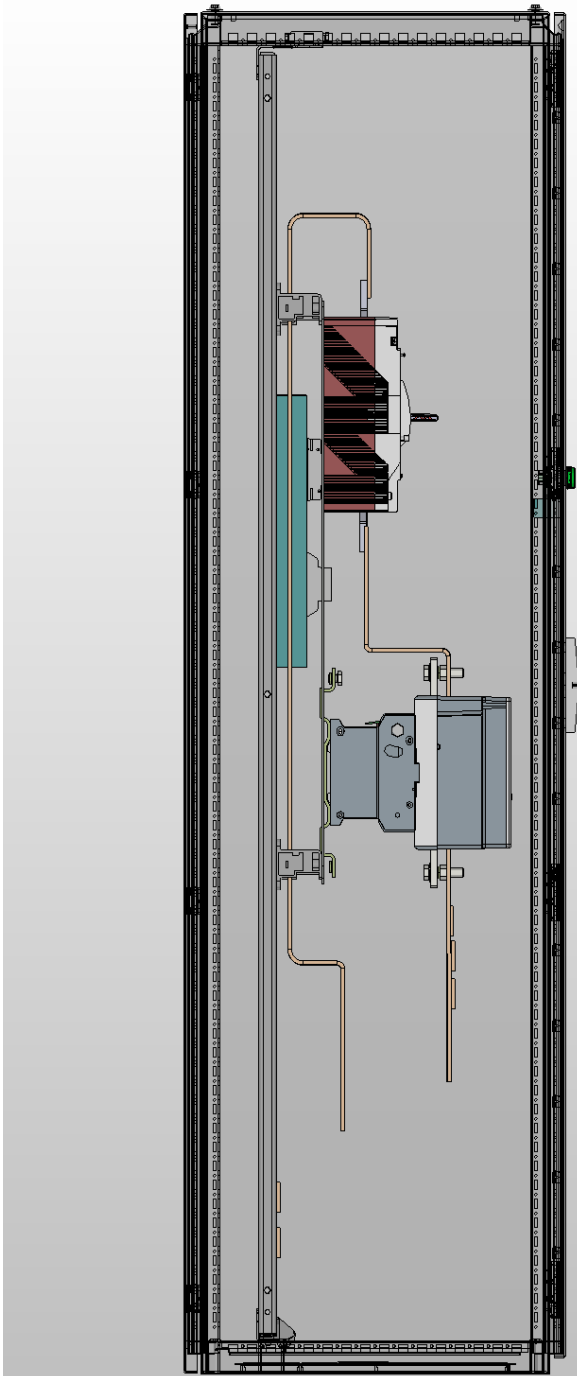


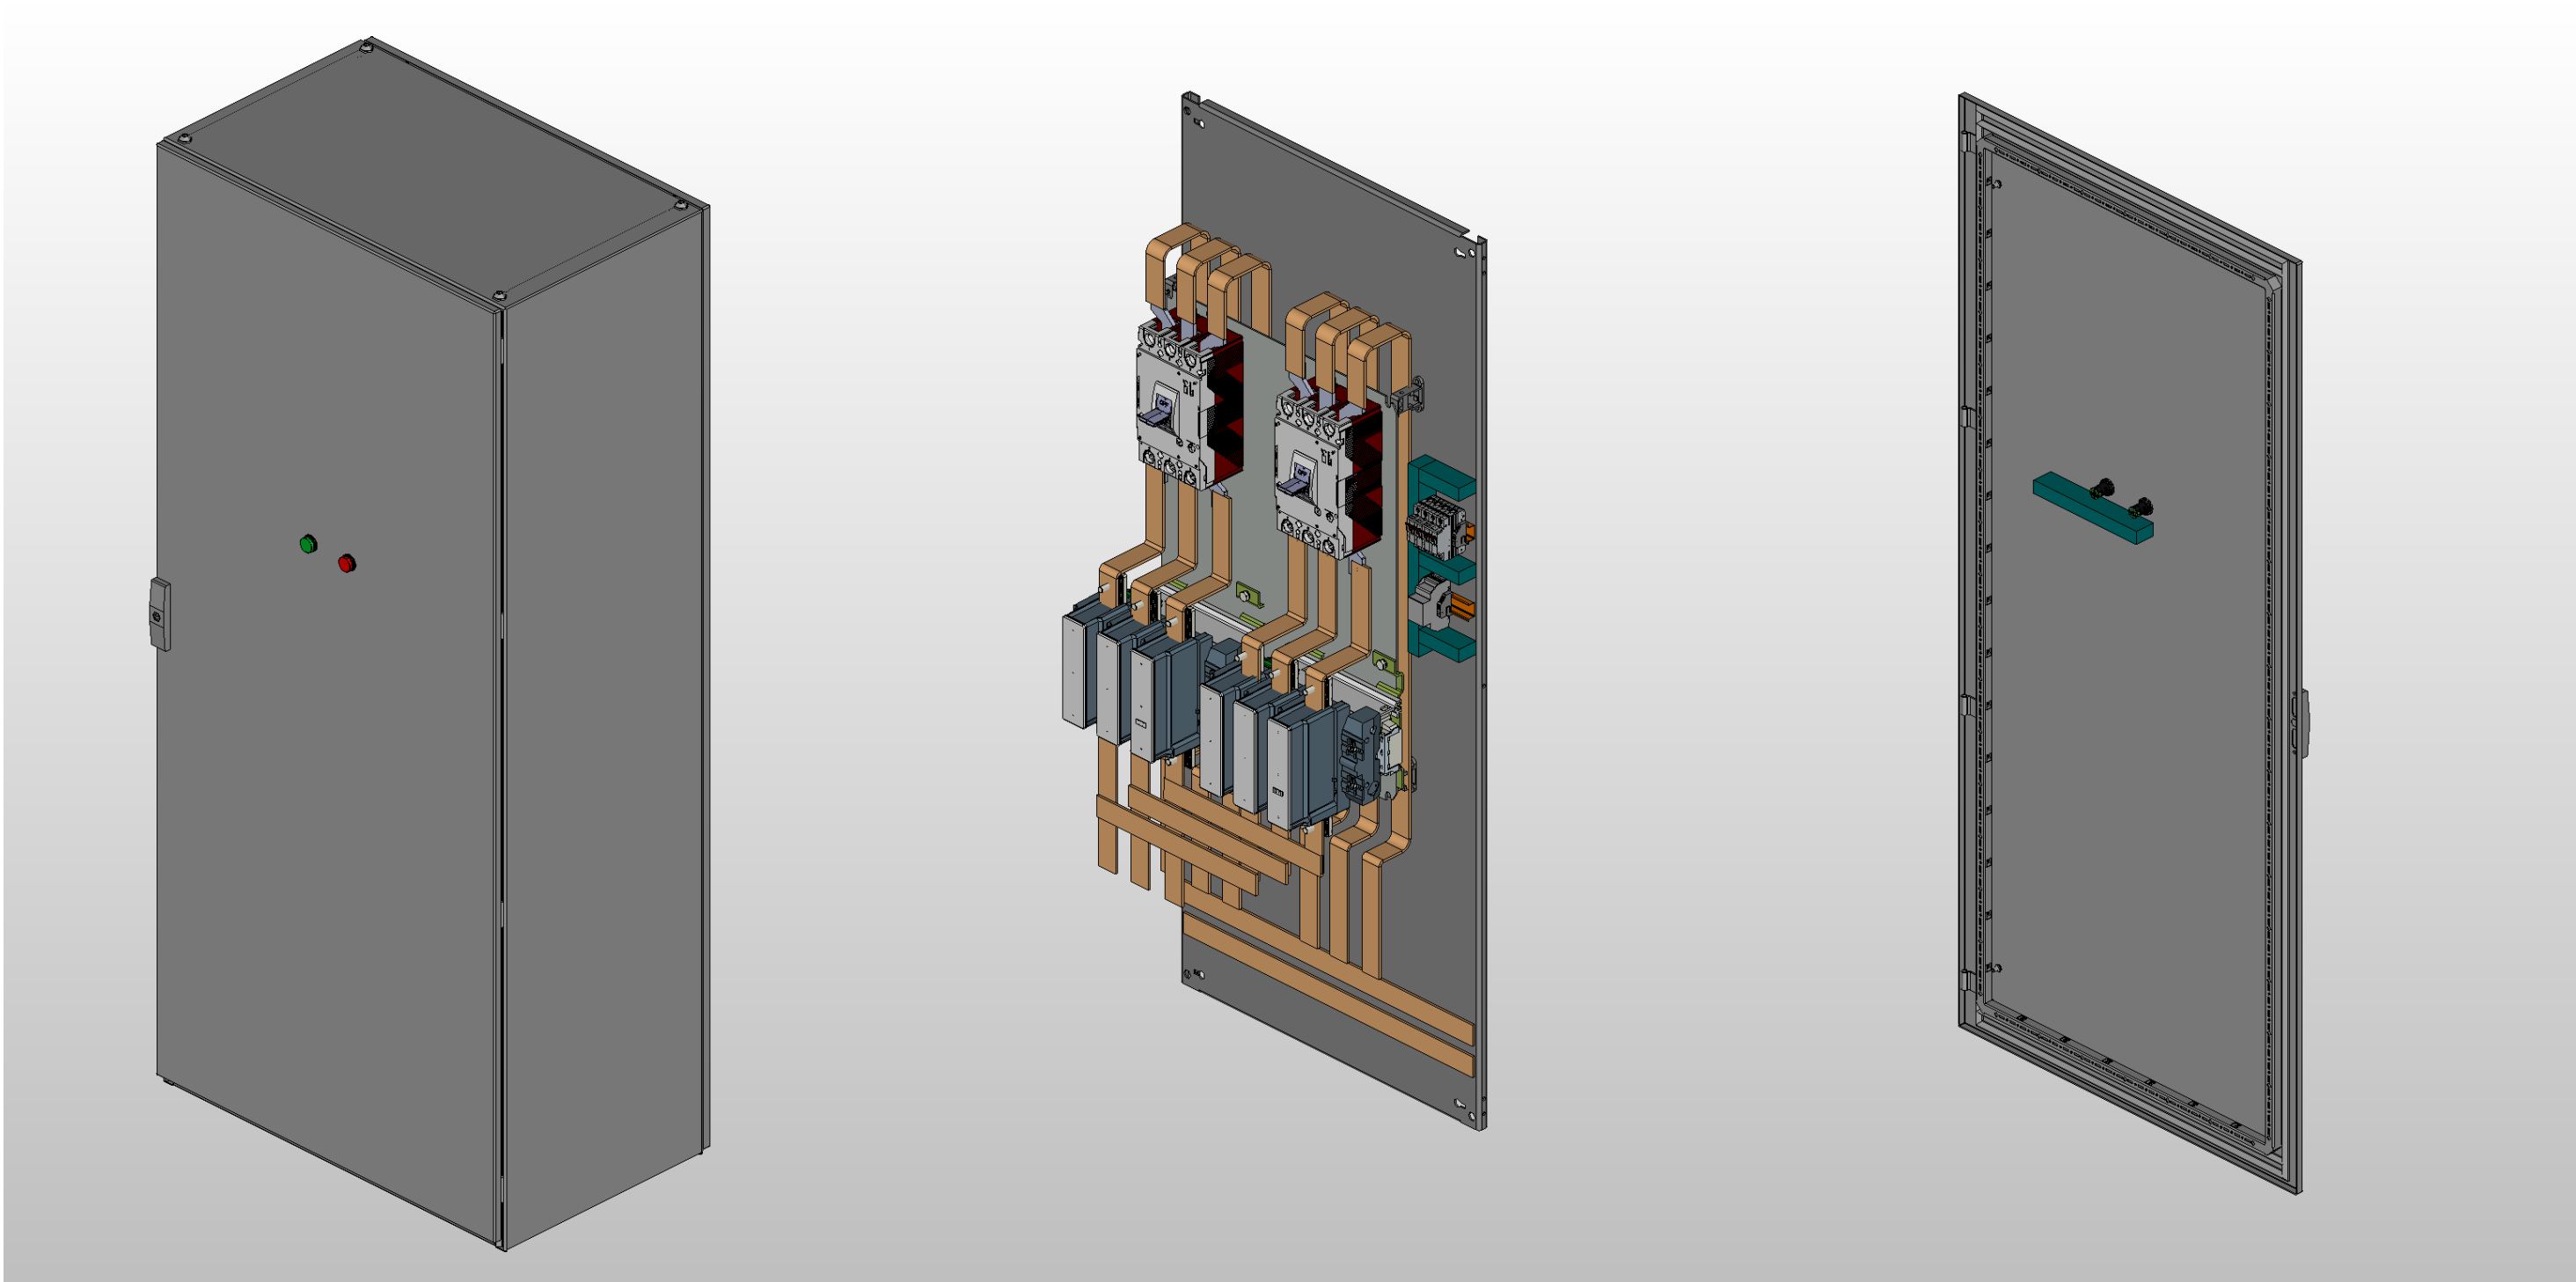

Инв. № подл.		Подп. и дата		

					Копировал	Формат А3	Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
							5

Инв. № подл.	Подп. и дата			

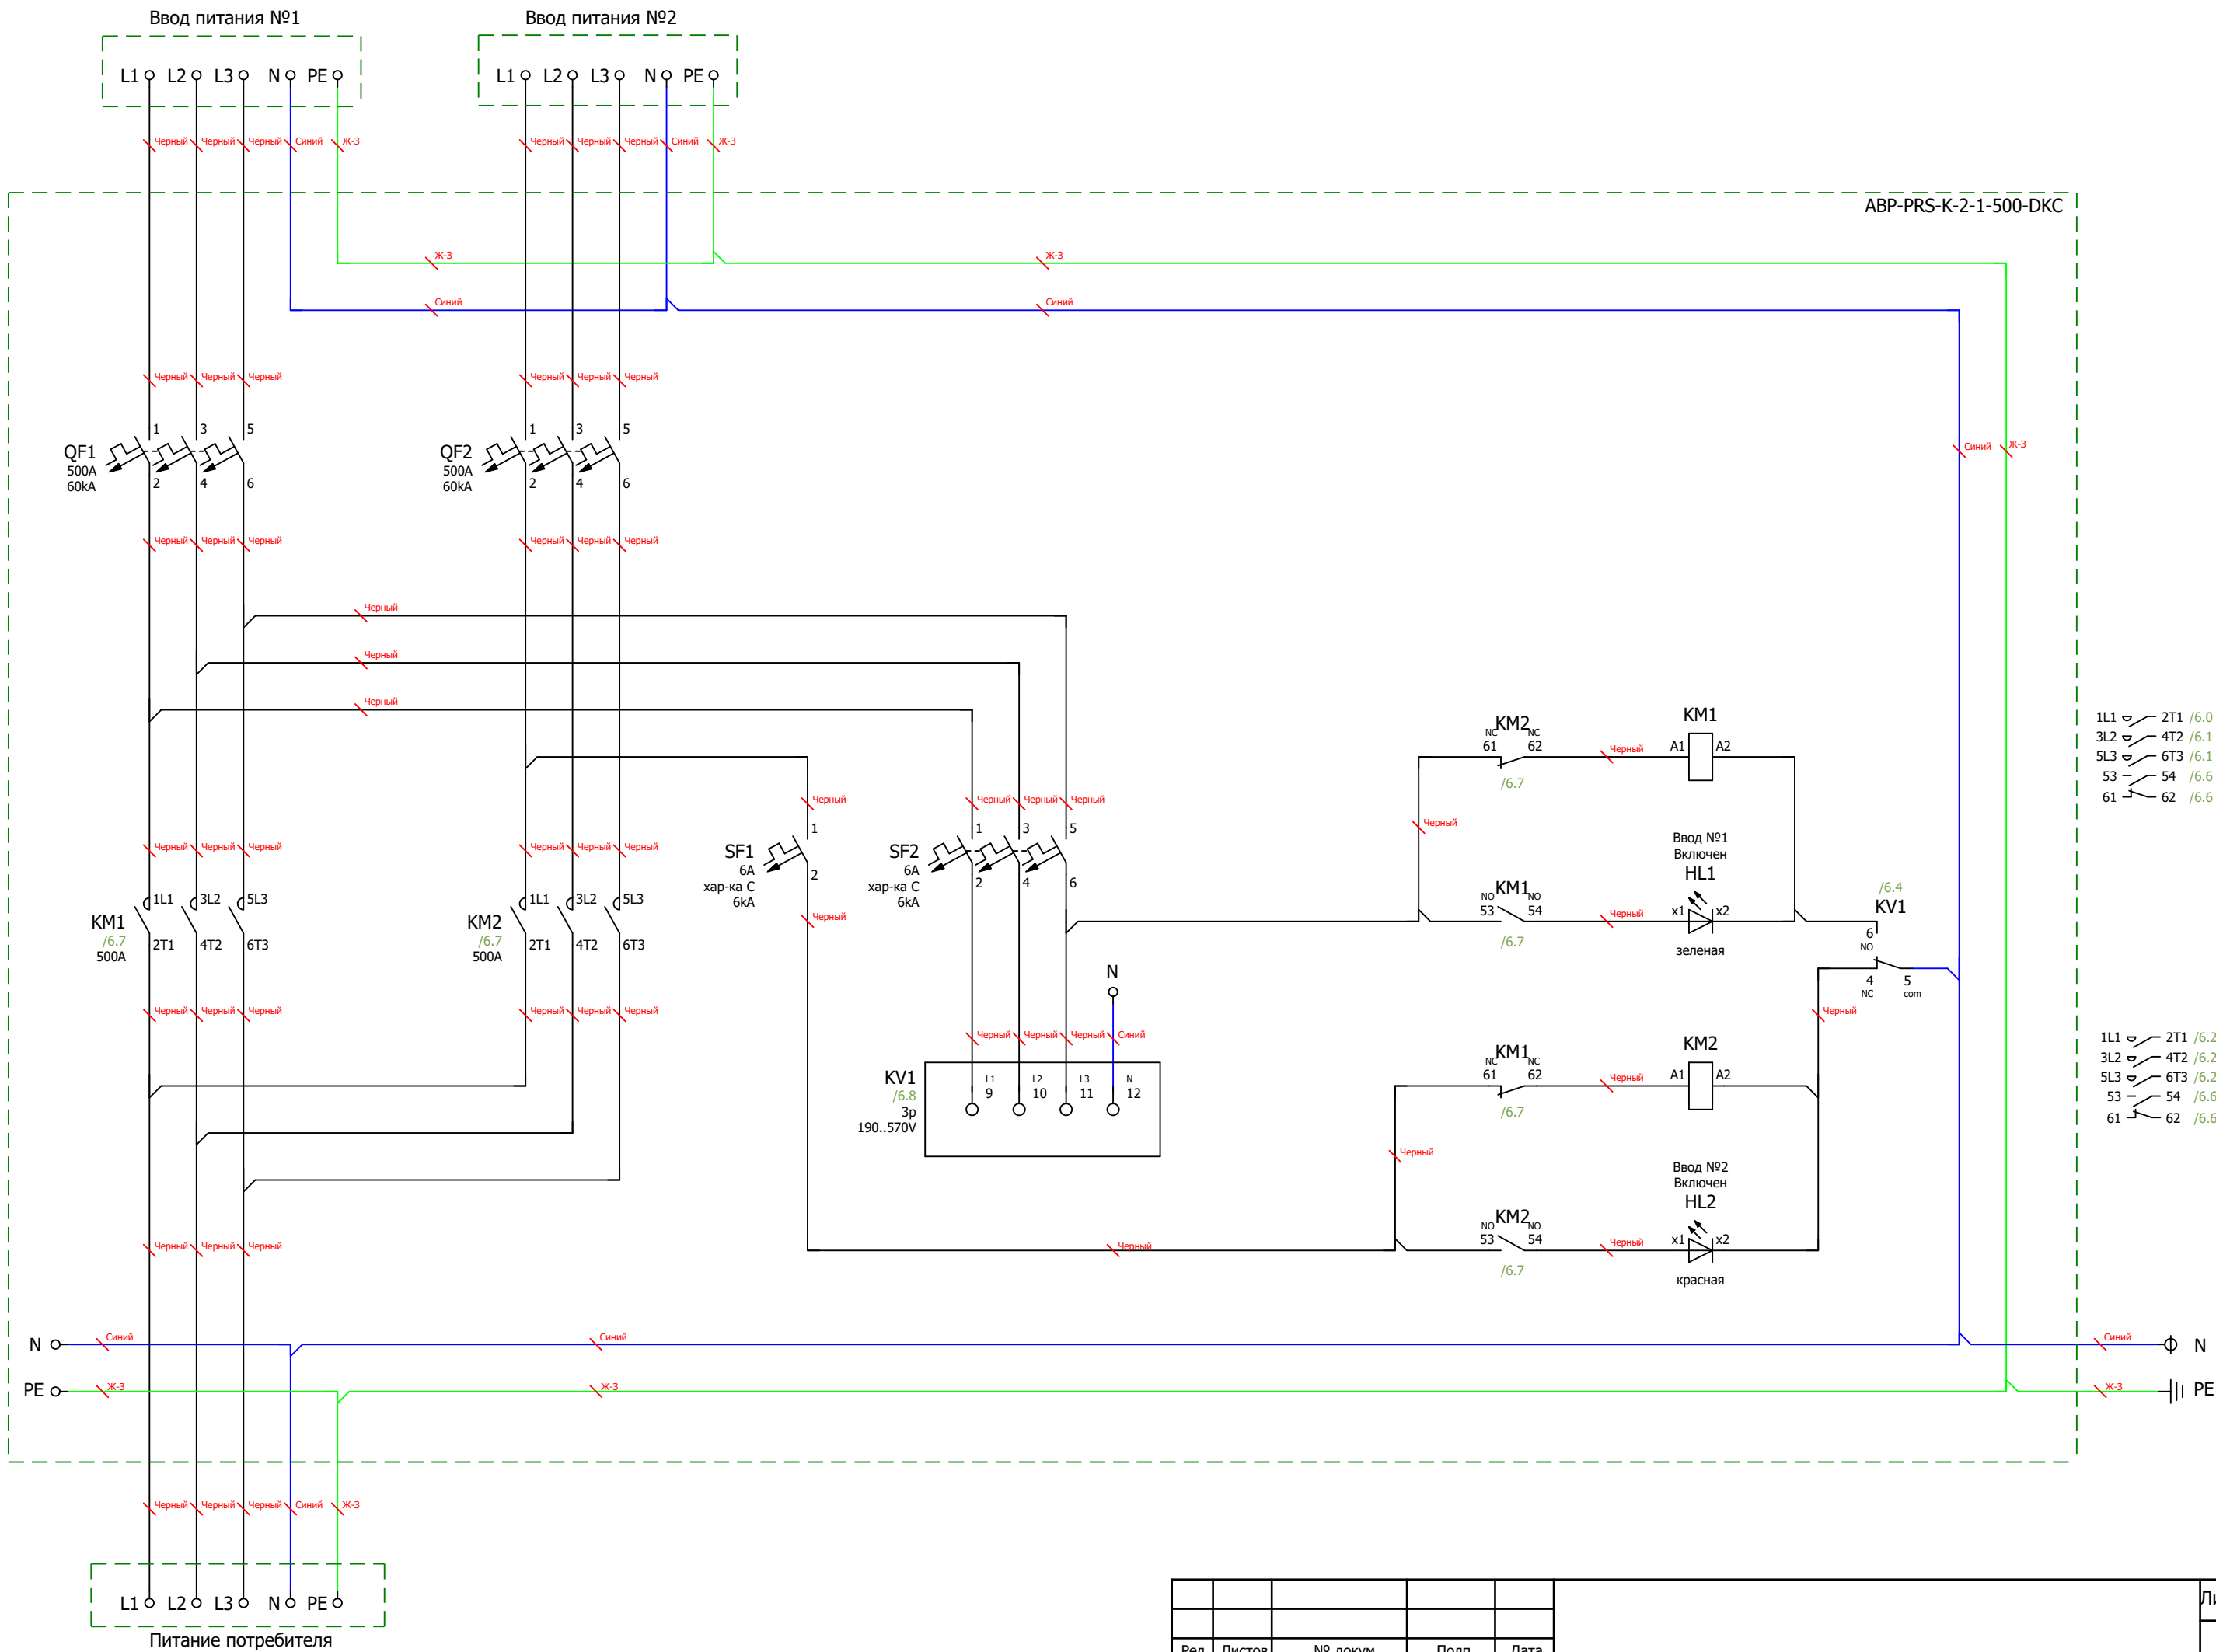

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

[illegible]