

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке

Два ввода 250 А

ABP-PRS-МБ-2-1-250-DEK

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация изделий

Инв. № подл	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата



Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				

Лит Лист Листов
 2 7

PIRIS

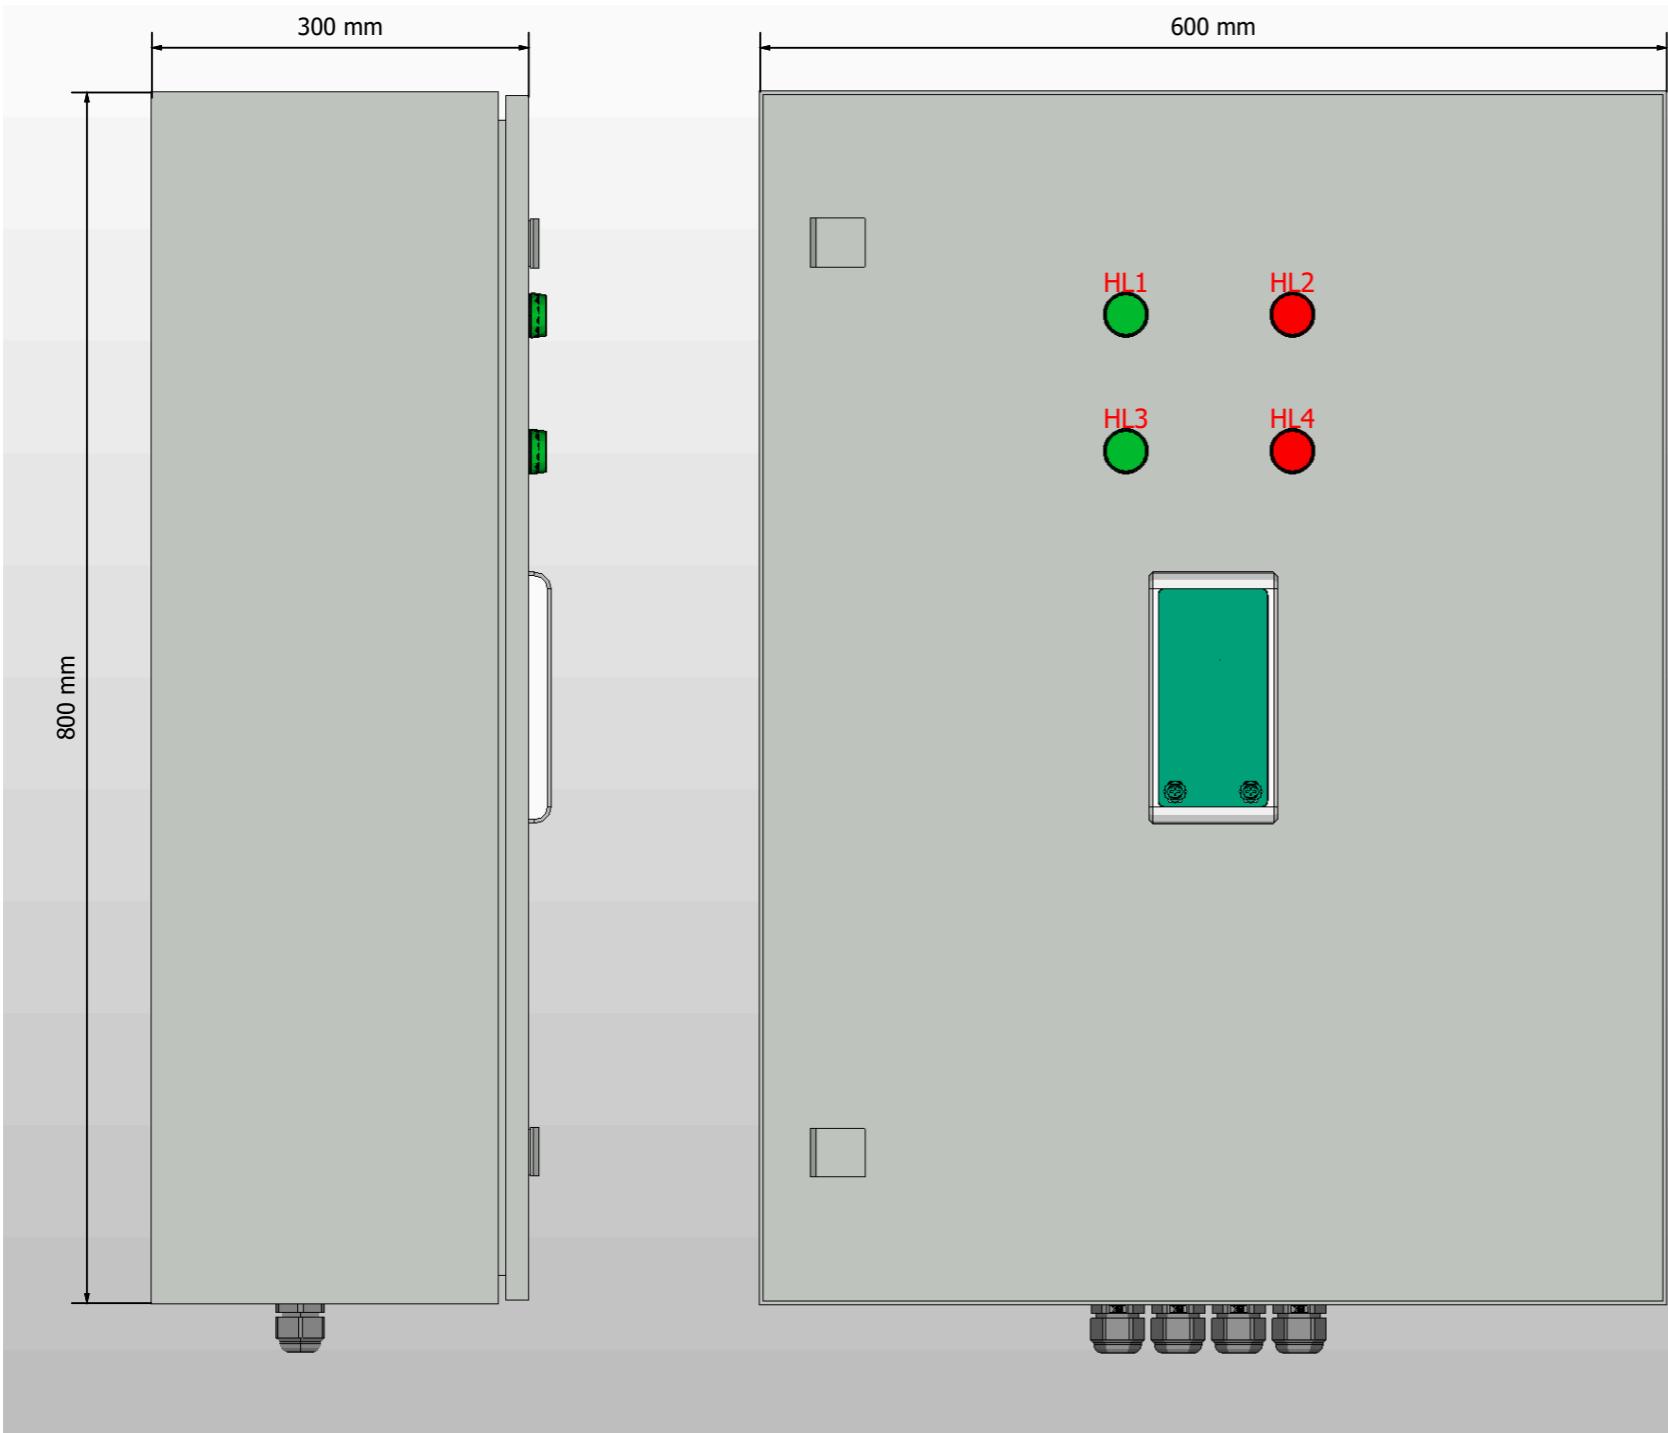

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 300 мм.

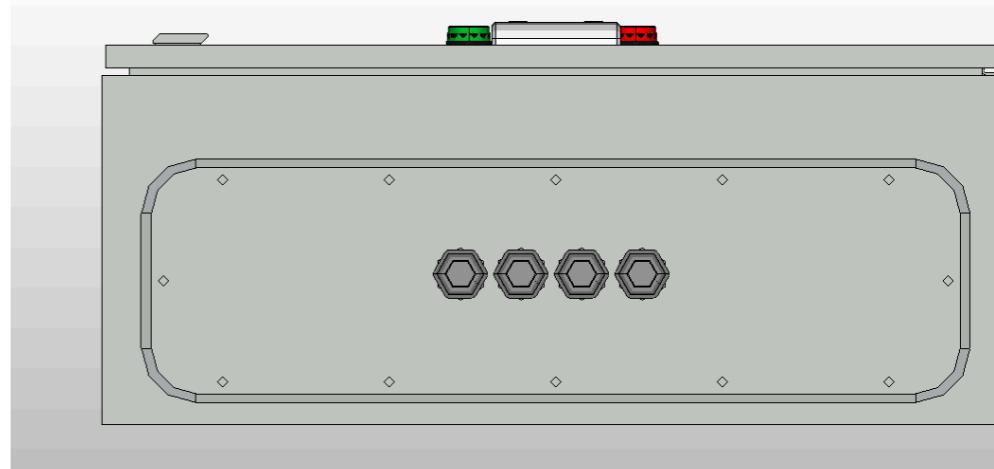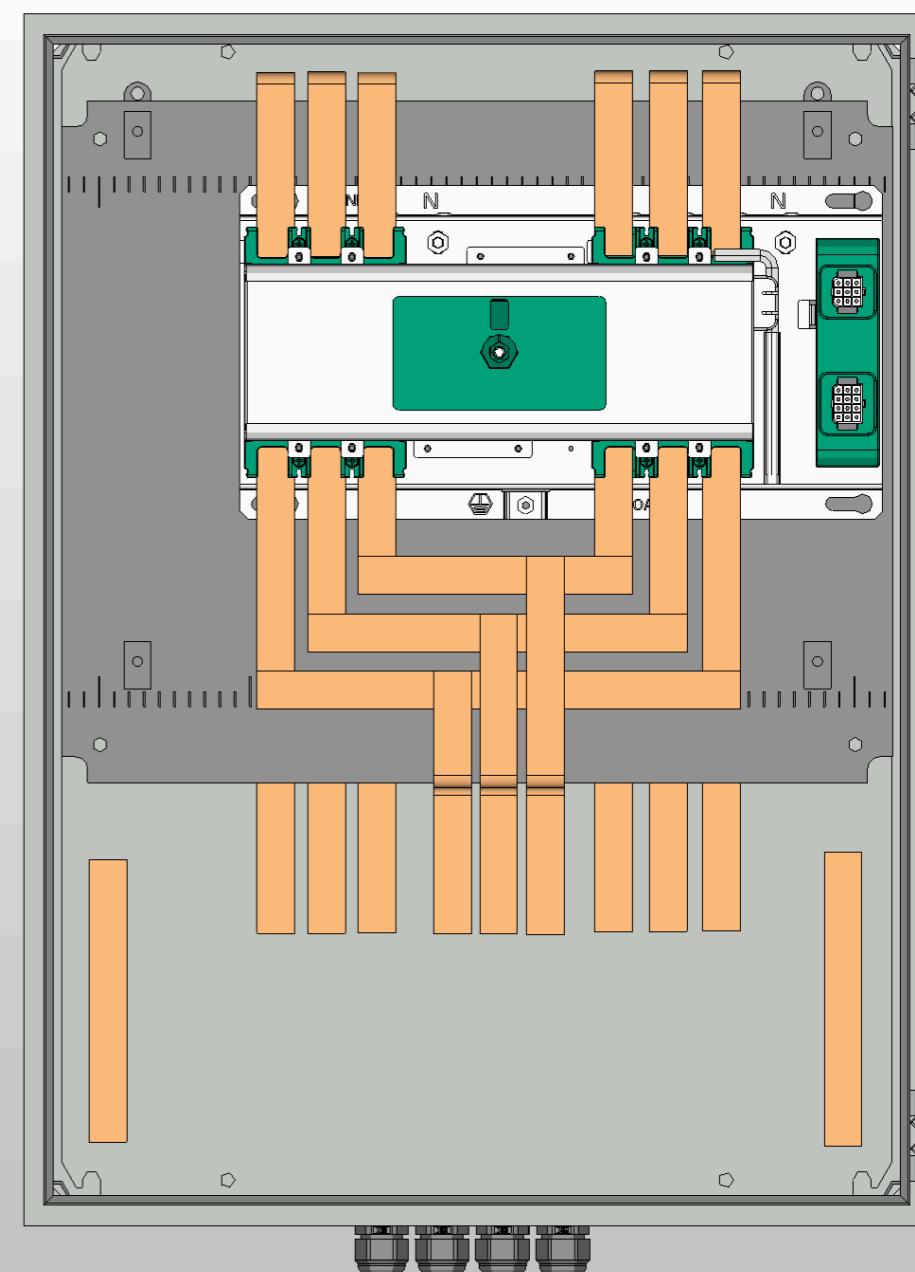


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов



3

Копировал

Формат А3

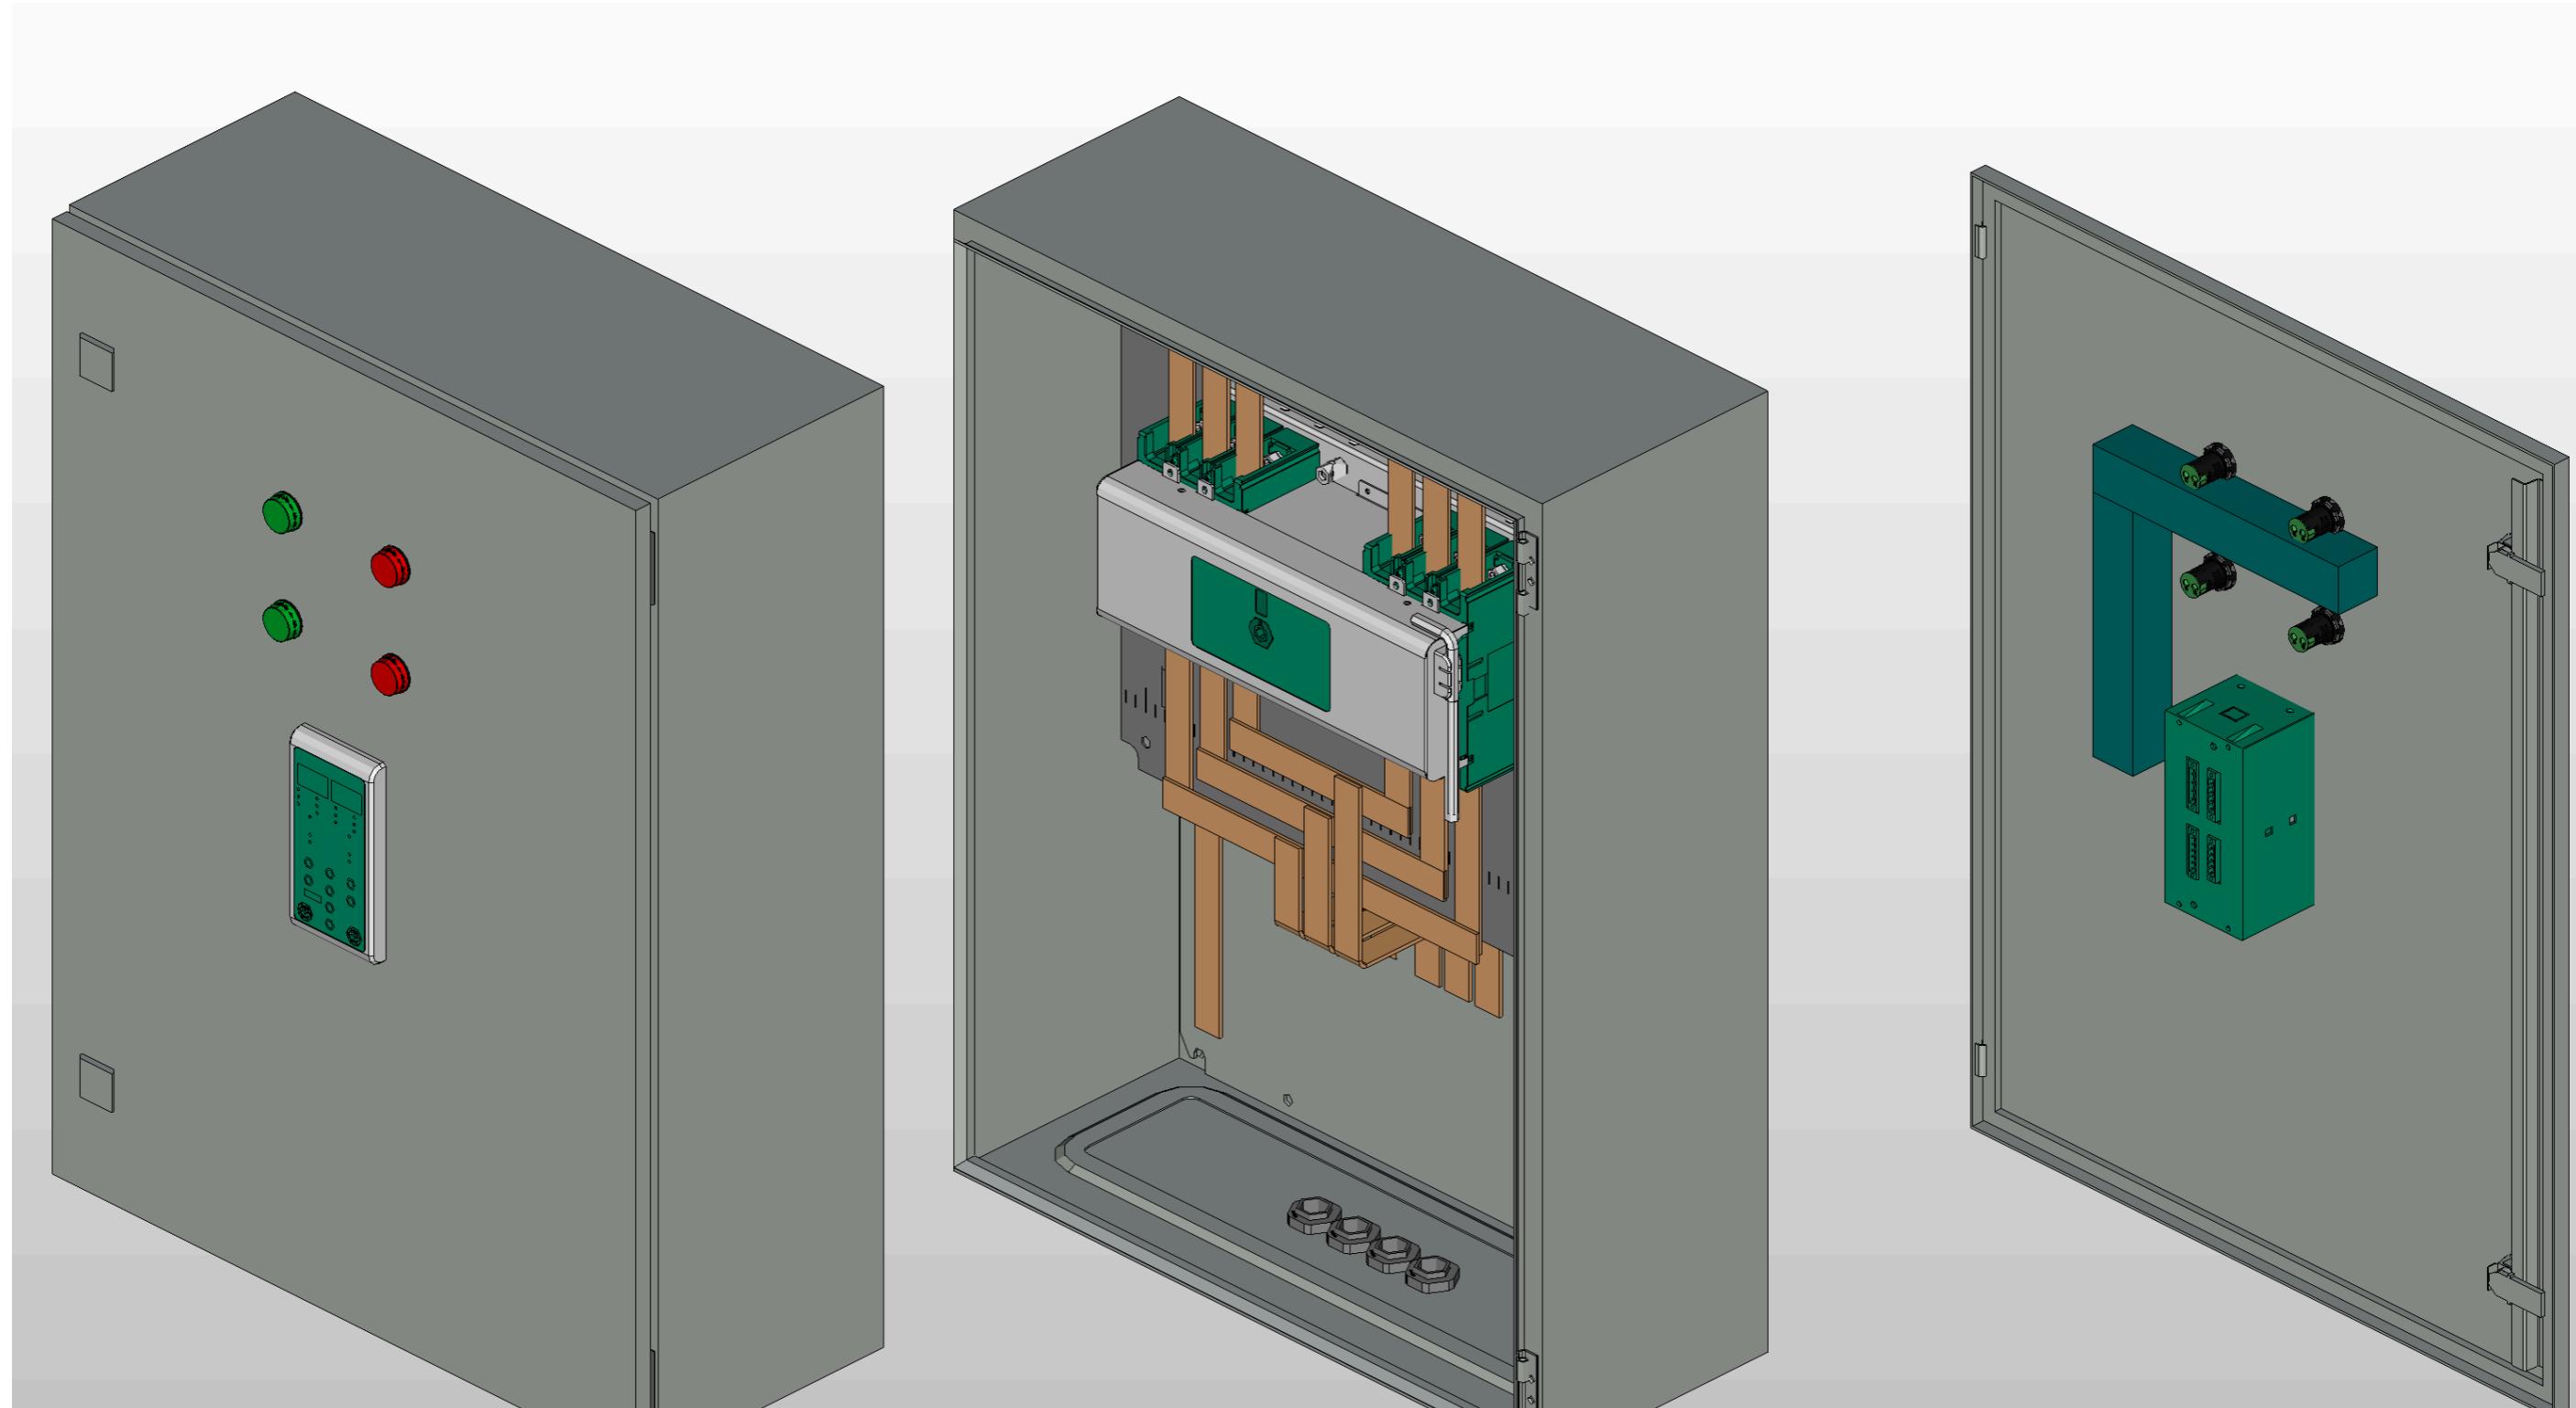

Инв. № подл.	Подп. и дата

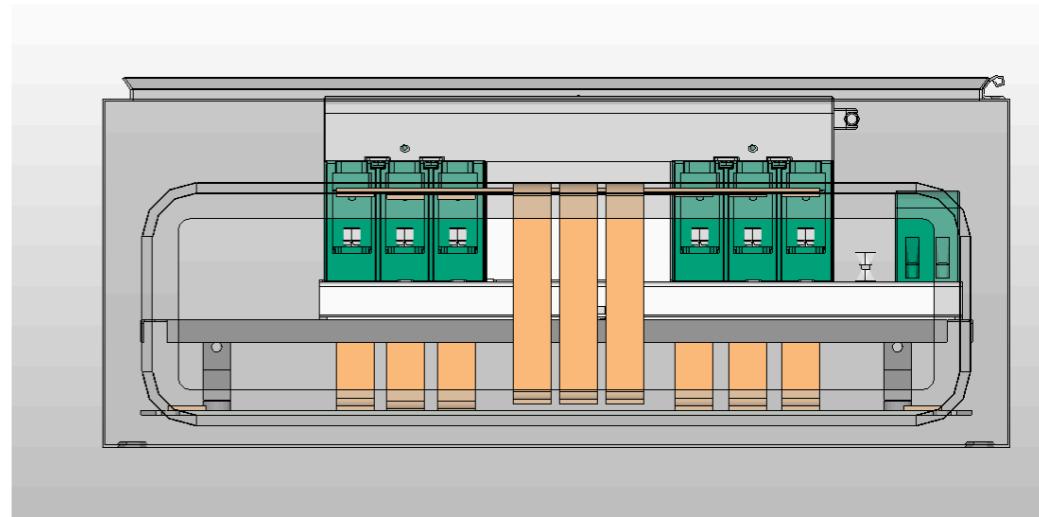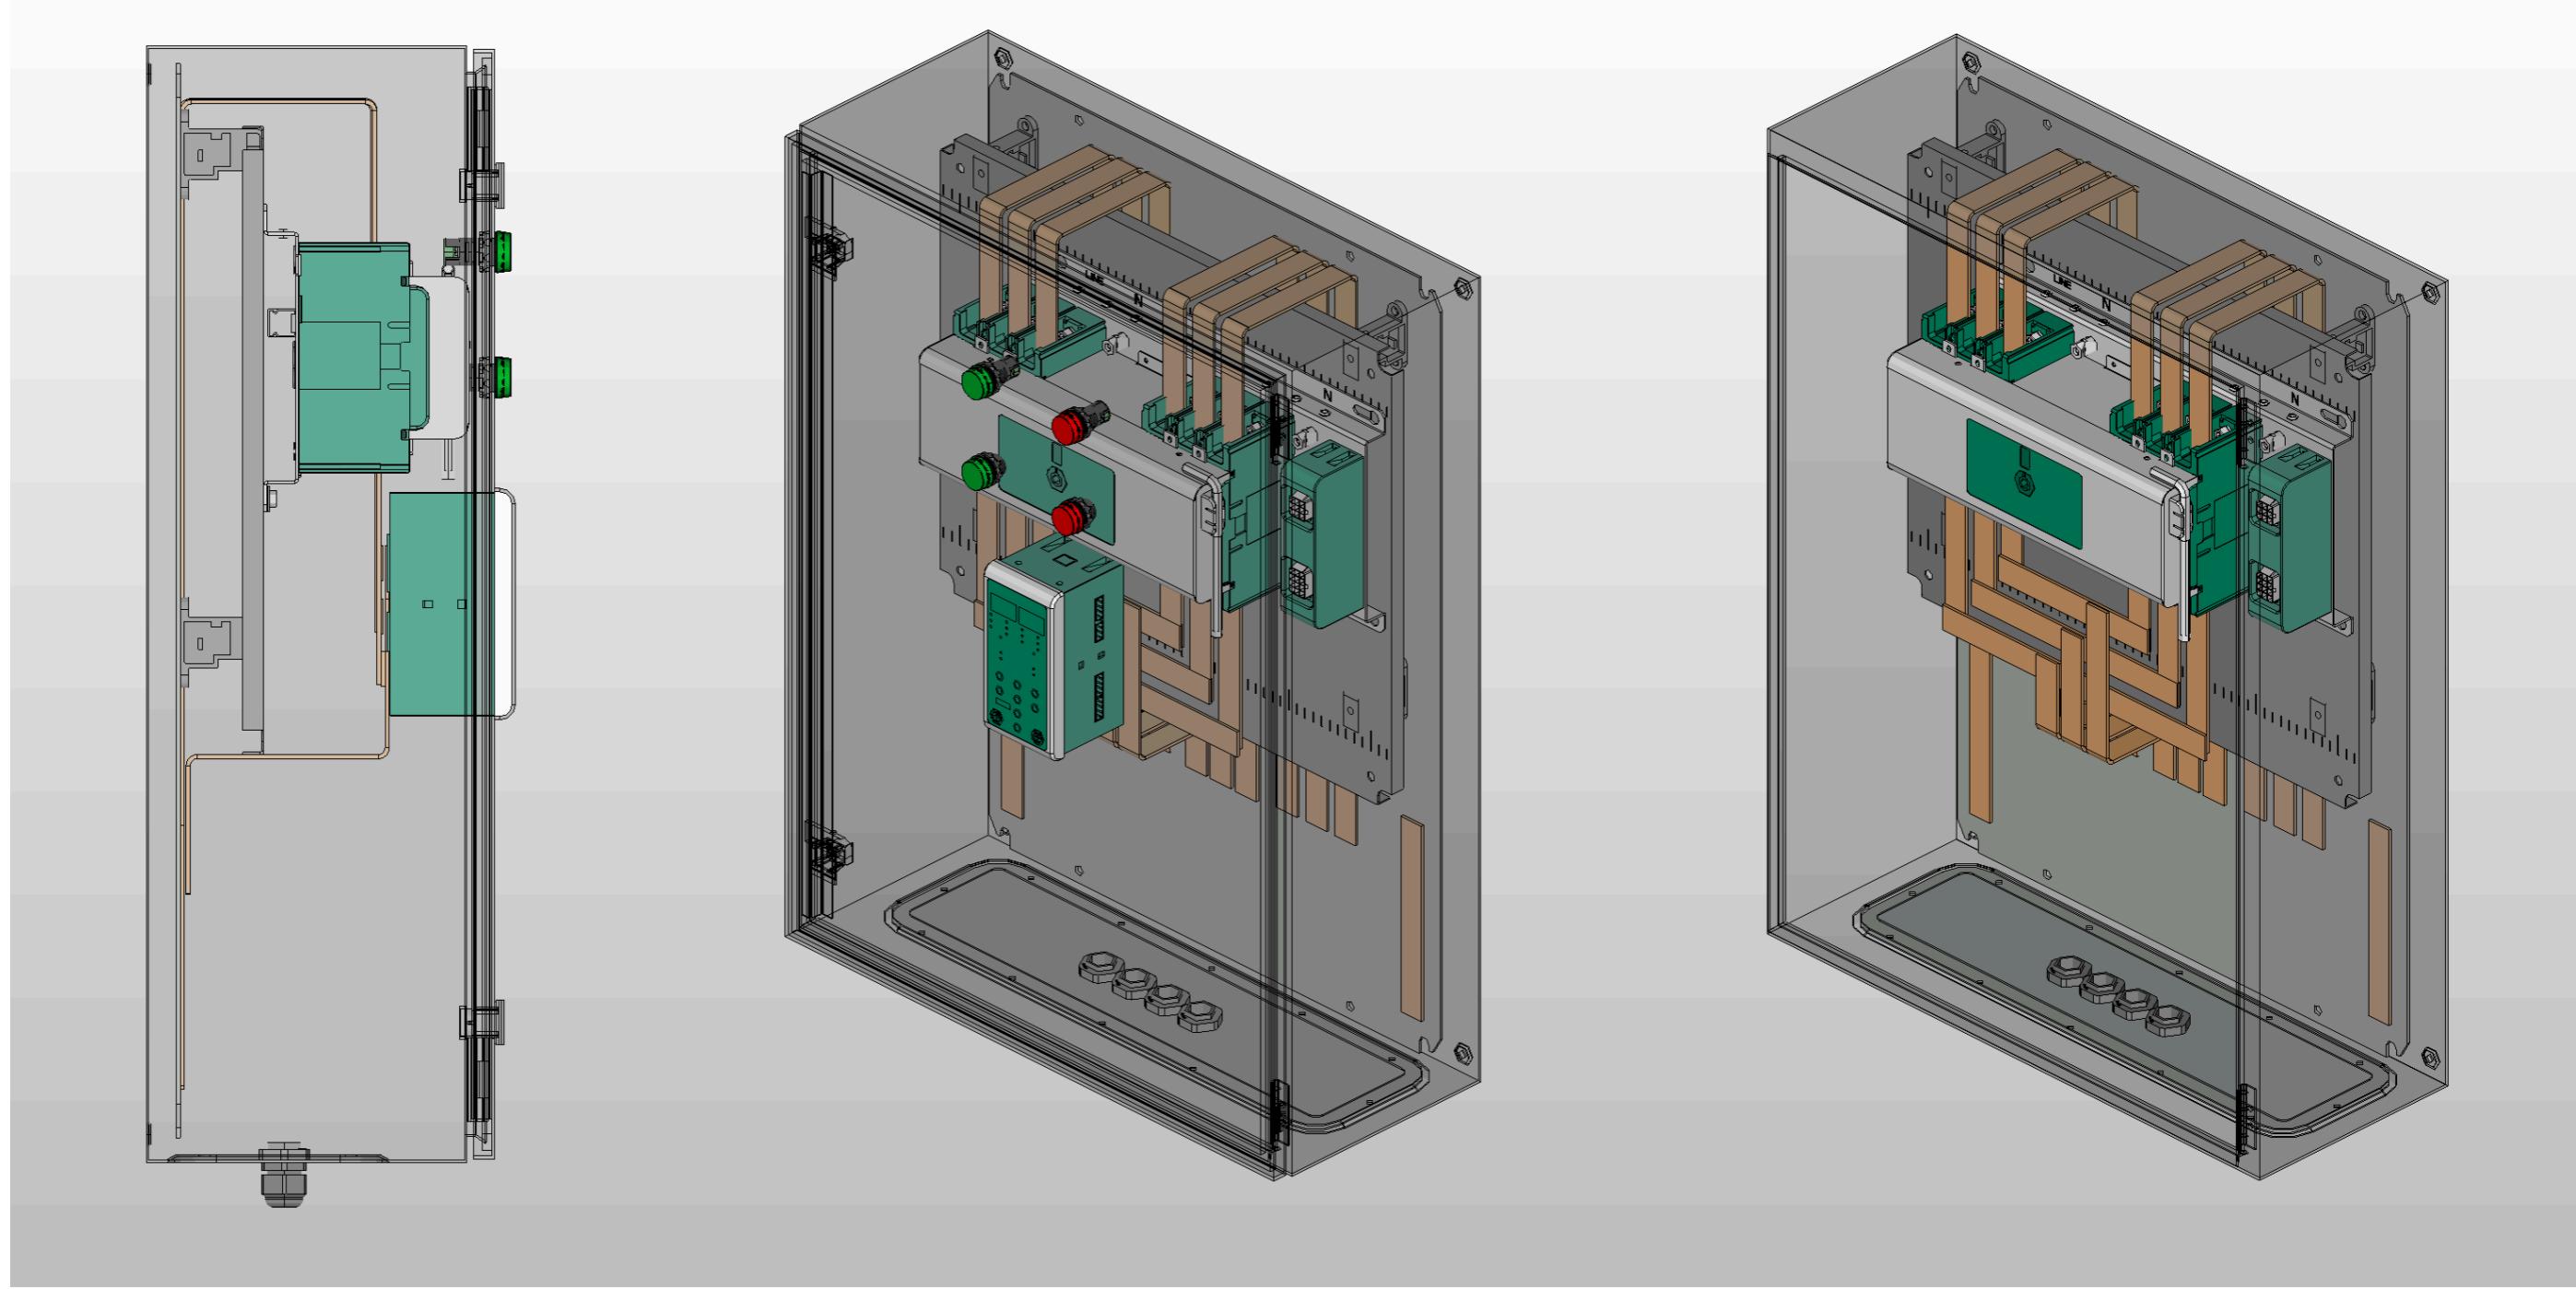

Инв. № подл. Подп. и дата




Листов 5

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
------	--------	---------	------	------

Ввод питания №1

Ввод питания №2

ABP-МБ-2-1-PRS-DEK

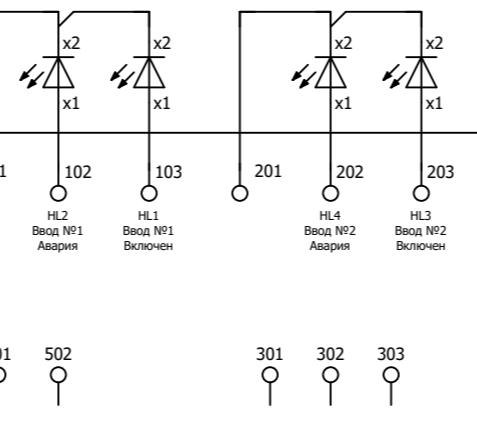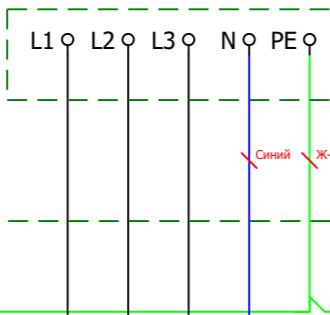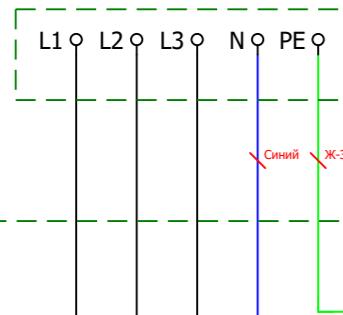

Срабатывание по сигналу (резервный ввод)
 Срабатывание по сигналу пожарной сигнализации
 Контакт запуска генератора (макс. 250 В пер. тока/10 A)

